



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 din 13.01.2023

Actualizată la data de 31.05.2024

Operator: **CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - SUCURSALA RAMNICU VÂLCEA**

Adresa sediul social: Rm. Valcea, str. Uzinei, nr. 1, județul Valcea

Punct de lucru: județul Valcea:

- Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1,
- comuna Mihaești, sat Stupărei. Stație epurare biologică
- sat Tătărani, oraș Băbeni, Punct Priza de apă potabilă din râul Bistrița

Locația activității: județul Vâlcea:

- municipiul Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr.1,
- comuna Mihaești, sat Stupărei, Stație epurare biologică;
- municipiul Râmnicu Valcea, Strada Stolniceni (depozit de deșeuri nepericuloase)
- sat Tătărani, oraș Băbeni, Sistem de alimentare cu apa potabila – captare Bistrița)
- municipiul Ramnicu Valcea, Priza Olt.

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităților din economia națională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

Nr. Crt.	Cod activitate IED	Denumire activitate IED	NFR	SNAP
1	4.2 a	Producerea compușilor chimici anorganici, cum sunt: gazele, cum sunt amoniacul, clorul sau acidul clorhidric, fluorul sau acidul fluorhidric, oxizii de carbon, compușii sulfului, oxizii de azot, hidrogenul, dioxidul de sulf, clorura de carbonil		0404
2	4.2 b	Producerea compușilor chimici anorganici, precum: acizii, cum sunt acidul cromic, acidul hidrofluoric, acidul fosforic, acidul azotic, acidul clorhidric, acidul sulfuric, oleumul, acizii sulfuroși		0404
3	4.2c	Producerea compușilor chimici anorganici, precum: bazele, cum sunt hidroxidul de amoniu, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu;		0404
4	4.1 b	Producerea compușilor chimici organici, cum sunt: hidrocarburile cu conținut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii și amestecurile de esterii, acetajii, eterii, peroxizii și rășinile epoxidice;		0405
5	4.1 f	Producerea compușilor chimici organici, precum: hidrocarburi halogenate		0405
6	3.1 b	Producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi;	2A2	0303

Pagină 1 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE**

7	1.1	Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50MW	01-0301
8	5.2 b	Eliminarea sau valorificarea deșeurilor în instalații de incinerare a deșeurilor în cazul deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi	0902
9	5.4	Depozitele de deșeuri, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone- batalul de deseuri nepericuloase.	0904

Activitate E- PRTR	Denumire activitate E-PRTR
4(b)(iii)	Industria chimică - Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice anorganice de bază, precum: baze, precum hidroxid de amoniu hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
3 (e) (iii)	Industria minereurilor Clichere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producție de 50 de tone pe zi
4 (a) (ii)	Industria chimică - Instalații chimice pentru producerea la scară industrială a substanțelor chimice organice de bază precum: hidrocarburi cu continut de oxigen, precum alcoolii, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eterni, peroxizi, rasini epoxidice
4(b)(i)	Industria chimică - Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice anorganice de bază, precum: gaze, precum amoniac, clor sau acid clorhidric, fluor sau fluorura de hidrogen, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxicolorura de carbon
4 (b)(ii)	Industria chimică - Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice anorganice de bază, precum acizi, precum acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleumul, acizii sulfuroși
5 (a)	Instalații de recuperare sau eliminare a deșeurilor periculoase (care primesc 10 tone/zi)
5 (d)	Depozite de deseuri (care primesc 10 tone/zi sau cu o capacitate totala de 25 000 tone)
5 (g)	Instalații autonome de tratare a apelor reziduale industriale, provenind de la una sau mai multe activități din prezenta anexa (cu o capacitate de tratare de 10 000 mc/zi)

Emisă de: APM Vâlcea
Data emiterii: 13.01.2023

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: **CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A - SUCURSALA RAMNICU VALCEA**
Sediul social: Râmnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1, județul Valcea
Certificat de înregistrare: seria B nr. 3788688
Cod unic de înregistrare: 40036445
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J38/854/22.10.2018
Compania părinte: CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI

2. TEMEIUL LEGAL

Motivele actualizării AIM:

Pagină 2 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPREȘCHIMBARE

- Instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 49 Mwe/maxim, 64,45 MWt (proiect reglementat de APM Vâlcea prin Acordul de mediu nr. 7/08.08.2022)
 - Centrala termică CT3, cu puterea termică de 37,14 MWt (proiect reglementat de APM Vâlcea prin Acordul de mediu nr. 9/16.08.2022)
 - Stația de Reglare Măsurare și Predare (S.R.M.P.) (proiect reglementat de APM Vâlcea prin Deciziile etapei de încadrare nr. 554/18.07.2022 și nr. 649/18.08.2022)
 - Rampa auto de încărcare etilenoxid
 - Instalație de cogenerare de înaltă eficiență - 8 MWe, 10,5 MWt (proiect reglementat de APM Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare nr. 377/15.07.2019 și Anexa Deciziei nr. 377/15.07.2019 cu nr. 8750/26.05.2023)
 - Finalizarea închiderii depozitului de deșeuri periculoase.
- dezafectarea unor construcții, părți de instalații nefuncționale:
- desființare construcții de pe zona pe care s-a realizat instalația de cogenerare (proiect reglementat de APM Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare nr. 113/21.02.2022)

Ca urmare a cererii de eliberare a autorizației integrate de mediu actualizată adresate de **CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A SUCURSALA RAMNICU VALCEA** cu punctul de lucru CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A SUCURSALA RAMNICU VALCEA, înregistrată la APM Valcea cu **17530/3.11.2023**,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru obținerea Autorizației integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- completari documentație înregistrate la APM Valcea sub nr. 5337/21.03.2024 și nr.324/11.01.2024 și nr.31/3.01.2024
- proces-verbal de analiza documentație în CAT nr. 20012 la data de 20.12.2023
- proces-verbal analiza completari în CAT nr. 431/12.01.2024
- în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică: proces-verbal nr.2733/20.02.2024,
- precum și instalațiile auxiliare legate tehnic de activitatea principală și aflate pe același amplasament
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și rapoarte a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023;
- Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare
- Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- HG nr 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu completările și modificările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr.360/2003*** privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

Pagină 3 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

- HG nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului Europei nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului Europei 91/689/CEE si 96/61/CE;
- OUG nr 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului , cu modificarile si completarile ulterioare;
- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificarile și completarile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea , etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006;
- Decizia de punere în aplicare a comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea de cloralcalii / 2013 (CAK BREF/ 2014);
- Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu /2013 (CLM BATC/ BREF/2013);
- Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari/2017 (LVOC BATC / BREF/2017);
- Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în eficiența energetică (ENE BREF/2009);
- Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (CWW BATC/ BREF 2016);
- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor (WI / BATC/BREF/2019)
- Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations -2018
- Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și apă de la Instalațiile IED, ediția 2018;
- Regulamentul CE nr.689/2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (PIC)
- Regulamentul UE nr.852/2017 privind mercurul
- Legea nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
- Hotărâre nr. 654 din 4 iulie 2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic
- REGULAMENT nr. 573 din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019-1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517-2014
- Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificarile și completarile ulterioare.

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pagină 4 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Pentru funcționarea instalațiilor:

Nr. crt.	Denumirea instalației
1	Electroliza cu Membrane
2	Instalatia de lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor fabricare hipoclorit de sodiu
3	Instalatia soda solida bloc,fulgi perle
4	Sinteza Oxo-alcooli
5	Sinteza Propenoxid
6	Purificare 1,2 DCP
7	Instalatia de obtinerea si stingerea varului var SIC
8	Instalatia ardere reziduuri KREBS
9	Instalatia ardere reziduuri VICHEM
10	Instalatia Propilenglicol
11	Sinteza polieteri
12	Sinteza Polieteri Speciali
13	Department transport CF, Departament transport auto
13	Sectia Utilitati:
	Inst.de alimentare apa potabila
	Inst. de alimentare apa industriala
	Gospodaria de apa recirculata
	Instalatia de apa demineralizata
	Instalatie de separare a aerului
	Statiile de frig
	Statii finale de tratare si epurare
	Statia de Reglare si Masurare si Predare(SRMP)
	Centrala termică C.T.2 si C.T. 3
	Centrala termica CAS 03
	Cogenerare 49 MWe
	Cogenerare 8 MWe
	Depozit de deseuri nepericuloase
14	Depozit DGL
15	Depozit DLO 1
16	Depozitul central de materii prime
17	Depozitul de deseuri feroase si neferoase

Instalații oprite * :

Nr. Crt	Denumirea instalatiei	Capacitate maximă proiectată a instalației t/an
1	Sectia Monomer	160 000 clorură de vinil
2	Instalația PVC 1	125 000
3	Instalatia Dioctilftalat	65.000 DOF
4	Depozit DLO2	2800 mc ortoxilen

*La pornirea instalațiilor se va solicita actualizarea Autorizației integrate de mediu cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile aplicabile (BAT /BREF).

Instalații închise ** :

Nr. Crt	Denumirea instalatiei
1	Electroliza cu mercur cu exceptia instalatiei de lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor, fabricare hipoclorit de sodiu

Pagină 5 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE**

2	Solventi clorurati
3	Alchilamine
4	Alchilenamine
5	Tiocoli
6	Formulari pesticide
7	Instalatia de separare aer
8	Instalatia de apa decarbonatata
9	Instalatia de apa oxigenata
10	Fosgen
11	Policarbonati
12	Statia de frig utilitati +5°C

** Este interzisă functionarea instalațiilor închise. Se va solicita acord de mediu pentru modificarea/reconversia/dezafectarea acestor instalații.
La punerea in funcțiune în urma modificării/reconversiei instalației și obținerea acordului de mediu se va solicita actualizarea Autorizației integrate de mediu cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile aplicabile (BAT /BREF).

Instalatii apartinand SC Oltechim SA aflate pe amplasamentul CHIMCOMPLEX BORZESTI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Nr. crt.	Denumirea instalației	Proveniența tehnologiei	Capacitate	Anul P.I.F/ modernizare	an	Situatia actuala
1.	Instalația PVC2	Dow Chemical	250000 t/an	1975/2003-2004, 2010		Oprita
2	Anhidrida ftalica	Germania	25.000 t/an	2000/ 2008		Oprita

Alte instalatii aflate pe amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - SUCURSALA Ramnicu Valcea

Nr crt.	Denumirea instalatiei	Observatii
1	SC Oltquino SRL	Oprita
2	SC Verotherm SRL	In functiune
3	SC Linde Gaz Romania SRL	In functiune
4	SC Sistemplast SRL	In functiune
5	SBV Machining SRL	In functiune
6	S.C. BULROM GAZ IMPEX SRL.Var SIC linia I	Oprita

5. DEPOZITE DE MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE

Materiile prime si produsele finite sunt depozitate in spatii special amenajate prevazute cu dotari corespunzatoare proprietatilor substantelor/amestecurilor. Toate spatiile de depozitare s-au construit pe baza de proiect pentru a se evita producerea unor accidente majore, avand in vedere ca majoritatea substantelor/amestecurilor sunt periculoase. Pe amplasamentul CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Sucursala Ramnicu Valcea există următoarele depozite de materii prime si produse finite:

- 1) Depozit saramura
- 2) Depozitul de var
- 3) Depozitul central de materii prime
- 4) Depozitul lichide organice (octanol, n-butanol, izo-butanol, o-xilen)
- 5) Depozitul gaze lichefiate compus din:
 - depozit etilenoxid;
 - depozit propilenă;
 - depozit propenoxid;

Pagină 6 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE**

- 6) Depozitul de clor lichid;
- 7) Depozitul de leșie;
- 8) Depozitul de soda solida ;
- 9) Depozitul de hipoclorit de sodiu;
- 10) Depozitul de HCl 32 %;
- 11) Depozitul de dicloropropan;
- 12) Depozitul de stiren și acrilonitril;
- 13) Depozitul de alcool izopropilic;
- 14) Depozitul de glicerina
- 15) Depozitul de soluție KOH
- 16) Depozitul de acid sulfuric;
- 17) Depozitul de polieteri (din cadrul Secției Polioli)
- 18) Depozitul de polieteri (din cadrul Secției Polioli Speciali)
- 19) Depozitul de clorura de vinil
- 20) Depozitul de calcar
- 21) Depozitul de carburanți

Amplasată în: județul Vâlcea:

- municipiul Râmnicu Valcea, str. Uzinei, nr.1, județul Valcea
- comuna Mihaești, sat Stupărei. Stație epurare biologică;
- municipiul Râmnicu Valcea, Strada Stolniceni (depozit de deșeuri nepericuloase)
- sat Tătărani, oraș Băbeni,. Priza de apă potabilă din raul Bistrita
- municipiul Râmnicu Valcea, Priza Olt

Operator: CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A - SUCURSALA RAMNICU VALCEA

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții altele decât cele normale de funcționare;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activității să se evite orice risc de poluare și să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc, cu specificarea metodologiei și frecvenței de măsurare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE		UM
Activitate IED	Capacitate maximă proiectată a instalației	
3.1 b	Instalația de obținerea și stingerea varului var SIC 2 61600 CaO	t/an

4.1b	<p>1. Instalatia Oxo-alcooli - 47000 octanol; - 5000 izobutanol, n-butanol</p> <p>2. Instalatia Propilenglicol - 9300 propilenglicol</p> <p>3. Instalatia Propenoxid - 120.000</p> <p>4. Sinteza polieteri - 77 000 polieteri (polieteri trioli, polieteri grefati, polieteri dioli)</p> <p>5. Sinteza Polieteri Speciali - 10 000 polieteri zaharaji - 5 000 polieteri aminici si mannich - 35 000 polieteri dioli si trioli</p>	t/an t/an t/an t/an t/an t/an
4.1f	1. Instalatia de recuperare 1,2 DCP - 20 000 DCP	t/an
4.2 a,b,c	<p>1. Electroliza cu Membrane - 120 300 t/an NaOH (solutie 50 %) - 106 800 clor gaz; - 3 012 H₂ gazos - 51 600 t/an HCl 32 %; - 41 428 NaOCl (12,5 % Cl₂)</p> <p>2. Instalatia de lichefiere,depozitare clor lichid, evaporare clor, fabricare hipoclorit de sodiu - 110 000 clor evaporat - 20 000 NaOCl</p> <p>3. Sectia Soda Bloc, Fulgi,Perle - 50 000 NaOH sub formă de sodă bloc; - 50 000 NaOH sub formă de sodă fulgi; - 50 000 NaOH sub formă de sodă perle.</p>	t/an t/an t/an t/an t/an t/an t/an t/an t/an t/an
5.2 b	<p>1. Instalatia ardere reziduuri KREBS - 18 000 reziduuri - 31870 abur 13 bar abs. - 20300- sol. HCl 31,5%.</p> <p>2. Instalatia ardere reziduuri VICHEM - 30 000 reziduuri - 108000 abur 13 bar abs. - 55200 sol. HCl 33%.</p>	t/an t/an t/an t/an t/an t/an
5.4	Depozit de deseuri nepericuloase	Capacitate totala = 470 000 t

Nr. crt.	Denumire instalatie	Capacitate maximă proiectată a instalației
1	Inst.de alimentare apa potabila	5 fronturi de captare
2	Inst. de alimentare apa industriala	Priza nr.2=21 000 mc/h Priza nr. 3=16 000mc/h

3	Gospodaria de apa recirculata	GAR I (2 turnuri x 5 000 mc/h si un turn x 7500mc/h) Debit recirculat=2 800 mc/h GAR II (2 turnuri x 7 500 mc/h) Debit recirculat=1800 mc/h GAR III (3 turnuri x 7 500 mc/h) Debit recirculat=6 100 mc/h Gar IV (2 turnuri x 7500 mc/h) Gradul de recirculare pentru GARI-IV este de 96%
4	Instalatia de apa demineralizata	450 mc/h
5	Statiile de frig	Statia de frig Utilitati -15°C Q=2Gf/h Statia de frig Electroliza cu membrana +5°C Q=, 0,7 Gcal/h Statia de frig PVC I Q=11,5Gf/h Statia de frig Propenoxid Q=10,8Gf/h
6	Statii finale de tratare si epurare	Epurare biologica Q=1 949 mc/h Statie control final Q=3 000mc/h
7	Depozit DGL	6 010 mc
8	Depozit DLO 1	7400 mc
9	Depozit central de materii prime	
10	Depozit de deseuri feroase si neferoase	
11	Centrala termica CT2	Cazan B01 25 t/h abur, 16 barg,280°C Cazan B02 25 t/h abur, 16 barg,280°C Cazan F01 10 t/h abur, 16 barg,250°C
12	Centrala termica CAS03	Cazan CAS 03 25t/h abur, 19 barg 350°C
13	Centrala termica CT3	
14	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe	
15	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe	
16	Statia de Reglare Masurare si Predare (S.R.M.P.).	

4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE

Anexe:

- formular de solicitare autorizatie integrata de mediu +raport de amplasament, inregistrat la APM Valcea sub nr.10753 /13.07.2022
- raport de amplasament inregistrat la APM Valcea sub nr.149955/13.10.2022, intocmit de Dumitriu Elvira, atestata de Asociatia Roamana de Mediu 1998 certificat de inscriere seria RGX nr.353 din 24.08.2022 ;
- adrese completari/modificari nr. 10830/14.07.2022, nr. 11925/8.08.2022 , nr. 14827/11.10.2022
- anunturi publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu:
 - Curierul de Valcea din data de 6 iulie 2022;
 - Curierul de Valcea din data de 8-9 iulie 2022;
 - Curierul de Valcea din data de 11 iulie 2022;
 - Curierul de Valcea din data de 12-14 iulie 2022;
 - Curierul de Valcea din data de 13 iulie 2022;
 - Arena Valceana din data 15-18 de iulie 2022;
 - Curierul de Valcea din data de 15-16 iulie 2022;

Pagină 9 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

- Curierul de Valcea din data de 18 iulie 2022;
- Arena Valceana din data 19-21 iulie 2022;
- Curierul de Valcea din data de 20 iulie 2022
- Curierul de Valcea din data de 22-23 iulie 2022
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, inregistrat la APM Valcea sub nr. 13881/20.09.2022
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, inregistrat la Primaria Municipiului Rm. Valcea sub nr.29811/6.07.2022
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, afisat pe site-ul Chimcomplex s.a Borzesti la data de 8.07.2022;
- proces- verbal de verificare amplasament nr.13580/14.09.2022, intocmit de APM Valcea;
- certificat de inregistrare Seria B nr. 3788688, Nr. de ordine in registrul comertului J38/854/22.10.2018, Cui40036445, eliberat de ORC Valcea;
- certificat constatator nr.113267/11.02.2021,eliberat de ONRC Bucuresti;
- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 5/17.01.2020, eliberata de ANAR-ABA OLT;
- plan de incadrare in zona;
- plan de situatie;
- planuri de amplasament
- dovada achitarii tarifului privind analiza preliminară a documentatiei – OP nr. 3562/7.07.2022 nr. (1000 lei);
- dovada achitarii tarifului privind analiza propriu - zisa a continutului documentatiei de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate -5.000 lei , OP nr.5496/19.10.2022;
- notificările activității conform Legii nr. 59/2016 (SEVESO) inregistrate la APM Valcea cu nr. 1679/23.05.2022;
- proces - verbal nr. 4480/28.02.2022 de constatare a respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare 234/20.05.2019 si nota de constatare nr. 286/8.06.2022 intocmita de GNM-C.J Valcea;
- Raport de securitate pentru amplasament din martie 2022, intocmit de SC IPROCHIM SA Bucuresti;
- autorizatia sanitara de functionare nr. 019959/5.10.2019, eliberata de DSP Valcea pentru Sistem de alimentare cu apa potabila captare Bistrita
- plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale a apei intocmit in anul 2022
- fise cu date de securitate pentru materii prime si produse finite

DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE, actualizata la data de 31.05.2024

Anexe:

- formular de solicitare autorizatie integrata de mediu+raport de amplasament, inregistrat la APM Valcea sub nr.17530/3.11.2023;
- completari formular de solicitare, inregistrat la APM Valcea sub nr. 31/3.01.2024;
- raport de amplasament si completari formular de solicitare, inregistrate la APM Valcea sub nr.31/3.01.2024, intocmit de Mihaela Teodora BEU Cluj-Napoca, atestata de Asociatia Roamana de Mediu 1998, certificat de atestare seria RGX nr.001 din 5.08.2021;
- raport privind situatia de referinta, intocmit de Mihaela Teodora BEU, inregistrat la APM Valcea sub nr. 31/3.01.2024,
- anunturi publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu actualizata:
 - Arena Valceana din data 3.11.2023; 7.11.2023; 10.11.2023, 14.11.2023, 17.11.2023, 21.11.2023
 - Curierul de Valcea din data de 6.11.2023; 8.11.2023, 10.11.2023, 13.11.2023, 15.11.2023; 17.11.2023; 20.11.2023,
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu actualizata, inregistrat la Primaria Municipiului Rm. Valcea sub nr.47028/2.11.2023,
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu actualizata, afisat pe site-ul Chimcomplex S.A Borzesti la data de 7.11.2023;
- anunt public privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate actualizata nr. 19501/11.12.2023
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din acordul de mediu nr.20025/20.12.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din acordul de mediu nr.19876/18.12.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din acordul de mediu nr.1168/25.01.2023;

Pagină 10 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPREȘCHIMBARE**

- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din decizia etapei de incadrare nr.20026 din data de 20.12.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din decizia etapei de incadrare nr.11182 din data de 13.07.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din decizia etapei de incadrare nr.11183/13.07.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din decizia etapei de incadrare nr.10363/27.06.2023;
- proces-verbal de constatare a respectarii conditiilor din decizia etapei de incadrare nr.4603026 din data de 22.03.2023;
- proces-verbal de verificare amplasament nr.19097/4.12.2023, intocmit de APM Valcea;
- certificat de inregistrare Seria B nr. 3788688, Nr. de ordine in registrul comertului J38/854/22.10.2018, CUI 40036445, ELIBERAT DE ORC VALCEA;
- certificat constatator nr. 113267/11.02.2021,eliberat de ONRC Bucuresti;
- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 1/8.01.2024, eliberata de ANAR-ABA OLT;
- plan de incadrare in zona;
- plan de situatie;
- planuri de amplasament
- fise cu date de securitate pentru materii prime si produse finite
- dovada achitarii tarifului privind actualizarea AIM-OP nr. 1441/10.04.2023 (2500 lei)

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Acțiuni de control

- 5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.
- 5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
- 5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.
- 5.1.4. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu.
- 5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformități cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligații:
- a) să informeze imediat APM Valcea cu emiterea AIM;
 - b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformității, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din AIM;
 - c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Valcea o consideră necesară pentru restabilirea conformității;
 - d) să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părți relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformității.
- 5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.
- 5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puțin:
- implementarea unei ierarhii transparente a atribuțiilor personalului responsabil cu sistemul de management;
 - pregătirea și publicarea unui raport anual al performanțelor de mediu;
 - stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat și publicate în raportul anual;
 - evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;
 - compararea cu limitele admise și înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie și apă, generarea deșeurilor;
 - implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
 - aplicarea bunelor practici de întreținere pentru a asigura buna funcționare a mecanismelor tehnice.
- 5.1.8. Operatorul va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:
- responsabilități;
 - evidențele de întreținere;

- registre de monitorizare;
- rezultatele analizelor;
- rezultatele auditurilor;
- evidența privind sesizările și incidentele;
- evidențe privind instruirile.

5.2. Conștientizare și instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiți adecvate privind protecția mediului pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiți și/sau experiență adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

5.3. Plan de acțiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acțiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizație. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităților pentru îndeplinirea obiectivelor;
- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;
- termenele și perioadele în care obiectivele pot fi atinse;
- identificarea și specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acțiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizații.

6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentație, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce privește cantitățile, cât și modul de depozitare

Materii prime utilizate în instalațiile în funcțiune

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Amestecuri	Clorură de sodiu, soluție	Materie prima	176841	t/an	Soluție	Obținerea leșiei (EM)	Rezervoare (p, t atmosferica), D	
Amestecuri	Sodă caustică leșie	Materie prima/auxiliara	160 098	t/an	Soluție	Obținere soda fulgi, perle, bloc, hipoclorit de sodiu (ELM + Clorosodice), Plastifianți (Oxo+AR) propenoxid	Rezervoare (p, t atmosferica), D	H314
	-obținerea produselor							H290
	Soda fulgi		52000					H315
	Soda perle		52000					H319
	Soda bloc		52000					
	Hipoclorit de sodiu (El M+ Clorosodice)		768					
	Plastifianți (Oxo+AR)		1578					
	Propenoxid		1752					

Pagină 12 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Substanțe chimice periculoase (CAS)	Clor gazos	Materie prima	197 087	t/an	Gaz	Obtinere: NaOCl (Clorosodice), HCl, NaOCl (ELM), Propenoxid	Rezervoare (6 atm. 5-30°C), Ai, D	H270 H331 H319 H335 H315 H400
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Propilena	Materie prima	138072	t/an	Gaz	Obtinere: Produse oxo, propenoxid	Rezervoare (14 atm. T= 5-30°C) cuve betonate, C, D	H220
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Dioxid de carbon	Materie prima	21424	t/an	Gaz	Obtinere : produse oxo (octanol, butanoli izo si normal)	In flux – transport pe conducta	H280
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Hidrogen	Materie prima	2719	t/an	Gaz	Obtinere : Produse oxo si HCl (ELM)	Conducta, vas tampon p=0.4 bar, Tmax 30°C	H220
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Stiren	Materie prima	14 232	t/an	Lichid	Obtinere polieteri grefati	Rezervor (p. atm., t. 0-15°C)	H226 H304 H315 H319 H332 H335 H361d H372 H412
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Propenoxid	Materie prima	142 267	t/an	Lichid	Obtinere : Propilenglicol Polieteri conventionali (dioli+trioli * - Polieteri) Polieteri flexibili* Polieteri zaharati* Polieteri Aminici sau manich* *productia polietेरilor este in functie de cererile de piata – utilizat ca si materie prima pt. fabricarea diverselor sotimente de polieteri	Rezervor (0.5-0.6 atm. perna de azot, temp. < 30 °C), D	H224 H302 H350 H340 H331 H311 H319 H335 H315
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Gaz natural (* Nmc) tehnologic	Materie prima	8027 611	Nmc/ an	Gaz	Oxoalcooli	In flux, livrare pe conducta	H220
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Gaz natural (* Nmc) combustibil	Materie prima	39536 640	Nmc/ an	Gaz	Centrala termica CT2	In flux, livrare pe conducta	H220
			16948 800	Nmc /an	Gaz	Centrala termica CAS 03		

			28559520	Nmc /an	Gaz	Centrala termica CT3		
			63762523	Nmc /an	Gaz	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe		
			13143190	Nmc /an	Gaz	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe		
Alte materii	Calcar- obtinere Var-Instalatia Var SIC – linia 2	Materie prima	112728	t/an	Solid	obtinere Var - Inst. Var SIC	Depozit in instalatia var special amenajat	
Deseuri	Reziduuri organoclorurate (DCP+abgaze obtinere propenoxid)	Materie prima	48 000	t/an	Lichid/Gaz	Abur (Krebs+ Vichem) HCL (Krebs+ Vichem)	Rezervoare (perna de N ₂ pres. 0.1.-0.2 bar); abgaze conducta, D	H226 H350 H319 H319 H315 H300
	Abur(Krebs +Vichem)		139 870					
	HCl(Krebs +Vichem)		75500					
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Diclorpropan brut	Materie prima	35 600	t/an	Lichid	DCP pur	Rezervoare (perna de N ₂ pres. 0.1.-0.2 bar);C, D	H225 H302 H332 H350
Alte materii	Zahăr	Materie prima	2293	t/an	Solid	Soda solida Polieteri zaharati	Saci PE/ depozit materii prime solide Ai, D	
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Carbonat de sodiu	Materie prima	2768	t/an	Solid	NaOH -EL M Octanol i-butanol	Saci/ depozit materii prime solide, Ai,D	H319
Substanțe chimice periculoase (CAS)	603-35-0 Trifenilfosfina	Materie prima	4	t/an	Solid	Octanol	Butoaie de carton (p si t. atmosferica)/ depozit materii prime solide, Ai,D	H302 H317 H373
Amestecuri	Hidroxid de potasiu 45 %	Materie prima	916	t/an	Solutie	Polieteri conventionali Polieteri zaharati Polieteri trioli Polieteri speciali	Rezervoare (p atm , t= 15-25°C) C,D	H290 H302 H314
Amestecuri	Hidroxid de calciu 20 %	Materie prima	933600	t/an	Solutie	Propenoxid (Inst. Propenoxid)	Rezervoare (p si t=15-25°C), C,D	H315 H318 H335
Amestecuri	Var 78 %	Materie prima	61 600	t/an	Solid	Propenoxid, - Inst. Propenoxid	Depozit special amenajat, C,D	H315 H318 H335

Pagină 14 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Substanțe chimice periculoase (CAS)	84852-15-3 Nonilfenol	Materie prima	1620	t/an	Lichid	polieteri manich	Vase cilindrice verticale (perna de N ₂ , p = 0-0.2 bar, T=25-40 °C) C,D	H361 FD H302 H314 H400 H410
Amestecuri	Irgastab pur	Materie prima	504	t/an	Lichid	Obtinere Polieteri conventionali Polieteri grefati Polieteri trioli Polieteri zaharati Polieteri speciali	tabla (p si t. atm)/ depozit materii prime solide, Ai,	H411 H413
Substanțe chimice periculoase (CAS)	LUPEROX 686-31-7	Materie prima	22	t/an	Lichid	Obtinere Polieteri grefati	Bidoane de 25kg Container frigorific t= 5°C (p. atm) / depozit materii prime lichide Ai,D	H242 H317 H400 H410
Amestecuri	Irganox	Materie prima	39	t/an	Lichid	Obtinere Polieteri trioli Polieteri grefati	Vase, Butoaie (p si t. atm),C,D	H412
Substanțe chimice periculoase (CAS)	TM1 (tri metilizocianat) 2094-99-7	Materie prima	3	t/an	Lichid	obtinere Polieteri grefati	Butoaie (p si t. atm)	H330 H314 H373 H334 H317 H400 H410
Alte materii	N,N – DMCHA- obtinere polieteri aminici (polioli speciali)	Materie prima	32	t/an	Lichid	obtinere Polieteri aminici (SO)	Butoaie /p, t atm depozit, C, D	H226 H301+ H311 H314 H331 H411
Alte materii	Trietanolamina 102-71-6	Materie prima	23	t/an	Lichid	obtinere Polieteri speciali – aminici (SO)	Butoaie (p si t. atm), C,D	-
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Acrilonitril 107-13-1	Materie prima	620	t/an	Lichid	obtinere Polieteri grefati	Rezervoare (t 0-15 °C, perna de azot), C,D	H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Etilenoxid 75-21-8	Materie prima	8 088	t/an	Lichid	Polieteri trioli Polieteri grefati	Rezervoare perna de N ₂ (t < 10°C, p. 3-4 atm.), C,D	H220 H280 H302 H331 H350 H340 H319 H335 H315 H372

Pagină 15 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Alte Materii	Glicerină	Materie prima	4 050	t/an	Lichid	obtinere Polieteri - Inst. Polieteri	Rezervoare (p si t. atm), C,D	
Amestec	Acid fosforic 85%	Materie prima	71	t/an	Lichid	Polieteri conventionali Polieteri zaharati Polieteri speciali	Rezervoare (p si t. atm), C,D	H314 H290 H302
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Dietanolamina 111-42-2	Materie prima	1350	t/an	Lichid	(DEA) - obtinere Polieteri Manich (PS)	Rezervoare (perna de azot si t atm.), C,D	H302 H373 H315 H318
Amestecuri	Paraformaldehidă 305-25-89-4	Materie prima	352	t/an	Solid	Obtinere Polieteri manich (PS)	Saci (p si t. atm)/depozit materii prime solide, Ai,D	H302 H332 H315 H318 H317 H350
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Etilendiamina 1070-15-3	Materie prima	410	t/an	Lichid	Polieteri aminici (PS)	Rezervor (p si t atm),C,D	H226 H302 H311 H314 H332 H334 H317 H412
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Monoetanol-amina 141-43-5	Materie prima	14	t/an	Lichid	Obtinere octanol	Depozit materii prime lichide butoaie/cubitaingere,C,D	H332 H312 H302 H314
Alte materii	Apa	Materie prima	30 660	mii mc/an	Lichid	Potabila/proces/incendiu - Bistrita, Olt, Bradisor	Rezervoare Apa ind. 2x5000 mc +2x2500 mc+apa potabila 1x500 mc	
Alte materii	Energie electrica - sectii Productie/Utilitati	Materie prima si auxiliara	402 000	MWh / an		Nu se stocheaza		
Alte materii	Propilenglicol	Materie auxiliara	2	t/an	Lichid	St. de frig Il Utilitati	Rezervoare (p, t atm), C,D	
Amestecuri	Gaz natural (* Nmc)/combustie	Materie auxiliara	39624780	Nmc/an	Gaz	Soda solida Ardere reziduuri Propenoxid Oxo alcooli	In flux, livrare pe conducta	H220
Substanțe chimice periculoase	Acid sulfuric 7664-93-9	Materie auxiliara	2939	t/an	Lichid	NaOH -EL M Neutralizare -St. CF	Rezervoare (p. si t. atmosferica) C,D	H314
Substanțe chimice periculoase	Sulfid de sodiu 7757-83-7	Materie auxiliara	732	t/an	Solid	NaOH NaOCl	Saci PP+PE depozit materii prime solide, Ai, D	H302 H314 H315 H319
Amestecuri	Acid clorhidric	Materie auxiliara	22302	t/an	Lichid	NaOH PO Utilitati - st. neutralizare	Rezervoare (p. si t. atmosferica), C,D	H290 H335 H314

Substanțe chimice periculoase	Azotat de potasiu 7757-79-1	Materie auxiliara	15	t/an	Solid	Sodă solidă	Saci hartie/ depozit materii prime solide, Ai,D	H272
Substanțe chimice periculoase	Azotit de sodiu 7632-00-0	Materie auxiliara	13	t/an	Solid	Soda solida	Saci hartie/ depozit materii prime solide, Ai,D	H272 H301 H319 H400
Substanțe chimice periculoase	Azotat de sodiu 7631-99-4	Materie auxiliara	0,15	t/an	Solid	Obtinere Sodă solidă -Inst. Sodă solida	Saci hartie/ depozit materii prime solide, Ai,D	H272 H319
Substanțe chimice periculoase	Amoniac 7664-41-7	Materie auxiliara	0,5	t/an	Lichid	Statia Frig - Utilități	Butelii (p. 20 bar, t max 50 °C) Ai,D	H221 H280 H314 H331 H400
Alte materii	Tiosulfat de sodiu	Materie auxiliara	151	t/an	Solid	Obtinere abur Instalatia Ardere Reziduuri	Saci depozit materii prime solide Ai,D	
Alte materii	Fosfat trisodic	Materie auxiliara	0,648	t/an	Solid	obtinere abur Instalatia Ardere Reziduuri	Saci hârtie/ depozit materii prime solide, Ai,D	H315 H319 H335
Amesetcuri	Clorură de calciu 35 %	Materie auxiliara	153	t/an	Lichid	Statie Frig - Utilități	Rezervoare (p. t atmosferica), C,D	H319
Substanțe chimice periculoase	Oxigen – 7782-44-7	Materie auxiliara	4	t/an	Lichid	Lucrări de întreținere	Vas tampon (p. 3 atm si t 20° C), butelii, transport pe conducta (p= 200atm. t < 50°C)	H270 H280
Amestec	Hipoclorit de sodiu	Materie auxiliara	50	t/an	Lichid	Tratare apa recirculata	Rezervoare (p, t atm)C,D	H314 H400
Amestec	Lesie	Materie auxiliara	140 000	t/an	Lichid	apa demineralizata, tratare apa AR, PO, Oxo	Rezervoare (p, t atm), C,D	H315 H314 H302 H290
Alte materii	Diacel	Materie auxiliara	0,361	t/an	Solid	obtinere NaOH – Instalatia ELM	Saci 25 kg/depozit materii prime solide, Ai,D	
Alte materii	Ambosol	Materie auxiliara	2 750	t/an	Solid	trioli, dioli	Saci/ depozit materii prime solide, Ai,D	
Alte materii	Perlifil	Materie auxiliara	1 213	t/an	Solid	instalatia de obtinere Polieteri trioli, diol	Saci/ depozit materii prime solide, Ai,D	

Substanțe chimice periculoase	Motorina	Materie auxiliara	18	t/an	Lichid		Vase, p si t atm/ /depozit materii prime lichide Ai, D	H226 H304 H315 H332 H351 H373; H411
Substanțe chimice periculoase	Benzina	Materie auxiliara	3	mc/an	Lichid		Vase, p si t atm/ /depozit materii prime lichide Ai, D	H225,H 304,H31 5,H340, H350,H 361fd,H 411,
Alte materii	Abur	Materie auxiliara	477418	Gcal/an	Gaz	Utilitati in procese tehnologice	Livare pe conducta/ estacade	
Alte materii	Aer comprimat instrumental	Materie auxiliara	4110 372	Nmc/ an	Gaz	Utilitati in procese tehnologice	Livare pe conducta/ estacade	
Alte materii	Aer tehnologic	Materie auxiliara	467 776	Nmc/ an	Gaz	Utilitati in procese tehnologice	Livare pe conducta/ estacade	
Alte materii	Azot	Materie auxiliara	4508 276	Nmc/ an	Gaz	Utilitati In Procese tehnologice	Livare pe conducta/ estacade	
Alte materii	Frig	Materie auxiliara	506408	GF/ an		Utilitati In Procese tehnologice	Livare pe conducta/ estacade	
Alte materii	Inhibitori Nalco	Materie auxiliara	36	t/an	Lichid	Inhibitori de coroziune, dispersant/floculant	Butoaie de tabla /depozit materii prime lichide , Ai,D	
Alte materii	Butelii aragaz-	Materie auxiliara	0,33	t/an	Lichid	SCCL	Butelii -/depozit materii prime lichide, Ai, D	H220 H280 H340 H350
Alte materii	Butelii GPL	Materie auxiliara	15	t/an	Lichid	electrocar laborator	Butelii -/depozit materii prime lichide, Ai,D	H220 H280 H340 H350
Amestecuri	Ulei Prista	Materie auxiliara	4	t/an	Lichid	(fluid de prelucrare a metalelor) + vaselina	Butoaie - /depozit materii prime lichide, Ai,D	H304 H315 H318 H412
Amestecuri	Uleiuri hidraulice aditivat (H46, H32, T90)l/kg	Materie auxiliara	2	t/an	Lichid	Se utilizează ca fluid de lucru în sisteme hidraulice, de transmitere a puterii, echipate cu pompe si motoare pentru presiuni ridicate, cu pistoane axiale sau rotative, la angrenaje cu turatii ridicate, variatoare de	Butoaie - /depozit materii prime lichide Ai,D	H350 H318 H411

Pagină 18 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
PRESCHIMBARE

						turatie, cuplaje hidraulice;		
Amestecuri	Uleiuri de turbina (T32, T 46 turbo) – turbine cu abur/gaz	Materie auxiliara	7	t/an	Lichid	Utilizat pt. turbocompresoare dinamice, centrifugale/axiale, pompe	Butoaie - depozit materii prime lichide Ai,D	H302 H317 H373 H400 H410
Alte materii	Ambalaje de plastic	Materie auxiliara	20	t/an	Solid	Ambalare	Depozit /Sectii de productie	-
Alte materii	Ambalaje metalice	Materie auxiliara	15	t/an	Solid	Ambalare	Depozit /Sectii de productie	-
Alte materii	Ambalaje lemn	Materie auxiliara	75	t/an	solid	ambalare	Depozit de materiale recuperate /sectii de productie	

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare și a substanțelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.

6.3. Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime, materialelor și substanțelor chimice utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitor la materiile prime și utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime și a substanțelor utilizate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului.

6.7. Substanțe și amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producție

Situația substanțelor periculoase prezente pe amplasamentul Chimcomplex S.A Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasame ntului
				mc	tone	mc	tone	
Clor	Clor lichefiat	7782-50-5	H270	853	1203	853	1203	Depozit clor
			H315					
			H319	197	278	197	278	Electroliza cu Membrana
			H331					
			H335	14	19	14	19	Propenoxid
H400								
Oxid de propilena; 1,2- epoxipropan; metioxiran	Propenoxid/ 1,2- Epoxipropan/ Oxid de propilena/Propil enoxid	75-56-9	H224	160	132,8	160	132,8	DGL
			H302	101	84	101	84	Propenoxid
			H311	32	26,5	32	26,5	Polieteri
			H319	13	11	13	11	Instalatia Propilenglic ol
			H331	214	178	214	178	Polioli speciali
			H335					
			H340					
H350								

Pagina 19 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea in cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
				-	-	416	354	Polioli speciali U400
Acid sulfuric... %	Acid sulfuric 78 %	7664-93-9	H314	80	136	80	136	Clorosodice
				40	68	40	68	Electroliza cu membrana
				32	54,5	32	54,5	Statia Control Final
	8			13,6	8	13,6	Statie Epurare Biologica	
	160			294,4	160	294,4	Electroliza cu Hg	
	40			73,6	40	73,6	Electroliza cu membrana	
Oxid de etilena; oxiran	Ethylenoxid / oxid de etilena	75-21-8	H220	3,2	2,8	3,2	2,8	Polieteri
			H280					
			H302					
			H315					
			H319					
			H331					
			H335					
			H340					
H350	444	395	444	395	DGL			
H372								
Propena, propilena	Propilena	115-07-1	H220	3584	1867	3584	1867	DGL
				5	3	5	3	Propenoxid
				13,6	0,024	13,6	0,024	
Acrilonitril	Acrilonitril	107-13-1	H225	86	70	86	70	Polieteri
			H301					
			H311					
			H315					
			H317					
			H318					
			H331					
			H335					
			H350					
			H411					
Hipoclorit de sodiu, solutie ...% Cl activ	Hipoclorit de sodium /Clorox	7681-52-9	H314	200	241	200	241	Clorosodice
			H400	68	82	68	82	El. cu membrana
Etilendiamina; 1,2-diaminoetan	Etilendiamina 1,2-diaminoethane EDA	107-15-3	H226	25	22	25	22	Polioli speciali
			H302					
			H311					
			H314					
			H317					
			H332					
H334								

Pagină 20 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 PREȘCHIMBARE

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
			H412	-	-	80	90	Polioli speciali U400
Acid benzenepropanoic, 3,5-bis (1,1-dimetiletil) - 4-hidroxi-, ester metilic / acetat de 2- (2-oxo-5- (1,1,3,3-tetrametilbutil) - 2,3 -dihidro-1-benzofuran-3-il) -4- (1,1,3,3-tetrametilbutil) fenil, amestec de izomeri de: C7-9-alkil 3- (3,5-di-trans-butil- 4-hidroxifenil) propionat / 890	Irgastab pur 67 (amestec de izomeri C7-C9 alchil propionat)	6386-38-5/ 125643-61-0; 216698-07-6;	H411	4	4	4	4	Polieteri Polioli speciali
			H413	35*	35*	35*	35*	Depozit MP lichide
2,2'-iminodietanol; dietanolamina	Dietanolamina (DEA)	111-42-2	H302	64	70	64	70	Polioli speciali
			H315					
H318								
			H373	-	-	80	85	Polioli speciali U400
Fenol; acid carboic; monohidroxibenzin; fenilalcol	Fenol Monohidroxi benzen	108-95-2	H301	0.262	0.275	80	85	Polioli speciali (stoc fara miscare)
			H311					
			H314					
			H331					
			H341					
			H373					
Izocianatul de 2- (3- (prop-1-en-2-il) fenil) prop-2-il	Izocianat (TM1) Izopropenil dimetil benzil isocianat	2094-99-7	H314	0.5	0.5	0.5	0.5	Polioli
			H317					
			H330					
			H334	2	2	2	2	Dep. Materii prime lichide
			H373					
			H400					
			H410					
1,2-dicloropropan; diclorura de propilena	Dicloropropan Propilen-diclorura	78-87-5	H225	277.6	322+	277.6+	322+	Instalatia purificare DCP
			H302	+ 2520	2923.2	2520	2923.2	
			H332	25	29	25	29	Instalatia Propenoxid
			H350					
Nonilfenol; [1] 4-nonilfenol, ramificat [2]	Nonilfenol; 4/nonylphenol, branched	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	H302	52	49	52	49	Polioli speciali
			H314					
			H361					
			fd					
			H400					
			H410					

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
				-	-	80	75	Polioli speciali U400
Amoniac, anhidru	Amoniac	7664-41-7	H221	2,5	1,8	2,5	1,8	Utilitati- Statie frig
			H280					
			H314					
			H331					
			H400					
Trifenilfosfina	Trifenilfosfina	603-35-0	H302	0.42	0.5	0.42	0.5	Oxo-Alcooli
			H317					
			H373	4.2	5*	4.2	5*	Depozit materii prime solide
Nitrat de sodiu	Azotit de sodium/ Sodium nitrite	7632-00-0	H272	-	-	-	-	Soda solida
			H301					
			H319	4.7	10	4.7	10	Dep. MP solide
			H400					
Oxigen	Oxigen	7782-44-7	H270	4	3,629	4	3,629	Oxigen- Azot Dep. Materii prime
			H280					
2,2'-iminodiethylamine; dietilentriamina	Dietilen- triamina (DETA)	111-40-0	H302	8.5	6.4	4	3	Polioli speciali (stoc fara miscare)
			H312					
			H314					
			H317					
			H330					
Octanol 2 - etilhexanol	Octanol 2 - etilhexanol	104-76-7	H315	2240	1866	2240	1866	DLO
			H319	80	67	80	67	Oxo-Alcooli
			H332	192	160	192	160	DOF
			H335					
Butan-1-ol; n-butanol	n- Butanol Butan-1-ol	71-36-3	H226	88	71	88	71	Oxo-Alcooli
			H302					
			H315					
			H318					
			H335	320	259	320	259	DLO
H336								
2-metilpropan-1-ol; izo-butanol	Izobutanol 2-Metil-1 propanol	78-83-1	H226	80	64	80	64	Oxo-Alcooli
			H315					
			H318					
			H335	560	450	560	450	DLO
			H336					
Clorura de hidrogen	HCl 32%	7647-01-0	H290	256	305	256	305	Electroliza cu membrana
			H314					
			H335	240	285	240	285	Ardere Reziduuri
Hidroxid de potasiu; potasiu caustic	Hidroxid de potasiu	1310-58-3	H290	55	57	55	57	Polieteri
			H302	1.6	1.7	1.6	1.7	Polioli Speciali
			H314					

Pagină 22 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
				--	--	1160	165	Polioli speciali U400
2-peroxi-hexanoat de tert-pentil	Luperox 575 (tert-pentyl 2-ethyl peroxyhexanoat e>95%)	686-31-7	H242	3.5	3.3	3.5	3.3	Depozit MP Lichide
			H317					
			H400	1	1	1	1	Polieteri
Stiren	Stiren	100-42-5	H226	43	40	43	40	Polieteri
			H304					
			H315					
			H319					
			H332					
			H335					
			H361d					
			H372					
H412								
Combustibili, motorina; Gasoil - nespecificat; [O combinatie complexa de hidrocarburi produsa prin distilarea titeiului. Aceasta consta în hidrocarburi cu carbon numere predominant cuprinse în C9 prin C20 si fierbere în intervalul aproximativ 163 °C pana la 357 °C (325 °F la 675 °F).]	Motorina	68334-30-5	H226	18	15	18	15	Depozit MP lichide
			H304					
			H315					
			H332					
			H351					
			H373					
H411								
Benzină; Nafta cu punct de fierbere scăzut - nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi constând în principal din parafine, cicloparafine, hidrocarburi aromatice și olefinice având predominant numere de atomi de carbon mai mare decât C3 și fierbinte în intervalul de 30 °C până la 260 °C (86 °F până la 500 °F).]	Benzina	86290-81-5	H225	3	2.25	3	2.25	Depozit MP lichide
			H304					
			H315					
			H340					
			H350					
			H361 fd					
			H411					
Propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	Alcool izopropilic propan-2-ol;	67-63-0	H225	25	19	25	19	Polieteri
			H319					
			H336					

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase/amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol**	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
Metan	Gaz natural metan	74-82-8	H220	6379.5	4.57	6379.5	4.57	Oxo-Alcooli, Soda solida, AR, Var SIC, CT-2, CT-3, CAS-03, Cogenerare, SRMP, conducta de racord la SRMP, conducte de gaze la consumatori industriali din societate, etc
Hidrazina	Hidrazina	302-01-2	H226	0.2	0.2	0.2	0.2	Dep. Materii prime solide Fara miscare
			H301					
			H311					
			H314					
			H317					
			H331					
			H350					
H400								
H410								
Paraformaldehida	Paraformaldehida (nu e supusa înregistrarii, polimer)	30525-89-4 (nedisponibil CLP)	H302	8.7	7	8.7	7	Polioli Speciali
			H315					
			H317					
			H318					
			H332					
H350	37	30	37	30	Depozit materii prime solide			
Hidrogen	Hidrogen	1333-74-0	H220	1405	0.0119 0.0004 3	1405	0.0119 0.0004 3	Electroliza Cu membrana Oxo alcooli
			H280					
			H301					
			H311					
			H319					
			H331					
			H336					
H370								
Acid fosforic ...%, acid ortofosforic ...%	Acid fosforic	7664-38-2	H290	10	17	10	17	Polieteri Speciali
			H302					
			H314					
2-aminoetanol; etanolamina	Monoetanolamina (MEA)	141-43-5	H302	25	25	25	25	Depozit MP lichide
			H312					
			H314					
			H332					

Pagină 24 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
Trietanolamina	Trietanolamina (TEA)	102-71-6	H302	29	33	29	33	Depozit MP lichide
			H315					
			H319	25	28	25	28	Polioli speciali
				-	-	80	75	Polioli speciali U400
Produse de reactie benzenamina, N-fenil, cu 2,4,4-trimetilpentena)	Irganox 5057	68411-46-1	H412	3.75 5	2.5 3	3.75 5	2.5 3	Polieteri Depozit MP lichide
Ciclohexildimetilamina	Lupragen® N 100 - N,N-Dimethylcyclohexylamine (DMCHA)	98-94-2	H226	23.2	20	23.2	20	Polioli speciali
			H301					
			H311					
			H314					
			H331					
H411								
Hidroxid de sodiu; soda caustica	Hidroxid de sodiu solutie	1310-73-2	H290	9810	6800	9810	6800	Electroliza cu membrana Soda solida Propenoxid Plastifianti Utilitati Polioli speciali
			H314					
			H315					
			H319					
Azotat de potasiu	Azotat de potasiu	7757-79-1	H272	2.36	11	2.36	11	Depozit MP solide Soda solida
1376A (Carbohidrazide<10%), 1393T(Acid hidroxi-etiliden-difosfonic>95% , Acid fosfonic<5%), 7132plus(EPI - DMA - amoniac terpolimer>99%, Dimetilamina<1%), 8506plus(Alcooli C12-15 etoxilati<25%,Xilensulfonat de sodiu<10%); 73190(Tolitriazol de sodiu <25%,Hidroxid de	Inhibitori de coroziune/ dispersant/ flocculant NALCO 1393T, 7132 plus, 8506 plus, 73190, 71305, 77352, 7137	2809-21-4/ 13598-36-2 (1393T); 52722-38-0/124-40-3 (7132 plus); 68131-39-5/1300-72-7 (8506 plus); 64665-57-2 /1310-73-2 (73190), 10377-60-3/55965-	H290	33	36	33	36	Depozit MP lichide, Propenoxid, Utilitati
			H314					
			H317					
			H318					
			H319					

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea in cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
sodiu <0.25% 71305(Distilat usor hidrotratat<30%, Alcoolii C12-15 etoxilati>2.5%), 77352(azotat de magneziu<2.5%, mixtura de 5-cloro-2-metil-2H-izotiaol-3-unu si 2-metil-2H-izotiaol-3-unu(3:1)<2.5%, clorura de magneziu<2.5%); 7137(DMA - EPI - etilendiamina terpolimer 50 - <= 100, Dimetilamina 0.25 - < 0.5)		84-9/7786-30-3(77352), 64742-47-8/68131-39-5(71305), 42751-79-1/124-40-3(7137)	H412					
Hidrocarburi, C4; Gaz petrolier	Butan (combustibil pentru uz casnic si industrial, Butelii aragaz tip BGR)	87741-01-3	H220	-	0.33	-	0.33	SCCL, Depozit MP lichide
			H280					
			H340					
			H350					
Hidrocarburi, C3; Gaz petrolier	Propan (pentru ardere in instaltii de combustie pe gaze lichefiate autorizate in acest sens si combustibil auto(amestec pentru GPL auto))	68606-26-8	H220	-	14.3	-	14.3	Polieteri,/Polieteri Speciali, etc, Depozit MP lichide
			H280					
			H340					
			H350					
Distilate (petrol), parafinice grele hidrotratate; Baseoil - nespecificat	Ulei Prista (fluid de prelucrare a metalelor) + vaselina	64742-54-7	H304	-	4	-	4	Depozit MP lichide
			H315					
			H318					
			H412					
Uleiuri lubrifiante; Baseoil - nespecificat; / Lubricating oils; Baseoil - unspecified;	Uleiuri hidraulice aditivate (H46, H32, T90)	74869-22-0	H318	-	2	-	2	Depozit MP lichide
			H350					
			H411					
N-fenil-1- naftilamina	Ulei Uleiuri de turbina (T32, T46 turbo) turbine cu abur/gaz	90-30-2	H302	-	6.8	-	6.8	Depozit MP lichide
			H317					
			H400					
			H410					
peroxid de hydrogen,solutie...%	Apa oxigenata, %	7722-84-1	H271	10	14.5	10	14.5	Polioli Speciali Polieteri
			H302					
			H314					

Denumirea substantei periculoase/ amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament***		Localizarea în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
			H332					
CATALIZATOR DMC	CATALIZATOR MEO-DMC (hexacianocobaltat (III) dodecahidrat de zinc(>70%), terț-butanol(5-15%), clorură de zinc(0,5-2%))	69207-66-5, 75-65-0, 7646-85-7	H315	-	0.05	-	0.05	Depozit MP solide Polieteri

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanțe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deține pe amplasament fișele tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Operatorul, în calitate de furnizor, va elabora fișele cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 articolul 31, 32, cu modificările aduse prin Regulamentul (UE) nr.878/2020

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanțelor și preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

În conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, monitorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 199/145/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) NR.793/ 93 al Consiliului și Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Consiliului, precum și a Directivei 76/769/CE a Consiliului și Directivelor 91/ 155/CEE, 93/105/CE și 2000/21/ CE ale Comisiei, produsele societății au fost pre- înregistrate și înregistrate.

Substanța înregistrată	Cantitate t/an	Nr. Depunere dosar la ECHA	UUID Dosar	Numar de înregistrare/autorizare REACH
Zaharoza, propoxilata	>1000	SV892350-01	IUC5-5cb24ce4-cdac-4403-a73f-fe8c155899ea	01-2119 58874-24-0009
D-Glucitol popoxilat	>1000	DC892252-52	IUC5-4418deea-abdd-4c23-a0ad-012fd7e71f9c	01-2119463266-36-0009
Glicerina propoxilata	>1000	YS884602-96	IUC5-885a0da2-36ee-446d-85aa-da8e894fc343	01-2119484612-36-0000
Monopropilen glicol	>1000	QP907826-08	IUC5-1dbdccc3d-34d8-4e84-96f3-ede412e6effc	01-2119456809-23-0012
Acid clorhidric	>1000	MS907849-98	IUC5-9d4faadd-27cd-420f-bd2b-f75fbb930157	01-2119484862-27-0079
Anhidrida ftalica	>1000	XJ905216-28	IUC5-6c07950c-893d-4205-99e0-bf31402f6db5	01-2119457017-41-0012
Hidroxid de sodiu	>1000	KR906235-24	IUC5-6248b2a4-8c85-4f5d-82f9-44c3d458b689	01-2119457892-27-0065

Pagină 27 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
"NEPRESCHIMBA"

Propilenoxid	>1000	DJ905908-31	IUC5-55a3a48c-edf8-426c-b3f9-8d0a8aae7be3	01-2119480483-35-0076
Di(2-etilhexil)ftalat	>1000	NB904765-42	IUC5-ee5749a6-a585-4b3b-a7b6-0c4fd9cc9f47	01-2119484611-38-0008
Iso-Butanol	100-1000	MQ918638-06	IUC5-eddc7531-02a7-42ff-be95-f8c5c873b906	01-2119484609-23-0009
Monopropilen glycol propoxilat	100-1000	PZ895151-95	IUC5-d73e11c3-fc37-41e4-bae3-12b74347ca31	01-2119457556-29-0006
Trietanolamina, propoxilata	>1000	YX898129-74	IUC5-77e206c9-b843-4b58-b255-b55fdb3e4834	01-2119463472-39-0002
Clorura de vinil monomer	>1000	MM894710-19	IUC5-9ab55031-d4a5-4844-85a4-cb1d086caa70	01-2119458772-30-0020
Etilendiamina propoxilata	100-1000	TU894102-05	IUC5-cabe682e-2cf6-49da-ad55-91ce4c422118	01-2119471485-32-0005
Dietanolamina propoxilata	>1000	HY894716-88	IUC5-d8e5922e-31e1-4cdd-bf81-8cc0f5b44ee5	01-2119467171-43-0002
2-Etilhexanol	>1000	LJ910794-29	IUC5-1e5e01ac-c6c1-4a48-8ec2-d651fc3c9cf4	01-2119487289-20-0009
Hipoclorit de sodiu	>1000	WK909870-17	IUC5-fec15a05-6c59-41a5-8be9-4c7a24151538	01-2119488154-34-0039
Lapte de var	>1000	ZH909818-10	IUC5-2069aca1-b8ff-48b3-b245-5d133a4b1248	01-2119475151-45-0153
1,2-diclorețan	>1000	WA908794-30	IUC5-18e149e3-22b1-4384-8749-49a5a55817d6	01-2119484658-20-0030
Oxid de calciu (var)	>1000	ZC909394-30	IUC5-a5818aa6-691e-4b49-8c92-16bf396862b8	01-2119475325-36-0133
n-Butanol	>1000	AG941718-39	IUC5-08425194-25ba-4c9d-8f58-0a71750568d7	01-2119484630-38-0014
Clor	>1000	DC901768-47	IUC5-6c01499a-2e92-436c-87d9-25e08e40c96d	01-2119486560-35-0033
1,2-Diclorpropan	>1000	CD920276-56	IUC5-82f892d0-c4f6-419a-8913-ea3098f7be07	01-2119557878-16-0000
Dipropilenglicol	100-1000	WV908545-95	IUC5-2dd013a5-25a3-499e-b901-941e9e90c3cc	01-2119456811-38-0008
p-Nonilfenol, formaldehida,DETA dietanolamina propoxilata Petol (PM410-4N)	>1000	LC405823-52	IUC5-2b6de511-b12a-4e3d-bd6e-d0ba078b49b0	01-2119928014-47-0001

6.7.3. Substanțe și amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Nr.crt	Denumire produs	Nr.CAS	Nr.EINECS
1.	Amoniac	1336-21-6	215-647-6
2.	Acid clorhidric	7647-01-0	231-595-7
3.	Acid sulfuric 98%	7664-93-9	231-639-5
4.	Acid oxalic	144-62-7	205-634-3
5.	Acid azotic	7679-37-2	231-714-2
6.	Acid percloric	7601-90-3	231-512-4
7.	Acid tioglicolic	68-11-1	200-677-4
8.	Anhidrida acetica	108-24-7	203-564-8

Pagină 28 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBAR!

Nr.crt	Denumire produs	Nr.CAS	Nr.EINECS
9.	Anhidrida ftalica	85-44-9	201-607-5
10.	Acid ortofosforic	7664-38-2	231-633-2
11.	Acid fluorhidric	7664-39-3	231-634-8
12.	Acid sulfanilic	121-57-3	204-482-5
13.	Azotat de argint	7761-88-8	231-853-9
14.	Acrilonitril	107-13-1	203-466-5
15.	Acetona	67-64-1	200-662-2
16.	Apa oxigenata	7722-84-1	231-765-0
17.	Alcool etilic	64-17-5	200-578-6
18.	Alcool izopropilic	67-63-0	200-661-7
19.	Acid acetic	64-19-7	200-580-7
20.	Azotit de sodiu	7632-00-0	231-555-9
21.	Bicromat de potasiu	7778-50-9	231-906-6
22.	Butanol	71-36-3	200-751-6
23.	Butan	106-97-8	203-448-7
24.	Brom	7726-95-6	231-778-1
25.	Benzen	71-43-2	203-625-9
26.	Bromura de potasiu	7758-01-2	231-829-8
27.	Carbonat de sodiu	497-19-8	207-838-8
28.	Cromat de potasiu	7789-00-6	232-140-5
29.	Clor	7782-50-5	231-959-5
30.	Clorat de sodiu	7775-09-09	231-887-4
31.	Clorura de amoniu	12125-02-9	235-186-4
32.	Clorura de bariu	10361-37-2	233-788-1
33.	Cloroform	67-66-3	200-663-8
34.	Clorhidrat de hidroxilamina	5470-11-1	-
35.	Clorhidrat de (N-1-baftil -etilendiamina)	1465-25-4	215-981-2
36.	Clorhidrat de 1,10 fenantrolina	18851-33-7	223-325-1
37.	Dimetilgloxima	95-45-4	202-420-1
38.	Ecol	55-55-0	
39.	Etilenoxid	75-21-8	200-849-9
40.	ETDA (complexon III)	6381-92-6	205-358-3
41.	Fenol	108-95-2	203-632-7
42.	Fenoltaleina	77-09-8	201-004-7
43.	Hexacloroplatinat de potasiu	16921-30-5	240-979-3
44.	Hipoclorit de sodiu	7681-52-9	231-668-3
45.	Hidroxid de potasiu	1310-58-3	215-181-3
46.	Hidroxid de sodiu	1310-73-2	215-185-5
47.	Iod	7553-56-2	231-442-4
48.	Iodat de potasiu	7758-05-6	231-831-9
49.	Izo-butiraldehida	78-84-2	201-149-6
50.	Izo-Butanol	78-83-1	201-148-0
51.	Metabisulfid de sodiu	7681-57-4	231-673-0
52.	Metaperiodat de sodiu	7790-28-5	232-197-6
53.	Metanol (alcool metilic)	67-56-1	200-659-6

Pagină 29 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Nr.crt	Denumire produs	Nr.CAS	Nr.EINECS
54.	Metilorange	547-58-0	208-925-3
55.	N-butiraldehida	123-72-8	204-646-6
56.	N-butanol	71-36-3	200-751-6
57.	Nitroprusiat de sodiu	13755-38-9	238-373-9
58.	4 nitro fenol	100-02-7	202-811-7
59.	Nonilfenol	25154-52-3	246-672-0
60.	Octanol	104-76-7	203-234-3
61.	o-tolidina	119-93-7	204-358-0
62.	Oxigen	7782-44-7	231-956-9
63.	Permanganat de potasiu	7722-64-7	213-760-3
64.	Piridina	110-86-1	203-809-9
65.	Propilena	115-07-1	204-062-1
66.	Propilenglicol	57-55-6	200-338-0
67.	Polipropilenglicol	25322-69-4	500-039-8
68.	Reactiv Karl-Fischer	110-86-1	203-809-9
69.	Sulfat acid de potasiu	7646-93-7	231-594-1
70.	Sulfocianura de amoniu	1762-95-4	217-175-6
71.	Sulfocianura de potasiu	333-20-0	206-370-1
72.	Sulfid de sodiu	7757-83-7	231-821-4
73.	Sulfat de mercur	7783-35-9	231-992-5
74.	Stiren	100-42-5	202-851-5
75.	Tiosulfat de sodiu	10102-17-7	-
76.	Trioxid de arsen	1327-53-3	215-481-4
77.	Trietanolamina	102-71-6	203-049-8
78.	Toluen	108-88-3	203-625-9
79.	EDTA	25102-12-9	217-895-0
80.	Azotat de potasiu	7757-79-1	231-818-8
81.	Azotat de de sodiu	7631-99-4	231-554-3
82.	Acid citric	5949-21-1	201-069-1
83.	Azotat de aluminiu	7784-27-2	236-751-8
84.	Bisulfid de potasiu	16731-55-8	240-795-3
85.	Pirogalol (trihidroxi-benzen)	87-66-1	201-762-9
86.	Reactiv Nessler	7783-33-7	-
87.	Sulfat feros	7782-63-0	231-753-5
88.	Toluendiizocianat	26471-62-5	247-722-4
89.	Methylene diphenyl diisocyanate (MDI)	101-68-8	202-966-0
90.	N,N-dimetilciclohexilamina	98-94-2	202-715-5
91.	Dietanolamina	111-42-2	203-868-0
92.	Dimorfolinodietileter	6425-39-4	229-194-7
93.	PMDETA	3030-47-5	221-201-1
94.	Dimetilaminoetanol	108-01-1	203-542-8
95.	Trietilamina	121-44-8	204-469-4
96.	Octoat stanos	301-10-0	206-108-6
97.	Kosmos T900	49556-16-3	256-370-0

Pagină 30 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMARE

Nr.crt	Denumire produs	Nr.CAS	Nr.EINECS
98.	Etilenglicol	107-21-1	203-473-3
99.	Butandiol	110-63-4	203-786-5
100.	Melamina	108-78-1	203-615-4
101.	Carbonat de calciu	471-34-1	207-439-9
102.	Ciclopentan	287-92-3	206-016-6
103.	Pentan	109-66-0	203-692-4
104.	Clorura de metilen	75-09-2	200-838-9
105.	Dioxan	123-91-1	204-661-8
106.	Propenoxid	75-56-9	200-879-2
107.	Clorură stanoasă	7772-99-8	231-868-0
108.	Acetilena	74-86-2	200-816-9

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE

7.1. Apă

Modul de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate și pluviale este reglementat prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.1 /8.01.2024, privind alimentarea cu apa și evacuarea apelor uzate, valabilă pînă la data 08.01.2025, eliberată de ABA Olt.

7.1.1 Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

- sursa de alimentare: subetran, zona pr. Bistrita

Volume de apă potabilă autorizată

Necesar de apă total:

- debit zilnic maxim: 14.400 mc /zi 167 l/s 5256 miime
- debit zilnic mediu: 6 000 mc /zi 69 l/s 2190 miime
- debit zilnic minim: 2 400 mc/zi 28 l/s 876 miime

Volum mediu anual: 2 190 mii mc

Nr. zile de funcționare: 365 zile/an , 24 h/zi

Instalații de captare

Captarea apei din panza freatică din lunca paraului Bistrita se realizează printr-un număr de 79 puturi forate P1 – P7 și P9-P79 și (P8-casat), și 3 puturi sapate P1A, P2A, P3A, de unde apa este pompată spre bazinul de înmagazinare.

Captarea se realizează prin 5 fronturi de captare situate pe cele două maluri ale raului Bistrita amonte și aval de stația de repompare, prin 78 de puturi forate și 3 puturi sapate astfel:

- frontul I cuprinde 17 foraje (1 – 17) 10 foraje sunt neechipate (1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), iar un foraj este casat (8); sunt situate pe malul stâng al raului cu distanțe de aproximativ 90m între ele aval de stația de pompare;
- frontul II cuprinde 15 foraje (18 – 32) 13 sunt neechipate (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32); sunt situate pe malul stâng al raului cu distanțe de aproximativ 90m între ele amonte de stația de pompare;
- frontul III cuprinde 19 foraje (33 – 51) care sunt toate neechipate (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51); sunt situate pe malul drept al raului între DN și coada lacului;
- frontul IV cuprinde 28 foraje (52 – 79) din care unul echipat constituie rezerva și sunt situate pe malul drept al raului.

Puturile din fronturile I – IV au adâncimi de 7 – 11 m, diametre de 300 – 500 mm și sunt echipate cu pompe submersibile HEBE 65 x 2, cu $Q = 10 - 13$ mc/h; $H = 32$ mcA; $n = 3000$ rot./min.; $N = 4$ KW, tensiune 380 V.

- frontul V este situat amonte de statia de pompare si este constituit din 3 puturi sapate, din care unul este in functiune (P2A) iar celelalte doua (P1A, P3A) sunt in rezerva si sunt amplasate astfel:

- P1A pe malul drept al raului Bistrita, intre DN Dragasani-Ramnicu Valcea si CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

- P2A pe malul stang al raului Bistrita, amonte de CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

- P3A pe malul drept al raului Bistrita, intre CF ingusta cariera de calcar Bistrita-U.S. Govora si CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

Cele 3 puturi sapate P1A, P2A, P3A au fost executate cu chesoane deschise avand Dint=5m, H=9-13 m, din care 0,85 m deasupra terenului (cota placii putului=cota pardoselii parterului statiei de pompare).

Puturile s-au incastrat in marna min. 0,8 m. Chesonul s-a executat din otel armat B 200 cu otel beton OB 37, peretii au grosimi de 60 cm si placa de 15 cm.

S-au prevazut 350 m drenuri longitudinale fata de albie, dupa cum urmeaza: 50 m la P1A, 150 m la P2A, 150 m la P3A. Drenurile sunt executate din teava de otel de Dn 609 x 7 mm cu orificii de $\Phi=20$ mm la 100 mm distanta in sah, pe jumatarea superioara a perimetrului. Drenurile sunt pozate la-10 m fata de nivelul terenului. In jurul tuburilor de drenaj s-a prevazut filtru invers, compus din straturi de pietris de grosimi diferite. Drenurile au panta spre puturi.

Din 50 in 50 de metri sunt executate camine din tuburi Premo Dn 1200 m, cu un spatiu de decantare de 0,5 m sub tubul de drenaj.

Fiecare put s-a prevazut cu o statie de pompare (subsol + parter) echipata cu 1 + 1 electropompe Cerna 150 (Q=140 mc/h H=35 mCA, n=1500 rot/min, N=30 Kw), 1 pompa AN 200 (Q=210 mc/h H=30 mCA, n=1500 rot/min, N=30-55 Kw), 1 pompa epuizant PCN 32 (Q=3 mc/h H=30 mCA, n=3000 rot/min, N=2,2-4 Kw) si un ventilator axial orizontal tip VAT 400/12 (Q=210 mc/h H=10 mCA, N=0,55 Kw).

S-au prevazut instalatiile hidraulice aferente: aspiratie comuna Dn 250 mm si refulare Dn 250 mm pana la conducta colectoare. Pentru amorsare s-a prevazut cate un racord Dn=2 mm, din conducta de refulare. Conducta de refulare este alcatuita din:

-otel Dn 324 x 8 mm, L=590 m, din care 290 m pozata pe mal si 300 m pozata in albie;

-otel Dn 406 x 7 mm, L=550 m, din care 320 m pozata pe mal, 200 m pozata in albie si 30 m suprateran (la rezervor).

Intrarea conductei in rezervorul de 500 m se face pe la partea superioara a camerei vanelor. S-au prevazut 2 camine de golire a traseului si un camin pentru debitmetru cu diafragma cu contorizare in camera dispecer.

Puturile forate au fost proiectate pentru un debit captat de 3-7 l/s/put, iar puturile sapate pentru un debit de 40 l/s/put, debitul real captat fiind stabilit in exploatare in functie de capacitatea de capatre a putului. Debitul de apa captat difera pe parcursul anului, fiind redus in perioadele secetoase. Reglarea debitului captat se face manevrand vanele de refulare ale pompelor.

Situatia forajelor din fronturile I-IV se datoreste in principal faptului ca acestea fiind sapate la adancimi mici (7-11 m) nu intercepteaza decat o mica parte a stratului aluvionar purtator de apa ceea ce a facut ca unele puturi sa ramana fara apa.

Studiu hidrogeologic preliminar privind reabilitarea alimentarii cu apa potabila a CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI Sucursala Ramnicu Valcea efectuat de GEOTEC S.A. Bucuresti (Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice), releva faptul ca stratul de apa este cantonat in aluviunile raului Bistrita si are o grosime de cca. 12 m pe toata lungimea aliniamentului. In stratul de marna intre 12-30 m adancime nu se gaseste apa. Distanța relativ mica intre foraje (50-60 m) si departarea relativ mare fata de rau (150-200 m) a facut ca puturile sa se influenteze reciproc, iar panza de apa sa fie slabita. Aceasta situatie a dus la necesitatea executarii forajelor din frontul V.

Mentionam ca puturile P1-P79 sunt in conservare iar in prezent se functioneaza cu putul P2A si puturile P1A si P3A sunt rezerva.

Instalatii de tratare

Procesul tehnologic consta in urmatoarele faze:

- captarea propriu – zisa;
- tratarea apei captate (brute) prin clorinare;
- refularea apei tratate spre consumatori.

Inainte de a se distribui la consumatori, apa se clorineaza. Dezinfectia apei prin clorinare se efectueaza in proces continuu, instalatia de clorinare fiind dotata cu doua aparate de clorinat apa.

Clorul este utilizat ca dezinfectant datorita proprietatii sale de oxidant, in prezenta apei formand acid hipocloros care se descompune in oxigen atomic si ion hipoclorit.

Mecanismul biologic consta in blocarea unor enzime bacteriene si distrugerea germenilor patogeni.

Dezinfectia se realizeaza in bazinul de inmagazinare, apa clorinata provenita din instalatia de clorinare intrand in bazinul de 500 mc printr-o conducta Dn = 40 mm din PVC prin aceeași parte a sicanei cu apa bruta, timpul de contact fiind de aprox. 1/2h.

Concentratia de clor rezidual liber la intrarea in retea trebuie sa fie de 0,5 mg/l, conform Legii 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Instalatii de distributie si inmagazinare

- un bazin cu volum de 500 mc;
- statie pompare

Volumul de 500 mc al rezervorului a fost ales astfel incat sa preia fluctuatiile de debite. Rezervorul de inmagazinare a fost asezat suprateran, considerandu-se acest lucru avantajos, in special din cauza apei subterane care ajunge la nivelul terenului.

Pomparea apei tratate spre consumatori se efectueaza cu ajutorul pompelor TERMA. Statia de repompare este echipata cu 4 electropompe TERMA 200x22 (Q = 360 mc/h, H = 50 mcA, N = 3000 rot/min, N = 100 Kw) si 2 pompe TERMA 150x22 (Q = 180 mc/h, H = 50 mcA, N = 3000 rot/min, N = 55 Kw).

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Instalații de captare/tratare/distributie a apei industriale

Apa pentru desfasurarea proceselor tehnologice este preluata din lacul de acumulare Govora, captata prin intermediul a 2 prize de captare(priza 2 si 3) apartinand CN Apele Romane - ABA Olt.

Priza Olt amplasata pe malul drept al raului Olt, in raza localitatii Raureni pe drumul national E15, la o distanta de 1Km fata de S.C.Chimcompex Borzesti S.A .

Priza Olt nr. 2 a fost pusa in functiune in 1968 dupa care se dezvolta odata cu punerea in functiune a unor noi capacitati de productie.

Priza nr. 2 are o capacitate de 21000 mc/h si este alcatuita din 5 compartimente independente (fara legatura hidraulica intre ele). Fiecare compartiment cuprinde:

- camera de desnisipare;
- camera sitelor;
- camera de aspiratie;
- casa pompelor (5 pompe, 4xKSB 3400 cu Q= 3400 m³/h fiecare pompa.si 1 x KSB 4200 cu Q=4200mc/h

Priza nr.3 are o capacitate de 16000 mc/h, este dotata cu doua compartimente identice constructiv cu cele de la Priza II, dar care utilizeaza 2 pompe tip MV - 1002 de 8400 mc/h – in conservare.
Apa din cele doua prize este pompata in camera de primire, proprietate Chimcompex Borzesti S.A ., de unde incepe procesul de tratare.

Volume si debite autorizate:

Q zi max = 170 000 mc/zi (1967l/s)

Q zi med = 72 000 mc/zi (833 l/s)

Q zi min = 48 000 mclzi (556 l/s)

Vmed.anual = 26 280 mii mc

Regim de functionare 365 zile /an si 24 ore/zi.

Apa captata fiind preluata dintr-o sursa de suprafata, are un continut variabil de suspensii, substante organice si anorganice. Acestea ating valori apreciabile cu deosebire in timpul viiturilor, primavara si toamna.

Statia de tratare Priza Olt a Chimcompex Borzesti S.A –Sucursala Ramnicu Valcea poate produce doua tipuri de apa industriala tratata:

A. - apa decantata

B. - apa decarbonatata si filtrata (in prezent instalatia este in conservare)

A.Apa decantată se obține într-o instalație de decantare alcătuită din:

- 3 desnisipatoare

- 3 camine de distributie
- 9 decantoare radiale care furnizeaza apa decantata dupa cum urmeaza:
 - decantoarele 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 furnizeaza apa decantata;
 - decantorul 7 alimenteaza coaguloarele C1, C2;
 - decantorul 3 alimenteaza coaguloarele C3, C4;

Decantorul 3 poate fi utilizat pentru inlocuirea oricarui decantor avariat.

- 4 rezervoare pentru stocarea apei decantate:
- 2 rezervoare de 5000 mc; - 2 rezervoare de 2500 mc.
- 1 bazin de apa decantata din care aspira 4 pompe 18 NDS (Q = 2400 mc/h, H = 60 mCA si o pompa 12 NDS (Q = 1040 mc/h, H = 60 mCA).

B. *Apa decarbonatată* se obține într-o instalație de tratare chimică alcătuită din: 4 coaguloare, 4 rezervoare (2x750mc; 2 x 1000mc), un bazin de stocare apă pentru filtrare, stație de filtrare apă, stație de pompare cu 6 pompe 14 NDS cu 1000 mc/h și 3 pompe tip TERMA 250-28, cu Q=500 mc/h. *Instalația este în conservare din anul 2004.*

Alimentarea cu apa potabila din sursa Bradisor in scop industrial

Chimcomplex Borzesti SA Sucursala Rm. Vâlcea utilizeaza apa potabila din sursa Bradisor pentru obtinerea apei demineralizate in instalatia Multrex-Arionex.

Alimentarea cu apa potabila din sursa Bradisor se face in baza contractului 1538/SM /08.12.2018 incheiat intre S.C. APAVIL S.A Rm. Valcea si Chimcomplex Borzesti SA Sucursala Rm. Vâlcea,

Q zi med = 6000 mc/zi

V med anual = 2190 mii mc

Instalatia de apa demineralizata

Instalatia de obtinere a apei demineralizate foloseste apa potabila din sursa Bradisor sau din sursa proprie
Instalatia de demineralizare MULTREX-ARIONEX a fost pusa in functiune in anul 2001 si are o capacitate de 450 mc/h apa demineralizata de 0,2 μ S/cm. Instalatia de obtinere a apei demineralizate este constuita din trei linii de demineralizare: doua linii de operare si una de rezerva sau regenerare.

Schema tehnologica cuprinde urmatoarele trepte de tratare:

- retinerea substantelor organice pe rasina tip Scavenger;
- retinerea cationilor pe rasina cationica puternic acida;
- retinerea anionilor tari pe o rasina anionica slab bazica si in treapta a II-a pe o rasina anionica puternic bazica pentru retinerea anionilor slabi, inclusiv SiO_2 ;
- retinerea scaparilor de sodiu pe o rasina cationica puternic acida.

Schimbul ionic cuprinde 4 faze ale ciclului de functionare:

- Afanarea – pentru indepartarea impuritatilor mecanice si a bulelor de aer din stratul de rasina;
- Regenerarea – in aceasta faza schimbatorul de ioni este adus din nou in starea sa activa (in forma ionica initiala), cu ajutorul NaCl sau a HCl;
- Spalarea – pentru indepartarea din stratul de rasina a resturilor de regenerant;

Epuizarea – faza activa a schimbului ionic

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil: 3000 mc

Necesarul total de apa:

- debit zi maxim=951.200 mc/zi
- debit zi mediu=682.800 mc/zi
- debit zi minim =495.600mc/zi

Cerinta totala de apa:

- debit zi maxim=196.400mc/zi
- debit zi mediu= 84.000 mc/zi
- debit zi minim= 52.800mc/zi

Instalatii de recircularea apei

Apa recirculata se obtine din apa decantata prin tratarea cu amestecuri sinergetice de substante organice, anorganice si polimeri pentru controlul coroziunii, al depunerilor si crustelor, cat si cu substantele biologice active pentru controlul dezvoltarii microorganismelor.

In societate exista 4 gospodarii de apa recirculata, pentru deservirea instalatiilor.

G.A.R. I

A fost proiectata pentru o capacitate maxima de 17 500 mc/h apa la 28°C, la o presiune de 6 ata. Consumatorii principali ai G.A.R.1 sunt: Oxo Alcoolii, Monomer, PVC 1, Diocilftalat, Statia de frig de la PVC I, statia de aer comprimat utilitati

G.A.R. I se compune din :

- 3 turnuri de racire cu tiraj natural cu capacitate maxima de 17.500 mc/h apa la 28°C ;
- un bazin de apa rece din care aspira 5 pompe 18 NDS cu Q=2350 mc/h si H=44 mCA;
- un bazin de apa calda din care aspira 5 pompe 18 NDS cu Q=1300 mc/h, H=17,2 mCA;
- o pompa 12 NDS cu Q=1000mc/h, H=46mCA;

Volumul sistemului este de 8.000 mc.

Debitul de recirculare este de 2800 mc/h.

Debitul de apa de adaos este de 56 mc/h.

G.A.R. II

Asigura apa de racire pentru urmtorii consumatori: Electroliza cu membrane, Soda solida.

G.A.R.II se compune din doua turnuri de racire cu tiraj natural cu debit de 7500 mc/h fiecare.

Volumul sistemului este de 6500 mc.

Debitul de recirculare este de 1800 mc/h.

Debitul de apa de adaos este de 32 mc/h.

G.A.R. III

Satisface necesarul de apa pentru urmtorii consumatori: PVC I, Monomer, Apa oxigenata, instalatia Ardere reziduuri, Statia centrala de frig, Propenoxid, Polieteri, Propilenglicol, Sinteze Organice, Dicloropropan.

G.A.R. III se compune din:

- trei turnuri de racire cu tiraj natural cu debit de 7500 mc/h;

Volumul sistemului este de 15.000 mc.

Debitul de recirculare este de 6100 mc/h.

Debitul de apa de adaos este de 122 mc/h

G.A.R. IV

Functioneaza in paralel cu GAR-ul III

G.A.R. IV se compune din:

- doua turnuri de racire cu debit de 7500 mc/h;
- un bazin de apa rece din care aspira 6 pompe MV 603, Q = 3750 mc/h, H = 55 mCA.

Gradul de recirculare este de 96 %.

- Apele conventional curate rezultate de la sistemele de racire(fara contact direct cu produsele chimice), spalari platform, etc sunt evacuate direct in emisar fara o prealabila tratare chimica.

7.1.2 Ape subterane :pr.Bistrita

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Pagină 35 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBAR

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice și să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de caldura.
 7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energie

Sursa de energie	Consum de energie		
	Furnizată, MWh	Primară, MWh	% din total
Electricitate din rețeaua publică	86363,28	-	9,15
Electricitate din altă sursă	256571,65	-	27,17
Abur/apă fierbinte achiziționată și nu generată pe amplasament	433569,89	-	45,92
Gaze	123124,12	-	13,04
Petrol	-	-	-
Carbune	-	-	-
Altele (abur productie proprie)	44540,57	-	4,72

Pentru funcționare utilizează

- a) energie electrică bransament la rețeaua din zona și din alte surse
 b) energia termică de care are nevoie pentru încălzire este asigurată :

Secția/Instalație ctivitatea	Descrierea
Centrala termică C.T.2 putere termica 44.9 MWt; (3 cazane de abur);	- degazarea termică a apei demineralizate; - preîncălzirea apei demineralizate; - producere abur 16 bar;
Centrala termica CT3	degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar;
Centrala termica CAS 03	- degazarea termică a apei demineralizate; - preîncălzirea apei demineralizate; - producere abur 16 bar;
Instalație de cogenerare de înalta eficienta 49 MWe	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 16 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda 14 bar;
Instalație de cogenerare de înalta eficienta 8 MWe	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 13 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda; -producere energie termica sub forma de apa racita de 5°C;
Instalația ardere reziduuri Vichem	Din instalațiile adere reziduuri prin arderea reziduurilor rezultă abur care este utilizat în sistemul intern al societății.
Instalația ardere reziduuri Krebs	
Instalația Oxo – Alcoolii	necesarul de abur este obținut în secție din valorificarea prin ardere a uleiului greu care rezultă ca deșeu

Pagină 36 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Centrală termică C.T.2, putere termică 44.9 MWt; (3 cazane de abur). are următoarele capacități de producție, produsul finit fiind aburul de 16 barg, supraîncălzit:

- 25 t/h abur 16 barg, 280°C, generate de cazanul B-01;
- 25 t/h abur 16 barg, 280°C, generate de cazanul B-02;
- 10 t/h abur 16 barg, 250°C, generate de cazanul F-01.

O parte din cele 10 t/h abur produs de cazanul F-01 se va utiliza intern pentru preîncălzirea apei demineralizate în degazor.

Aburul livrat de Centrala Termică C.T.2 către instalațiile de pe amplasament este de cca 54 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275°C - 280°C și este dirijat în una din cele două bare existente de Dn600 ale combinatului.

Cazanul de abur CAS 03, putere termică 20 MWt; (cazan de abur), produce abur supraîncălzit utilizat în scopuri tehnologice în cadrul Chimcomplex Borzești, Sucursala Rm. Vâlcea.

Caracteristici funcționale

- Debit nominal de abur	25 t/h
- Debit minim de abur	6.25 t/h
- Debit maxim	27.5 t/h
- Temperatura nominală abur supraîncălzit	350 °C
- Temperatura abur saturat, tambur	215 °C
- Temperatura apă de alimentare	105 °C
- temperatura ieșire din economizor	150 °C
- Presiunea nominală abur supraîncălzit	19 bar
- Presiunea nominală abur saturat, tambur	20 bar
- Presiunea de încercare hidraulică	25 bar
- Volumul de apă din tambur la nivel minim	39,89 m ³
- Volumul de abur din tambur la nivel minim	12,01 m ³
- Volum total interior al cazanului	51.9 m ³
- Consum de combustibil : gaze naturale	2140 Nm ³ /h(1070 Nm ³ h / arzător)

Centrala termică CT3 are o putere termică de 37,136 MWt (2 cazane de abur), fiind dată de:

- putere termică arzător cazan B-01 de 18,568 MW
- putere termică arzător cazan B-02 de 18,568 MW

Centrala termică CT3 are următoarele capacități de producție, produsul finit fiind aburul de 16 barg supraîncălzit.

- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-01;
- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-02;

Instalația de cogenerare de înaltă eficiență produce:

- energie electrică: minim 42,39 MWe, maxim 49 MWe și 69,45 MWth;
- energie termică sub formă de abur de 16 bar și 280 °C: minim 68,1 MWth, maxim 69,45 MWth;
- energie termică sub formă de apă caldă, presiune 14 bar, temperatura min.70 °C, max. 90 °C: maxim posibil din recuperarea căldurii reziduale de la cos.

Instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 8 MWe, 10,5 MWt; (Turbină cu gaz (trigenerare) produce:

- energie electrică: max. 8 MWe
- energie termică sub formă de abur de 13 bar + apă caldă: 10.5 MWt;
- energie termică sub formă de apă răcită de 5°C: 7449 MWh/an;

7.3. Gaze naturale/Combustibili

- gaze naturale de la SNGN ROMGAZ S.A
- motorină
- benzină
- butelii de aragaz (butan-SCCL)
- butelii de GPL (propan-ELECTROCAR, laborator)

7.4 Instalatiile de producere frig

A. Statia de Frig Utilitati -15 °C

Statia de Frig Utilitati -15°C are in componenta 4 agregate de frig prin compresie, fabricate de York, ce au o capacitate frigorifica unitara de 0,5 Gcal/h: AF-1, AF-2, AF-3, AF-4. Capacitatea totala a Statiei de Frig Utilitati -15°C este de 2 Gcal/h. Agregatele de frig sunt prevazute cu compresoare cu surub. Agentul frigorific utilizat este amoniacul.

Consumatorii Statia de Frig Utilitati -15°C sunt instalatiile din Sectia Plastifianti, PVC (in conservare), DGL, Propenoxid, Polioli.

Agentul purtator de frig, catre consumatori este sola, o solutie de CaCl₂ in apa, cu o concentratie de cca. 22%.

Solutia de CaCl₂ este racita de o solutie de monopropilenglicol in apa (47%), prin intermediul unor schimbatoare multitubulare de caldura, de la - 7°C pana la - 12°C. Solutia de monopropilenglicol este racita in evaporatoarele agregatelor de frig, de la - 15°C pana la - 20°C.

In schimbatorul de caldura cei doi agenti intermediari circula astfel: solutia de propilenglicol in spatiul intertubular, iar solutia de clorura de calciu prin tevi. Circuitul de solutie de propilenglicol in apa este inchis.

Circuitul solutiei de CaCl₂ in apa/solei este deschis. Sola retur (sola calda) de la consumatorii de frig este introdusa in doua bazine paralelipipedice ce au un volum de cca 25 mc fiecare. Din bazine, prin intermediul unei pompe centrifuge, sola este pompata prin schimbatoarele multitubulare de caldura mentionate mai sus, racita de solutia de monopropilenglicol si livrata consumatorilor de frig.

B. Statia de frig de la instalatia PVC I

Statia de frig PVC I este destinata asigurarii necesarului de apa subracita (+5°C) pentru instalatia PVC I. Statia de Frig si instalatia PVC I este in conservare.

Statia de frig are in dotare trei agregate: doua agregate York cu freon (York -1, York - 2) cu o capacitate de 4,5 Gf/h fiecare si un agregat Hafi cu amoniac (Hafi-1 cu o capacitate de 2,5 Gf/h, care au impreuna o capacitate totala de 11,5 Gf/h.

Agregatele York - 1,2 sunt prevazute cu compresoare centrifugale, iar agregatul Hafi cu compresor cu surub.

Agentul frigorific utilizat la agregatele YORK - 1,2 este freonul R134a, iar la agregatul Hafi, amoniacul.

Apa subracita retur de + 15°C provenita de la instalatia PVC I, este stocata in bazinul de apa de + 15°C. Din bazin apa este preluata cu pompe centrifuge si racita in agregatele de frig pana la + 5°C. De la agregatele de frig, apa de + 5°C este stocata in bazinul de + 5°C. Din bazinul de apa + 5°C, apa subracita este livrata consumatorilor din instalatia PVC I, utilizand pompe centrifuge.

C. Statia de frig de la instalatia Propenoxid

Statia de frig Propenoxid este destinata asigurarii necesarului de apa subracita (de +5°C) in instalatiile din Sectiile Propenoxid si Polioli

Statia de frig are in componenta doua agregate de frig York cu compresie, cu capacitate frigorifica de 4,5 Gf/h si respectiv 6,3 Gf/h. Capacitatea totala a statiei de Frig este de 10.8 Gcal/h. Agentul frigorific utilizat, este freonul R134 a.

Principiul tehnologic de functionare este similar Statiei de Frig PVC I si Statiei de Frig Utilitati +5°C.

In statia de frig Propenoxid sunt in stare de conservare si doua agregate de frig prin compresie pentru obtinere frig de -15°C, fabricate de York, ce au o capacitate unitara de 0.5 Gcal/h. Agregatele de frig sunt identice cu cele de la Statia de Frig Utilitati -15°C.

D.Instalatie de racire apa +5 °C-Instalatia Electroliza cu membrana.

Instalatia apa racita, este alcatuita din 2 agregate de frig cu surub York/Jhonson Controls (1 in functionare, 1 rezerva), cu o capacitate unitara de 0,7 Gcal/h (815kW).

Agentul racit recirculat in circuit inchis provenit de la consumatorii existenti este dirijat cu ajutorul pompelor de pe circuitul primar catre evaporatoarele celor doua chillere York. Prin procesul de schimb de caldura, apa se raceste de la 10 °C la 5 °C, fara a intra in contact cu agentul frigorific. Dupa racire, apa este colectata in vasul de acumulare, vas ce este sub presiune de unde este preluata de grupul de pompare secundar si pompat in circuit inchis catre consumatori.

Racirea condensatoarelor chillerelor se face prin intermediul agentului de racire provenit de la inelul de racire al fabricii la o temperatura de 28 °C. Agentul de racire provenit de la inelul de racire al fabricii nu intra in contact cu agentul frigorific.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice incinta combinatului	WGS84	STEREO 70
Longitudine	24°18'4.616"	445077.990
Latitudine	45°02'25.09"	393632.620
Coordonate geografice batal reziduuri (depozit deseuri nepericuloase)		
Longitudine	24°18'13.549"	445260.167
Latitudine	45°01'35.299"	392093.925
Coordonate geografice statie epurare biologica		
Longitudine	24°16'10.855"	442562.020
Latitudine	45°00'50.018"	390720.250
Coordonate geografice Priza de apă potabilă din râul Bistrița		
Longitudine	24°14'51,63"	440790.000
Latitudine	44°58'37,71"	386645.000
Coordonate geografice Priza Olt		
Longitudine		445406.320
Latitudine		393444.630

Amplasare în teritoriu: Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea este amplasată în sudul municipiului Râmnicu Vâlcea, la o distanță de 10 Km pe drumul național DN 64 (Râmnicu Vâlcea – Drăgășani), pe malul drept al râului Olt, pe o terasă ridicată cu 7 – 8 m față de nivelul actualului lac de acumulare Govora.

Vecinătăți combinat (municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Uzinei , nr. 1):

- la sud-vest: SC CIECH Soda Romania SA și S.C. CET Govora S.A.;
- la vest: S.C. VILMAR S.A. ;
- la nord-vest: Uzina Mecanică Vâlcea;
- la sud-est: SC PCI Trading SRL, SC TOPANEL PRODUCTION PANELS SA, S.C MIRA SRL SC DYNAMIC SELLING GROUP SRL

Vecinatati statie epurare biologica (comuna Mihaesti, sat Stuparei- DN64)

- NV-livada
- V-parau Govora
- S-parau Govora
- SE-SC EDION SRL; SC ITAL FREDY SRL
- NE-drum exploatare agricola

Vecinatati depozit de deseuri nepericuloase (municipiul Râmnicu Vâlcea Strada Stolniceni):

- N- depozit de deseuri nepericuloase vechi in care s-a sistat depozitarea la data de 16.07.2009
- NV- depozit de deseuri periculoase in care s-a sistat depozitarea la data de 1.01.2010
- E- SC HIDROELECTRICA SA(r.Olt)
- S-SC CIECH SODA ROMANIA SA
- SV- SC CIECH SODA ROMANIA SA

Sistemul de alimentare cu apă potabilă Captare Bistrița este amplasată în județul Vâlcea, sat Tătărani, oraș Băbeni, Punct Priza de apă potabilă din râul Bistrița

Pagină 39 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Priza Olt este amplasata pe malul drept al raului Olt, in raza localitatii Raureni iar accesul se face din drumul national DN 64 si este amplasata la o distanta de 2 km fata de CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea.

Poziționarea în raport cu ariile naturale protejate: nu este cazul

Unități structurale pe amplasament:

Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Ramnicu Vâlcea ocupă o suprafață, conform contractului de vanzare cumparare - incheiere de autentificare si certificatelor de proprietate, de **2.314.060 mp** de teren în sudul municipiului Ramnicu Vâlcea, din care suprafața construită este de **895.548. (38,7%)**.

Nr. Gr.	Denumire Obiect	Denumire Instalatie	Suprafata intabulata (mp)	Suprafata construita (mp)	Suprafata libera (mp)	OBS
1.	Incinta uzinala	Drumuri si cai ferate	260.922,79	247.018,91	13.903,88	
		Soda fulgi	18.971,78	12.387,47	6.584,31	
		Soda bloc	474,03	376,26	97,77	
		Instalatia Electroliza 3, GAR 2	119.488,06	36.522,10	82.965,96	
		Electroliza cu membrana SRMP	70.527,34	19.475 + 513 (421 + 92) = 19.988	50.539,34 - 513 (421 + 92) = 50.026,34	
		Instalatie PVC 1	36.261,46	16.685,51	19.575,95	
		MONOMER 1 (Unitatea 400 - Depozit de materii prime și produse finite)	35.856,09	6.382,98	29.473,11	
		Instalatia AF DOF	24.155,57	3.539,75	20.615,82	
		Instalatia OXO-LP	9.626,20	2.180,34	7.445,86	
		Policlinica	12.189,61	951,33	11.238,28	
		Cantina	13.242,96	1.820,05	11.422,91	
		Statie Control final	28.038,05	1.542,65	26.495,40	
		Instalatia Solventi (DCP) CT 3	44.142,37	12.020,53 + 464 = 12.484,53	32.121,84 - 464 = 31.657,84	
		Instalatia Monomer 2	45.517,78	13.507,02	32.010,76	
		Parc rezervoare DLO	33.207,72	9.232,43	23.975,29	
		Sectia Electro - cladire SPSU	35.519,40	13.237,98	22.281,42	
		Instalatie Apa demi, GAR 3	41.608,17	13.511,30	28.096,87	
		Instalatia PVC 2	40.602,47	6.732,64	33.869,83	
		Instalatia Sinteze Organice	82.257,03	28.756,81	53.500,22	
		Inst. Propenoxid, Inst. Polioii	46.083,98	14.958,78	31.125,20	
		OLTQUINO	8.120,08	-	-	Sc=3.766,97 mp apartine SC Oltquino
Instalatia Ardere Rezidii	4.733,17	1.380,91	3.352,26			
Depozit Investitii	15.835,15	4.078,68	11.756,47			
Cauciucare	45.312,29	14.602,70	30.709,59			
Statie Betoane	10.931,00	1.108,24	9.822,76			
Instalatia Var	29.611,07	3.982,00	25.629,07			

Pagină 40 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

Nr. CTA	Denumire (m.ș.)	Denumire instalație	Suprafața amplasării (mp)	Suprafața construită (mp)	Suprafața liberă (mp)	Obs.
		Parc rezervoare DGL, GAR 4	54.816,61	9.288,19	45.528,42	
		Vicflex	17.696,65	-	-	Sc=5.257,56 apartine SC Vicflex
		Instalatia apa oxigenata	12.871,43	4.625,37	8.246,06	
		Drumuri si cai ferate	17.540,75	17.540,75	0,00	
		Instalatia Electroliza I Cogenerare 49 Mwe	45.898,02	8.379,6 + 21.744 = 30.123,6	37.518,42 - 21.744 = 15.774,42	
		Instalatia OXO 1 + OXO 2	48.004,81	14.697,95	33.305,86	
		Statie aer comprimat	13.060,54	3.178,26	9.882,28	
		Depozit central	15.962,93	5.444,07	10.518,86	
		Pavilion central	25.577,00	6.180,00	19.397,00	
		Punct alimentar	291,00	224,00	67,00	
		Punct alimentar	273,00	28,02	244,98	
		Cladire laboratoare	6.000,00	1.445,00	4.555,00	
		Instalatie polioli speciali	20.935,44	6.486,90	14.448,54	
		SBV Machining	15.437,78	5.483,63	9.954,15	
		Sectia Utilitati - cladire administrativa	35.860,04	7.399,32	28.460,72	
		OLTPAN	12.754,07	5.671,03	7.083,04	
		Sistemplast	22.405,98	9.366,17	13.039,81	
		Teren culoar retele	5.112,08	0,00	5.112,08	
		Teren culoar retele	2.361,12	0,00	2.361,12	
		Total General Incinta	1.487.671,46	615.151,63	872.519,83	
2		Statia epurare biologica Mihaesti	63.134,75	22.534,00	40.600,75	
3		Batal rezidii organice	150.250,00	119.321,00	30.929,00	
4		Racord CF Olchim - Statia Raureni	8.092,83	8.092,83	0,00	
5		Priza de apa potabila Bistrita	20.042,14	533,00	19.509,14	
6		Captare si tratare apa din Olt	185.992,47	43.665,74	142.326,73	
7		Canalizari, racord electric LEA-LES canal deschis meteoric	71.018,44	71.018,44	0,00	
8		Alte terenuri	45.608,78	0,00	45.608,78	
9		Terenuri CET Govora	282.248,79	15.230,9	267.017,89	
		TOTAL GENERAL	2.314.060	895.548	1.418.512	

8.2. Descrierea principalelor activități și procese:

► In functionare

Numele procesului	Instalația	Descriere flux
ELECTROLIZA CLORURII DE SODIU	El. cu membrane schimbătoare de ioni	<ul style="list-style-type: none"> - tratarea saramură cu Na_2CO_3 și NaOH pentru îndepărtarea Ca și Mg; - decantare și filtrare saramură; - purificare saramură în coloane cu rășini schimbătoare de ioni; - electroliza clorurii de sodiu; - declorurarea saramurii epuizate; - răcire uscare comprimare și lichefiere clor; - răcirea hidrogenului;

Pagină 41 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 REDRESCHIMBARE

Numele procesului	Instalația	Descriere flux
CLOSODICE Sector CLOR	Lichefiere, depozitare clor lichid, evaporare clor, obținere hipoclorit de sodiu	- lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor; - obținere hipoclorit de sodiu.
SODA SOLIDA BLOC-FULGI- PERLE	Obținere Sodă solidă -bloc	- preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - ambalare în butoaie; - răcire și solidificare.
	Sodă solidă - fulgi	- preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - solzificare; - ambalare și paletizare.
	Sodă solidă - perle	- preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - granulare; - ambalare și paletizare.
PLASTIFIANTI	Sinteză Oxoalcooli	- purificarea materiilor prime, CO ₂ , gaz natural, propilenă, hidrogen; - obținerea gazului de sinteză CO + H ₂ prin reformare catalitică a gazului natural cu CO ₂ și abur în prezența catalizatorului de nichel pe suport de aluminiu; - purificarea gazului de sinteză pentru îndepărtarea compușilor lor de sulf, produșii lor grei, urmelor de oxigen și a clorurilor; - oxo-sinteza care constă în reacția gazului de sinteză cu propilena în prezența catalizatorului pe bază de rodii; - distilarea alchidelor (n- și izo-butiraldehidei); - sinteza alchidei 2-etilhexilice prin condensarea n-butiraldehidei în prezența soluției de NaOH; - distilarea alchidei 2-etilhexilice; - hidrogenarea alchidei 2-etilhexilice cu obținerea de 2-etilhexanol (octanol); - purificarea octanolului prin distilare sub vid.
	Arderea reziduurilor organoclorurate Krebs și Vichem	- stocarea reziduurilor ; - incinerarea reziduurilor clorurate; - recuperarea căldurii gazele de ardere sub formă de abur saturat; - degazare apă demineralizată prin dozare de fosfat trisodic și hidrazină – se face în scopul obținerii calității solicitate pentru apă necesară în recuperatorul de căldură; - răcirea gazelor de ardere în quench; - absorbția HCl gazos și producerea soluției de HCl; - neutralizarea gazelor reziduale cu scopul de a îndepărta urmele de clor liber și HCl conținute în gazele ce urmează a fi eliminate în atmosferă, cu soluție de sodă caustică;
	Purificare Dicloropropan	a) Separarea dicloropropanului prin distilare în trei faze: - distilare – uscare (coloana de uscare 2DA – 201) - distilare – purificare DCP (coloana de purificare 2DA–202) - distilare – recuperare DCP (colona recuperare DA–202) b) Spalare – neutralizare gaze necondensate c) Depozitare materie prima și produse finite

Numele procesului	Instalația	Descriere flux
PROPENOXID	Sinteza Propenoxid	- clorhidrinarea propilenei cu formare de propilenclorhidrină. Paralel cu reacția principală au loc reacțiile secundare de clorurare și esterificare cu formare de 1,2 dicloropropan și dicloridizopropileter; - saponificarea propilenclorhidrinei cu lapte de var; - distilarea propenoxidului; - obținerea laptelui de var 20 % Ca (OH)2.
	Obținerea și stingere var Var SIC	- depozitare și manipulare calcar; - descompunere termică calcar; - depozitare var; - stingere var - racire și comprimare gaze.
POLIOLI	Sinteza Propilenglicol	- sinteza propilenglicolului prin reacția dintre propenoxid și apă; - concentrarea, care are ca scop concentrarea soluției diluate de glicoli până la 78-82 %; - distilarea, care are ca scop separarea monopropilenglicolului (MPG), ca produs principal, a dipropilenglicolului (DPG) și tripropilenglicolului (TPG), ca amestec și a polipropilenglicolului.
	Sinteza Polieteri	Polieteri trioli - sinteza glicerolatului de potasiu prin reacția glicerinei încălzită la 60 - 100°C cu soluție apoasă de hidroxid de potasiu; - sinteza prepolieterului; - sinteza polieterului propoxilat; - etoxilarea polieterului propoxilat prin adăugarea etilenoxidului la polieterii propoxilați intermediari; - purificarea prin distilarea discontinuă sub vid a polieterilor; - stabilizare prin adăugare de antioxidanți. Polieteri grefați Polieterii grefați se obțin prin polimerizarea radicalică a acrilonitrilului și stirenului având drept suport de grefare polieteri uzuali trioli. - încărcarea materiilor prime: polieter triol, stiren, acrilonitril; - perfectarea reacției; - degazarea cu azot -vacuumarea; - absorbția în apă a gazelor reziduale de la vacuumare; - răcirea masei de reacție la 60°C și stocarea într-un rezervor de produs finit. Polieteri dioli Tehnologia fabricării diolilor nu diferă esențial de aceea a fabricării polieterilor trioli decât prin materia primă utilizată, propilenglicol în loc de glicerină.
POLIOLI SPECIALI	Polieteri zaharați	- dozare materii prime; - degazare; - încălzire masă de reacție; - dozare propenoxid; - perfectare reacție; - degazare și răcire; - stocare și condiționare
	Polieteri aminici	Polieteri Mannich Se obțin două tipuri de polieteri Mannich: polieter pe baza de fenol și polieter pe baza de nonilfenol;

Numele procesului	Instalația	Descriere flux
		<ul style="list-style-type: none"> - sinteza oxazolidinei prin reactia dintre dietanolamina si paraformaldehida; - obtinerea bazei Mannich prin reactia oxazolidinei cu un compus fenolic; - obtinerea polieterului de tip Mannich prin alcoxilarea bazei Mannich cu propenoxid; <p>Polieteri Aminici</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarcarea aminei care este initiator (dietanolamina, etilendiamina, trietanolamina) functie de polioliul ce trebuie fabricat; - dozarea catalizatorului dimetilciclohexilamina (DMCHA); - propoxilarea masei de reactie; - perfectarea masei de reactie; - anhidrizare;
Sinteza Polieteri	Polieteri flexibili – unitatea U300	<p>Polieteri trioli</p> <ul style="list-style-type: none"> -sinteza alcoolatului de potasiu; -sinteza prepolieterului; -sinteza polieterului brut; -devolatilizarea polieterului brut; -purificarea polieterului brut; -stabilizare polieterului brut; <p>Polieteri dioli</p> <p>Tehnologia fabricarii diolilor nu difera esential de aceea a fabricarii polieterilor trioli decat prin materia prima utilizata, propilenglicol in loc de glicerina.</p>
Producere energie termica (abur)	Centrala termica CT2	<ul style="list-style-type: none"> -degazarea termică a apei demineralizate; - preîncălzirea apei demineralizate;
	Centrala termica CAS 03	<ul style="list-style-type: none"> - producere abur 16 bar
	Centrala termica CT3	<ul style="list-style-type: none"> -degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar;
Producere energie termica (abur) si energie electrica	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe	<ul style="list-style-type: none"> -degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 16 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda 14 bar;
	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe	<ul style="list-style-type: none"> -degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 13 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda; -producere energie termica sub forma de apa racita de 5°C;
Statia de Reglare Masurare si Predare (S.R.M.P.).	Statia de Reglare Masurare si Predare (S.R.M.P.).	-alimentare cu gaze naturale a consumatorilor aferenti Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea.

▶ oprite

<p>PLASTIFIANTI</p>	<p>Sinteză diocilftalat Diocilftalat - OPRITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> -esterificarea; - încărcarea vasului cu monoester; - reacția de sinteză; - tratarea esterului constă în neutralizarea monoesterului nereacționat, îndepărtarea alcoolului prin evaporare și striparea cu abur, uscarea și îndepărtarea urmelor de alcool prin trecerea azotului prin produs; - neutralizarea monoesterului nereacționat cu sodă calcinată pură; - striparea, care constă în eliminarea surplusului de alcool cu ajutorul vacuumului; - uscarea produsului cu azot; - purificarea esterului prin filtrare; - transferul produsului brut din striper în vasul de ester brut; - prepararea materialului filtrant . suspensia de ester; - filtrarea esterului brut
<p>POLIMERI</p>	<p>Sinteză clorură de vinil Monomer - OPRITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - obținerea diclorețanului prin: <ol style="list-style-type: none"> a. Clorurarea directă a etilenei în mediu lichid (diclorețan) în prezența catalizatorului clorură ferică. b. Oxiclорurarea etilenei cu acid clorhidric în prezența oxigenului are loc în pat fluidizat în prezența catalizatorului de clorură cuprică pe suport de alumina. - purificarea diclorețanului, care are loc într-un sistem format din două coloane de distilare pentru diclorețanul de la clorurare directă și din patru coloane de distilare pentru diclorețanul de la oxiclорurare (în care se îndepărtează produșii ușori și produșii grei); - cracarea diclorețanului cu formare de clorură de vinil și acid clorhidric; - purificarea clorurii de vinil prin distilare; - incinerare reziduuri; - obținerea catalizatorului de oxiclорurare ($CuCl_2/Al_2O_3$);
	<p>Sinteza policlorurii de vinil PVC I OPRITA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pregătire reactanți; - pregătirea reactorului de polimerizare; - șarjarea reactanților: apă demineralizată, agent primar de dispersie, agent secundar de dispersie, inițiator de reacție; - vacuumarea aerului și proba de etanșeitate; - șarjarea clorurii de vinil; - polimerizarea; - degazare și vacuumare: clorura de vinil nereacționată se trimite într-un gazometru, de unde se recuperează și se reintroduce în procesul de polimerizare; - omogenizare; - demonomerizare, care are ca scop îndepărtarea avansată a clorurii de vinil absorbită în PVC; se realizează prin stripare cu abur în coloanele de demonomerizare; - uscarea suspensiei de policlorură de vinil demonomerizat; - recuperarea clorurii de vinil nereacționată; - recuperarea avansată a clorurii de vinil din abgaze prin absorbție în DOF; - recuperarea avansată a clorurii de vinil din apele reziduale prin stripare.

Activități asociate proceselor de producție

Nr. crt.	Activitatea	Secția/Instalație/Serviciul	Descrierea
1	Spălarea cisterne	Departament Transport CF - 2 stații spălarea cisterne	- spălarea cisterne de produse organice; - spălarea cisterne de produse anorganice
2	Transport materii prime și auxiliare, deșeuri	Departament Transport CF, Departament Transport Auto	transport auto și feroviar pentru materii prime și auxiliare, deșeuri
3	Depozitare deșeuri feroase și neferoase	Serviciul MEA	Colectare, sortare, valorificare deșeuri feroase și neferoase
4	Depozitare produse lichide organice	DLO	- încărcarea rezervoarelor cu produse finite din secția Oxo; - încărcarea produselor oxo în cisterne CF și auto; - pomparea de produse din depozit spre consumatori; - punerea pe recirculare a rezervoarelor în vederea omogenizării produsului și recoltării probelor pentru verificarea calității acestora.
5	Depozitare gaze lichefiate	DGL	- încărcare, depozitare și descărcare gaze lichefiate; - pomparea de produse din depozit spre consumatori;
6	Alimentare cu apă potabilă	Utilități	Captare, tratare, înmagazinare și distribuție apă în scop potabil.
7	Alimentare cu apă tehnologică	Utilități	Captare, tratare, înmagazinare și distribuție apă în scop tehnologic.
8	Instalație de separare a aerului		Obținere oxigen azot, îmbuteliere.
9	Instalația de demineralizare		- reținerea substanțelor organice pe rășină tip Scavenger; - reținerea cationilor pe rășină cationică puternic acidă; - reținerea anionilor tari pe o rășină anionică slab bazică și în treapta a II-a pe o rășină anionică puternic bazică; - reținerea scăpărilor de sodiu pe o rășină cationică puternic acidă
10	Gospodăria de apă recirculată		Se asigură apă de răcire pentru procese și utilaje.
11	Stații de frig		Stațiile de frig sunt destinate asigurării necesarului de apă subrăcită (de +5°C) la consumatori
12	Stații finale de tratare (Stație Epurare biologică, Control final)		- Stația de Epurare Biologică a apelor reziduale are ca obiectiv reducerea încărcării organice a apelor reziduale cu nămolului activ. - Stația de Control, tratarea apelor uzate cu acid sulfuric și lapte de var, în funcție de pH.
13	Depozitare deșeuri nepericuloase		Depozitarea deșeurilor nepericuloase

Nr. crt.	Activitatea	Secția/Instalație/Serviciul	Descrierea
14	Centrala termica CT2	Utilități	degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar
15	Centrala termica CAS03	Utilități	degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar
16	Centrala termica CT3	Utilități	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar;
17	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe	Utilități	degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 16 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda 14 bar
18	Statia de Reglare Masurare si Predare (S.R.M.P.).	Utilități	-alimentare cu gaze naturale a consumatorilor aferenti Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea.
19	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe	Utilități	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 13 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda; -producere energie termica sub forma de apa racita de 5°C;
20	Exploatare și întreținere echipamente electro-AMA	Secția Exploatare Electro AMA	Exploatare și întreținere echipamente electro-AMA
21	Analiză calitativă a materiilor prime și produse finite	Serviciul Control Calitate Laboratoare	Analize fizico-chimice pentru materii prime și produse finite
22	Cercetare	Centrul de Cercetare	Cercetare pentru dezvoltarea tehnicilor de producție.
23	Monitorizare	Compartiment Tehnic Inginerie Mediu Calitate + Serviciul Intern de Prevenire si Protectie	Monitorizarea factorilor de mediu și a locurilor de muncă.
24	Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producție	Pavilion administrativ	Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producție
25	Prestare servicii medicale	Policlinica - activitate sistata	S-a incheiat contract de prestarii servicii cu cabinet medical.

DESCRIEREA PROCESELOR

Sectia Clorosodice – Sector CLOR

Anul punerii în funcțiune: 1974

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: DE NORA PERMELAC SPA, ITALIA

Procesul tehnologic

a) Lichefiere, depozitare clor lichid

1. Depozitul de clor lichid Electroliza III

Are 11 rezervoare montate orizontal TK 7001/1-11, cu o capacitate de 90 tone fiecare. Stocul de clor lichid din aceste rezervoare este controlat automat prin intermediul unor traductoare care are fiecare in "supraveghere" cate 3 parametri: nivel, presiune, greutate (indicare, inregistrare si alarmare).

Fiecare rezervor este prevazut cu 2 stuturi de alimentare cu clor lichid, stut evacuare clor lichid prin sifonare cu fluid de compresie aer comprimat uscat (2 bucati), stut pentru echilibrare cu lichefiatorul, stut de presare cu aer comprimat, stuturi AMC, stut pentru degazare. Aceste stuturi sunt montate pe 2 manlocuri.

2. Depozitul de clor lichid Electroliza I

Parcul de rezervoare este constituit dintr-un numar de 5 rezervoare de stocare clor lichid: TK 701/ A/C/D/E/F cu o capacitate de 90 tone fiecare.

Clorul lichid este primit in rezervoare prin transvazare de la depozitul de clor lichid Electroliza III, depozitul de clor lichid de la Electroliza cu membrane sau descarcat din cisterne CF.

b) Evaporarea clorului lichid

Capacitate de productie (tone/an):

* clor evaporat - 110.000 tone - se utilizeaza in cadrul instalatiilor societatii

Descrierea procesului tehnologic

Clorul lichid din rezervoarele TK 7001/1-11 este trecut in instalatiile de Evaporare clor cu ajutorul aerului uscat si comprimat.

Evaporare mare: Clorul lichid intra in serpentina evaporatoarelor E 7051/A,B,C unde se incalzeste cu ajutorul apei calde pompate in contracurent in mantaua evaporatoarelor.

Din serpentine clorul este destins in tubul central avand loc evaporarea, dupa care este trimis in colectorul C, cu o temperatura de 30 – 40⁰ C si presiune maxima de 6 ata (5 bari). Incalzirea apei necesara evaporarii clorului se face direct cu abur prin injectorul J 7051 in rezervorul de apa calda TK 7051.

Apa calda (60 – 70⁰ C) este aspirata de pompele P 7051/A,B si trimisa la partea inferioara mantalei evaporatoarelor E 7051/A, B, C. Din evaporatoare, apa calda cu temperatura de 50-60⁰C curge prin preaplin in rezervorul TK 7051, de unde este recirculat in instalatie.

Evaporare mica: Clorul lichid intra in serpentina evaporatorului S 108 unde se incalzeste cu ajutorul apei calde pompate in contracurent in mantaua evaporatorului.

Din serpentine clorul este destins in tubul central avand loc evaporarea, dupa care este trimis in colectorul C, cu o temperatura de 30 – 40⁰ C si presiune maxima de 6 ata (5 bari). Incalzirea apei necesara evaporarii clorului se face direct cu abur prin injectorul J 108 in rezervorul de apa calda V 107.

Apa calda (60 – 70⁰C) este aspirata de pompele P 105/A, B si trimisa la partea inferioara mantalei evaporatorului S 108. Din evaporator, apa calda cu temperatura de 50-60⁰C curge prin preaplin in rezervorul V 107, de unde este recirculat in instalatie.

Nivelul de apa calda in rezervorul TK 7051 si rezervorul V 107 se mentine prin adaugare de apa pe la partea superioara care acopera eventualele pierderi.

Pe conductele de iesire clor evaporat de la evaporatoare sunt montate trasee de degazare in cazul avariilor spre instalatia de Neutralizare clor (Instalatie de obtinere hipoclorit de sodiu).

Caracteristicile de baza ale utilajelor

Nr. Crt.	Pozitie montaj	Denumire utilaj	Nr. Buc.	Caracteristici	Material
1.	E 7051/A,B,C	Evaporator de clor	3	S _{transfer} =42,85m ² ; D _{total} =1430mm; D _{tub central} =426 mm;	Serpentina OLT 35 K; Tub central

Pagină 48 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

				$H_{total}=4560 \text{ mm};$ $V_{tub \text{ central}}=0,47 \text{ m}^3;$ $V_{manta}=1,5 \text{ m}^3;$	OLT35K
2.	TK 7051	Rezervor de apa calda	1	$D=4010 \text{ mm};$ $H= 4500 \text{ mm};$ $V= 50 \text{ m}^3;$	OL
3.	P 7051/A,B	Pompa apa calda	2	$Q = 25 \text{ m}^3/\text{h};$ $H_{pompare}=15 \text{ mCA};$ $N_{motor}=12,5\text{KW}(1000\text{rot}/\text{min})$	
4.	S 108	Evaporator de clor	1	$S_{transfer}=10 \text{ m}^2;$ $D_{total}=760\text{mm};$ $D_{tub \text{ central}}=219 \text{ mm};$ $H_{total}=2496 \text{ mm};$ $V_{serpentina}=40 \text{ l};$ $V_{manta}=760 \text{ L};$	OL
5.	V 107	Rezervor de apa calda	1	$D=1600 \text{ mm};$ $H= 2000 \text{ mm};$ $V= 4,1 \text{ m}^3;$	OL
6.	P 105/A,B	Pompa apa calda	2	$Q = 25 \text{ m}^3/\text{h};$ $H_{pompare}=15 \text{ mCA};$ $N_{motor}=4\text{KW}(3000 \text{ rot./min});$	

Rampa de încărcare butelii și containere de clor

Clorul lichid din rezervoarele depozitului de clor, presat la 10 atm. cu aer uscat este trimis la colectorul principal de la rampa de umplere – golire containere și butelii clor.

Rampa este prevăzută cu trei linii de umplere – golire containere și două linii de umplere – golire butelii. Fiecare linie este echipată cu traseu de intrare clor lichid în containere, butelii și traseu de ieși re clor gaz din containere, butelii spre instalația de Neutralizare clor.

Intrarea și ieși rea clorului gaz din degazarea containerelor și buteliilor este prevăzută cu câte un ventil amplasat la intrarea și ieși rea vasului tampon de degazare, iar după acesta este întepat un traseu pentru degazare containere și butelii.

Rampa mai este prevăzută cu o cuvă de leșie 20% NaOH unde se pot introduce în caz de necesitate buteliile de clor care după începerea încărcării cu clor prezintă fenomenul de încălzire la peretele exterior datorat prezenței apei în interiorul acesteia și amorsării reacției dintre clor și apă.

Cele 3 linii de încărcare clor în containere sunt prevăzute cu câte un cântar de clor cu capacitate de max. 2.000 kg, unde se cântăresc containerele.

Cele 2 linii de încărcare clor în butelii sunt prevăzute cu câte un cântar de clor pentru cântărirea buteliilor.

c) Obținerea hipocloritului de sodiu

Instalația de Hipoclorit de Sodiu

Capacitate de producție (tone/an) - 20.000 tone. (Regim de lucru discontinuu).

Descrierea procesului tehnologic.

Fazele procesului tehnologic de obținere a hipocloritului de sodiu sunt:

- primirea soluției de hidroxid de sodiu 20 %;
- răcirea și omogenizarea soluției;
- clorurarea sarjei și obținerea hipocloritului de sodiu;
- transvazarea și încărcarea soluției de NaOCl;
- spălarea liniei utilizate la obținerea hipocloritului de sodiu.

Clorul uscat provenit de la degazari rezervoare de clor lichid și cisterne CF, precum și de la degazari de utilaje și trasee de clor, și, în unele situații, abgaze de la lichefierea clorului, este dirijat în colectorul general de clor uscat pentru degazari.

Din acest colector, clorul uscat este aspirat cu ajutorul ventilatorului C 8001/A, B pe la baza turnului T 8001/A, B unde reactioneaza cu solutia de lesie 20 % pompata in contracurent pe la partea superioara a turnului, de catre pompele P 8001/A, B.

Gazele reziduale neabsorbite sunt aspirate de catre ventilator pe la partea de sus a turnului si esapate in atmosfera. In turn are loc reactia dintre solutia de NaOH 20 % care intalneste in contracurent gazele cu continut de clor. Hipocloritul obtinut este dirijat de la baza turnului prin cadere libera in rezervoarele de recirculare TK 8001/A, B, C.

Sarja se considera terminata cand continutul de NaOH nereactionat este de 10 - 15 g/l iar concentratia in clor activ este peste 160 g/l.

Caracteristicile de baza ale utilajelor

Nr. crt	Pozitie montaj	Denumire utilaj	Buc	Caracteristici
1	TK 8002	Rezervor primire sol. 20 % NaOH	1	- diametrul = 2800 mm - lungime totala = 10300 mm - volum = 60000 l - forma - cilindric, orizontal - material = otel - producator = tara
2	E 8002	Racitor sol. 20 % NaOH	1	- diametrul = 400 mm - lungime = 3400 mm - suprafata schimb termic = 64 mm - tip = tubular (tevi " U ") - circulatie - tevi - apa / - manta - NaOH - material = otel - producator = tara
3	P 8002/A,B	Pompa vehiculara lesie 20 % NaOH	2	- tip = centrifuga cu rotor inchis PCN 40 - 200 - debit = 25 m ³ /h - inaltime refulare = 15 mCL - NPSH = 6,5 mCL - material = inox - turatie motor = 1500 rot./min. - putere motor = 7,5 KW - alimentare motor = 380 V - tip motor = normal - producator = IUC Fagaras
4	TK 8001/A	Rezervor recirculare sarja NaOCl	1	- diametrul = 2600 mm - lungime totala = 9450 mm - volum = 50 m ³ / h - forma - cilindric, orizontal - material = otel cauciucat - producator = tara
5	TK 8001/B	Rezervor recirculare sarja NaOCl	1	- diametrul = 2800 mm - lungime totala = 10300 mm - volum = 60 m ³ / h - forma - cilindric, orizontal - material = otel cauciucat - producator = tara
6	TK 8001/C	Rezervor recirculare sarja NaOCl	1	- diametrul = 2800 mm - lungime totala = 10300 mm - volum = 60 m ³ / h

Pagina 50 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod postal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A. P. M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Nr. crt	Pozitie montaj	Denumire utilaj	Buc	Caracteristici
				- forma - cilindric, orizontal - material = otel cauciucat - producator = tara
7	T 8001/A, B	Turnuri reactie cu umplutura	2	- diametrul = 1400 mm - inaltime totala = 9156 mm - volum total = 15 m ³ - nr. straturi umplutura = 2 x 2000 mm - tip umplutura = inele Pall din polipropilena $\phi 50 \times 50 \times 2$ - primul strat = 3 m ³ - al 2-lea strat = 3 m ³ - material = otel emailat - furnizor = IUC Fagaras
8	E 8001	Racitor tubular pentru NaOCl	1	- diametrul = 800 mm - lungime = 6500 mm - suprafata schimb termic = 120 m ² - tip = tubular vertical - circulatie - tevi - NaOCl; - manta - apa - material = titan
9	E 8001/B	Racitor tubular pentru NaOCl	1	In turn are loc reactia dintre solutia de NaOH 20 % care intalneste in contracurent gazele cu continut de clor. Hipocloritul obtinut este dirijat de la baza turnului prin cadere libera in rezervoarele de recirculare TK 8001/A, B, C.
10	P 8001/A, B	Pompa centrifuga recirculare solutie NaOCl	2	Procesul de clorurare al sarjei este urmarit prin efectuarea analizelor continutului de lesie, respectiv clor activ la iesirea din turnurile T 8001/A, B. Temperatura de reactie se va mentine sub 35° C. Racirea sarjei aflata in reactie se face cu apa subracita de + 5° C vara si apa recirculata sau decantata pe timp de iarna.
11	P 8003/A, B	Pompa incarcare NaOCl	2	Agentul de racire vara (apa +5°C) este preluata de pompele P 126/A, B direct din retea, refulata prin racitoarele E 8001/A, B in sistemul de retur al societatii.
12	TK 8003	Vas inaltime incarcare NaOCl	1	Sarja se considera terminata cand continutul NaOH nereactionat este 10-15 g/l iar concentratia in clor activ este peste 160 g/l.
13	P 126/A, B	Pompa vehiculare apa subracita	2	Rezervoarele de recirculare si stocaj TK 8001/A,B,C sunt prevazute cu serpentine exterioare de racire cu apa decantata, pentru evitarea cresterii temperaturii pe timp de vara.
14	C 8001/A, B	Ventilator pt. vacuumare	2	La terminarea unei sarje se face trecerea pe o noua sarja pregatita si racita in alt rezervor TK 8001.

Instalatia soda bloc – fulgi - perle

Anul punerii în funcțiune:

- soda bloc: 1974
- soda fulgi: 1998

Pagină 51 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

- soda perle: 2004

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie:

Soda bloc – tehnologie BERTRAMS ELVEȚIA

Soda fulgi – tehnologie SET ITALIA

Soda perle - tehnologie SET ITALIA

Procesul tehnologic

Instalația de sodă solidă cuprinde 3 linii de fabricație și anume: soda bloc, soda fulgi și soda perle.

Procesul tehnologic de obținere a sodei caustice bloc, la fel ca în cazul sodei caustice fulgi folosește un amestec ternar de săruri topite (53% azotat de potasiu, 40% azotat de sodiu și 7% azotat de sodiu) pentru concentrarea leșiei NaOH 50% în NaOH 99%.

Leșia de sodă este alimentată într-un preconcentrator pelicular cu curgere descendentă care lucrează sub vid și se concentrează până la 60% NaOH. Din acest preconcentrator leșia este trimisă în distribuitorul concentratorului unde leșia se distribuie uniform pe fiecare element de concentrare, și are o curgere sub formă de film decendent. Aici se concentrează până la 99% NaOH pe seama căldurii primite de la sărurile topite. Topitura de sodă 99% NaOH se colectează din fiecare element de concentrare într-un jgheab colector, de unde, prin intermediul unor trasee de nichel soda ajunge în butoaie unde are loc solidificarea acesteia după răcirea prin stropire cu apă.

Procesul tehnologic de obținere a sodei caustice fulgi folosește săruri topite pentru deshidratarea completă a soluției de NaOH 50%. Instalația este compusă dintr-un preconcentrator, două concentratoare, un cuptor de săruri, un preîncălzitor de aer, 4 fulguitoare. Leșia de sodă caustică 50% este alimentată într-un preconcentrator pelicular cu curgere descendentă care lucrează sub vid, iar leșia se concentrează la 60%. Soda caustică concentrație 60% este concentrată în două concentratoare la 99 % de unde este trimisă la flashul sub vacuum. Agentul de concentrare este un amestec de săruri topite la temperatura de 430°C. Topitura de săruri este un amestec conținând 53% azotat de potasiu, 40% azotat de sodiu și 7% azotat de sodiu. Soda topită de aproximativ 99% NaOH curge în trei cutii de distribuție și de aici în solzificatoare. Faza de solzificare și ambalare este formată din 4 solzificatoare, 2 linii independente pentru ambalare automată în saci și o linie comună pentru paletizare. Paletizarea se realizează în 7 straturi a câte 3 saci fiecare.

Tehnologia de fabricare a sodei perle constă în următoarele faze:

a) Concentrarea topiturii de hidroxid de sodiu

Topitura de hidroxid de sodiu obținută la faza de concentrare a instalației sodă fulgi este concentrată la 99 % NaOH în concentratorul final, apoi este distribuită spre obținerea de sodă perle și spre obținerea de sodă fulgi.

b) Obținerea și răcirea perlelor de NaOH

Topitura de hidroxid de sodiu este vehiculată cu o pompă spre sistemul de obținere a perlelor (perlatoare). Perlele obținute sunt răcite cu aer într-un turn cilindric vertical, apoi sunt răcite într-un schimbător de căldură cilindric orizontal. Perlele răcite sunt preluate de un elevator și transportate spre sistemul de sitare și ambalare.

c) Ambalarea sodei perle

Perlele de dimensiune corespunzătoare sunt stocate într-un buncăr, din care este alimentată mașina de ambalare, care ambalează soda perle în saci de polietilenă de 25 kg.

d) Paletizarea sacilor

Sacii de polietilenă umpluți cu sodă perle sunt transportați de un sistem de transportoare cu benzi la un sistem de paletizare, după care sunt stocați în depozitul existent.


Întregul proces tehnologic este conectat la DCS-ul instalației de sodă fulgi. El este format din sisteme de indicare, înregistrare, reglare și alarmare a parametrilor atât pe utilități cât și pe produsul finit.

Pentru protecția la creșterea de presiune în sistem s-au prevăzut supape de siguranță. Toate utilajele și traseele care vehiculează produse cu temperatura mai mare de 50°C vor fi izolate cu vată minerală pentru protecția personalului și pentru menținerea constantă a parametrilor tehnologici din flux.

Principalele utilaje din cadrul instalației sunt: concentratorul final, rezervorul și pompa pentru vehicularea topiturii de hidroxid de sodiu, distribuitorul de topitură pentru obținerea perlelor, turnul de răcire cu aer, schimbător de căldură orizontal pentru răcirea perlelor, utilaje pentru transport, sitat și ambalat perle, rezervorul și pompele pentru recircularea apei de spălare aer, schimbător de căldură pentru răcirea aerului uscat.

Depozitarea leșiei soluție din cadrul instalației:

- 4 rezervoare, volum 1000 mc fiecare, poziția TK 2002 A,B,C,D;



- 2 rezervoare, volum 850 mc fiecare, poziția TK 2002 E,F;

SECTIA CLOROSODICE – SECTOR ELECTROLIZA CU MEMBRANE

Profilul de productie, capacitatea instalatiei, anul punerii in functiune, fondul anual de timp si regimul de lucru

Instalatiile sectiei Electroliza cu membrane au fost construite in baza contractului nr. 05-97-51119 din 6 oct. 1994., incheiat cu firma UHDE/ Germania, care a furnizat licenta pentru obtinerea sodei caustice 33% NaOH, prin procedeul electrolizei cu membrana si avand ca subcontractant firma Rauma Eco Planning Oy/Finlanda, pentru instalatia de concentrare lesie de la 33%NaOH la 50% NaOH.

Profilul de productie

Instalatiile sectiei Electroliza cu membrane au ca obiectiv obtinerea urmatoarelor produse:

- Lesie caustica 50%NaOH
- Clor
- Hidrogen
- Acid clorhidric 32% HCl
- Hipoclorit de sodiu

Capacitatea de productie

Capacitatea de productie pentru cele 5 produse obtinute la un fond anual de timp de 330zile/an este dupa cum urmeaza:

a) **Lesie caustica 50%NaOH** - 120 300 tone NaOH 100% / an;

Produsul se utilizeaza partial pentru consum intern in cadrul unor sectii din cadrul societatii si o cantitate insemnata pentru livrare in tara si la export.

b) **Clorul gazos, lichefiat**

Capacitate de productie:

- Clor gaz - 106 800 tone / an;
- Clor lichid 101 750 tone/an

Produsul in faza gazoasa se utilizeaza in cadrul unor sectii din cadrul societatii, iar clorul lichid se expediaza in tara pentru tratarea apelor.

Hidrogenul gazos - 33 600 mii Nmc hidrogen 100% / an, sau 3012 tone/an;

Produsul se utilizeaza pentru obtinerea acidului clorhidric si in cadrul unor sectii din cadrul societatii si pentru instalatia de Comprimare si imbuteliere (LINDE).

c) **Acidul clorhidric** - 16 500 tone HCl 100%/an, sau 51 600 tone/an HCl 32%;

Produsul se utilizeaza in cadrul unor sectii din cadrul societatii si pentru livrare in tara si la export.

d) **Hipocloritul de sodiu** - 41428 tone NaOCl 12,5 %/an;

Produsul se utilizeaza in cadrul unor sectii din cadrul societatii si pentru livrare in tara.

Anul punerii in functiune: Sectia Electroliza cu membrane a fost pusa in functiune in toamna anului 1999, cu un numar de 7 electrolizoare a 140 de celule echipate cu anodi din titan, catodi din nichel si membrane schimbatoare de ioni, la o sarcina de 72 kA.

Fondul anual de timp : 330 zile/an.

Regimul de lucru: Proces tehnologic continuu.

Prezentarea procesului tehnologic si a instalatiilor

Procesul tehnologic de electroliza a solutiei apoase de NaCl utilizand catodi de nichel, membrana schimbatoare de ioni si anodi din titan cuprinde urmatoarele faze:

1. Purificarea primara a saramurii brute primita prin saleduct de la Exploatarea Miniera Rm. Valcea, Ocnita, filtrarea si evacuarea slamului rezultat.

2. Purificarea secundara a saramurii pentru obtinerea saramurii ultrapure.

3. Procesul de electroliza propriu-zis, utilizand ca materie prima saramura saturata si curentul electric transformat si redresat.

4. Declorurarea si decloratarea anolitului.

5. Circuitul catolitului.

Pagină 53 din 251


Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6. Concentrarea leșiei de la 33% NaOH la 50 % NaOH, depozitarea și livrarea la consumatori interni și externi.
7. Racirea, uscarea și comprimarea clorului electrolitic rezultat din Hala de electroliza și livrarea la consumatori.
8. Lichefierea, **evaporarea**, depozitarea și livrarea clorului lichid la consumatori interni.
9. Racirea, filtrarea și comprimarea hidrogenului rezultat în procesul de electroliza.
10. Obținerea hipocloritului de sodiu de min. 12,5% Cl₂, prin clorurarea unei soluții apoase de NaOH, utilizând gaze reziduale de clor, depozitarea și livrarea la consumatori interni și externi.
11. Sinteza acidului clorhidric 32% HCl, depozitarea și livrarea soluției 32 % HCl la consumatori interni și externi.
12. Tratarea apelor reziduale rezultate în procesul tehnologic din instalațiile secției.
13. Obținerea soluției de carbonat de sodiu 12,5 %.
14. Depozitare acid sulfuric concentrat și epuizat.

1. Fabricarea hipocloritului de sodiu

Obținerea hipocloritului de sodiu de min. 12,5% Cl₂, prin clorurarea unei soluții apoase de NaOH, utilizând gaze reziduale de clor, depozitarea și livrarea la consumatori interni și externi.

În timpul pornirilor, deoarece clorul nu are calitatea necesară procesării ulterioare, acesta este trimis la unitatea de neutralizare gaze, care este concepută ca un sistem de siguranță al întregii secții Electroliza cu membrane, în cadrul ei realizându-se absorbția gazelor cu clor sau urme de HCl și H₂SO₄, provenite din diferite surse, înainte de a se trimite în atmosferă.

Unitatea de neutralizare este astfel proiectată astfel încât să preia la absorbție, în caz de avarie, întreaga producție de clor (instalația fiind la capacitate maximă de operare) realizată în 10 minute.

Hipocloritul de sodiu obținut, este colectat în cele două rezervoare 27 T001 A/B, cu capacitate de 82 m³ fiecare, din depozitul de hipoclorit și livrat auto sau CF la consumatori interni și externi.

2. Fabricarea acidului clorhidric 32%

Sinteza acidului clorhidric 32% HCl, depozitarea și livrarea soluției 32 % HCl la consumatori interni și externi.

În cadrul instalației de sinteză a acidului clorhidric, se realizează arderea hidrogenului în clor cu obținere de HCl gazos, care ulterior se absoarbe în apa demineralizată.

Sinteza acidului clorhidric are loc într-o sobă de sinteză alcătuită dintr-un arzător principal, o cameră de ardere, un absorber izotermic și un scrubber final, toate aceste unități fiind din carbune impregnat tip DIABON și încorporate într-o manta de oțel comună prin care circulă apa de răcire.

Acidul clorhidric obținut, este colectat în cele patru rezervoare 52 T001 A/B/C/D, cu capacitate de 82 m³ fiecare, din depozitul de acid clorhidric și livrat auto sau CF la consumatori interni și externi.

3. Depozitul de clor lichid- Electroliza cu membrane

Parcul de rezervoare este constituit dintr-un număr de 4 rezervoare de stocare clor lichid: 24 T001 A/B/C/D cu o capacitate de 90 tone fiecare.

Clorul lichid este obținut prin lichefiere sau primit în rezervoare prin descarcare cisterne CF. Clorul lichid poate fi trimis prin transvazare la depozitul de clor lichid Electroliza III sau încărcat în cisterne CF.

Depozitarea HCl 32 %:

Parc secție – 4 rezervoare pozițiile 52 T 001/A,B,C,D = volum 82,4 m³ fiecare (1 rezervor este gol, pentru cazuri de avarie) din depozitul de acid clorhidric și livrat auto sau CF la consumatori interni și externi.

Depozitarea H₂SO₄:

- Acid sulfuric concentrat – 2 vase, poziția 306 D001/A,B = volum 50 m³ fiecare;
- Acid sulfuric rezidual 78 % - 2 vase, poziția 306 D002/A,B = volum 50 m³ fiecare.

Depozitarea hipocloritului de sodiu:- 2 rezervoare cu V- 82,4 m³ fiecare, poziția 27 T001/A,B;

Depozitarea leșiei:

- leșie 33 % - 1 rezervor, volum 1055 mc, poziția 33 T001;
- leșie 50% - 5 rezervoare astfel:
 - 1 rezervor de 1000 mc, poziția 33 T002B;
 - 2 rezervoare de 1000 mc fiecare, poziția 33 T002/A,C;
 - 2 rezervoare de 2000 mc fiecare, poziția 33 T002/D,E;
 - 2 vase tampon de 16 mc fiecare, poziția 21 D002 și 21D004;



PLASTIFIANTI

Instalatia Oxo-alcooli

Anul punerii în funcțiune: 1969; Modernizată în 1998.

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: UHDE GERMANIA

Procesul tehnologic

Obținerea produsului oxo - brut (amestec de n-butiraldehida și izo- butiraldehida) se realizează prin hidroformilarea propilenei în prezența catalizatorului pe bază rodium (reacția dintre gazul de sinteză și propilenă, denumită și reacție de oxo - sinteză sau oxonare).

Fazele procesului tehnologic sunt:

- a. purificarea materiilor prime;
- b. obținerea gazului de sinteză;
- c. purificarea gazului de sinteză;
- d. oxo-sinteza;
- e. striparea și stabilizarea produsului brut;
- f. distilarea alchidelor (n- și izo-butiralhidei);
- g. sinteza alchidei 2-etilhexilice;
- h. distilarea alchidei 2-etilhexilice;
- i. hidrogenarea alchidei 2-etilhexilice;
- j. purificarea octanolului;
- k. hidrogenarea n- și izo-butiralhidei;
- l. purificarea butanolilor;
- m. prepararea catalizatorului;
- n. concentrarea și reactivarea catalizatorului.

Descrierea procesului tehnologic:

a. Purificarea materiilor prime

- **Purificarea bioxidului de carbon** se realizează prin:

- Spălarea cu apă pentru răcirea gazelor cu CO₂ de la cuptoarele de var, de la 100°C la 30°C și pentru reducerea conținutului de SO₂ de la 1,5% vol. la 0,1 % vol.

- Spălarea cu carbonat de sodiu soluție 5% Na₂CO₃ pentru reducerea conținutului de sulf de la 0,1% vol. la 5 ppm SO₂. Spălarea se realizează într-o coloană cu 2 straturi de umplură și 6 talere, în care soluția de carbonat se recirculă până la epuizare, după care se evacuează la stația de Control final a societății.

- Spălarea cu soluție de monoetanolamină (MEA) - constă în absorbția bioxidului de carbon în soluție de concentrație 18% MEA, într-o coloană cu 4 straturi de umplură și 4 talere, urmată de desorbția bioxidului de carbon într-o altă coloană cu 2 straturi de umplură. În coloana de desorbție vine și soluția de MEA dintr-o altă coloană de absorbție în care a fost absorbit CO₂ nereacționat la faza de obținere a gazului de sinteză. Desorbția CO₂ se realizează prin încălzirea soluției.

CO₂ purificat merge la comprimare. Soluția de MEA regenerată prin desorbția CO₂ se recirculă în coloanele de absorbție.

- **Purificarea gazului natural** se realizează prin adsorbția sulfurii pe cărbune activ în unul dintre cele două desulfuratoare existente. Gazul metan iese pe la partea superioară a desulfuratorului, trece prin trei cicloane unde se separă de praf, printr-un filtru cu saci și un separator de picături, unde sunt reținute eventualele impurități și este dirijat la comprimare. Cicloanele au la partea inferioară un traseu legat la vasul de faclă și se purjează săptămânal. După 72 de ore de funcționare, desulfuratorul cu cărbune activ trece pe regenerare. Regenerarea se face cu abur.

- **Purificarea propilenei** se realizează prin trecerea peste catalizatori de: oxid de zinc, alumina activată, paladiu pe oxid de zinc activat, cărbune activ impregnat cu cupru, pentru îndepărtarea compușilor lor cu sulf, oxigenului și urmelor de cloruri.

- **Purificarea hidrogenului** are ca scop îndepărtarea impurităților de: CO₂, O₂ și apă. Apa se îndepărtează prin comprimare la 38 - 39 atm. și răcire la 5°C. Impuritățile se îndepărtează prin trecerea hidrogenului prin două coloane de purificare cu carbune activ, unde sunt reținute pe catalizator.

b. Obținerea gazului de sinteză

Pagină 55 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Gazul de sinteză (amestec de CO și H₂ în volume egale) se obține prin reformarea catalitică a metanului (cracarea metanului) cu CO₂ și abur în prezența catalizatorului de nichel pe suport de alumină.

c. Purificarea gazului de sinteză se realizează prin trecerea lui peste catalizatori de: cărbune activ, sulfură de platină pe suport de alumină, alumină bazică și oxid de zinc, pentru îndepărtarea compușilor lor cu sulf, produșii lor grei, urmelor de oxigen și a clorurilor. Gazul de sinteză trece apoi printr-un filtru și este dirijat spre: oxo-sinteză, coloana de stripare aldehide, Instalația COLD-BOX sau faclă.

d. Oxo - sinteza

În Instalația de oxo - sinteză (OXO - LP) gazul de sinteză reacționează cu propilena în prezența catalizatorului pe bază de rodiu, obținându-se un amestec de n- butiraldehidă și izo - butiraldehidă.

e. Striparea și stabilizarea produsului brut

Ameștutul brut de aldehide se trimite la coloana de stripare, care se face cu gaz de sinteză și are ca scop antrenarea propilenei dizolvată în aldehydă. De la stripare, amestecul de aldehide este dirijat la coloana de stabilizare. În această coloană, restul de propilenă, propan și alți compuși ușori dizolvați în aldehydă sunt antrenați cu vapori de aldehydă generați în fierbătorul coloanei. De la stabilizare, amestecul de n- și izo-butiraldehidă (din blazul coloanei) este răcit și trimis în parcul de rezervoare.

f. Distilarea aldehidelor (n- și izo-butiraldehidei)

Produsul oxo - brut rezultat la faza de oxo - sinteză, după stripare și stabilizare, se distilă într-o coloană cu talere pentru separarea n-butiraldehidei de izo-butiraldehidei. În cazul în care este necesară distilarea n-butiraldehidei (când produsul oxo-brut conține mai mulți produșii grei), aceasta se distilă tot într-o coloană cu talere.

g. Sinteza aldehidei 2-etilhexilice (enalizarea)

Se realizează prin condensarea n-butiraldehidei în prezența soluției de NaOH 6% - drept catalizator. Intermediar se formează un aldol care prin eliminarea apei trece în aldehydă 2-etilhexilică (denumită și 2 - etilhexenal, enal, octenal sau aldehydă 2-EH). De la această fază rezultă o cantitate de aproximativ 950 kg/h apă reziduală care conține aproximativ 3% NaOH care se evacuează la bazinul de ape reziduale.

h. Distilarea aldehidei 2 - etilhexilice - are ca scop purificarea aldehidei.

i. Hidrogenarea aldehidei 2 - etilhexilice

Prin hidrogenarea aldehidei 2 - EH se obține 2 - etilhexanolul (octanolul).

Hidrogenarea are loc în fază gazoasă în exces de hidrogen și în prezența catalizatorului de nichel.

Octanolul brut se depozitează într-un rezervor de unde se trimite la faza de distilare. Gazele reziduale, în funcție de presiunea din sistem, se trimit la ardere la cazanul propriu pentru producerea aburului sau se ard la faclă.

j. Purificarea octanolului

Octanolul se purifică prin distilare sub vid, în trei coloane cu talere. În prima coloană se separă fracțiile ușoare de octanol și produșii grei; în coloana a doua se separă octanolul de produșii grei care mai conțin octanol; în coloana a treia se recuperează octanolul din produșii grei care merg la rezervorul de reziduuri în vederea arderii la cazanul pentru producerea aburului.

k. Hidrogenarea n- și izo-butiraldehidei

Prin hidrogenarea n- și izo-butiraldehidei se obțin n- și izo-butanol.

l. Purificarea butanolilor (n-și izo-butanolului) se realizează prin distilare.

m. Prepararea catalizatorului

Catalizatorul utilizat în reacția de oxo-sinteză este catalizator pe bază de rodiu dizolvat în butiraldehidă. Soluția de catalizator se prepară la punerea în funcțiune a instalației. Când reactivitatea catalizatorului scade, acesta se trimite în Instalația de concentrare - reactivare.

n. Concentrarea și reactivarea catalizatorului

Concentrarea catalizatorului se realizează prin evaporare sub vacuum, în două trepte, pentru îndepărtarea compușilor lor cu punct înalt de distilare și a butiraldehidei. Distilatul de la evaporare se trimite în rezervorul de reziduuri al secției în vederea arderii la cazanul pentru producerea aburului.

Reactivarea catalizatorului se face prin tratare cu aer în condiții controlate.

După reactivare, catalizatorul se reintroduce în reactorul de oxo - sinteză. Durata de viață a șarjei inițiale de catalizator este estimată la 2 ani (durata între pornirea inițială și prima descărcare a catalizatorului în vederea concentrării și reactivării).

INSTALAȚIA DIOCTILFTALAT – oprita-

Anul punerii în funcțiune: 2002

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: BALCHE – DÜRR GmbH GERMANIA

Procesul tehnologic:

Anhidrida ftalică și octanol reacționează la 230 °C în prezența unui catalizator. Reacția are loc în două etape după cum urmează:

Prima reacție este rapidă cu conversie totală în monoester. Cea de-a doua reacție este o reacție de echilibru și, deci, este reversibilă. Pentru o bună conversie este necesară îndepărtarea apei formate în timpul reacției. Este necesară în acest sens deplasarea echilibrului de reacție spre conversie de 100%. O altă variantă o constituie folosirea octanolului în exces. 1 mol de anhidrida ftalică reacționează cu aprox. 2,6 moli de octanol (100% puritate).

Produsul de reacție conține în urma adărierii pe lângă dioctilftalat, octanol în exces, catalizator, apă și monoester.

Produsul care este acid, în primul rând este neutralizat cu carbonat de sodiu. Apoi, excesul de octanol este îndepărtat prin evaporare sub vid cca. 70 –80 %, restul de octanol fiind eliminat prin stripare cu abur, urmat de uscarea prin suflare cu azot.

În final, solidele sunt îndepărtate din produși prin filtrare, utilizând un filtru auxiliar cu saci.

Operațiunea are loc în mod discontinuu (in sarje) și se utilizează catalizator pe baza de titanat lichid.

Fazele tehnologice ale procesului de obținere a dioctilftalatului sunt:

- a) Reacția de monoesterificare;
- b) Reacția de esterificare;
- c) Tratarea esterului;
- d) Neutralizarea;
- e) Striparea;
- f) Uscarea;
- g) Filtrarea.

Depozitarea DOF

Volumul total este de 3980 m³, din care:

- în Instalația DOF – 80 m³ (doua vase = 40 m³)
- în Depozitul de Lichide Inflamabile: 3900 m³ (6 rezervoare):
 - 5 rezervoare x 700 m³
 - 1 rezervor x 400 m³.

INSTALAȚIA DE RECUPERARE 1, 2 DICLORPROPAN (DCP)

Anul punerii în funcțiune: 2001

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: S.C. Olchim S.A. Rm. Vâlcea

Fazele procesului tehnologic

a) separarea 1,2 - dicloropropanului din reziduurile de la fabricarea propenoxidului, prin distilare în trei faze:

- distilare - uscare
- distilare – purificare DCP
- distilare – recuperare DCP

b) Spălare – neutralizare gaze necondensate

c) Depozitare materie primă și produse finite.

În prima fază (coloana de uscare 2DA – 202) sunt separați toți componenții mai ușori decât dicloropropanul, împreună cu apa din alimentare. Componentul cheie ușor în prima coloană este amestecul azeotrop apă - dicloropropan, care se distilă la vârf, iar componentul cheie greu este dicloropropanul. După condensarea vaporilor de la vârf rezultă două faze: organică și apoasă. Faza organică (separată la partea inferioară a vasului de reflux) este trimisă ca reflux în coloană și constituie produs de vârf al coloanei (reziduu pentru instalație). Faza apoasă rezultată

este în cantitatea foarte mică și se va acumula în timp în vasul de reflux, fiind necesară purjarea periodică a acesteia în vasul FA 202.

Dicloropropanul uscat împreună cu toți componenții mai grei decât acesta este extras din blazul coloanei și constituie alimentare pentru a doua coloană de distilare. Prima fază funcționează la presiune atmosferică.

În a doua fază (coloana de purificare 3DA – 202) are loc purificarea dicloropropanului. La vârful coloanei rezultă dicloropropan 99%, primul produs finit al instalației, ce poate fi trimis la depozitul de produse finite al instalației. A doua fază funcționează în vid.

Instalația este prevăzută cu o coloană de spălare a gazelor acide provenite de la vârful coloanelor 2DA – 202 și 3DA – 202. Spălarea gazelor se face cu apă decantată introdusă la partea superioară a coloanei.

În vasele de stocare materie primă și produse finite fiind lichide cu volatilitate mare și inflamabile, vasele sunt prevăzute cu pernă de azot de 0,17 bar, comună pentru toate trei.

Reziduurile de distilare din vasul de stocare, sunt trimise cu pompele la instalațiile de incinerare reziduuri organoclorurate Krebs sau Vichem.

Stocarea DCP – rezervoare de stocare DCP brut și DCP produs finit au volumul de 397 m³.

INSTALAȚIA ARDERE REZIDUURI KREBS

Anul punerii în funcțiune: 1999

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: KREBS – FRANȚA

Procesul tehnologic

Instalația de incinerare a fost proiectată să incinereze 18.000 t reziduuri clorurate pe an. Prin diversificarea gamei de reziduuri, capacitatea instalației s-a reconsiderat la 11.445 t/an de reziduuri incinerate, la temperatura de 1300°C, și se obțin 42.500 t/an abur 13 ata și 20.300 t/an HCl 31,5%. Reziduurile clorurate destinate arderii sunt: reziduuri clorurate ușoare și grele de la Secția Monomer și reziduuri clorurate de la purificarea dicloropropanului.

Oxygenul este luat din aerul atmosferic (Împreună cu azotul asociat și umiditatea din acest aer), inclusiv excesul de oxygen necesar pentru a avea o combustie completă.

Fazele procesului tehnologic sunt următoarele:

a) *Stocarea reziduurilor* - reziduurile clorurate de la Monomer sunt stocate în vasele R 501 și respectiv R 101, prevăzute cu pernă de azot, de unde sunt pompate, prin injecție, în arzător.

b) *Incinerarea reziduurilor clorurate* se face într-un cuptor orizontal, căptuși t cu cărămizi refractare și echipat cu un arzător de lichide. Peretele cuptorului este menținut cald pentru a preveni coroziunea datorită condensării HCl pe părțile interne ale cuptorului. Incineratorul este operat sub un ușor vacuum (- 30 mmCA), fapt ce conferă cea mai bună protecție atât pentru personal cât și pentru echipamente.

Arzătorul special, montat pe cuptor, permite combustia lichidelor vâscoase care pot conține particule solide (până la 2 mm). Arzătorul nu are părți în mișcare, este foarte flexibil și nu cere reciclarea reziduurilor. Există posibilitatea adăugii de combustibil gazos pentru a se putea asigura arderea reziduurilor când puterea lor calorică este sub 2000 kcal/kg reziduuri și pentru pornire.

Reziduurile clorurate sunt introduse în arzător la o presiune mică și sunt a-tomizate cu aer trimis de la o suflantă. Temperatura gazelor de reacție este de 1300°C.

Aerul de combustie este asigurat de un ventilator centrifugal la presiune sub 200 mmCA. În scopul menținerii unei temperaturi constante (cca. 1300°C) a gazelor de reacție, se poate injecta în camera de ardere o cantitate de apă demineralizată.

La pornirea instalației încălzirea cuptorului se realizează cu gaz metan până la atingerea temperaturii de 1300°C, urmând o rampă de creștere de 50°C/h, după care se alimentează incineratorul cu reziduuri clorurate. În mers normal, cantitatea de gaz metan injectat este mică și atinge minimum teoretic. Controlul temperaturii de combustie nu se mai face prin reglarea debitului de gaz metan ci prin reglarea debitului de reziduuri clorurate.

c) *Recuperarea căldurii* - gazele de ardere care circulă prin țevile recupe-ratorului sunt răcite de la 1300°C la 250°C, căldura fiind recuperată ca abur saturat de medie presiune - 13 ata.

d) *Degazare apă demineralizată* prin dozare de fosfat trisodic și hidrazină - se face în scopul obținerii calității solicitate pentru apă necesară în recupe-ratorul de căldură.

Apa care servește la alimentarea cazanelor trebuie să fie nu numai complet demineralizată, ci și degazată. Foarte dăunător, din acest punct de vedere, este oxigenul din apă care, la temperaturi ridicate devine foarte coroziv. Pe de altă parte, bioxidul de carbon din soluție micșorează pH-ul apei, ceea ce favorizează și mai mult agresivitatea oxigenului.

e) *Quench* - Rolul sistemului de quench este de a răci brutal gazele de ardere de la 275°C la 60°C și de a le spăla în scopul opririi majorității particulelor și picăturilor mari înainte de a le trimite la absorbție. La ieșirea din recuperatorul de căldură, gazele sunt răcite într-un sistem de quench, prin injectarea unei părți din sol. de HCl la cca. 45°C. Prin acest sistem și datorită vitezei mari a gazelor la ieși rea din recuperator se evită descompunerea HCl, ceea ce duce la un conținut redus de clor rezidual în gaze. La ieși rea din quench gazele sunt spălate și răcite într-o coloană, cu aceeași soluție de HCl ca și la quench, pentru a fi reținute impurități ca metale grele, săruri solubile.

Soluția de HCl recirculată, este răcită într-un schimbător de căldură din grafit, înainte de a fi injectată atât la quench, cât și la coloanele de spălare. O purjă continuă limitează conținutul de impurități în bucla de soluție de HCl. O parte din această purjă este trimisă la incinerator pentru menținerea temperaturii gazelor de reacție.

f) *Absorbția HCl gazos* - HCl conținut în gazele ce părăsesc coloana de quench circulă printr-o serie de 3 absorbere care asigură absorbția HCl și producerea soluției de HCl de concentrație 31,5 %. Soluțiile de HCl sunt recirculate la primul și al 2-lea absorber și răcite în schimbătoare de căldură în scopul îndepărtării căldurii de reacție și optimizării concentrațiilor de HCl.

Gazele care ies din cel de-al treilea absorber, conținând numai urme de clor și HCl sunt trimise la neutralizare.

g) *Neutralizarea gazelor reziduale* - Are scopul de a îndepărta urmele de clor liber și HCl conținute în gazele ce urmează a fi eliminate în atmosferă.

Neutralizarea gazelor se realizează cu soluție de sodă caustică într-o coloană din poliester armat cu fibră de sticlă. Cu ajutorul unui ventilator gazele neabsorbite sunt trimise în atmosferă prin intermediul unui coș de dispersie.

Instalația prezintă un înalt nivel de automatizare, condusă de la un tablou central de comandă. Utilajele și conductele din instalație, furnitură KREBS - Franța sau furnitură românească sunt confecționate din materiale speciale precum: grafit impregnat, poliester armat cu fibră de sticlă, teflon, PVC, oțel emailat, sticloplast, oțel teflonat, funcție de lichidul vehiculat și caracteristicile de temperatură și presiune ale acestuia.

Depozitarea HCl:

- 2 vase – pozițiile R 901/1,2 = volum 74 m³ fiecare;
- 1 vas – poziția R 902 = volum 9 m³;

Depozitarea leșiei:

- 1 vas V-20 m³ și 1 vas V-10 m³.

INSTALAȚIA ARDERE REZIDUURI VICHEM

Anul punerii în funcțiune: 2008

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: Vichem – FRANȚA

Procesul tehnologic

Procesul tehnologic al Instalației de incinerare reziduuri organice clorurate gazoase și lichide cuprinde următoarele faze:

a) Incinerarea reziduurilor

Incinerarea reziduurilor clorurate gazoase și lichide are loc în cuptorul de ardere F-1010, echipat cu un arzător X-10101, în care lichidul este pulverizat cu aer de joasă presiune. Pentru a obține o combustie completă a produselor organice (randament de distrugere > 99,9 %), temperatura minimă este de 1200°C.

b) Recuperarea de energie sub forma de abur saturat - 16 ata într-un boiler, recuperator de căldură. Boilerul pentru recuperarea căldurii de ardere este utilizat pentru a produce abur saturat cu presiunea de 16 ata.

Gazele de ardere, care ies din cuptorul F-1010, sunt răcite de la 1300-1200 °C la 300-275 °C într-un cazan recuperator de căldura E- 1030 Energia recuperată este folosită pentru a produce abur saturat de 16 ata.

c) Răcirea gazelor de ardere într-un quench de concepție specială, prin recircularea de soluție de acid clorhidric.

d) Absorbția acidului clorhidric în apă

Sistemul de absorbție este format din trei trepte de absorbție deoarece gazele inerte prezente în fază gazoasă fac dificilă absorbția HCl în apă.

Pagină 59 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMARE

Gazele de combustie trec succesiv prin aceste trepte de absorbție și concentrația de HCl în gaze descrește progresiv.

e) Neutralizarea finală a gazelor

Neutralizarea gazelor se realizează cu o soluție de hidroxid de sodiu și tiosulfat de sodiu, în scrublerul D-4010. Compușii halogenați (precum HCl sau Cl₂) și CO₂ vor reacționa cu hidroxidul de sodiu. Pentru a minimiza producerea de hipoclorit de sodiu, datorită neutralizării clorului, în soluția de hidroxid de sodiu se injectează o cantitate mică de tiosulfat de sodiu ca agent reducător. Recircularea soluției de hidroxid de sodiu în scrublerul D-4010 se face cu pompele P-4010 A/B. Soluția de hidroxid de sodiu se introduce sub control de pH, iar alimentarea tiosulfatului de sodiu este controlată prin intermediul unui Red-Ox.

Un filtru lumânare umed, final, D-4030, este instalat la ieșirea din coloana de neutralizare pentru a colecta orice posibile picături ce pot proveni din operarea scrublerelor anterioare. După filtru, este instalat ventilatorul C-5020 în vederea asigurării vacuumului în instalația de ardere reziduuri. Gazele de ardere sunt eliberate în atmosfera prin coșul X-5020.

f) Obținerea de soluție HCl 33 %

Soluția de HCl 25 % produsă în unitatea de incinerare și stocată în rezervorul R-6010 este pompată cu pompele P-6010 A/B, prin preîncălzitorul E-6020, la vârful coloanei de distilare D-6010. Vaporii de HCl, care ies pe la vârful coloanei D-6010, intra în răcitorul absorbant E-6040 și sunt absorbiți într-o soluție de HCl 33 %, recirculată de la rezervorul R-6040 prin intermediul pompelor P-6040 A/B. Soluția de HCl 33 % obținută, răcită în E-6050, este trimisă la rezervoarele de stocare R-901/1,2, din instalația actuală Ardere Rezidii.

Din blazul coloanei de distilare se recuperează o soluție de HCl azeotrop. Energia acestuia este recuperată cu ajutorul economizorului E-6020. Acest economizor răcește soluția de azeotrop preîncălzind soluția de alimentare a unității de distilare.

În final, soluția de azeotrop este răcită într-un schimbător de căldură, E-6030, înainte de a fi trimisă la rezervorul R-6020.

Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea incinereaza in cele două instalatii deseurile proprii.

POLIMERI

Instalația Monomer (Clorură de vinil) – oprita -

Anul punerii în funcțiune: 1975

Regim de lucru: 330 zile/an

Fazele procesului tehnologic

a) Obținerea dicloretanului prin:

a.1) Clorurarea directă a etilenei

Reacția de clorurare directă a etilenei cu clor se desfășoară în mediu lichid (dicloretan) în prezența catalizatorului - clorură ferică.

Clorurarea directă se realizează în două reactoare primare care funcționează în paralel și un reactor secundar care funcționează în serie cu cele două reactoare primare.

Datorită temperaturii ridicate la care se desfășoară reacția, o parte din mediul de reacție și tot dicloretanul rezultat se evacuează pe la partea superioară a reactorului spre sistemul de condensare. După condensare, dicloretanul merge la faza de purificare, iar gazele necondensate, care conțin etilenă în exces, sunt dirijate la reactorul secundar. În reactorul secundar, reacția se desfășoară în aceleași condiții ca și în reactoarele primare. Gazele reziduale rămase după condensarea dicloretanului produs în reactorul secundar (care este dirijat la purificare) sunt dirijate la coloana de neutralizare abgaze, înainte de a se evacua în atmosferă. Neutralizarea se realizează cu soluție alcalină de la faza de neutralizare-separare DCE obținut prin oxiclорurare. Apele rezultate sunt dirijate la bazinul de decantare -separare DCE.

a.2) Oxiclорurare a etilenei

Reacția de oxiclорurare a etilenei cu acid clorhidric în prezența oxigenului are loc în pat fluidizat în prezența catalizatorului de clorură cuprică pe suport de alumină.

Căldura de reacție este preluată din reactor prin intermediul unei serpentine străbătută de condens, cu generare de abur.



Oxiclorurarea are loc în două reactoare care funcționează în paralel.

Produsul de reacție de la vârful reactorului este trecut printr-o coloană de quench unde se realizează o răcire a gazelor și o reținere parțială a HCl din gaze.

Din coloana de quench, produsul trece în coloana de neutralizare în care are loc neutralizarea totală a acidului clorhidric și reținerea unei părți din bioxidul de carbon rezultat din reacțiile secundare. Neutralizarea se realizează cu soluție de NaOH 20 %.

Din coloana de neutralizare, produsul, în stare gazoasă, trece în sistemele de condensare-separare.

După separare, diclorețanul obținut este dirijat la faza de purificare, iar gazele reziduale sunt recirculate la oxiclorurare, cu ajutorul unui compresor. Când presiunea pe traseul de gaze recirculate crește peste limita admisă, o parte din gaze sunt eșapate în atmosferă.

Purificarea diclorețanului

Diclorețanul obținut prin clorurarea directă a etilenei se purifică într-un sistem format din două coloane de distilare în care se îndepărtează produșii ușori și produșii grei. Diclorețanul pur se depozitează într-un rezervor din care poate fi expediat ca producție marfă sau se trimite la faza de cracare diclorețan.

Diclorețanul obținut prin oxiclorurarea etilenei se purifică într-un sistem format din patru coloane de distilare, în care se elimină pe rând apa, produșii ușori și produșii grei. Diclorețanul purificat prin acest sistem merge la un vas tampon și apoi la cracare DCE.

Produșii ușori și produșii grei se ard în incineratoarele de reziduuri lichide organo - clorurate – Krebs sau Vichem. Gazele reziduale sunt dirijate la coloana de absorbție - neutralizare.

Cracarea diclorețanului

Diclorețanul purificat este dirijat la faza de cracare, care are loc în două cuptoare care funcționează în paralel. Produsele care părăsesc cuptorul sunt răcite într-o coloană de quench folosind drept agent de răcire produsul de reacție răcit anterior.

Amestecul de reacție format din clorură de vinil, acid clorhidric și diclorețan necracat este alimentat, în vederea separării, în sistemul de purificare clorură de vinil.

c) Purificarea clorurii de vinil

Clorura de vinil rezultată prin cracarea diclorețanului se separă de celelalte produse într-un sistem format din trei coloane de distilare. Diclorețanul separat se reintroduce în sistemul de purificare DCE obținut prin oxiclorurare. Acidul clorhidric se folosește la oxiclorurarea etilenei. Clorura de vinil se trimite la un rezervor de depozitare, de unde se livrează secției PVC sau se încarcă în cisterne pentru export.

e) Obținerea catalizatorului de oxiclorurare ($CuCl_2/Al_2O_3$)

Catalizatorul de oxiclorurare format din clorură cuprică impregnată pe alumină se obține prin reacția de coprecipitare a aluminatului de sodiu cu soluție acidă de clorură cuprică.

Precipitatul obținut este pulverizat la presiune într-un atomizor în care se introduce aer cald obținut prin arderea metanului. Produsul atomizat este supus operațiilor de uscare și calcinare, în urma cărora rezultă catalizatorul ($CuCl_2/Al_2O_3$) cu activitatea și caracteristicile structurale necesare.

De la faza de atomizare rezultă gaze reziduale cu temperatura de 200°C. Gazele reziduale sunt trecute printr-un sistem de trei cicloane pentru separarea particulelor solide antrenate, după care sunt preluate de către un compresor și evacuate în atmosferă printr-un coș de dispersie stropit cu apă pentru reținerea urmelor de praf de catalizator.

f) Recuperarea DCE din apele uzate

Apele uzate cu conținut de DCE sunt supuse unui proces de recuperare într-un sistem format din două coloane de stripare cu abur. Din acest sistem DCE-ul recuperat este reintrodus în proces.

Depozitare diclorețan

Capacitatea totală de depozitare diclorețan = 5.231 m³. Astfel:

- 4 rezervoare – parc secție – poziția TK 7006/A,B,C,D = volum 500 m³ fiecare;
- 4 rezervoare – parc DLI – poziția TK 21/G,H,F,E = volum 700 m³ fiecare;
- 2 rezervoare (vase tampon) – instalație - DCE brut –
- poziția FA 105 = volum 377 m³;
- poziția FA 205 = volum 54 m³;

Depozitare clorură de vinil

- 2 rezervoare sferice de clorura de vinil TK 11 – AB (1.000 m³ fiecare);
- 1 rezervor sferic de clorura de vinil TK-15B (3000 m³)

- 1 rezervor cilindric de clorura de vinil TK 12 (125 m³);

Depozitare HCl:

- HCl gaz :

- 1 vas – pozitia FA 403B = volum 82 m³;

- 1 vas – pozitia FA 403C = volum 200 m³;

- HCl 32% – 1 vas pozitia FA 901 = volum 5 m³.

Depozitare leșie:

- leșie 50% - 1 rezervor V-5 m³ și 1 rezervor V- 72 m³;

- leșie 20% - 2 rezervoare V-72 m³ fiecare.

INSTALAȚIA PVC I – oprita -

Anul punerii în funcțiune: 1968

Regim de lucru: 330 zile/an

Fazele procesului tehnologic

Policlorura de vinil se obține prin polimerizarea clorurii de vinil în suspensie apoasă în prezența agenților de suspensie pe bază de metilceluloză sau alcool polivinilic și a inițiatorilor, funcție de recepturile utilizate, determinate de sortul de produs fabricat (k-werturi 58 – 74), în reactor tip autoclavă.

Instalația de polimerizare funcționează discontinuu pe șarje.

Fazele procesului tehnologic constau în:

a) Pregătire reactanți:

Obținerea agentului de dispersie complex prin introducerea alcoolului polivinilic APV 50 - 70 substanță uscată într-o soluție apoasă de metilceluloză 1%.

b) Pregătirea reactorului de polimerizare

După fiecare șarjă, autoclavele se spală cu apă și ori de câte ori este nevoie, se curăță suprafața interioară la luciu metalic și se vopsește cu soluție anticrustă, NF 88.

c) Șarjarea reactanților

-Apă demineralizată - mediu de reacție;

-Agent primar de dispersie – soluție de metilceluloză și APV 50 – 75 soluție 15%;

-Agent secundar de dispersie (alcool polivinilic APV 17 – 40, soluție metanolică 20% APV);

-Inițiator de reacție: peroxid de lauroil sau LUPEROX.

d) Vacuumarea aerului și proba de etanșitate

După închiderea manlocului și oprirea agitatorului, pentru eliminarea oxigenului, se vacuumează reactorul de polimerizare, se verifică etanșitatea prin introducerea de azot sub presiune, după care se purjează azotul.

e) Șarjarea clorurii de vinil

Șarjarea clorurii de vinil se realizează prin curgere liberă în momentul egalizării presiunii din autoclava care se șarjează, cu presiunea din vasul cântar în care se află clorura de vinil. După șarjarea clorurii de vinil, se pornește agitarea urmată de dozarea inițiatorului rapid – DEHPC.

f) Polimerizarea

Inițierea reacției de polimerizare se realizează prin introducerea agentului termic (abur de 6 ata injectat în apă de +5°C) în mantaua reactorului. Reacția de polimerizare se realizează printr-un mecanism radicalic.

În funcție de temperatura masei de reacție, are loc alimentarea cu agent de răcire (apă de + 5°C) în mantaua reactorului. La o oră după terminarea reacției, punct determinat de scăderea presiunii, se introduce antioxidant în reactor.

g) Degazare și vacuumare

Prin degazare și vacuumare, clorura de vinil nereacționată se trimite într-un gazometru, de unde se recuperează și se reintroduce în procesul de polimerizare. Degazarea se consideră terminată când presiunea în autoclavă a ajuns la 1 bar, moment în care se trece la vacuumarea clorurii de vinil nereacționată, vacuum realizat cu ajutorul unei pompe cu inel de apă.

h) Omogenizare

Suspensia de PVC se goleşte din autoclave într-unul din rezervoarele de omogenizare, în funcţie de calitate şi de tipul de k-wert, constituindu-se loturi care urmează a fi introduse la fazele de demonomerizare şi uscare. Omogenizarea se realizează prin recircularea suspensiei cu ajutorul pompelor.

i) Demonomerizare are ca scop îndepărtarea avansată a clorurii de vinil absorbită în PVC; se realizează prin stripare cu abur în coloanele de demonomerizare.

Din rezervoarele de omogenizare, suspensia nedemonomerizată se preia cu pompele de alimentare şi se trimite la coloana de demonomerizare. Aburul utilizat este abur saturat de 3 ata obţinut din abur de 6 ata.

Suspensia de PVC preîncălzită în schimbător se introduce în coloana de demonomerizare pe la patrea superioară, iar aburul pe la partea inferioară, circulând în contra – curent. Suspensia de PVC cu un conţinut de clorură de vinil mai mic de 1 ppm se răceşte într-un schimbător de căldură şi se trimite la rezervoarele de omogenizare, de unde va fi preluată în Instalaţia de uscare.

Vaporii rezultaţi în coloană sunt condensaţi. Condensul merge la canal, iar gazele necondensate sunt trimise în funcţie de conţinutul lor în oxigen, la gazometru sau în atmosferă.

j) Uscare

Instalaţia de uscare este compusă din 3 linii dintre care 2 linii funcţionează pe principiul uscării pneumatice (utilizate în general pentru uscarea PVC-ului de calitate a III-a), iar a treia este linie de uscare în pat fluidizat.

Uscarea pneumatică a PVC-ului

Suspensia de policlorură de vinil demonomerizată este supusă procesului de uscare, care se realizează prin centrifugarea suspensiei şi uscarea pneumatică în două trepte, cu ajutorul aerului cald.

Prin centrifugare se separă apa până la un conţinut de aprox. 30% apă, respectiv 70% PVC.

Produsul umed este preluat cu ajutorul unui şneac cu două axe şi transportat la baza uscătorului de la prima treaptă de uscare, unde întâlneşte aerul cald şi sub influenţa vacuumului parcurge în echicurent treapta I-a a uscătorului.

Amestecul de PVC – aer ieşit din treapta I-a trece prin cicloanele care separă PVC-ul praf de aerul de transport. PVC-ul separat în cicloane intră prin cădere liberă la baza uscătorului treapta a II-a, trece prin cicloanele care separă PVC-ul de aer şi prin transport pneumatic PVC-ul este depozitat într-unul dintre silozurile aferente liniei de uscare, de unde curge pe sitele care separă particolele grosiere şi urmează să fie ambalat în saci, silovagoane sau autocisterne.

Aerul rezultat de la cicloanele de pe treapta I-a şi treapta a II-a de uscare este umidificat prin stropire cu apă şi este trecut prin scrubere, unde apa cu particolele de PVC antrenate se separă la baza acestora şi se evacuează la bazinul decantor.

Aerul purificat este aspirat de la partea superioară a scruberelor cu ajutorul ventilatoarelor şi evacuat în atmosferă.

Apa separată la centrifugă se recirculă în instalaţia de uscare la scruberele pentru reţinerea PVC-ului praf din aerul utilizat la uscare.

Uscare PVC în pat fluidizat cuprinde următoarele faze :

- a) centrifugare suspensie
- b) uscare turtă PVC
- c) transport pneumatic pulbere PVC

Suspensia apoasă 30-35 % de PVC este alimentată cu pompa centrifugă în centrifuga decantoare. În urma procesului de centrifugare turta de PVC cu un conţinut de 30% apă este alimentată cu ajutorul unei trefle dozatoare în uscător în pat fluidizat, unde are loc procesul de uscare utilizând aer cald la temperatura de circa 90°C. Aerul este asigurat din atmosferă cu ajutorul unui ventilator şi încălzit la 90°-95°C într-o baterie de schimbătoare cu abur de 13 ata. Pulberea de PVC la ieşirea din uscător are o umiditate de circa 0,2% şi este preluată de un sistem de transport pneumatic şi transportată la sitele vibratoare, unde are loc separarea pulberii de PVC de eventualele impurităţi mecanice şi de particulele mai grosiere. După sitare pulberea de PVC este transportată de un alt sistem de transport pneumatic în buncărele de stocare produs finit. Aerul utilizat afît la uscare cît şi la transportul pneumatic, înainte de a fi eşapat în atmosferă este purificat în scrubere şi în filtrele cu saci pentru a evita poluarea mediului înconjurător. Apele reziduale, care conţin suspensii de PVC, circa 50 mg/l sunt colectate şi dirijate la bazinul decantor al instalaţiei PVC I, unde sunt reţinute particulele de PVC, iar apa reziduală este dirijată la canalizarea chimică neutră a instalaţiei PVC I.

k) Recuperarea clorurii de vinil nereactionată

Clorura de vinil nereacționată este trimisă la Instalația de recuperare clorură de vinil. Procesul de recuperare se face prin comprimarea clorurii de vinil din gazometru și răcirea avansată a acesteia cu apă subrăcită și solă în scopul lichefierii, respectiv a separării clorurii de vinil din amestecul de gaze.

Monomerul lichefiat se colectează în vasul de depozitare, de unde se reintroduce în procesul de polimerizare, iar gazul rezidual se trimite la Instalația de recuperare avansată a clorurii de vinil din abgaze amplasată pe teritoriul Instalației PVC II.

Depozitarea clorurii de vinil

- Gazometru – pozitia TK 602 = volum 1000 m³;
- 3 vase tampon stocare clorura de vinil lichida:
- pozitia VS 1 = volum 5 m³;
- pozitia VS 613 = volum 5 m³;
- pozitia VS 601 = volum 10 m³.

PROPENOXID

Instalatia Propenoxid

Anul punerii in functiune-1975;

Regim de lucru: 330 zile/an;

Tehnologie: ICECHIM BUCURESTI.

Tehnologia face parte din categoria proceselor de obtinere a epoxizilor prin clorhidrinare, acesta fiind si primul procedeu aplicat industrial pentru obtinerea propenoxidului; aceasta consta in clorurarea propilenei in solutie apoasa obtinandu-se o solutie diluata de propilenclorhidrina, dupa care solutia de propilenclorhidrina este trecuta la dehidroclorurare cu solutie de hidroxid de calciu formandu-se propenoxidul, care apoi este purificat.

Operarea procesului tehnologic din Instalatia Propenoxid se face printr-un sistem automat de masura si control DCS (Sistem de Control Distribuit) implementat de HONEYWELL ROMANIA.

FAZELE PROCESULUI TEHNOLOGIC

A. Faza de clorhidrinare

Descrierea fazei tehnologice

Prin reactia dintre clor in solutie apoasa (acid hipocloros) si propilena gaz barbotata in aceasta solutie, rezulta propilenclorhidrina in solutie apoasa de 2-4 %. Reactia are loc intr-un reactor cilindric, vertical, tip coloana, care poate fi definit ca reactor gaz-lichid cu circulatie in echicurent si recirculare externa. Circulatia solutiei apoase in reactor este de jos in sus, la baza introducandu-se separat clorul si apa. La partea superioara se colecteaza solutia apoasa de PCH. Propilena se introduce in reactor sub forma de gaz, printr-un racord situat deasupra racordului de alimentare cu clor. Acest gaz va urma un circuit ascensional prin masa de lichid asigurand consumul total al clorului dizolvat in apa inainte de a ajunge la varful reactorului. Pentru garantia unei conversii totale a clorului raportul molar clor/propilena trebuie sa fie minim 1/1,06. Dispersarea propilenei concentrate intr-un volum cat mai mare de gaz conduce la cresterea suprafetei de contact dintre propilena si solutia apoasa de clor. Din acest motiv o parte din gazele esapate la varful reactorului, care contin propilena (reactant in exces) se recircula in reactor dupa ce sunt neutralizate, amestecandu-se inainte de intrare cu fluxul de propilena proaspata. Un al doilea efect urmarit prin recircularea gazelor esapate la varful reactorului de clorhidrinare este striparea DCP format in reactor. Pentru a putea fi recirculate abgazele trebuie neutralizate.

Neutralizarea are rolul de a indeparta aciditatea gazelor provenite din reactoarele de clorhidrinare, protejand atat traseele tehnologice, cat si mediul inconjurator. De asemenea, prin contactul cu solutia de lesie, aceasta fiind racita pana la 6-10 °C in schimbatoarele EX-1-102/1A,2A,1B,2B inainte de a intra in coloanele de neutralizare, o parte din DCP-ul preluat de abgaze din solutia de PCH din reactor condenseaza si este indepartat din fluxul de gaze care alimenteaza reactorul, fiind preluat de fluxul de lesie. Coloanele de neutralizare T-1-101/1,2,3,4,5 sunt prevazute cu doua si trei straturi de umplutura Pall din polipropilena si sunt parcurse in contracurent de doua fluxuri:

A. de jos in sus-fluxul de abgaze provenit din reactoarele R-1-101/1,2,3,4,5;

B. de sus in jos-fluxul de lesie de 2-10 % NaOH.

Abgazele iesite din coloanele T-1-101/1,2,3,4,5 ajung in traseul de aspiratie al suflantelor de propilena P-1-103/1,2,3,4,5 de unde o parte este dirijata la cosul de dispersie sau catre Instalatia de Incinerare Reziduuri Vichem, iar cealalta parte in reactoarele R-1-101/1,2,3,4,5 masurata prin bucele de reglare debit propilena recirculata.

Pagină 64 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Abgazele reziduale care sunt evacuate din sistem sunt adunate intr-un colector de Dn 150; traseele de esapare catre acest colector sunt prevazute cu opritoare de flacari. Pentru protectia sistemului de abgaze pe traseul catre Instalatia de Incinerare Reziduuri Vichem s-a prevazut o bucla de reglare care masoara presiunea abgazelor, alarmeaza la valoarea maxima de 0,4 barg si deschide automat ventilul ON-OFF de pe traseul de esapare din colector in cosul de dispersie la valoarea prestabilita de 0,45 barg; deasemenea pe traseul de gaze catre Instalatia de Incinerare Reziduuri Vichem este montata o supapa de siguranta, care la presiune maxima esapeaza gazele din colector in cosul de dispersie.

Pentru asigurarea unui volum suficient de mare de solutie necesar solubilizarii clorului s-a adoptat recircularea externa a solutiei de PCH, aceasta fiind aspirata cu o pompa din zona de deversare si refulata in zona de solubilizare clor de la baza reactorului. Recircularea solutiei de PCH, cu ajutorul pompelor de titan, P-1-101/1,...,10, mareste cantitatea de apa din zona de dizolvare clor, de la baza reactoarelor, astfel incat solutia de clor sa fie sub limita de saturatie. Pentru ca mai multa apa ar insemna dilutia solutiei de PCH produse in reactor, se utilizeaza pentru dilutie solutia de PCH deversata in canalul colector (buzunarul colector). Pentru ca pompa sa aiba in permanenta aspiratia inecata in lichid, racordul de deversare (pentru sistemul de presaponificare) este situat la o cota superioara celei a racordului care alimenteaza pompa. In acest fel pompa aspira solutie de PCH, separata de abgazele rezultate in varful reactorului. Un alt rol pe care il are recircularea solutiei de PCH este mentinerea constanta a temperaturii pe reactor in toata masa de reactie prin intermediul schimbatoarelor de racire Ex-1-205/1,2,3,4,5. Aceste schimbatoare sunt montate pe refularea pompelor P-1-101/1....10 la fiecare reactor de clorhidrinare, agentul de racire fiind apa recirculata.

Pentru omogenizarea solutiei apoase de clor si solubilizarea cat mai avansata a clorului in solutia de PCH, intre distribuitorul de clor si distribuitorul de propilena a fost montata o diafragma pentru mentinerea constanta a raportului intre debitul de solutie PCH (cu o temperatura cuprinsa intre 46-48 °C datorata preluarii caldurii generate in reactiile principale si secundare din reactor) si debitul de apa de proces (cu temperaturi cuprinse intre 15-18 °C) la valori cuprinse intre 5/1 si 6/1; deasemenea prin racirea unei parti in solutia de PCH in schimbatoarele Ex-1-205/1,2,3,4,5, solutia de PCH in zona de solubilizare clor ajunge la temperatura optima de 42-46 °C. Evitarea reactiilor secundare este un factor important in procesul de obtinere al solutiei de propilenclorhidrina (PCH). Lucrand la dilutii foarte mari si un debit cat mai mare de recirculare atat a abgazelor cat si a solutiei de PCH se micsoareaza ponderea formarii tuturor reactiilor secundare.

Solutia de PCH obtinuta in toate cele cinci reactoare de clorhidrinare este colectata prin deversare in vasul de stocaj VS-1-201.

Reactia de formare a DCP

Are loc atat in faza lichida (apoasa sau organica dispersata) cat si in faza gazoasa; pentru limitarea ponderii acestui reactii:

- se mentine temperatura lesiei in intervalul 6-10 °C si un debit de alimentare a coloanei de neutralizare de 8-10 m³/h; astfel se evita reintroducerea DCP-ului cu fluxul de abgaze recirculate in reactor de clorhidrinare respectiv
- se evita concentrarea DCP-ului in faza apoasa, datorita recircularii solutiei de PCH. La concentratii mai mari de 0,3 %, DCP-ul formeaza o faza organica dispersata in solutia apoasa, faza in care se dizolva preferential clorul si propilena; astfel procesul de formare al DCP-ului in faza organica se amplifica fiind de cel putin 3 ori mai mare fata de ponderea reactiei normale de formare in faza apoasa. Daca, din diverse cauze, concentratia DCP-ului creste in solutia de PCH se recurge fie la marirea debitului de apa la reactie si, in consecinta, dilutia solutiei de PCH, fie la antrenarea DCP-ului din reactor prin stripare utilizand un debit marit de gaze recirculate si/ sau cresterea temperaturii pe reactor la 50 °C.

Reactia de formare a DCIPE

Aceasta reactie limiteaza concentratia PCH-ului in sistem la maxim 4 %. O crestere la peste 4 % a concentratiei de PCH in masa de reactie conduce la cresterea ponderii acestei reactii secundare.

Alte reactii secundare

Au o pondere mica in proces si sunt reactii de oxidare generate de efectul oxidant al acidului hipocloros prezent in sistem, reactii care au loc in zona de solubilizare clor din reactorul de clorhidrinare. Se observa ca viteza acestor reactii este direct proportionala cu temperatura mediului de reactie, cu concentratia clorului dizolvat in mediu (respectiv concentratia de acid hipocloros) si concentratia PCH in mediul apos in care se produce degradarea oxidativa. Din acest motiv se limiteaza la 48 °C temperatura la varful reactoarelor de clorhidrinare.

Materiile prime

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Propilena este preluata sub forma lichida din depozitul de gaze lichefiate al societatii intra in evaporatorul de propilena Ex-1-101, unde este mentinuta la un nivel constant. Evaporatorul este un vas cilindric, orizontal prevazut cu un fascicul tubular cu tevi in forma de "U" prin care circula agentul termic; temperatura agentului termic, corelata cu nivelul de lichid in evaporator (direct proportional cu agentul de transfer) asigura mentinerea constanta a procesului de evaporare a propilenei si a presiunii in evaporator (prin mentinerea unei presiuni in intervalul 6-8 bar se asigura o temperatura de 0-10 °C pentru propilena lichida). Agentul termic utilizat la evaporarea propilenei este aburul tehnologic de 6 ata.

Din evaporatorul EX-1-101 propilena gaz intra in vasul tampon VS-1-108 dupa ce este laminata de la o presiune de 7 bar la 2,8 bar prin bucla de reglare aferenta acestui vas; vasul tampon VS-1-108 este un vas cilindric orizontal prevazut cu serpentina exterioara (pentru incalzirea pe timp de iarna).

Din vasul tampon VS-1-108, propilena este distribuita prin trasee separate spre fiecare reactor R-1-101/1...5. Traseele de propilena au la fiecare reactor lire de inchidere hidraulica, rieszlag la cota superioara pentru evitarea patrunderii masei de reactie in circuitul de propilena in cazul unei avarii pe sistem; partea descendenta este confectionata din titan pentru a preveni corozia acestora datorata aciditatii solutiei de PCH formata in reactor. Debitul de propilena pe fiecare reactor sunt reglate prin buclele de masura si reglare debit existente pe fiecare traseu. In interiorul reactorului, propilena gaz se distribuie in masa de reactie prin intermediul unor dispersoare de titan (un tor octogonal confectionat din titan si dispus in exteriorul reactorului) asigurandu-se in acest fel o distributie in masa de reactie cat mai omogena; propilena gaz intra in reactor printr-un numar de opt racorduri cite unul de pe fiecare latura a octogonului.

Propilena poate fi preluata si sub forma gazoasa din depozitul de gaze lichefiate al societatii, pe un traseu separat de cel utilizat pentru preluarea propilenei lichide care se racordeaza in traseul de propilena gaz laminata, inainte de intrarea in vasul tampon VS-1-108.

Clorul este utilizat sub forma gazoasa putand fi clor electrolitic, evaporat sau amestec al celor doua tipuri si este preluat in vasul tampon de clor VS-1-103 din reseaua combinatului prin doua trasee de alimentare: un traseu DN 150 din nodul "N" prin nodul "R" si un traseu Dn 250 din nod "F" prin nodul "I" care se unesc inainte de intrarea in vasul de stocaj. Presiunea constanta pe vasul tampon de 2,5~2,8 bar se asigura prin bucla de reglare a presiune existenta pe traseul de alimentare din nodul "F"; pe ambele trasee exista bucle de reglare debite de alimentare. Vasul tampon este prevazut cu serpentina exterioara de incalzire pe timp de iarna pentru vaporizarea clorului condensat pe traseu care ajunge in vasul tampon.

Din vasul tampon VS-1-103 clorul este distribuit prin trasee separate spre fiecare reactor R-1-101/1...5. Traseul de clor aferent reactorului ca si la traseul de propilena are o lira de inchidere hidraulica, cu rieszlag la partea superioara, pentru evitarea patrunderii masei de reactie in circuitul de clor in cazul unei avarii pe sistem; zona descendenta este confectionata din tronsoane emailate si intrarea in reactor fiind pe la baza acestuia. In interiorul reactorului, clorul se distribuie in masa de reactie prin intermediul unor dispersoare din teflon astfel incat distributia gazului in masa de reactie sa fie cat mai omogena. Reactoarele de clorhidrinare sunt placate la interior cu tabla de titan.

Apa de proces este apa fin decantata amestecata cu apa de +5 °C in perioada sezonului cald si cu apa decantata calda in perioada sezonului rece; apa decantata se incalzeste in schimbatoarele de caldura Ex-1-204/1,2,3,4,5,6, agentul de incalzire utilizat fiind apa reziduala limpede din vasul VS-7-103/2. Apa de proces indeplineste simultan mai multe roluri:

- a) participa efectiv la reactie prin legarea ionului HO⁻ la propilena;
- b) agent de solubilizare pentru clor si propilenclorhidrina; in alt mediu decat apa se produce numai aditia clorului la propilena cu formarea de dicloropropan (este un indicator pentru prezenta produsilor clorurati ca faza distincta in solutia apoasa din reactor).
- c) agent termic pentru preluarea caldurii de reactie; reactia de clorhidrinare si reactiile secundare sunt exoterme caldura de reactie fiind preluata de apa de proces, care se incalzeste de la 15-18 °C la 44-48 °C (temperatura maxima admisa in reactor pentru solutia de PCH).

Apa fin decantata este preluata din retea cu pompele cu P-1-104/1,2,3 pentru compensarea variatiilor de presiune din retea fiind mentinuta constanta la o presiune de 6-7 bar. Din colectorul existent pe refularea pompelor apa de proces este distribuita prin trasee separate spre fiecare reactor R-1-101/1...5. Traseul de apa de proces aferent reactorului este prevazut cu inchidere hidraulica pentru evitarea patrunderii masei de reactie pe sistemul de apa de proces in cazul unei avarii; intrarea apei de proces in reactor este situata sub intrarea clorului in reactor.

Apa de stropire este apa decantata preluata din retea si filtrata prin filtrele de retinere impuritati F-1-101 si F-1-102; dupa filtrare pa de stropire este dirijata la varful reactoarelor de clorhidrinare R-1-101/1...5 unde alimenteaza, sub control de debit, sistemul de stropire interna de la virful fiecarui reactor. Stropirea in zona de gaz spala in permanenta filmul de produs organic coroziv care se formeaza pe placajul de titan din aceasta zona a reactorului; debitul apei de stropire, controlat prin buclele de masura si reglare existente pe fiecare traseu este limitat la 1,5-2 m³/h pentru a nu condensa si vaporii de DCP antrenati, ceea ce ar anula efectul de stropire. Pe capacul reactoarelor sunt plasate opt racorduri prevazute cu duze din titan prin care se introduce apa de stropire

Hipocloritul de sodiu participa la reactia de obtinere a propilenclorhidrinei si este utilizat in aceasta faza tehnologica din considerente economice dat fiind faptul ca in cadrul Chimcomplex-Sucursala Ramnicu Valcea rezulta cantitati importante de hipoclorit de sodiu rezidual. Hipocloritul de sodiu este preluat cu cisterne CF si dozat in reactoarele R-1-101/3,4 prin pompele de recirculare masa de reactie ale acestora P-1-101/3...6 (sistemul de dozare este racordat in aspiratia acestor pompe).

B. Faza de neutralizare

Neutralizarea are rolul de a indeparta aciditatea gazelor provenite din reactoarele de clorhidrinare R-1-101/1..5, protejand astfel atat traseele tehnologice, cat si mediul inconjurator. Deasemenea, prin contactul cu solutia de lesie racita in prealabil pana la 6-10 °C in schimbatoarele EX-1-102/1,2 (cu agent de racire solutie de CaCl₂), o parte din DCP-ul preluat de abgaze din solutia de PCH din reactor condenseaza si este indepartat din fluxul de gaze care alimenteaza reactorul, fiind preluat de fluxul de lesie.

Descrierea fazei tehnologice

Sistemul de lesie este format din vasele tampon VS-1-105/1,2,3,4 (cu pompele aferente P-1-102/1,2,3,4), VS-1-602 din arealul Gospodariei de lesie (cu pompele aferente P-1-602/1,2), decantoarele de DCP VS-1-107/1,2,3 si schimbatoarele EX-1-102/1A,2A,1B,2B. In vasul de lesie VS-1-602 se preia lesie caustica de 10-11 % NaOH din Sectia Polioli Speciali; in situatia in care concentratia este mai mare de 11 % lesia se dilueaza in acest vas la valoarea de proces scopul fiind ca densitatea lesiei sa nu depaseasca 1,10 g/cm³ (conditie principala ca faza organica formata din DCP care are o densitate de 1,14 g/cm³ sa decanteze si sa fie eliminata din sistem). Din vasul VS-1-602 lesia diluata la 10-11 % este pompata cu P-1-602/1,2 in unul vasele VS-1-105/1,2,3,4 aflate in functionare.

Lesia din vasele VS-1-105/1..4 este racita la 6-10 °C in schimbatoarele EX-1-102/1A,2A,1B,2B care functioneaza cu sola ca agent de racire; circulatia lesiei prin aceste schimbatoare este realizata cu pompele P-1-102/1,2,3,4 cu care se alimenteaza si coloanele de neutralizare T-1-101/1...5. Din coloanele de neutralizare lesia si DCP-ul absorbit din abgaze este colectata in vasele decantoare VS-1-107/1,2,3-decantoare gravitationale ce functioneaza pe principiul vaselor florentine. In partea inferioara se separa faza organica (DCP) (densitate 1,14 g/cm³) si este dirijata prin traseul aferent, de la VS-1-107/1,2,3 spre coloana de spalare T-1-401 cu golire in VS-1-408 in care se stocheaza DCP brut. De la baza decantoarelor traseul de DCP formeaza o lira de inchidere hidraulica prevazuta cu un traseu de aerisire pentru evitarea efectului de sifonare la curgerea DCP prin conducta. Este important ca stratul de DCP format la baza decantorului sa fie mentinut astfel ca produsul organic ce curge spre VS-1-408 sa nu contina lesie. De aceea la o pornire dupa o oprire de lunga durata sau spalare se izoleaza lira pentru formarea stratului tampon de DCP de la baza decantorului. Lesia, separata la partea superioara (densitate maxima 1,10 g/cm³), deverseaza in vasul VS-1-105/1,2,3,4 aflate in flux.

Sistemul de lesie poate functiona in doua variante:

1) alternativ in regim ciclic

Astfel pe linia 1 de neutralizare se functioneaza cu vasul VS-1-105/1 si pompa P-1-102/1 pina la epuizarea lesiei (o concentratie de sub 2 %) timp in care in vasul VS-1-105/2 se pompeaza lesie de 10-11 % NaOH. La epuizarea lesiei din vasul VS-1-105/1 se comuta functionarea pe vasul VS-1-105/2 si pompa P-1-102/2; lesia epuizata din vasul VS-1-105/1 se goleste prin pompa P-1-102/1 in coloana de spalare DCP (T-1-401) sau in vasul de presaponificare VS-1-201. Dupa golire vasul VS-1-105/1 se spala cu apa decantata si se incarca cu lesie proaspata cu concentratia de 10-11 % NaOH, fiind pregatit pentru reintroducerea in circuitul tehnologic odata ce lesie din vasul VS-1-105/2 s-a epuizat. Cu linia 1 de neutralizare se asigura alimentarea coloanelor de neutralizare T-101/1,2, lesia fiind racita pe schimbatoarele Ex-102/1A, 1B.

In acelasi mod se functioneaza si cu linia 2 de neutralizare care asigura alimentarea coloanelor T-101/3,4,5 si care are in include: vasele decantoare VS-1-107/2,3, vasele de lesie VS-1-105/3,4, pompele de lesie epuizata P-1-102/3,4, pompele de lesie proaspata P-1-102/G,H si schimbatoarele Ex-102/2A, 2B.

2) in sistem de dozare continua a lesiei

In aceasta varianta cu linia 1 de neutralizare se functioneaza astfel:

-cu vasul VS-1-105/1 ca vas de lesie epuizata cu concentratia de 1,7 %;

-cu vasul VS-1-105/2 ca vas de lesie proaspata cu concentratia 10 %;

-cu coloanele de neutralizare T-1-101/1 si T-1-101/2 alimentate cu lesie de concentratie 2 % obtinuta prin amestecarea lesiei epuizate de 1,7 % cu lesie proaspata de 10 %; in acest caz debitul de stropire cu lesie 2 % la coloanele T-1-101/1, 2 se va majora de la 8m³/h la 10 m³/h.

-Lesia proaspata de 10 % se injecteaza continuu din traseul de aspiratie al pompelor P-1-102/1,2 cu una din pompele P-1-102/ E, F; debitul de injectie este masurat si reglat functie de densitatea lesiei de 2 % din refularea pompelor P-1-102/1, 2.

-eliminarea continua a unei cantitati de lesie epuizata in vasul VS-1-201, pentru preveni acumularea in sistem a sarurilor rezultate in urma neutralizarii; eliminarea se face de pe traseul de refulare al pompelor P-1-102/1, 2 prin bucla de reglare a nivelului pe vasul VS-1-105/1.

Pentru trecerea rapida de pe o varianta de functionare pe celalata robinetii manuali de izolare a vaselor VS-1-105/1 si VS-1-105/2 s-au inlocuit cu robineti automati on-off cu comanda manuala de la distanta; astfel se asigura trecerea rapida de pe vasul cu lesie diluata VS-1-105/1 pe vasul cu lesie concentrata VS-1-105/2 in cazul unor dereglari tehnologice.

In acelasi mod se functioneaza si cu linia 2 de neutralizare.

C. Faza de saponificare

Descrierea fazei tehnologice:

Propenoxidul brut in concentratie 40-60 % se obtine in reactoarele de saponificare R-1-201/1....6 in urma reactiei dintre propilenclorhidrina solutie apoasa cu concentratia de 2-4 % si hidroxidul de calciu in solutie apoasa de concentratie 15-20 %; propenoxidul format este stripat din mediul de reactie cu abur tehnologic de 13 bar. Solutia de apoasa de propilenclorhidrina este obtinuta la faza de clorhidrinare a propilenei iar solutia de hidroxid de calciu (lapte de var) in Instalatiile de stingere var bulgari (CaO) din Sectia Propenoxid.

Pentru neutralizarea solutiei de PCH si asigurarea conversiei totale a propilenclorhidrinei la propilenoxid, hidroxidul de calciu se asigura in exces. Excesul de hidroxid de calciu introdus la reactie este controlat prin concentratia acestuia in apele reziduale rezultate din blazul reactoarelor de saponificare care trebuie sa se situeze in intervalul 0,3-0,6 %. Omogenizarea amestecului de reactie constituit din cele doua solutii se realizeaza cu doua amestecatoare MS-1,2 montate pe traseul comun de alimentare al saponificatoarelor.

Reactoarele de saponificare sunt concepute sub forma unor coloane cu talere doua tipuri de talere:

- talere cu supape tip Glitsch in numar de sapte dispuse in partea superioara a coloanei si care constituie zona de concentrare; au rolul de a reduce continutul de apa din propenoxidul brut de la alimentare spre varf
- talere cu fante in numar de 10 dispuse in partea inferioara a coloanei si care constituie zona de epuizare (sau de reactie); permit epuizarea apelor reziduale ce contin propenoxid de la alimentare spre blaz.

Amestecul de reactie este introdus pe talerul 10. Propenoxidul format in zona de reactie (epuizare), este stripat cu abur introdus in blazul coloanelor de saponificare. Zestrea de lichid de pe talerele din zona de concentrare este asigurata cu apa de spalare colectata in vasul VS-1-405 si care are un continut de 1-2 % PO; aceasta apa provine din coloana T-1-501 unde se colecteaza si se spala vaporii de PO necondensati in sistemele de racire de la faza de saponificare si faza de distilare.

Solutia de PCH din vasul VS-1-201 este preluata de pompele de titan P-1-201/1,2,3 si trimisa prin preincalzitoarele cu placi EX-1-203/1,2 in traseul comun de alimentare al saponificatoarelor unde se omogenizeaza cu solutia de Ca(OH)₂ in amestecatoarele statice MS-1,2; din traseul comun amestecul de reactie ajunge prin trasee separate in fiecare saponificator R-1-201/1....7. In preincalzitoarele cu placi EX-1-203/1,2 solutia de PCH se incalzeste la temperaturi de 70-80 °C pe seama caldurii apelor reziduale limpezi rezultate dupa faza de decantare in statia de tratare ape reziduale a sectiei.

Laptele de var preparat in Instalatiile de stingere a varului este preluat cu pompele P-1-205/1,2,3 din rezervoarele de stocare VS-1-205/1,2 si introdus in traseul comun de alimentare al saponificatoarelor inaintea amestecatoarelor statice MS-1,2.

Striparea propenoxidului format in reactia de saponificare si a DCP-ului existent in solutia de PCH impune mentinerea temperaturii pe blaz la 102 °C, in zona de reactie din saponificator la 80-100 °C si pe varful saponificatorului intre 80-90 °C prin aportul de abur din blazul saponificatoarelor. Aburul necesar striparii este introdus in blazul coloanei printr-un dispersor; acesta poate fi alimentat direct sau prin ejectoarele EJ 1...7, montate pe vasele flash VS-1-206/1...7, aferente fiecarei coloane. In cazul in care debitul de abur este mic si aportul de caldura devine insuficient se injecteaza abur direct in blazul saponificatoarelor; injectia directa de abur se mai utilizeaza si in cazul opririi sau pornirii saponificatoarelor. Indepartarea PO format din mediul de reactie prin stripare cu abur si mentinerea acestuia in concentratii mici in zona de reactie (unde temperatura este mai mare) are urmatoarele avantaje:

- favorizeaza conversia PCH-ului la propenoxid;
- se evita conversia propilenoxidului la propileglicol prin reactia de hidroliza, favorizata de temperaturile mari din zona de blaz a saponificatoarelor.

Vaporii rezultati la varful saponificatoarelor cu un continut in propenoxid de 40-60 % sunt condensati in mantaua schimbatoarelor de caldura Ex-1-201/1...7 saponificare (agent termic: apa recirculata) condensatul fiind dirijat in vasul VS-1-202. Gazele necondensabile ce antreneaza vaporii de propenoxid din condensatoarele EX-1-201/1...7 si vasul tampon VS-1-202 sunt racite cu sola intr-un schimbator EX-1-202 B: condensatul este trimis in aspiratia pompei de propenoxid brut P-1-203/1,2 cu care se alimenteaza faza de distilare iar vaporii necondensati sunt orientati spre coloana de spalare cu apa T-1-501 pentru recuperarea propenoxidului prin reflux la reactoarele de saponificare.

Apele reziduale rezultate in blazul coloanelor de saponificare sunt trecute prin vasele tip flash VS-1-206/1...7 echipate cu un sistem de termocompresie cu rol de recuperare a temperaturii apelor reziduale. Acesta este realizat de ejectoarele EJ-1,2,3,4,5,6,7 care functioneaza cu abur de 13 ata si care raceste apele reziduale de la 102~103 °C la 92~94 °C prin recuperare de abur din apele reziduale; trecerea se datoreaza diferentei de nivel existenta intre cota la care se afla apa in blazul saponificatorului si cota de intrare in vasul flash si a diferentei de presiune dintre blazul saponificatorului (1,1 barg) si vasul flash (0,75 barg). Din vasele flash apele reziduale ajung prin cadere libera in aspiratia pompelor P-1-202/1...14 (prin diferenta de nivel) si trimise printr-un traseu comun in statia de tratare ape a sectiei Propenoxid. Pompele P-1-202/1...14 sunt pompe de constructie speciala care permite vehicularea de lichide la punct de fierbere fara a se produce fenomenul de cavitate. Apele reziduale care ajung in statia de tratare au un continut de 3,5~4,5 % in CaCl₂, de 0,10~0,15 % in propilenglicol si de 0,3~0,6 % in Ca(OH)₂, pH de 12-13 si o temperatura de 92-94 °C.

Reactii secundare

Reactia secundara de formare a aldehidei propionice este catalizata de prezenta ionilor de magneziu in amestecul de saponificare si are pondere insemnata la concentratii ale acestora mai mari de 2 %. De aceea continutul de MgO in varul industrial este un criteriu de selectie a furnizorilor de var.

D. Faza de distilare

Descrierea fazei tehnologice:

Propenoxidul brut de 40-60 % rezultat in faza de saponificare si colectat in vasul tampon VS-1-202, este preluat cu pompele P-1-203/1,2 cu care se alimenteaza coloanele de distilare T-1-301, T-1-302 si T-1-303; acestea sunt coloane cu talere cu supape tip Glitsch, prevazute cu extractie laterala executate din inox.

Purificarea propenoxidului in aceste coloane are drept scop:

- separarea propilenoxidului de compusii greu volatili. In acest scop temperatura pe varful coloanei se mentine la ~34 °C (temperatura de fierbere a propenoxidului), iar temperatura din blazul coloanei nu trebuie sa depaseasca 97 °C (temperatura de fierbere a dicloropropanului). Coloanele trebuie sa functioneze cu o ratie de reflux de 6:1 (debit reflux: debit produs finit) asigurandu-se astfel eliminarea componentilor grei, apa si produsii clorurati, prin blazul coloanei.
- separarea propilenoxidului de compusii secundari usori volatili (aldehide si cetone) cu punct de fierbere mai mic decat punctul de fierbere al propenoxidului. Datorita prezentei acestor compusi extractia propenoxidului se realizeaza lateral si nu la virful coloanelor; ultimele talere functioneaza ca zona de epuizare a compusilor volatili

(propenoxid și compusi secundari) proveniți din coloana și din refluxul alimentat pe talerul de la varf. Evitarea concentrării produsilor secundari este asigurată de sistemul de vapori al fiecărei coloane conceput cu o condensare parțială și purja de esapare pe partea de capăt (maxim 50 Kg/h); pentru ca aceasta purjă de vapori să nu aducă pierderi în sistem, înainte de a fi esapat fluxul de vapori este condensat cu sola și trimis în sistemul de spalare gaze (T-1-501) prin traseul de degazare al vaselor de stocare propenoxid VS-1-501/1,2,3.

Energia termică necesară sistemului de distilare este asigurată printr-un fierbător Ex-1-302/1,2,3 montat la blazul coloanei. Acest schimbător este alimentat în manta cu abur de 13 bar laminat la 6 bar și este astfel amplasat astfel încât circulația produsului de blaz prin tevi să se facă prin termosifonare. Fierberea lichidului în tevi conduce la formarea unui amestec lichid-vapori cu densitate mai mică decât cea a lichidului din blazul coloanei, amestec care prin presiunea hidrostatică din blazul coloanei este forțat să intre în blaz pe la racordul superior; în situația în care acest lucru nu se întâmplă schimbătorul intra într-un regim termo-si hidro-dinamic ciclic cu afectarea funcționării coloanei de distilare (pentru că astfel de interferențe să nu fie ample se lucrează la o presiune cât mai scăzută pe mantaua fierbătorului de 0,9-1,2 bar).

Coloanele sunt alimentate cu propenoxid (în stare lichidă) din vasul de propenoxid brut VS-1-202, funcție de concentrația acestuia; alimentarea coloanelor se face pe talere diferite funcție de dimensiunile acestora:

- coloana T-1-301 pe unul din talerele 40, 64 (începând de la baza coloanei), iar extracția de propenoxid pur, devolatilizat, este preluată de pe talerul 106 sau 108;
- coloana T-1-302 pe unul din talerele 40, 52, 60 (începând de la baza coloanei), iar extracția de propenoxid pur este preluată de pe talerul 86;
- coloana T-1-303 pe unul din talerele 44, 46, 52, 56, iar extracția de propenoxid pur este preluată de pe talerul 107.

Vaporii rezultați la varful coloanelor de distilare T-1-301, T-1-302, T-1-303 cu o temperatură de ~34 °C sunt dirijați prin sistemul de condensare; sistemul de condensare al fiecărei coloane de distilare este format din condensatorul principal Ex-1-303/1,2,3 care utilizează ca agent de racire în perioada sezonului cald apă de +5 °C produsă în Stația de frig a Secției Propenoxid și apă recirculată din rețeaua societății în perioada sezonului rece (condiția de temperatură pentru agentul de racire fiind de maxim +15 °C); strangularea debitului de agent de racire asigură condensarea parțială a vaporilor în acest schimbător și o suprapresiune de 500 mm coloana apă la varful coloanei de distilare. Indiferent de agentul de racire utilizat debitul este reglat în așa fel încât să ajungă în deflegmatorul DF-1-301/1, 2, 3 o cantitate de vapori care prin condensare totală să formeze un debit de circa 30 kg/h; acest debit este purtătorul volatilelor care trebuie eliminate din sistemul de distilare. Pentru evitarea pierderilor de produs pe sistem precum și pentru asigurarea siguranței în funcționarea sistemului atunci când se face trecere de pe apă de +5 °C pe apă recirculată și invers, sistemul de condensare a fost completat cu încă două schimbătoare și un deflegmator care utilizează ca agent de racire sola:

- un schimbător de căldură Ex-1-305/1,2,3 care condensează vaporii proveniți din condensatorul principal Ex-1-303/1,2,3;
- un schimbător de căldură Ex-1-304/1,2,3 care condensează vaporii proveniți din vasul de reflux VS-1-301/1,2,3.

Din acestea schimbătoare propenoxidul condensat este refluxat pe coloanele de distilare. Vaporii necondensați (colectați prin aerisirile celor două condensatoare cu sola) își continuă fluxul prin deflegmatoarele DF-1-301/1,2,3 unde condensatul este recuperat prin sistemul de reflux al coloanelor de distilare. Fracțiunile ușoare necondensabile sunt esapate pe purjă de aerisire a deflegmatoarelor (capăt pe sistemul de necondensate la faza de distilare). DF-1-301/1,2,3 sunt vase separatoare cu schimbător vertical montat la partea superioară în scopul condensării avansate a vaporilor înainte de esaparea în atmosferă.

Propenoxidul condensat în schimbătoarele Ex-1-303/1,2,3 este colectat în vasele tampon VS-1-301/1,2,3 din unde este refluxat cu pompele P-1-302/1,2 P-1-302/3,4 și P-1-302/5,6 la varful coloanelor de distilare T-1-301 T-1-302 respectiv T-1-303. Vaporii și gazele inerte din vasele VS-1-301/1,2,3, antrenate de propenoxidul condensat, sunt trimise în condensatoarele cu sola EX-1-304/1,2,3; de aici ajung în separatorul S-2/1, 2, 3 și apoi în deflegmatoarele DF-1-301/1, 2, 3. Condensatul din deflegmatoare poate fi eliminat în VS-1-405 (vas de reflux la faza de saponificare) sau în aspirația pompelor de reflux P-1-302/1,2, P-1-302/3,4 și P-1-302/5,6.

Propenoxidul produs finit rezultat în coloane este racit inițial în schimbătoarele Ex-1-306/1,2,3 și apoi este stocat în vasele de PO produs finit VS-1-501/1,2,3; schimbătoarele Ex-1-306/1,2,3 utilizează ca agent de racire apă de +5 °C

pe timp de vara si apa recirculata pe timp de iarna. In acest mod se evita stocarea propenoxidului la temperatura de fierbere iese din coloana.

Conditia de avarie pentru protectia coloanei la suprapresiune accidentala:

La presiune mai mare de 4800 mmCA pe varful coloanei de distilare:

-se deschide automat ventilul regulator montat pe traseul ce face legatura intre tubul de vapori al coloanei de distilare si colectorul de gaze al coloanei T-1-501;

-se inchide automat ventilul regulator prin care se alimenteaza cu abur fierbatoarele Ex-1-302/1,2,3.

Conditia de interblocare pentru protectia coloanei:

La o diferenta de presiune mai mare de 8500 mmCA ($\Delta P > 8500$ mmCA) intre presiunea de varf si presiunea de blaz a coloanei se activeaza conditia de inchidere automata a ventilului regulator prin care se alimenteaza cu abur fierbatoarele Ex-1-302/1,2,3.

Sistemul de alimentare cu propenoxid vapori a fazei de distilare

Sistemul consta in colectarea vaporilor rezultati la faza de saponificare in vasul tampon VS-1-204 si alimentarea coloanelor de distilare cu propenoxid brut in stare de vapori. Functionarea prin sistemul de alimentare cu vapori a fazei de distilare impune schimbarea parametrilor tehnologici de functionare atat la faza de saponificare, cat si la faza de distilare.

Pentru a asigura presiunea si debitul necesar este necesara marirea presiunii in blaz pe reactoarele de saponificare de la 0,1 bar la 0,7 bar si cresterea temperaturilor pe saponificatoare de la 100 °C la 115 °C in blaz si la 95 °C, 0,5 bar pe varf; acesta aspect va conduce la un consum mai mare de abur tehnologic in aceasta faza tehnologica si implicit functionarea termosifonarii la alti parametrii.

Propenoxidul brut vapori iese din reactoarele de saponificare R-1-201/1,2,3,4,5,6,7 pe la partea superioara cu presiunea 0,5 bar si temperatura de cca. 95 °C si intra in vasul tampon VS-1-204, vas vertical de tip cilindric prevazut in interior cu un deflector pentru separarea lichidului antrenat. Din vasul VS-1-204 printr-un colector de Dn 700 se alimenteaza cele trei coloane de distilare T-1-301, T-1-302, T-1-303 cu propenoxid brut in stare de vapori. Faza lichida separata in vasul VS-1-204 este golita periodic, cu una din pompele P-1-203/1,2 in coloanele de distilare prin traseele acestora de alimentare cu propenoxid in faza lichida

Sistemul de alimentare cu propenoxid vapori poate functiona si cu mentinerea sistemului de condensare a propenoxidului alcatuit din schimbatoarele EX-1-201/1,2,3,4,5,6,7 care pot fi izolate (traseele sunt prevazute cu robineti tip fluture); cuplarea in sistemul de alimentare cu propenoxid brut vapori a fazei de distilare a fiecarei linii de saponificare se face deasemenea cu ajutorul unor robineti tip fluture montati pe traseele de vapori la intrarea in vasul VS-1-204; robineti tip fluture sunt montati si pe traseele de alimentare a coloanelor de distilare pentru izolarea acestora.

Avantajul sistemului de alimentare cu vapori a fazei de distilare il reprezinta eliminarea agentului de racire la Ex-1-201/1,2,3,4,5,6,7 (acestea fiind scoase din fluxul tehnologic) si o economie de abur la fierbatoarele coloanelor de distilare Ex-1-302/1,2,3 intrucat propenoxidul brut vapori se alimenteaza in coloanele de distilare cu o entalpie mare, suplinind o parte din caldura necesara distilarii data de abur in fierbatoare.

Dezavantajul il constituie operarea mai dificila; existenta a sase linii de saponificare si a trei linii de distilare, amplasate la distanta mare unele de altele, implica o convergenta a mai multor trasee tehnologice, lucru care favorizeaza aparitia fenomenului de condensare, chiar daca acestea sunt foarte bine izolate. Functionarea fazei de distilare prin sistemul de alimentare cu vapori, implica modificarea parametrilor de temperatura pe coloana de distilare a ratiei de reflux si a consumului de abur, datorita temperaturii si presiunii de vapori marite pe talerul de alimentare cu vapori.

Depozitul de propenoxid

Propenoxidul produs finit rezultat in coloanele de distilare T-1-301 T-1-302 si T-1-303 este racit in schimbatoarele Ex-1-306/1,2,3 este colectat si stocat in vasele de PO produs finit VS-1-501/1,2,3. Acestea constituie depozitul de propenoxid al instalatiei. Vasele sunt prevazute cu protectie electrostatica, cu supape de siguranta mecanice duble, cu trasee de recirculare si de transvazare rapida in caz de necesitate si cu parasolar sub care in anotimpul cald se face stropirea cu apa decantata; in functionare unul din cele trei vase se mentine gol Propenoxidul se pastreaza sub perna de azot la o presiune de 0,4~0,8 bar.

Din vasele VS-1-501/1,2,3 propenoxidul este preluat cu pompele si trimis la consumatorii interni (Sectia Polioli si Sectia Polioli Speciali) in cele doua vase de stocare propenoxid din DGL. Sectia Propenoxid are prevazuta rampa de incarcare propenoxid in CF-uri sau in cisterne auto.

Sistemul de recuperare DCP brut

Rezidiile clorurate rezultate in blazul coloanelor de distilare T-1-301, T-1-302 si T-1-303 sunt preluate cu ajutorul P-1-303/1,2, P-1-303/3,4 respectiv P-1-303/5,6 si dupa racirea in schimbatoarele Ex-1-307/1,2,3 ajung in vasele decantare VS-1-401/1,2,3 in care are loc decantarea celor doua faze: o faza organica formata din produsi grei ca: dicloropropanul, eterul diclodiizopropilic si alti produsi clorurati si o faza apoasa care contine produsi clorurati la limita de solubilitate astfel incat continutul de substanta organica in aceste ape nu depaseste 6000 mg KMnO₄. Racirea produsului se face in scopul aducerii la o temperatura sub 40 °C unde separarea fazelor apoasa si organica este mai rapida. Din decantorele VS-1-401/1,2,3 faza apoasa se scurge pe la partea superioara spre VS-1-409, respectiv VS-1-408, iar faza organica este dirijata spre vasul tampon VS-1-402 de unde se pompeaza periodic cu pompele P-1-304/1,2 in Instalatia de purificare DCP a sectiei Plastifianti, pentru separarea 1,2-dicloropropanului; faza organica din vasul VS-1-402 poate fi dirijata cu aceleasi pompe si catre Instalatia de Incinerare Reziduuri Vichem.

Sistemul de recuperare propenoxid din gazele esapate

Gazele necondensabile (de la faza de saponificare, distilare si cele provenite de la aerisirile vaselor de stocare produs finit) sunt dirijate in colectorul de gaze al coloanei de absorbtie T-1-501 si introduse in coloana pe la partea inferioara; la mijlocul coloanei intre cele doua tronsoane de umplutura este racordat traseul de gaze de la aerisirea vasului tampon de PCH, VS-1-201.

Coloana de absorbtie T-1-501 este prevazuta cu umplutura din inele ceramice, tip Raschig gazele necondensabile circulind in contracurent cu apa de spalare (apa decantata); traseul de golire al coloanei in vasul VS-1-405 este prevazut cu lira. Din vasul VS-1-405 apele colectate (solutie diluata ce contine 1-3 % propenoxid) sunt:

- recirculate cu pompa P-1-401/2 in coloana de absorbtie T-1-501. Pe timp de vara solutia de propenoxid este racita printr-un schimbator (agent de racire apa de +5 °C) montat pe refularea pompei P-1-401/2 pentru a asigura o absorbtie cat mai buna a propenoxidului din gazele intrate in coloana;

- refluxate cu pompa P-1-401/1 in saponificatoarele R-1-201/1,2,3,4,5,6. Pentru ca gazele spalate sa nu aiba un efect de stripare asupra PO din solutia recirculata se limiteaza concentrarea acesteia la 8 % prin marirea debitului de reflux la saponificare.

Vasul VS-1-405 este completat continuu cu apa decantata. Gazele spalate in coloana T-1-501 sunt esapate in atmosfera prin cosul de dispersie.

Instalatia Var SIC-linia 2

Anul punerii in functiune: 2007;

Anul modernizarii sistem preluare si pompare gaze cu CO₂, analizor gaze, statie electrica si DCS: 2021.

Regim de lucru: 330 zile/an;

Tehnologie: SIC Italia.

Operarea procesului tehnologic din Instalatia Var SIC se face printr-un sistem automat de masura si control DCS (Sistem de Control Distribuit).

Sistemele: statie electrica, automatizare si control precum si analizorul de gaze au fost nou achizitionate si construite in alte incaperi in scopul modernizarii si cresterii eficientei in 2021.

Fazele procesului tehnologic

A. Depozitare, sortare si manipulare calcar

Dupa cantarirea autocamioanelor, calcarul se descarca in depozitul de calcar al sectiei cat mai aproape de cuva de alimentare BF 201 a liniei de ardere/stingere var Sic; Prin depozitul sectiei se intelege, platforma betonata amenajata in scopul depozitarii calcarului, situata in imediata vecinatate a societatilor Logiserv si Verotherm, altul decat cel initial construit in cadrul instalatiei si care in momentul de fata apartine societatii Bulrom.

Depozitul sectiei, in suprafata de 730 mp este imprejmuit cu plasa metalica, pe o lungime de 130 ml, cu o deschidere de acces de 20 ml. Capacitatea depozitului fiind de 1500 tone. Cu un incarcator frontal calcarul este alimentat spre cuva de dozare alimentator vibrator.

Prin cadere libera, din palnia cuvei de alimentare calcarul este preluat cu alimentatorul vibrator BJ 201 si incarcat in cuva skipului de calcar BA 201 cu care se incarca silozul de calcar AU 201. Din silozul AU 201 calcarul este preluat de alimentatorul vibrator BJ 202 si sitat apoi pe sita vibratoare BK 201. Calcarul, cu dimensiuni intre 50-100 mm este preluat si transportat de skipul BA 202 in zona dispozitivului de incarcare al cuptorului AZ 201; refuzul de la sita vibratoare BK 201 (calcar cu dimensiuni mai mici de 50 mm) este preluat si transportat de o banda transportoare si incarcat in containerul de subgabarit de unde este valorificat ca produs secundar sau in lipsa pietei de desfacere transportat in depozitul de deseuri nepericuloase al societatii.

B. Calcinarea calcarului

Calcarul sitat pe sita vibratoare BK 201 este preluat cu skipul de alimentare BA 202 a cuptorului AZ 201. Partea de sus a acestui cuptor este prevazuta cu un sistem dublu etans de incarcare care permite introducerea calcarului in interiorul cuptorului, asigurand in acelasi timp si o etansare perfecta. Dispozitivele de incarcare-sunt un ansamblu format dintr-un siloz de receptie calcar cu o capacitate de 2,7 mc, care se inchide la exterior cu o usa actionata mecanic, iar la partea inferioara prezinta ventile tip clapeta cu inchidere dubla, actionate hidraulic urmat de un al doilea siloz cu o capacitate de 3 mc, format din doua canale verticale. Aceste dispozitive cu etansare dubla permit distribuirea calcarului in interiorul cuptorului reducand formatiunile conice create de unghiul de taluz, care sunt cauzate de decarbonatare si granulatia diferita a calcarului; de asemenea, dispozitivul de incarcare permite introducerea calcarului in cuptor, fara a crea intrari de aer fals. Structura interioara speciala a dispozitivelor de incarcare asigura absenta segregatiei balistice a calcarului introdus in cuptor.


Cuptorul AZ 201 este un cuptor vertical tip HPK 200 (in BAT este incadrat in categoria cuptoarelor verticale cu sectiune rectangulara); are o capacitate de 200 tone var/zi. Calcarul coboara in cuptor in contracurent cu gazele de ardere, trecand prin patru zone:

a) **zona de incarcare**, imediat sub dispozitivul de incarcare, in care calcarul intra de la dispozitivul de incarcare si care il distribuie in interiorul cuptorului de unde incepe incalzirea calcarului cu ajutorul gazelor evacuate (180-300 °C) in contracurent;

b) **zona de preincalzire**, in aceasta zona calcarul continua sa se incalzeasca avand avantajul temperaturii inalte (800-850 °C);

c) **zona de ardere (calcinare)**, in aceasta zona la o temperatura intre 900-1150 °C, are loc reactia de descompunere si calcarul se transforma in var (CaO), cu degajare de CO₂.

Reactia de descompunere a calcarului se petrece cu absorbtie de caldura:



d) **zona de racire**, in aceasta zona are loc racirea varului de la 1100 °C la temperaturi mai mici de 100 °C, in timp ce aerul care vine constant pe la baza cuptorului se incalzeste pana la temperaturi de 900 °C.

Gazele de ardere la o temperatura de 200-250 °C si un continut de suspensii de aprox. 200 mg/Nmc sunt dirijate spre doua cicloane de desprafuire BT 201, BT 202, unde are loc desprafuirea primara a acestora. Dupa desprafuire, fluxurile de gaze sunt trecute printr-un schimbator de caldura AO 201 unde circula in contracurent cu aerul secundar de combustie; in acest schimbator temperatura gazelor de ardere scade la 150-180 °C, in timp ce temperatura aerului secundar de combustie ajunge la circa 90 °C. Dupa racire, gazele de ardere sunt trecute prin filtrul cu saci AF 102 unde are loc desprafuirea finala; rezultatul il reprezinta un flux gazos cu un continut de pulberi de aproximativ 20 mg/Nmc care este evacuat in atmosfera prin cosul de dispersie. Circuitul gazelor de ardere este asigurat de ventilatorul de gaz BG 201.

O parte din gazele de ardere absorbite de ventilatorul de gaz BG 201 sunt reintroduse in procesul de combustie prin intermediul ventilatoarelor BG 203 si BG 205; ele intra in cuptor pe la partea inferioara, printr-o deschidere speciala creata in cuva de descarcare a varului din cuptor dupa ce preiu caldura varului produs in cuptor cu care circula in contracurent. Gazele astfel preincalzite, ajung in zona de ardere, unde intalnesc combustibilul injectat de arzatoarele periferice continuand astfel reactia de combustie. Prin arzatoare se injecteaza combustibil si o mica cantitate din gazele de ardere purificate ceea ce permite scaderea continutului termic specific de combustibil, realizand o ardere mult mai uniforma a varului si implicit un var cu o reactivitate mai mare. In cuptor sunt instalate 14 arzatoare periferice impartite dupa rolul pe care il au astfel:

-6 arzatoare primare la nivelul + 19 m cu un aport de gaz de aproximativ 60 % din gazul total;

-4 arzatoare secundare la nivelul + 16 m cu un aport de gaz de aproximativ 30 % din gazul total;
-4 arzatoare terțiare la nivelul + 16 m cu un aport de gaz de aproximativ 10 % din gazul total.

Arderea se face cu exces de oxigen.

Aerul secundar de combustie este introdus în cuptor prin intermediul ventilatoarelor BG 204 și BG 202 după ce în prealabil este încălzit în schimbătorul de căldură AO 201.

Varul obținut este descărcat prin intermediul unor dispozitive de descărcare var care constau din două cuve din oțel cu șase guri de descărcare prevăzute cu două prize de aspirație a aerului de combustie și șase alimentatoare suspendate BJ 203 A, B, C, D, E, F; sistemele de cântărire a varului descărcat din cuptor sunt de tip WS cu celule de încărcare care se deschid prin acționarea unui cilindru electropneumatic, prevăzute cu un canal cu posibilitatea de prelevare probă. Din cuptor, varul ajunge în buncarul de descărcare var al cuptorului de unde este extras cu alimentatorul BJ 204 și transportat cu skipul de var bulgari BA 203 în silozul de var AU 202 a cărui capacitate de stocare este de 500 mc. Varul depozitat în siloz AU 202 este preluat de alimentatorul BJ 205 și dirijat la faza de stingere var sau poate fi preluat de alimentatorul BJ 204 și încărcat cu ajutorul încărcătorului telescopic AP 201 în camioane.

Pulberile colectate în cicloanele BT 201, BT 202 și filtrul AF 201 sunt colectate și gestionate ca deseuri.

C. Stingerea varului

Din silozul de var AU 202 este descărcat cu alimentatorul BJ 205 și încărcat cu ajutorul elevatorului cu cupe AE 701, prin deviatorul BM 701 în silozul de var AU 701, a cărui capacitate de stocare este de 100 mc. Varul din siloz de depozitare AU 701 este extras cu ajutorul alimentatorului vibrator BJ 701 și alimentat constant și controlat în toba de stingere var BC 701 care are o capacitate de 9 t var/oră; toba de stingere este de tip rezervor rotativ cu sită integrată în mantaua utilajului pentru separarea sterilului din varul stins. Apa necesară pentru stingerea varului este stocată în rezervor cu o capacitate de 60 mc-AU 703.

Varul stins de la toba este trecut prin sită vibratoare de selecție secundară BK 701 pentru separarea materialului nestins din laptele de var. Materialul nestins provenit de la sită BK 701 și de la sită integrate în toba BC 701 este dirijat spre cuva reziduuri. Materialul nestins din siloz este încărcat în camioane și gestionat ca deșeu nepericulos fiind transportat la depozitul de deseuri nepericuloase al societății.

Laptele de var care rezultă de la toba de stingere var este dirijat în două rezervoare de omogenizare și stocare lapte de var AU 602 respectiv AU 702, cu o capacitate de 100 mc fiecare, de unde este pompat în vasul de lapte de var nehidrociclonat VS-1-205/2.

Instalația Var Vechi

Anul punerii în funcțiune: 1975;

Regim de lucru: 330 zile/an;

Tehnologie: ICECHIM București.

Fazele procesului tehnologic

A. Descărcarea și depozitarea varului bulgari

După cântărirea autocamioanelor varul bulgari este descărcat în depozitul de var bulgari al secției Propenoxid, situat pe arealul Instalației Var vechi. Depozitul de var bulgari este construit din beton, prevăzut cu o cuvă interioară cu adâncimea de 1,5 m; închiderea depozitului este realizată din caramida și plăci ondulate din fibră de sticlă. Are o capacitate de depozitare de cca 900 t var bulgari. Din depozit, varul este preluat cu podul rulant Greifer și descărcat în buncarul B-6-1 aferent transportorului cu plăci T-6-2; este încărcat în buncarele de alimentare B-6-5/1,2,3 câte unul pentru fiecare linie de stingere var nr. 1 nr. 2 și nr. 3 cu transportorul orizontal cu bandă de cauciuc T-6-3 și elevatorul E-6-4 care preia varul din transportorul cu plăci.

Volumul de stocare al buncarului B-6-1 este de 8 mc, iar al buncarului de alimentare tobe stingere var B-6-5/1,2,3 este de 23 mc.

B. Stingerea varului

Din buncarele de alimentare B-6-5/1,2,3 varul bulgari este descărcat cu alimentatoarele A-6-7/1,2,3 în tobele de stingere var T-6-8/1,2,3; acestea sunt alimentatoare oscilante cu tip de etansare închisă și excentritate maximă de 70 mm sunt de tip oscilant; tobele de stingere var sunt de tip rezervor rotativ cu sită integrată în mantaua utilajului

Pagină 74 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIAȚĂ PENTRU
NEPREȘCHIMBARE

pentru separarea sterilului din varul stins si au o capacitate maxima de 8 t var/ora. Apa necesara pentru stingerea varului este incalzita la temperaturi de 50-60 °C in schimbatoarele din statia de condens a sectiei si pompata direct catre tobele de stingere var T-6-8/1,2,3.

Laptele de var obtinut in tobele de stingere var este preluat de catre denisipatoarele Ds-6-10/1,2,3 unde are loc prima etapa de separare a nisipului antrenat la stingere; din denisipatoare laptele de var cu concentratii cuprinse in intervalul 16-20 % este colectat in vasul de lapte de var nehidrociclonat VS-1-205/2.

Sterilul separat pe sitele tobelor de stingere var T-6-8/1,2,3 este stocat in buncarele de rezidii B-6-13/1,2,3 unde ajunge prin cadere libera; aceste buncare au un volum de 6 mc. Nisipul separat in denisipatoare este stocat in buncarele de nisip (rezidii) B-6-14/1,2,3 unde ajunge deasemenea prin cadere libera.; aceste buncare au un volum de 2 mc. Din aceste buncare sterilul si nisipul separat din laptele de var este incarcat in camioane si gestionat ca deseuri nepericuloase fiind transportat la depozitul de deseuri nepericuloase al societatii.

C. Hidrociclonarea laptelui de var

Laptele de var colectat in vasul de stocare lapte de var nehidrociclonat VS-1-205/2, ramine dupa etapele de sitare si denisipare cu un continut in steril de cca. 3-5 %; aceasta deoarece sitele tobelor de stingere var datorita dimensiunii ochiului nu pot retine iar denisipatoarele datorita tipului constructiv nu pot separa din laptele de var fractia fina de particule solide (nisip). Prezenta nisipului in laptele de var influenteaza negativ functionarea saponificatoarelor R-1-201/1...6. Se depune in timp pe talere saponificatoarelor blocand supapele „Glitsch” si obturand orificiile talerelor cu jet ceea ce afecteaza conversia PCH-ului in propenoxid; acest fenomen precum si obturarea traseelor de alimentare si golire a saponificatoarelor prin depunerea sterilului pe peretii conductelor determina o reducere progresiva a debitelor de alimentare si in final infundarea acestora.

Separarea acestei fractii fine de steril se realizeaza prin hidrociclonarea laptelui de var. Din vasul de stocaj VS-1-205/2 laptele de var este preluat cu una din pompele PS-1-205/1,2 si dirijat catre hidrocicloanele HC-6-1 si HC-6-2; acestea au o capacitate de functionare de maxim 80 mc/h, debitul este controlat si reglat automat si pot functiona concomitent, functie de debitul de alimentare a liniei de hidrociclonare cu lapte de var. Laptele de var hidrociclonat din hidrocicloanele HC-6-1 si HC-6-2 este colectat in vasul de stocare VS-1-205/1 de unde este pompat in instalatia Propenoxid cu pompa PS-1-205/3. Sterilul separat in hidrocicloanele HC-6-1 si HC-6-2 este sitat pe sitele vibratoare SV-6-1 respectiv SV-6-2 aflate sub acestea; laptele de var antrenat de steril este colectat in vasul de stocaj VS-1-205/1 iar sterilul separat pe sitele sitele vibratoare SV-6-1 si SV-6-2 este colectat in bazele decantare ale sectiei. Din aceste baze sterilul decantat este incarcat in camioane si gestionat ca deseuri nepericuloase fiind transportat la depozitul de deseuri nepericuloase al societatii.

SECTIA POLIOLI

Instalația Propilenglicol

Anul punerii în funcțiune: 1975

Regim de lucru: 330 zile/an

Fazele procesului tehnologic

Propilenglicolul se obține prin hidroliza propenoxidului la temperatura de 180 -190°C și presiunea de 18 - 20 ata.

Fazele procesului tehnologic sunt:

I. Faza de sinteză

În faza de sinteză are loc reacția dintre propenoxid și apă rezultând o soluție de glicoli în apă de 16-18%.

Propenoxidul este pompat în rezervorul de propenoxid al instalației Propilenglicol VS-5-101, din rezervoarele instalației Propenoxid, aflate în depozitul de propenoxid. Rezervorul este prevăzut cu stropire cu apă decantată pentru perioada de vară, cu indicator de nivel, cu înregistrare în tabloul de comandă și cu pernă de azot reglată din tabloul de comandă la maxim 1,3 bari. Rezervorul este prevăzut cu supapa de siguranță reglată la 1,5 bar cu esapare în rezervorul de apă de proces VS-5-102. Apa de proces stocată în rezervorul VS-5-102 se compune din apă demineralizată cu pH alcalin 9 +10 provenită de la Sectia Utilitati si condensul rezultat de la faza de concentrare glicoli cu urme de max. 2,5 % monopropilenglicol.

In situatia in care apa de proces din rezervorul de apa de proces are pH-ul acid se va introduce NaOH solutie 18 %, pentru evitarea coroziunii utilajelor, pana la un pH neutru, sau slab alcalin.

Condensul de la faza de concentrare înainte de a fi introdus în rezervorul de apă de proces, este racit într-un schimbător de căldură, care folosește ca agent de racire apa recirculată. Vasul VS-5-102 este prevăzut cu indicator de nivel cu înregistrare în tabloul de comandă, cu preaplin și aerisire în atmosferă.

Propenoxidul din rezervorul VS-5-101 este trimis cu pompele în amestecătorul M-5-101, unde se amestecă cu apa de proces pompată din rezervorul VS-5-102.

Din amestecător, soluția de propenoxid în apă merge în reactorul de sinteză R-5-101 cu capacitatea totală de 7,1 m³.

Soluția apoasă de propenoxid intră în reactor pe la partea inferioară, după ce a fost încălzită în prealabil în schimbătorul de căldură, pe seama produșilor de reacție care se răcesc.

Produsul de reacție de 16 ÷ 18 % monopropilenglicol în apă, cu urme de glicoli superiori (di-, tri-, polipropilenglicoli), intră pe la partea superioară a reactorului, prin pâlnia deversoare din capătul serpentinei, străbate serpentina și iese din reactor pe la partea inferioară, străbate schimbătorul de căldură, pentru a ceda căldura de reacție reactanților și se stochează în rezervorul de stocare soluție glicoli VS-5-105.

II. Faza de concentrare

În această fază se urmărește concentrarea soluției de glicoli de la 12÷16% la 75÷80%. Concentrarea are loc în cinci coloane de concentrare: C-5-200, C-5-201, C-5-202, C-5-203, C-5-204; fiecare coloană fiind prevăzută cu câte un evaporator pelicular și un preîncălzitor.

Constructiv primele patru coloane sunt identice și sunt prevăzute cu cinci talere cu clopote și lucrează la presiune. Ultima coloană, C-5-204 are 10 talere și lucrează sub vid, vid realizat cu ajutorul ejectorului Ej-5-201.

Soluția de glicoli de concentrație 12-16% este preluată cu pompele din VS-5-105 și introdusă în primul preîncălzitor cu un debit de 7-10 m³/h.

Debitul soluției de glicol este măsurat și reglat.

În primul preîncălzitor, soluția de glicoli intră cu o temperatură de 60÷70°C, trece în serie prin celelalte preîncălzitoare și iese din ultimul cu o temperatură de 115÷120°C, media de creștere a temperaturii pe fiecare preîncălzitor fiind de 8÷10°C.

Preîncălzitoarele Ex-5-207, Ex-5-205, Ex-5-203, Ex-5-201 cât și evaporatoarele peliculare Ex-5-202, Ex-5-204, Ex-5-206, Ex-5-208 folosesc drept agent termic aburul secundar rezultat la vârful coloanelor de concentrare C-5-200, C-5-201, C-5-202, C-5-203 în urma concentrării soluției de glicoli.

Preîncălzitorul Ex-5-211 cât și evaporatorul pelicular Ex-5-210 folosesc ca agent termic aburul primar de 8 bari provenit din aburul de 13 bari.

Din preîncălzitorul Ex-5-211 soluția de glicoli iese cu temperatura de 120°C și intră în evaporatorul pelicular Ex-5-210.

Debitul de abur de la intrare în evaporatorul Ex-5-210, este controlat și reglat astfel încât să se asigure o diferență de temperatură între blazul și vârful ultimei coloane de concentrare, C-5-204, de minim 20°C.

Din evaporatorul pelicular Ex-5-210 soluția de glicoli ajunge în blazul coloanei C-5-200 unde are loc o concentrare a soluției de glicoli de la minim 12% la 21-25%.

Vaporii de apă de la vârful coloanei C-5-200 intră la o presiune de 4.5 bari în mantaua schimbătoarelor Ex-5-201 și Ex-5-202.

Soluția de glicoli, cu o concentrație minimă de 21%, este preluată de pompa P-5-201/1,2 și ajunge în evaporatorul pelicular Ex-5-202 la o temperatură de 120^o-130^oC și de aici prin cădere liberă în coloana C-5-201. Vaporii de apă se separă la vârful coloanei C-5-201 și intră ca abur secundar la o presiune de cca. 3.5 bari în evaporatorul pelicular Ex-5-204, iar soluția de glicoli de concentrație 35% din blazul coloanei este aspirată de pompa P-5-202/1,2 și refulată în evaporatorul pelicular Ex-5-204 la o temperatură de 115^oC.

Urmează apoi etapa de concentrare de la 35% până la 45% în coloana C-5-202. Vaporii de apă de la vârful coloanei C-5-202 intră în evaporatorul pelicular Ex-5-206 și preîncălzitorul Ex-5-205 la o presiune de 2,4 bari, iar soluția de glicoli din blazul coloanei este aspirată de pompa P-5-209/1,2 și trimisă, cu o temperatură de 90°C, în evaporatorul pelicular Ex-5-206. După încălzirea în Ex-5-206, soluția de glicoli intră prin cădere liberă în coloana C-5-203.

Concentrarea în această coloană este de la 45% până la cca. 64%, vaporii de apă de la vârful coloanei C-5-203 ajung în mantaua evaporatorului pelicular Ex-5-208 și a preîncălzitorului Ex-5-207 la o presiune de 1,4 bari.

Produsul de blaz al coloanei C-5-203 este aspirat de pompa și trimis la următoarea treaptă de concentrare, respectiv în evaporatorul pelicular Ex-5-208 cu o temperatură de 120°C.

Din evaporatorul pelicular Ex-5-208, soluția de glicoli ajunge în blazul coloanei C-5-204.

Spre deosebire de celelalte coloane C-5-200, C-5-201, C-5-202 și C-5-203 care lucrează la presiune, coloana C-5-204 funcționează sub vacuum realizat cu ajutorul unui ejector (o treapta) Ej-5-201.

Vaporii de apă separați la vârful coloanei C-5-204 condensează parțial în schimbătorul de căldură tubular Ex-5-209, condensatul ajungând în vasul separator VS-5-205, iar de aici prin cădere liberă în rezervorul de condens VS-5-203, VS-5-204.

Pentru menținerea temperaturii de vârf a coloanei, în scopul evitării pierderilor de glicoli pe vârf, se introduce apa demineralizată ca reflux printr-un rotametrul cu închidere locală. Vacuumul în coloana C-5-204 este realizat cu ejectorul Ej-5-201.

Ejectorul Ej-5-201 este un ejector (o treapta) în serie și funcționează cu abur de 15 bar, iar ca apă de condensare folosește apa fin decantată. Ejectorul este prevăzut cu un separator de picături pe aburul de antrenare și un manovacuumetru pentru măsurarea vidului. Produsul din blazul coloanei C-5-204, cu o concentrație de 78-85 %, este trimis în vasul de stocare glicol brut, VS-5-209. Din blazul coloanei produsul poate fi dirijat și către VS-5-105 în cazul în care conținutul în apă al soluției de glicoli este mai mare de 15 %.

III. Faza de distilare

În această fază se urmărește separarea produsului principal monopropilenglicol din soluția apoasă concentrată, urmată de separarea ulterioară a polipropilenglicolului a amestecului de di-tri-propilenglicol. Pentru eficiența crescută a distilării procesul are loc sub vid.

Din vasul de stocare glicol brut, soluția de glicol de concentrație 75-82% este trimisă la coloana de distilare DT-5-301 pe unul din talerele 8, 10 sau 12 în funcție de compoziția amestecului (de regulă pe talerul 8 sau 10). Coloana are rolul de a separa apa din amestecul de glicoli. Presiunea absolută în coloană este de 100-140 mmHg. Vaporii de apă cu urme de glicoli separați la vârf, se condensează în Ex-5-303, răcit cu apă recirculată. Condensatul colectat în vasul VS-5-301 se scurge prin piciorul barometric în VS-5-302, de unde este preluat de închizătorul hidraulic al ejectorului Ej-5-301.

Vidul necesar funcționării coloanei este asigurat de ejectorul Ej-5-301 în două trepte prevăzut cu condensator de amestec.

Condensatul se scurge prin picior barometric în închizătorul hidraulic VS-5-311 și de aici la canalizarea de ape chimice impure.

Încălzirea soluției de glicoli se face în rețeaua de încălzire cu termosifon Ex-5-302, încălzit cu abur de 10 bari, redus de la 13 bari de un regulator de presiune. Temperatura pe blazul coloanei este de 142 - 144°C.

Produsul de blaz al coloanei DT-5-301 conținând un amestec de glicoli este extras continuu cu pompele P-5-303/1,2 cu menținerea constantă a nivelului din blaz și refulat în coloana DT-5-302 unde are loc separarea MPG de restul de glicoli pe varful coloanei, în blaz se extrag di,tri,polipropilenglicol.

Alimentarea se face pe talerele 8:10:12. Coloana lucrează sub vid realizat de ejectorul Ej-5-302 în trei trepte. Acești parametri de funcționare sunt parametri optimi care dau garanția obținerii propilenglicolului folosit ca materie primă în industria medicamentelor și cosmeticelor (propilenglicol farmaceutic MC).

Produsul de vârf MPG-ul condensează parțial în condensatorul Ex-5-305/1 răcit cu apă recirculată și total în Ex-5-305/2, răcit tot cu apă de + 28°C. După condensare în Ex-5-305/2 se separă de fazele necondensabile în VS-5-303 și printr-un picior barometric împreună cu MPG-ul condensat în Ex-5-303, intră în vasul colector de produs finit VS-5-304. De aici MPG-ul este preluat cu pompele P-5-304/1,2 și trimis o parte ca reflux la vârful coloanei DT-5-302, iar restul se depozitează în rezervoarele VS-5-305/1,2 de unde este trimis cu pompele la depozitul de produse finite sau la vasul VS-5-209 pentru reluarea ciclului în cazul în care nu corespunde calitativ.

Produsul de blaz al coloanei DT-5-302 cu o temperatură de 160°C, este aspirat și trimis în rezervorul VS-5-306. Rezervoarele VS-5-306 și VS-5-305/1,2 comunică cu atmosfera prin intermediul închizătoarelor hidraulice, ce conțin monopropilenglicol, pentru a evita contactul cu umiditatea atmosferică. Produsul de blaz al coloanei DT-5-302 (amestec de: dipropilenglicol, monopropilenglicol, tripropilenglicol și polipropilenglicol) se distilă discontinuu în coloana DT-5-303 umplută cu inele Rasching ceramice pe o înălțime de 10 m, echivalentul a 6.5 talere teoretice.

Coloana funcționează cu compoziție constantă de vapori și reflux variabil.

Timpul de funcționare necesar este de 50% din timpul calendaristic anual. Amestecul de glicoli din VS-5-306 este pompat discontinuu în blazul coloanei DT-5-303. După încărcarea în blaz se începe circulația soluției prin referbătorul orizontal Ex-5-311, încălzit cu abur de 15 bari. Concomitent se pornește pompa de vid. În timpul separării monopropilenglicolului, coloana lucrează la o temperatură de vârf de 111-113°C și 140-145°C pe blaz.

Produsele separate la vârful coloanei DT-5-303 se condensează în condensatorul orizontal Ex-5-308 răcit cu apă recirculată. O parte din condensat se separă de vaporii necondensați în separatorul VS-5-307, de unde prin picior barometric împreună cu condensatul de la Ex-5-308 se colectează în vasul de depozitare VS-5-308/1.

Din acest vas, cu pompa, produsul este luat și trimis parțial ca reflux la vârful coloanei, sau în depozitul de produse finite VS-5-403. Debitul variabil de reflux este controlat de temperatura de la vârful coloanei.

Reziduul de la fabricarea monopropilenglicolului conține atât dipropilenglicoli (amestec de izomeri), cât și componente mai grei, dar mai conține și monopropilenglicol în proporție de cca. 8%. Pentru valorificarea superioară a dipropilenglicolului este necesară separarea acestuia din amestec.

Produsul de blaz al coloanei DT-5-302, este stocat în rezervorul VS-5-317, de unde cu pompa P-5-311/1,2, este alimentat în coloana DT-5-304, prin preincalzitorul EX-5-312. Pentru distilare etapa I, alimentarea în coloana se face, pe talerul 14. Debitul de alimentare este de 800 kg/h.

În prima etapa de distilare se va separa pe vârf monopropilenglicolul cu o concentrație de 95% în blaz rămânând amestecul de și polipropilenglicol care se va stoca în rezervorul VS-5-321 urmând a fi distilat în etapa a II-a.

Produsul de vârf al coloanei DT-5-304, constând în principal din monopropilenglicol 95%, este condensat în condensatorul EX-5-313 și răcit suplimentar în schimbatorul de caldura, condensatul colectându-se în vasul de reflux VS-5-319/1, de unde este trimis ca reflux în coloană și funcție de nivelul din vasele VS-5-319/1, ca produs finit în rezervorul VS-5-209. Temperatura în vârful coloanei este menținută la valoarea 115-116°C. Coloana lucrează la vid 50 mmHg.

Produsul de blaz constând din amestec de și polipropilenglicol, funcție de nivelul din blazul coloanei DT-5-304 este colectat în rezervorul VS-5-321, urmând a fi supus unei noi distilări.

Pentru a doua etapa de distilare, amestecul de di și polipropilenglicoli se alimentează în coloană pe talerul 19. Temperatura din vârf este 150-152°C și este menținută tot prin reglarea debitului de reflux. În această etapă pe vârf se separă dipropilenglicolul, care urmează același flux tehnologic ca în prima etapa de distilare. Dacă produsul finit (dipropilenglicolul) este neconform se reîntoarce în rezervorul de alimentare VS-5-317.

Produsul de blaz rezultat în etapa a-II-a de distilare constituit din reziduu greu (polipropilenglicol), este trimis în rezervoarul de stocare reziduuri VS-5-404.

Stocare propenoxid – vas VS-5-101 = volum 16,6 m³.

INSTALAȚIA POLIETERI

Anul punerii în funcțiune: 1978

Regim de lucru: 330 zile/an

Procesul tehnologic

În instalația Polieteri se pot obține următoarele tipuri de polieteri folosiți la obținerea spumelor poliuretanică:

I. POLIETERI TRIOLI (pentru spume poliuretanică flexibile)

1. spume turnate în forme la cald (tapițerii auto):

-PETOL 56-3MB

2. spume poliuretanică de înaltă rezistență, spume semiflexibile și integrale (tapițerii auto, mobilă, repere auto):

-PETOL 36-3BR

-PETOL 28-3B

3. spume poliuretanică bloconvenționale (tapițerii, mobilă):

-PETOL 46-3MB

-PETOL 48-3MB

-PETOL 48-3S

-PETOL 56-3

-PETOL 56-3LM

4. spume poliuretanică moi și supermoi:

-PETOL S 38-3B (polieter SOFT)

Pagină 78 din 251

Remus Beilu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPREȘCHIMARE

Flexibilizatori pentru rășini epoxidice, pentru fabricarea lichidelor hidraulice, elastomerilor, lubrifianților:

- PETOL 160-3
- PETOL 250-3
- PETOL 400-3

II. POLIETERI DIOLI

-PETOL 250-2 (flexibilizator pentru rășini epoxidice, pentru fabricarea lichidelor hidraulice, elastomerilor, lubrifianților);

-PETOL 120-2 (sinteza rășinilor poliuretanic nesaturate; obținerea elastomerilor, adezivilor, antispumanților, lubrifianților și pentru acoperiri);

-PETOL 56-2 (obținerea spumelor poliuretanic flexibile, a elastomerilor poliuretanic, adezivilor, antispumanților, lubrifianților și pentru acoperiri).

- PETOL 56-2A pentru aplicatii CASE
- PETOL 110-2A pentru aplicatii CASE
- PETOL 56-2LM pentru aplicatii CASE
- PETOL 28-2LM pentru aplicatii CASE

III. POLIETERI GREFAȚI

- spume turnate "la rece", bloc de înaltă reziliență (principala lor aplicare), bloc convenționale, spume semiflexibile și integrale, elastomeri microcelulari (tălpi), elastomeri poliuretanic:

- PETOL PP 101
- PETOL PP 151
- PETOL PP 251
- PETOL PP-271
- PETOL PP-401
- PETOL PP 451
- PETOL PP452

Utilizarea aceleiași instalații pentru fabricarea unei game atât de largi de polieteri polioli confirmă ca procesul de fabricație este în general același. Astfel la un starter cu trei grupări hidroxil, glicerină, se adăunează în cataliză alcalină de KOH, PO și EO obținându-se astfel polimeri lichizi cu mase moleculare cuprinse între 500 și 6000 funcție de aplicația de spumă poliuretanică dorită.

Indiferent de tipul de tehnologie, obținerea polieter polioliilor prin cataliză alcalină se rezumă la următoarele faze principale:

- ◆ Sinteza alcoolatului (glicerolatului) de potasiu.
- ◆ Sinteza prepolieterului
- ◆ Sinteza polieterului brut
- ◆ Devolatilizarea polieterului brut
- ◆ Purificarea polieterului brut
- ◆ Stabilizarea polieterului finit

Se produc următoarele tipuri de polieteri: trioli, dioli, grefați.

- A. Descrierea procesului tehnologic pentru sinteza polieterilor trioli;
- B. Descrierea procesului tehnologic pentru sinteza polieterilor dioli;
- C. Descrierea procesului tehnologic pentru sinteza polieterilor grefați.

A. Descrierea procesului tehnologic la faza de sinteză a polieterilor trioli (46-3MB; 48-3MB; 56-3B; 56-3; 36-3BR; 28-3B; 160-3; 250-3; 400-3)

Sinteza glicerolatului de potasiu

Glicerolatul de potasiu se obține din reacția dintre hidroxidul de potasiu și glicerină, echilibrul fiind deplasat spre formarea alcoolatului de potasiu al glicerinei (glicerolat) prin conducerea reacției la temperatura de 130-140 °C și scoaterea din sistem a apei prin distilare continuă la vid.

Eliminarea avansată a apei are drept scop scăderea posibilității de formare a polieterului diol prin reacția acestuia cu propenoxidul .

La concentrații de 13-15%, hidroxid de potasiu față de glicerina utilizată în proces, la aproximativ 10-15 grupe de hidroxil corespunde o grupă alcoolat.

Sinteza glicerolatului de potasiu se realizează în autoclava RC-102, prevăzută cu agitator, sistem de menținere sub presiune a etanșării și manta pentru transferul termic.

Glicerina este stocată în parcul de materii prime în vasele Vs-103/A,B,C. Către instalație glicerina se dozează cu ajutorul pompelor Ps-103/2,3. Glicerina necesară unui lot de glicerolat, cca 4500 kg, se încarcă în autoclava RC-102 (care are aburul izolat la manta) printr-un contor coriolis. După introducerea întregii cantități de glicerină în reactorul RC-102 se suflă cu azot traseul de alimentare spre reactor și se oprește pompa de alimentare. În reactor se introduce apoi soluția de KOH 45÷52% care este stocată în parcul de materii prime în vasul Vs-104A, iar către instalație, în vasul de zi Vs-104B, se dozează cu ajutorul pompelor Ps-104/1,2. Din rezervorul de zi Vs-104B, cu debitul măsurat de un contor coriolis, soluția de KOH necesară unei șarje de glicerolat, cca 1050 kg, este introdusă în reactorul RC-102 cu pompele PS-104/3,4.

După introducerea în reactor a celor doi componenți, autoclava se inertizează cu azot pentru îndepărtarea aerului, azotul fiind introdus în reactor printr-un plonjor prevăzut cu sistem de distribuție pe fundul autoclavei.

Se pornește sistemul de agitare și recirculare cu pompa Ps-112 și se omogenizează masa de reacție circa 15÷20 minute, după care se recoltează o probă și se analizează pentru determinarea următoarelor caracteristici:

-Conținutul de apă – trebuie să fie cuprins între 10÷13%, dacă nu se încadrează în aceste limite nu poate fi corectat, acest parametru având doar valoare informativă.

-Alcalinitatea – trebuie să fie cuprinsă între 11÷13%.

- Raportul KOH/Glicerină – trebuie să fie cuprins între 11÷14%, dacă nu se situează între aceste limite înseamnă că una dintre materiile prime nu a fost dozată conform recepturii și trebuie făcută corecție.

Dacă raportul KOH/Glicerină este mai mic de 11% se va face corecție cu KOH, iar dacă este mai mare de 14% se va face corecție cu glicerină

• Sinteza prepolieterului

Prepolieterul, produsul intermediar de la care se pornește sinteza tuturor sortimentelor de polieteri trioli cu masă moleculară ≥ 3000 , se obține prin poliadiția propenoxidului la glicerolatul de potasiu obținut în RC-102.

Glicerolatul de potasiu stocat în vasul VS-114 este dozat cu ajutorul pompei PS-113 prin contorul FQ-1304 în autoclava RC-204 sau RC-206.

Propenoxidul este alimentat în reactorul RC-204 sau RC-206 inertizat cu azot la presiunea de 0,2 bari și temperatura de $115^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, din vasul VS-101 cu pompele PS-101/1,2. Debitul de propenoxid este măsurat de contorul masic Coriolis FI-2401 (în cazul RC-204) sau FI-2601 (în cazul RC-206).

Vasul de propenoxid are un volum maxim de 40m^3 , o pernă de azot măsurată și reglată de PC-1101 la 1 bar, nivel măsurat de LI-1101 și o temperatura măsurată de TI1101.

Cantitatea de propenoxid programată este funcție de indicele OH necesar prepolieterului pentru a se realiza un anumit sortiment de polieter.

Când temperatura se încadrează în limitele $110\div 120^{\circ}\text{C}$ se începe dozarea propenoxidului.

Vâscozitatea mare a glicerolatului de potasiu ($120\div 190\text{cP}$ la 120°C) și densitatea cu mult peste unitate ($1,37\div 1,39\text{g/cm}^3$ la $50\div 90^{\circ}\text{C}$) determină o solubilizare mică a propenoxidului, determinând o viteză de reacție scăzută.

Reacția de polimerizare este o reacție exotermă ($-18,9\text{kcal/mol PO}$) ceea ce determină creșterea temperaturii masei de reacție.

Păstrarea temperaturii de reacție în limitele $110\div 120^{\circ}\text{C}$ impune preluarea căldurii de reacție, lucru realizat în schimbătorul de recirculare masă de reacție EX-213 (în cazul RC-204) sau EX-216 (în cazul RC-206). Căldura de reacție este preluată indirect prin intermediul agentului termic (apa demineralizată), răcită la temperatura de $65\div 70^{\circ}\text{C}$ în schimbătorul EX-214 (în cazul RC-204) sau EX-217 (în cazul RC-206).

În cazul RC-204 sau 206: temperatura în autoclavă poate fi controlată de TI-2401 (pentru RC-204) respectiv TC-2601 (pentru RC-206) a cărui măsurătoare este situată în masa de reacție care comandă interblocarea admisei propenoxidului în autoclave în afara intervalului de temperatură $110\div 120^{\circ}\text{C}$. Reglarea temperaturii se realizează cu TC-2402 (în cazul RC-204) respectiv TC-2602 (în cazul RC-206) care reglează temperatura prepolieterului la ieșirea din schimbătorul de căldură EX-213 (în cazul RC-204) respectiv EX-216 (în cazul RC-206), fiecare printr-o funcționare în cascadă cu TC-2403 (în cazul RC-204) respectiv TC-2603 (în cazul RC-206) de pe traseul agentului termic comandând în funcție de faza în care se găsește reacția, fie încălzirea masei de reacție acționând asupra

Pagină 80 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

ventilelor de reglare de pe circuitul apei demineralizate și abur, fie răcirea masei de reacție acționând asupra ventilelor de reglare de pe circuitul apei demineralizate și a celei recirculate.

În intervalul 110÷120°C (temperatura masei de reacție) viteza de reacție crește semnificativ și de aceea alimentarea cu propenoxid a reactorului la o temperatură sub 110°C este periculoasă prin faptul că se pot produce acumulări de propenoxid în reactor fără a reacționa care, la o creștere inopinantă a temperaturii, conduc la o ambalare a reacției ce duce la o polimerizare explozivă.

Temperaturi mai mari de 120°C, cu toate că permit o desfășurare a reacției cu viteză mare (timp de reacție mici), pot duce la degradarea produsului sintetizat.

Presiunea din autoclavă este un alt parametru urmărit cu atenție de PC-2401 (pentru RC-204) și PC-2601 (pentru RC-206), care la depășirea limitelor maxime 5 bari interblochează admisia de propenoxid acționând asupra ventilului regulator PV-2401 (pentru RC-204), PV-2601 (pentru RC-206) de pe traseul de alimentare cu propenoxid. La creșterea în continuare a presiunii peste valoarea de 5,5 bari bucla PSHH-2401 (pentru RC-204), PSHH-2601 (pentru RC-206) comandă deschiderea ventilului HC-2401 (pentru RC-204), HC-2601 (pentru RC-206) situat pe traseul de degazare spre coloana de absorbție DT-101. Scăderea presiunii sub valoarea de 4,25 bari duce la închiderea ventilului HC-2401 (pentru RC-204), HC-2601 (pentru RC-206), iar la scăderea presiunii sub 3,5÷4 bari se deschide ventilul PV-2401 (pentru RC-204), PV-2601 (pentru RC-206) și se admite propenoxid în sistem.

Ca măsură suplimentară de siguranță autoclavele sunt prevăzute cu supape de siguranță care la depășirea valorii de 6 bari se deschid eșapând în coșul de dispersie.

Pe măsura consumării propenoxidului, nivelul în reactor crește, fiind măsurat cu LI-2401 (în cazul RC-204) și LI-2601 (în cazul RC-206).

După terminarea dozării a cantității totale de propenoxid se menține masa de reacție la temperatura de 115°C sub recirculare continuă, când presiunea începe să scadă de la 4,5 bari maxim până la o valoare de aproximativ 0,5 bari, marcând perioada de perfectare a reacției. Când presiunea din autoclavă rămâne la o valoare constantă, rezultă că întreaga cantitate de propenoxid a reacționat.

La finalizarea perfectării se recoltează probă pentru determinarea:

- indicelui OH: trebuie să fie cuprins între 425÷430mgKOH/g.
- alcalinității: trebuie să se încadreze între 22÷24 mg/g.

După perfectarea reacției se trece la degazarea autoclavei în coloana de absorbție propenoxid DT-101. În acest scop se pornește pompa de recirculare a apei PS-108/1,2 pe coloana de absorbție DT-101. Apa de absorbție a propenoxidului (apa demineralizată) este recirculată în circuit închis cu pompele PS-108/1,2 pe traseul VS-110 (vas tampon de soluție diluată de propenoxid), EX-105 utilizat la răcirea apei de absorbție cu apă subrăcită, DT-101.

După degazarea autoclavei se trece la degazarea masei de reacție prin barbotarea acesteia cu azot timp de o oră pentru îndepărtarea cât mai avansată a propenoxidului nereacționat din masa de reacție. Vaporii de propenoxid și azot intră în coloana de absorbție pe la partea inferioară unde circulă în contracurent cu apa de absorbție. Propenoxidul este absorbit în apă, ducând la încălzirea soluției cu cca. 15÷20°C, căldură eliminată în schimbătorul de căldură EX-105, iar azotul este eliminat în atmosferă.

După degazarea masei de reacție prepolieterul din RC-204 sau RC-206 este transvazat prin intermediul pompelor PS-214/1,2 (pentru RC-204), PS-216/1,2 (pentru RC-206) în vasul VS-111. La finalizarea transvazării se suflă cu azot din autoclavă respectivă, schimbătorul aferent precum și traseul de transvazare în vasul VS-111. Prepolieterul este stocat în vas cu nivelul indicat de LI-1202 sub pernă de azot de 0,01÷0,05 bari, presiune măsurată de PC-1203 și reglată de PV-1203. Pentru menținerea temperaturii prepolieterului la 90÷100°C vasul VS-111 este prevăzut cu serpentină interioară racordată la traseul de abur de 6 ata și indicație de temperatură TI-1202 în tabloul de comandă.

Calcularea cantității de propenoxid: necesară unei șarje de prepolieter se face cu formula:


$$Q_{PO} = G \left(\frac{IOH_G}{IOH_{PPE}} - 1 \right) + Q_{EXCES}$$

unde:

G = cantitatea de glicerină luată în lucru, Kg.

IOH_G = indicele hidroxil al glicerinei=1820mgKOH/g.

IOH_{PPE} = indicele hidroxil al prepolieterului dorit a se realiza: 280÷330mgKOH/g.



Q_{PO} = cantitatea de propenoxid necesară, kg.

Q_{EXCES} = cantitatea de propenoxid luată în exces (10% din Q_{PO}).

• **Sinteza polieterilor PETOL 46-3MB și PETOL 48-3MB**

Sinteza polieterilor cuprinde următoarele operații:

(Se consideră prepolieterul sintetizat și stocat în vasul VS-111)

- încărcare prepolieter;
- inertizare masă de reacție;
- încălzire la 110°C;
- dozare propenoxid și etilenoxid conform rețurii;
- perfectare reacție;
- degazare;
- tranzvazare în rezervorul de polieter nedevolatilizat;

- încărcarea cu prepolieter a reactoarelor de sinteză:

Cantitatea de prepolieter necesară obținerii unei șarje de polieter diferă, fiind funcție de mărimea șarjei și indicele hidroxil al prepolieterului.

Sinteza polieterului se realizează în autoclavele de sinteză RC-201, RC-202, RC-203, RC-204, RC-205, RC-207, RC-208, RC-209, RC-210. Autoclavele RC-201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210 sunt asemănătoare din punct de vedere constructiv diferind doar prin forma utilajelor, precum și autoclavele RC-204, 206.

Prepolieterul se alimentează din vasul VS-111 cu pompele PS-111 prin contorul FIQ-1201 în reactoarele de sinteză, urmărindu-se nivelul vasului și cel al reactoarelor de sinteză în tabloul de comandă.

- inertizarea masei de reacție:

După alimentarea cu prepolieter în reactoare se fac 2+3 purjări cu azot de presiune, până se atinge în reactor presiunea de 2+4 bari, după care volumul de gaz presat se depresează în coloana de absorbție până când presiunea din reactor ajunge la 0,15+0,20 bari. Coloana de absorbție este prevăzută cu sistem de recirculare apă demineralizată. La finalizarea operației de inertizare se lasă o pernă de azot de 0,15+0,2 bari pe autoclavă.

- omogenizarea masei de reacție:

Omogenizarea masei de reacție în reactoarele RC-201, RC-202, RC-203, RC-204, RC-205, RC-207, RC-208, RC-209, RC-210 se face prin pornirea sistemului de recirculare format din pompe de recirculare, schimbătoare de căldură, autoclave. Omogenizarea masei de reacție se realizează timp de 15 minute după care se recoltează probă pentru determinarea conținutului de apă, acesta trebuie să fie sub 0,1%. Dacă acesta este mai mare, după încălzirea masei de reacție se va trece la uscarea acesteia prin barbotare cu azot până când conținutul de apă este sub 0,1%.

- încălzirea masei de reacție:

Temperatura optimă a reacției de propoxilare este de 115±5°C și pentru aceasta se impune aducerea temperaturii masei de reacție la această valoare.

Operația de încălzire a masei de reacție începe după finalizarea operației de omogenizare și se realizează prin pornirea sistemului de termostatare format din: pompă de recirculare agent termic, schimbător de recirculare, răcitor de agent termic, încălzitor de agent termic, vas expansie agent termic.

Agentul termic utilizat este apa demineralizată sub presiune de 1,5÷2 bari, aceasta fiind încălzită cu abur de 6 ata în încălzitoarele de agent și răcită cu apă recirculată în răcitoarele de agent.

- sinteza polieterului :

Sinteza polieterului constă în dozarea alternativă a propenoxidului și etilenoxidului la prepolieterul existent în autoclava de sinteză, conform rețurilor stabilite pentru reactoarele de sinteză, astfel:

- reactoare de 16 tone:

(RC-204, RC-206)

PPE = 1750-1850 kg
PO I = 8050 kg
EO I = 1030 kg
PO II = 1100 kg
EO II = 780 kg
PO III = 3150 kg

- reactoare de 24 tone :

(RC-201,202,203,205, 207,208,209,210)

PPE = 2750-2950 kg
PO I = 12000 kg
EO I = 1100 kg
PO II = 1200 kg
EO II = 800 kg
PO III = 1100 kg
EO III = 800 kg
PO IV = 4800 kg

Condițiile minime de începere a dozării sunt:

- conținutul de apă al masei de reacție să fie sub 0,1%.
- temperatura masei de reacție să aibă valoarea de $115 \pm 5^\circ\text{C}$.
- presiunea în autoclavă când masa de reacție are temperatura optimă să fie de $0,15 \pm 0,20$ bari.

Temperatura masei de reacție este menținută constantă la valoarea de 115°C pe tot parcursul reacției printr-o reglare în cascadă cu două regulatoare de temperatură interdependente.

Se programează cantitatea de propenoxid, necesară reacțiilor de polimerizare în reactoarele de sinteză, conform rețetelor stabilite pentru sortimentul de polieter sintetizat.

Cantitatea de monomer (PO+EO) ce trebuie dozată se calculează cu formula:

$$Q_M = \frac{G_{PPE}}{0,84} \cdot \left(\frac{IOH_{PPE}}{IOH_{PE}} - 1 \right) + Q_{EXCES}$$

unde:

- Q_M = cantitatea de monomer (PO+EO) ce trebuie dozată, unde EO reprezintă 11,5-13% din întreaga cantitate de polioli, l;
- G_{PPE} = cantitatea de prepolieter luată în lucru, kg (densitatea PPE se consideră egală cu 1g/cm^3);
- IOH_{PPE} = indicele de hidroxil al prepolieterului (425 - 430 mg KOH/g);
- IOH_{PE} = indicele de hidroxil al polieterului brut (50-52 mg KOH/g);
- Q_{EXCES} = cantitatea de monomer în exces, kg (10% din Q_M);
- 0,84 = densitatea amestecului de propilenoxid-etilenoxid, g/cm^3 .

Când temperatura masei de reacție a atins valoarea de 115°C , se începe dozarea propenoxidului, care este alimentat în reactoarele de sinteză din vasul VS-101 cu pompele PS-101/1,2. Vasul de propenoxid este menținut sub pernă de azot de $1,0 \pm 1,5$ bari, fiind prevăzut cu indicare de nivel și regulator de presiune. Cantitatea de propenoxid alimentată este contorizată, debitul de dozare fiind reglat de presiunea din reactoare.

Reacția de propoxilare este exotermă ($-18,9\text{kcal/mol PO}$), ceea ce duce la creșterea temperaturii și presiunii. Pentru menținerea temperaturii la o valoare constantă se impune a se prelua căldura de reacție, lucru care se realizează prin recircularea masei de reacție prin schimbătoarele de căldură. Debitul de propenoxid alimentat este reglat de presiunea din autoclavă. Presiunea în reactoare oscilează în domeniul $0,2 \pm 4,0$ bari pe toată perioada dozării propenoxidului. Creșterea presiunii peste valoarea de 4,0 bari conduce la instabilitatea reacției de polimerizare, excesul de monomer putând genera exotermie greu de stăpănit. În cazul tendinței de depășire a presiunii maxim admise se oprește automat alimentarea cu propenoxid. Reactoarele de sinteză sunt prevăzute cu două sisteme de siguranță în exploatare: unul este legat de degazarea automată spre coloana de absorbție la presiunea de 5 bari până se reintră în domeniul normal și altul de descărcare forțată prin supapele de siguranță la o presiune cuprinsă între $5,5 \pm 8$ bari în funcție de reactor, în atmosferă.

Temperatura din autoclavă este un alt factor care controlează reacția de polimerizare și poate interbloca alimentarea cu propenoxid când aceasta depășește valoarea de 123°C .

Conducerea polimerizării la temperaturi mai mari de 125°C are ca efect consumarea în exces de propenoxid, cu implicații în formarea compușilor secundari ca alcoolul alilic, produs care înrăutățește calitățile fizico-mecanice ale spumelor poliuretanic. Totodată pentru păstrarea culorii în limitele impuse de normele internaționale este necesar a se conduce reacția de polimerizare între limitele $110 \pm 120^\circ\text{C}$. Din aceste motive, în momentul depășirii temperaturii de reacție trebuie interblocați alimentarea cu propenoxid a reactoarelor, deziderat realizat de temperatura din autoclavă. La temperaturi mai mici de 110°C este oprită automat alimentarea cu propenoxid, deoarece alimentarea în continuare a reactoarelor cu propenoxid ar duce la acumularea de monomer nereacționat în masa de reacție ce ar genera polimerizări violente, necontrolate, explozii.

Pentru obținerea sortimentului dorit de polieter cu indici de hidroxil doriți este necesar să se respecte alimentarea cu propenoxid cu conținut de apă sub 0,02%, în caz contrar polieterii obținuți au un conținut ridicat de polieteri dioli ce influențează proprietățile fizico-chimice în mod negativ.

Etilenoxidul se dozează alternativ cu propenoxidul conform receptorilor stabilite pentru reactoarele de sinteză, trecerea de la un monomer la altul făcându-se fără o perfectare sau degazare prealabilă a masei de reacție.

În toate cazurile, dozarea etilenoxidului urmează aceleași proceduri ca în cazul propenoxidului, diferențele constând în:

- reactivitatea mai mare a etilenoxidului,
 - o căldură de reacție degajată mai mare (-22Kcal/mol EO),
 - conducerea reacției de etoxilare la o presiune mai mică 1,0÷2,0 bari.
- Etilenoxidul se alimentează în reactoarele de sinteză din vasele tampon de zi VS-102/1,2 cu presiune de azot, cantitatea programată fiind contorizată, iar debitul de dozare este reglat de presiunea din reactor.

După dozarea întregii cantități de monomer programate, se trece imediat la perfectarea reacției de polimerizare.

- perfectarea reacției de polimerizare
- Perfectarea reacției implică consumarea totală a cantității de propenoxid nereacționat acesta regăsindu-se la sfârșitul reacției atât sub formă gazoasă cât și sub formă de propenoxid nereacționat absorbit în masa de polieter.

Această operație se realizează după finalizarea dozării prin menținerea masei de reacție la 120°C sub agitare continuă (în cazul reactoarelor prevăzute cu agitator) și recirculare când presiunea din reactor începe să scadă. Această operație durează până când nu se mai observă o scădere semnificativă a presiunii din reactor.

După finalizarea operației de perfectare se recoltează probă de polieter brut pentru determinarea indicelui hidroxil și a alcalinității, se analizează și în cazul în care indicele de hidroxil are o valoare mai mare decât cea prescrisă (48-50 mg KOH/g) se face o corecție cu PO, conform relației de calcul:

$$Q_{PO} = \frac{G_{PE}}{0,83} \cdot \left(\frac{IOH_{PEI}}{IOH_{PEfinal}} - 1 \right) + Q_{EXCES}$$

unde:

- Q_{PO} = cantitatea de PO necesară corecției, l;
- G_{PE} = cantitatea de polieter aflată în autoclavă, în momentul analizei, kg;
- IOH_{PEI} = indicele de hidroxil al polieterului determinat în laborator, mgKOH/g;
- $IOH_{PEfinal}$ = indicele de hidroxil al polieterului finit dorit a se obține, mgKOH/g;
- Q_{EXCES} = cantitatea de PO în exces, l ($Q_{EXCES} = 10\%$ din Q_{PO});
- 0,83 = densitatea PO, g/cm³;

Când rezultatul analizei este corespunzător, se trece la faza de degazare masă de reacție.

- degazarea masei de reacție
 - Degazarea grosieră:* presupune îndepărtarea pernei de propenoxid + azot din autoclavă în coloana de absorpție și se face doar în momentul în care presiunea din autoclavă nu mai scade semnificativ.
 - Barbotarea cu azot a masei de reacție:* este o etapă importantă deoarece polieterul nu trebuie să mai conțină urme de propenoxid nereacționat absorbit în masa acestuia. Această etapă se efectuează prin barbotarea masei de reacție timp de o oră cu menținerea constantă a temperaturii masei de reacție la valoarea de 120°C.
 - Vacuumarea reactoarelor de sinteză:* se realizează pentru îndepărtarea urmelor de produse volatile urât mirositoare din polieterul brut. Vacuumarea autoclavelor se realizează prin intermediul pompelor de vid cu inel de lichid, realizându-se un vid progresiv până la 150÷200mmHg presiune remanentă. Produsele volatile sunt absorbite de inelul de lichid al pompelor de vid, fiind trimise la canalizarea chimic neutră.

Notă: În toate aceste operații se iau măsuri pentru a se evita antrenarea masei de reacție în gazele eșapate.

- transvazarea polieterului brut
- Polieterul brut este transvazat din reactoarele de sinteză în vasul VS-203 de stocare polieter brut nedevolatilizat prin intermediul pompelor de recirculare masă de reacție. Vasul VS-203 are o capacitate de 75m³, este prevăzut cu serpentină exterioară de încălzire cu abur de 6 ata, pernă de azot și indicație de nivel LIAL-1410. Transvazarea polieterului brut se efectuează doar dacă nivelul din vasul VS-203 permite acest lucru.

• Sinteza polieterului PETOL 56-3

Polieterul 56-3 este un polioliol triol propoxilat. Sinteza acestui tip de polieter parcurge aceleași faze ca la polioliolul 46-3MB, mai puțin faza de etoxilare.

Parametri de lucru sunt aceiași ca și la tipurile anterioare.

Fiind un polieter cu masă moleculară mai mică, se va încălca o cantitate de prepolieter mai mare, cuprinsă între 3100-3300 kg.

Purificarea polieterului 56-3 se face în aceleași condiții ca și polieterul tip PETOI 46-3MB și 48-3MB.

Polieterul 56-3 poate fi utilizat cu succes ca suport de grefare, cu observația că neavând etilenoxid, va putea fi utilizat în mod performant numai în amestec cu polieteri conținând etilenoxid intern (ex. PETOL-48-3MB).

Polieterul 56-3 este produs curent pe plan mondial, dar este utilizat numai în amestec cu alți polieteri pentru spume poliuretanică bloc.

• **Sinteza polieterului PETOL 56-3MB**

Polieterul PETOL 56-3MB se obține absolut prin aceeași tehnologie ca și polieterul actual PETOL 48-3 MB, cu aceleași cantități de propilenoxid și etilenoxid, cu diferența că prepolieterul inițiator de lanț se utilizează în cantitate mai mare. Astfel dacă pentru o cantitate de 8000 kg polieter PETOL 48-3MB se utilizau 1200 kg de prepolieter, pentru noul tip de polieter PETOL 56-3MB se vor utiliza 1500-1600 kg prepolieter (funcție de IOH al prepolieterului), în rest toți parametri de reacție, cantitatea de monomeri și raportul dintre ei rămân absolut identici, în esență se utilizează doar 300-400 kg de prepolieter în plus față de rețeta uzuală.


Acest tip de polieter se fabrică în mod curent pe plan mondial pentru spume poliuretanică bloc discontinue și conduc la spume poliuretanică flexibile cu portante mari.

• **Sinteza polieterului PETOL 56-3B**

Polieterul 56-3B este tot un polieter triol derivat de la glicerină, bloc-copolimer PO-EO, conținând 5% etilenoxid bloc terminal.

Datorită blocului de etilenoxid terminal, polieterul 56-3B are 25-35% grupe hidroxilice primare care conferă produsului o bună reactivitate cu izocianat, caracteristică foarte importantă pentru spumarea prin turnare în forme la cald.

Polieterul PETOL 56-3B are următoarea structură:

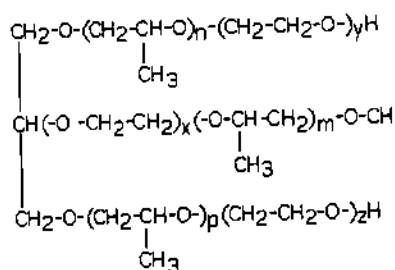

$$m=n=p=13-16; \quad x=y=z=3-4$$

Sinteza glicerolatului de potasiu și cea a polieterului sunt identice cu a celorlalte tipuri de polieteri.


Sinteza polieterului propoxilat prin poliadiția propenoxidului la prepolieter presupune:

- încărcare prepolieter în autoclavele RC-201, RC-202, RC-203;
- purjarea cu azot a autoclavei;
- adăugarea propenoxidului;
- perfectare;
- analiza indicelui de hidroxil și alcalinitatea;
- degazarea;
- etoxilarea polieterului propoxilat anterior sintetizat, cuprinde:
 - adăugarea etilenoxidului;
 - perfectarea;
 - degazarea;
 - transvazarea polieterului brut în autoclavele de purificare;

• **Sinteza polieterului PETOL 36-3BR**

Polieterul tip PETOL 36-3BR este tot un bloc copolimer propenoxid - etilenoxid, triol, derivat de la glicerină, având cea mai ridicată masă întâlnită în intermediarii poli hidroxilici pentru spumele poliuretanică de cca. 5000.

Caracteristica de bază a acestui tip de polieter este reactivitatea ridicată datorită unui conținut ridicat de etilenoxid (cca 16,5%) ca bloc terminal. Datorită reactivității înalte a acestor polieteri (conținut de grupări hidroxilice primare de 60-80%) este posibilă spumarea "la rece", la temperatura camerei. Acești polioli sunt utilizați pentru obținerea spumelor bloc de înaltă rezistență, spume semiflexibile și integrale și elastomeri microcelulari (tălpi). Polieterul 36-3B și 36-3BA are următoarea structură:

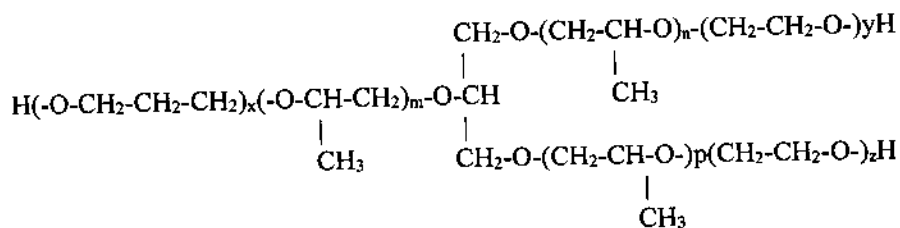

$$m=n=p=20-25; \quad x=y=z=14-18$$

Datorită lanțului mai lung în cazul polieterului 36-3BR, reacțiile secundare, în special formarea de duble legături terminale prin izomerizarea propenoxidului la alcool alilic, au o pondere mai mare ca la alte tipuri de polieteri. Sinteza PE tip 36-3BR cuprinde următoarele etape distincte comune obținerii oricărui blocopolimer PO-EO:

-sinteza polieterului propoxilat:

- încărcare PPE în autoclavă;
- purjarea cu azot;
- adăugarea PO ;
- perfectare ;
- analiză, degazare cu barbotare de azot;
- sinteza polieterului etoxilat:
- adăugarea etilenoxidului;
- perfectare;
- analiză punct de tulburare ;
- corecție (dacă este cazul, punct de tulburare mai mic de 50°C) ,
- perfectare;
- degazare;
- transvazarea polieterului brut în autoclava de purificare ;
- purificarea:

- purjarea cu azot a autoclavei ;
- tratarea cu bentonită , tuf, perlifil și apă ;
- omogenizarea;
- anhidrizarea;
- filtrarea;

- stabilizarea;
- stocarea.

• **Sinteza polieterului PETOL 250-3**

Sinteza polieterului 250-3, care este un polieter triol pe baza de glicerină și propilenoxid este extrem de asemănătoare cu sinteza glicerolatului de potasiu, sinteza prepolieterilor urmată de o purificare uzuală.

Polieterul 250-3 are o aplicație deosebită: poliuretan rigid monocomponent , care se întărește datorită umidității atmosferice.

Polieterul 250-3 având o vâscozitate foarte mică (200-300 cP la 25°C) are a doua aplicație practică: scăderea vâscozității polieterilor foarte vâscoși.

Sinteza Petol 250 – 3 cuprinde următoarele faze:

- Pregătirea autoclavei RC-203 - Deoarece PETOL 250-3 este tot un PPE dar are alcalinitatea mai mică, nu mai este nevoie de spălare autoclavă și de aceea pregătirea sistemului se rezumă la suflarea acestuia cu azot.
- Încărcarea materiilor prime
- Sinteza PETOL 250-3 brut - propenoxidul se adăunează absolut identic ca în cazul sintezei prepolieterilor trioli.
- Purificarea PETOL 250-3
- Stabilizarea polieterul purificat.

• **Sinteza polieterului PETOL 160-3**

Sinteza polieterului 160-3 care este tot un polieter triol pe baza de glicerină și propilenoxid (PO) este extrem de asemănătoare cu sinteza polieterului 250-3, urmată de o purificare uzuală aplicată curent la Chimcomplex Borzesti S.A. Suc. Rm. Valcea polieterilor pentru spume flexibile.

Degazarea se face la temperatura de 115-125°C timp de 30 min., cu barbotare continuă de azot. Azotul împreună cu propenoxidul nereacționat intră pe la baza coloanei DT-101, unde circulă în contracurent cu apa de stropire. Propilenoxidul este absorbit în apă, iar inertele ies prin opritorul de flăcări de la partea de sus a coloanei.

Degazarea se face la fel ca la celelalte tipuri de polieteri. După degazare se răcește masa de reacție la 80-85°C și se transvazează în autoclavele de purificare RC-303 și RC-302 unde este supusă operației de purificare.

• **Sinteza polieterilor PETOL 120-2 și PETOL 56-2**

Sinteza are loc în reactoarele de sinteză RC-201 și RC-202.

Sinteza polieterului PETOL 120-2 constă în poliaditia propenoxidului la polieterul diol PETOL 250-2, în cataliza bazică.

Pentru aceasta se sintetizează în prealabil PETOL 250-2 conform descrierii anterioare. Când s-a atins valoarea indicelui de hidroxil de 220-280 mg KOH/g, se transvazează o parte din PETOL 250-2 în autoclava de purificare R-2-301, unde este supus operației de neutralizare-anhidrizare, iar restul de PETOL 250-2 se păstrează în autoclava R-2-201 și se continuă propoxilarea.

Se purjează reactorul cu azot de 3-4 ori, după care masa de reacție este supusă operației de vidare, în vederea eliminării din sistem a apei provenite din soluția de KOH. Distilarea se face la temperatura de 120-125°C și presiunea de 150 mmHg.

După aproximativ o oră se recoltează proba și se determină conținutul de apă. Conținutul de apă în masa de reacție nu trebuie să fie mai mare de 0,1%, deoarece un conținut mai mare de apă duce la consumuri mari de propenoxid, uneori neputându-se atinge indicii de hidroxil dorit. După îndepărtarea apei se introduce cantitatea de propenoxid necesară.

Reacția de polimerizare se controlează urmărindu-se în permanență temperatura, presiunea și nivelul în autoclavă. La orice depășire a limitelor de temperatură și presiune se oprește dozarea propenoxidului.

După alimentarea întregii cantități de propenoxid se perfecționează masa de reacție la 110-120°C până când presiunea se menține constantă.

Urmele de propenoxid rămase nereacționate se îndepărtează prin degazare cu barbotare de azot timp de 20 - 30 min, urmată de o degazare la vid. Produsul degazat se răcește la 50 - 60°C, se transvazează în autoclava R-2-301 sau R-2-302 unde este supus purificării în condiții identice cu a polieterului diol, PETOL 250-2.

C. Sinteza polieterului grefat

Într-un vas cu amestecare moderată se realizează următorul amestec:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Polieter polioliol supus grefării (PETOL-48-3MB ori PETOL 36-3B): | 186,0 parti; |
| 2) Alcool izopropilic: | 16,8 parti; |
| 3) Stabilizator preformat : | 23,2 parti; |
| 4) Stiren: | 94,0 parti; |
| 5) Acrilonitril: | 50,4 parti; |
| 6) Initiator (Luperox 575) | 0,7 parti |

Total: 371.1 parti

Acest amestec produce un polieter grefat cu ~ 45 % solide, cu viscozitate ~ 4500 mPa.s.

Prin diluție cu polieter proaspăt, negrefat, se poate obține orice concentrație de solide între 10-40%.


Sinteza polieterului grefat finit se aseamăna întru totul cu sinteza stabilizatorului preformat. Se încarcă inițial în același reactor în care s-a sintetizat stabilizatorul preformat (reactorul nu trebuie spălat după golirea stabilizatorului preformat) 50 parti din acest amestec, se purjează reactorul cu azot (perna remanentă de azot de 0.2-0.3 bari) și se încălzește reactorul la 120 °C, sub o continuă agitare energetică. În jurul temperaturii de 60 °C începe reacția de polimerizare și exoterma de reacție permite ridicarea temperaturii prin forța propriei până la 120 °C. La această temperatură se începe aditivarea treptată și continuă a restului de 321.24 parti de amestec, de asemenea în maximum 2-2.5 ore, sub agitare energetică. Reacția este exoterma dar este ușor controlabilă și ușor de răcit, mai ales cu schimbătorul de căldură exterior. După terminarea aditivării întregii cantități de amestec se menține reactorul sub agitare, la 120 °C, pentru perfectarea reacției. Se poate adăuga o mică cantitate de inițiator pentru a mai consuma din monomerii rămași nereacționați. După perfectare se degazează masa de reacție prin menținerea reactorului la vid sub barbotare continuă de azot. Se distilă alcoolul izopropilic (aproximativ 30-31 parti) și stirenul și acrilonitrilul rămași nereacționați. Alcoolul izopropilic da azeotropi cu stirenul și ajută la eliminarea mai avansată a acestuia, dar un vid înalt este imperios necesar în final pentru o mai avansată eliminare a stirenului nereacționat. Alcoolul izopropilic colectat continuând urme de stiren poate fi recirculat în proces fără nici o altă purificare

suplimentara. In acest sistem in care macromerul este legat chimic de particula polieterul grefat obtinut poate fi stripat cu abur fara pericolul aglomerarii particulelor. In final ca in toate tehnologiile de polieteri grefati, polieterul grefat finit este filtrat pe site de 50-100 microni pentru retinerea unor particule mari accidentale formate.


Rezulta un polieter grefat, alb opac, cu indici de hidroxil depinzand de indicele de hidroxil al polieterului initial supus grefarii, care scade corespunzator efectului de dilutie cu fractia solida (in acest caz in jur de 45%) de viscozitati cuprinse intre 4000-4800 mPas la 25 °C, viscozitati greu de atins cu alte tehnologii la acest continut inalt de solide.

Apar si alte efecte benefice: unul dintre acestea este minimalizarea depunerilor de cruste pe peretii reactorului. Macromerii inhiba mult depunerile de cruste.

Isocianatul TMI are cu siguranta un pret ridicat. Daca facem insa un mic bilant de materiale obtinem urmatoarele: in Macromer TMI reprezinta 1.8%. Stabilizatorul preformat contine 24% macromer ceea ce inseamna 0.43% TMI. Daca ne uitam la faptul ca aproximativ 340 de parti de polieter grefat finit se obtin cu 23.2 parti de stabilizator preformat care contine 0.43% TMI, in cele 23.2 parti sunt 0.099~0.1 parti TMI. Deci daca 340 parti de polieter grefat au 0.1 parti TMI atunci procentajul de TMI utilizat este de 0.029%. Asta inseamna ca pentru 10000 tone de polieter grefat se utilizeaza 2.9 tone de isocyanat TMI, ceea ce este intr-adevar exceptional.

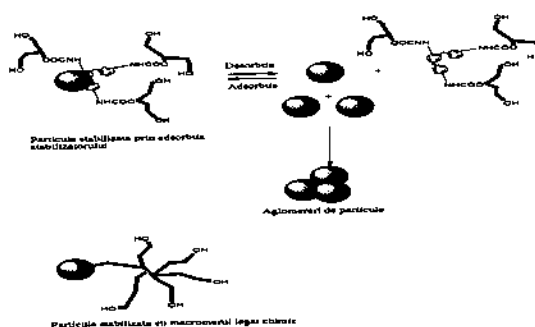

SCHEMA III. Diferenta dintre particula stabilizata prin adsorbție si particula stabilizata cu macromerul legat chimic

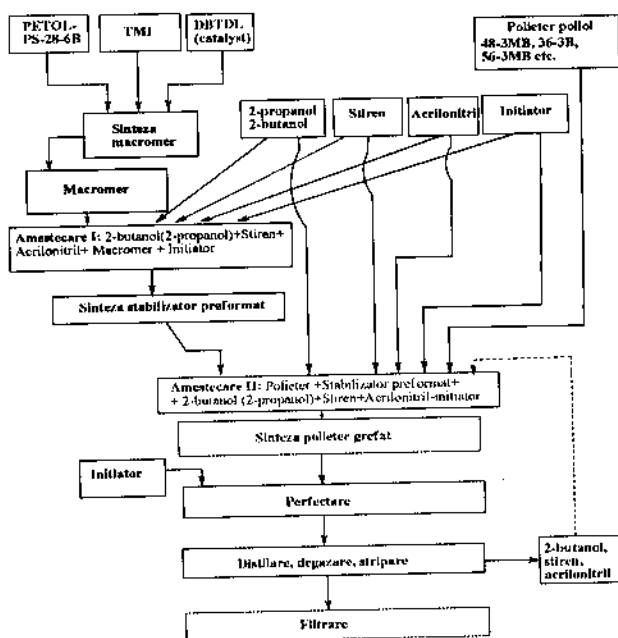

SCHEMA IV. Fluxuri tehnologice pentru sinteza macromerului (in negru), stabilizatorului preformat (in albastru) si a polieterului grefat (in rosu).Materii prime(in maro)

- Reacția de grefare fiind o reacție de polimerizare radicalică, înlănțuită, are loc în trei etape:
- reacția de inițiere (formare de radicali liberi prin scindarea inițiatorului și prin transfer pe catena polieterică);
 - reacția de propagare (reacția de copolimerizare radicalică a acrilonitrilului și stirenului);
 - reacția de terminare (reacția de terminare prin transfer de lanț, disproporționare și recombinare).

I. Descrierea procesului tehnologic și de automatizare

Reacția de polimerizare grefată are loc în reactorul de polimerizare RC-1. La amestecul I aflat în reactor la temperatura de 115 - 120°C se adăunează continuu, timp de 3 - 4 ore, amestecul II din vasul VS-5 (există și posibilitatea alimentării din VS 5/1). Debitul de amestec II se reglează cu ajutorul contorului FRCQ-6303, care acționează asupra ventilelor de reglare FV-6303/1,2. La creșterea temperaturii în reactor peste 120°C se închide ventilul de reglare FV-6303 /1 de pe traseul de intrare a amestecului II în RC -1 și se deschide ventilul de reglare FV-6303 / 2 de pe traseul de recirculare al pompelor de dozare PC-5/1,2,3 iar la scăderea temperaturii sub 115°C se deschide ventilul de reglare FV-6303/1 și se închide ventilul de reglare FV-6303/2.

Debitul de amestec II poate fi interblocat și de regulatorul de presiune PRASHL-6102, cu înregistrare, alarmare și interblocare la maxim și minim în tabloul de comandă, la depășirea limitelor minime și maxime de presiune astfel: la depășirea valorii de 4.0 bari se închide admisia de amestec de grefare prin închiderea ventilului de reglare FV-6303/1 și se deschide ventilul de reglare FV-6303 /2.

Reacția de polimerizare grefată este ușor exotermă; 326 kcal/kg la polimerizarea acrilonitrilului și 160 kcal / kg la polimerizarea stirenului. efectul exoterm al reacției de polimerizare a monomerilor vinilici impune menținerea masei de reacție în domeniul de temperatură 115 ±5°C. Caldura de reacție va fi preluată de agentul termic atât prin mantaua reactorului cât și prin schimbatorul de caldura EX-4 din sistemul de recirculare masa de reacție.

Agentul termic utilizat este apa demineralizată sub presiune de 3.7 - 4.5 ata, vehiculată în circuit închis, fiind utilizată atât la încălzirea masei de reacție cât și la preluarea caldurii de reacție degajată la polimerizarea grefată.

Presiunea în sistemul închis al agentului termic se realizează cu azot de rețea, de 6 ata, și este reglată de regulatorul de presiune PRAH-6103 cu înregistrare și alarmare la maxim în tabloul de comandă, montat pe vasul de expansiune VS-7, vas care preia variația de volum a agentului termic datorită trecerii de la o temperatură la alta;

- la scăderea presiunii sub 1.5 bari se deschide ventilul de reglare PV—6103/A de pe traseul de admisie azot și se închide PV-103/B de pe traseul de aerisire;
- la creșterea presiunii peste valoarea de 2.0 bari se deschide ventilul PV_6103/B de pe traseul de aerisire, o dată cu închiderea admisiei de azot- se închide ventilul de reglare PV-6103/A.

La depășirea valorii de 3.3 bar se deschide supapa de siguranță.

Vasul de expansiune VS-7 este prevăzut cu indicarea nivelului LRASLH-6401, cu alarmare și interblocare la minim și maxim în tabloul de comandă.

Încălzirea agentului termic se realizează în schimbatorul cu plăci brazat EX-6 cu abur 6 ata iar răcirea se realizează în schimbatorul cu plăci EX-5 cu apă recirculată.

Temperatura de reacție este urmărită și menținută în limita impusă de proces (115°C) de TRASHL-6200 care va interbloca intrarea amestecului grefat la o temperatură mai mare de 120° și mai mică de 110°C.

Temperatura masei de reacție este menținută constant la 115°C printr-o reglare în cascada cu două regulatoare de temperatură TRC-6201 și TRC -6202, montate pe traseele de masă de reacție recirculată și respectiv pe traseul de agent termic, care acționează astfel;

- la încălzire acționează asupra ventilelor de reglare TV-6202C de pe traseul de apă demi și respectiv TV-6202B, de pe traseul de abur de 6 ata.

- la răcire acționează asupra ventilelor de reglare TV-6202A de pe traseul de apă demi și TV-6202D de pe traseul de apă recirculată.

După terminarea dozării amestecului grefat în reactor se menține în continuare agitația și recircularea cca 1-2 ore pentru perfectarea reacției până când presiunea scade în reactor și are o valoare constantă de cca 2 bari, ceea ce ilustrează terminarea reacției de grefare.

Reactorul de grefare RC-1 este prevăzut cu un sistem de agitație (n= 80 rpm), indicator de nivel LRALH-6400, cu alarmare la minim și maxim, regulator de presiune PRC- 6101 și două sisteme de dispersie speciale.

Cele două sisteme de dispersie speciale sunt poziționate astfel;

- unul la partea superioară format dintr-un tor pe care sunt montate 14 duze de stropire a masei de reacție recirculate, în masa de vapori de monomeri vinilici.

- unul in partea inferioara, perforat, pentru barbotarea aburului si a azotului utilizat la faza de degazare respectiv anhidrizare.

O data cu inceperea polimerizarii presiunea in reactor creste si este urmarita si mentinuta in limitele 0,2 – 0,3 bari cu regulatorul de presiune PRC-6101, care actioneaza asupra ventilului de reglare PV-6101/1 pentru reglarea pernei de azot si asupra ventilului de reglare PV-6101/2 pentru reglarea vidului in reactor.

In cazul unui incident tehnologic, cand presiunea poate atinge 4.4 bari, se deschide supapa de siguranta pentru sistemul de degazare la coloana DT-1 si ventilul automat HV -6000E de pe traseul de admisie apa fin decantata din retea la coloana, pompa de recirculare PS 10 si se inchide ventilul automat HV-6000D (de pe traseul de intrare solutie diluata de monomeri).

Pentru functionarea celor doua reactoare de sinteza RC-1 si RC-2 s-au introdus suplimentar doi robineti automati XV 6303/3 si XV 6303/4 precum si o cheie de selectare cu 3 pozitii:

- pozitia 0- dozarea amestecului de grefa oprita in ambele reactoare;
- pozitia 1- dozarea permisa numai in RC-1;
- se va deschide si inchide numai XV 6303/3 cand primeste comenzile specifice;
- XV 6303/4 tot timpul inchis;
- XV 6303/3, FV 6303/1 si FV 6303/2 primesc comenzi de interblocare de la PRASHL 6102, TRASHL-6200 si FRALSL 6305.
- pozitia 2 – dozarea permisa numai in RC-2;
- se va deschide si inchide numai XV 6303/4 cand primeste comenzile specifice;
- XV 6303/3 complet inchis;
- XV 6303/4, FV 6303/1 si FV 6303/2 primesc comenzi de interblocare de la PRASHL 6161, TRASHL- 6211 si FRALSL 6307.

Se trece cheia pe pozitia 1

Reactia de polimerizare grefata in reactorul RC-1

La amestecul I aflat in reactor la temperatura de 115°C, se aditioneaza continuu, timp de 2-3 ore, amestecul II din vasul VS-5.

Debitul de amestec II care se aditioneaza se regleaza cu ajutorul contorului FRCQ-6303, care actioneaza asupra ventilului de reglare FV-6303/1,2.

La cresterea temperaturii in reactor peste 115°C se inchide ventilul de reglare FV-6303/1 si XV-6303/3 de pe traseul de intrare a amestecului II in RC-1 si se deschide ventilul de reglare FV-6303/2 de pe traseul de recirculare al pompelor PS-5/1,2,3 iar la scaderea temperaturii sub 115°C se deschide ventilul de reglare FV-6303/1 si XV-6303/3 si se inchide ventilul de reglare FV-6303/2s.

Debitul de amestec II poate fi interbloca si de regulatorul de presiune PRASHL-6102 cu inregistrare, alarmare si interblocare la maxim si minim in tabloul de comanda, la depasirea limitelor minima si maxima de presiune astfel: la depasirea valorii de 4 bari se inchide admisia de amestec de grefare prin inchiderea ventilului de reglare FV-6303/1 si XV-6303/3 si se deschide ventilul de reglare FV-6303/2.

Temperatura de reactie este urmarita si mentinuta in limita impusa de proces (115°C) de TRASHL-6200, care va interbloca intrarea amestecului grefa (inchide FV-6303/1 si XV-6303/3 si deschide FV-6303/2) la maxim 120°C si minim 110°C.

Daca pompa de agent termic nu debiteaza FRALSL 6305 va interbloca intrarea amestecului grefa (inchide FV-6303/1 si XV 6303/3 si deschide FV-6303/2).

Se trece cheia pe pozitia 2

(- pozitia 2- dozarea permisa numai in RC-2; se va deschide si inchide numai XV 6303/4 cand primeste comenzile specifice; XV 6303/3 tot timpul inchis; XV 6303/3, FV 6303/1 si FV 6303/2 primesc comenzi de interblocare de la PRASHL 6161, TRASHL-6211 si FRALSL 6307;)

Perfectarea reactiei de grefare

Dupa terminarea alimentarii produsilor de amestec se mentine masa de reactie in continua agitare si recirculare la temperatura de 120-125°C cca 1,5-2 ore pentru perfectarea reactiei de grefare, pina cind presiunea in reactor scade treptat si se mentine constanta, ceea ce arata consumarea monomerilor vinilici ramasi nereactionati.

Transvazarea masei de reactie in reactoarele de devolatilizare

După etapa de perfectare se răcește masa de reacție la 100°C, în RC 1, (pentru a evita pierderile de alcool izopropilic) și se transvazează masa de reacție din reactorul de sinteză RC1, în reactorul de devolatilizare, RC2 sau RC310, în vederea îndepărtării monomerilor nereacționați.

Pentru transvazare se procedează astfel:

- se deschide puțin ventilul manual de pe traseul de vacuum al reactorului de devolatilizare în vederea recuperării alcoolului izopropilic evaporat în timpul transvazării.
- se transvazează masa de reacție în reactorul de devolatilizare
- după golire se suflă foarte bine sistemul reactor-schimbător deoarece o zestre foarte mare de PP-451 ramasă în sistemul de reacție va afecta distribuția granulometrică a șarjei următoare.

Polimerizarea secundară

Această etapă are drept scop polimerizarea avansată a acrilonitrilului și stirenului nereacționate și se realizează astfel:

- se adaugă 10 kg Luperox 575
- se face o pernă de azot de 0,5÷1,0 bari și se ridică temperatura de la 100°C la 110-115°C
- se perfectează reacția timp de oră după care se trece la recuperarea alcoolului.

Recuperarea alcoolului izopropilic

Conform acestei recepturi cantitatea de alcool izopropilic dintr-o șarjă este de aprox 750 kg, care din motive economice trebuie recuperată într-un grad cât mai avansat. În caz contrar costurile de fabricație vor fi foarte mari.

Pentru recuperarea cât mai avansată se procedează astfel:

- se verifică să fie golit de apă VS-6, iar dacă nu este acesta se golește
- se degazează reactorul deschizând vana de vacuum foarte puțin
- se ridică temperatura pe reactor până la 120°C
- se barbotează ușor masa de reacție timp de 3 ore sau până când la vizorul amplasat pe piciorul barometric al EX-8 nu mai curge alcool, dacă mai curge se continua această etapă până la finalizarea condensării alcoolului
- se pornește vacuumarea cu un vacuum mic pe autoclava -0,2 bar urmărindu-se condensarea la vizorul piciorului barometric dacă nu mai condesează se trece la etapa de stripare a monomerilor
- înainte de pornirea stripării obligatoriu se golește VS-6 în cubitainere pentru a evita impurificarea alcoolului cu apă.

După ce masa de reacție s-a perfectat și s-a racit la 80°C se realizează degazarea polieterului, în doua etape :

- a) Degazare primara de la 2- 0 bari, la coloana de degazare DT-1 prin intermediul condensatorului EX-8;
- o se face prin intermediul condensatorului EX-8;
 - o se deschide HCV-6001 (RC-1) sau HCV-6002 (RC-2);
 - o se deschid ventilele HV-6000B sau HV-6000D de la coloana DT-1;
 - o se inchide ventilul HV-6000C spre pompa de vid.

Coloana de absorbție gaze,DT-1, este prevăzută cu două straturi de umplură, de înălțimi diferite ($h_1=400\text{mm}$ și $h_2=800\text{mm}$); umplutura este formată din inele Rasching de inox de 25x25x3mm.

Nivelul în coloana DT-1 este menținută cu regulatorul de nivel LRCALH-6406, cu înregistrare și alarmare la minim și maxim la tablou de comandă;

- regulatorul de nivel LRCALH-6406 acționează asupra ventilului de reglare LV-6406, de pe traseul de evacuare soluție diluată de monomeri din blazul coloanei în vasul VS-9.

Coloana DT-1 este prevăzută cu măsurători de temperatură la vîrf și în blaz:TI-6208 respectiv TI-6207.

Diferența de presiune pe straturi este măsurată cu ΔPRAH-6107.

Produsele volatile sunt condensate în EX-8 iar necondensatele sunt absorbite în coloana DT-1 și alimentate sub primul strat de umplură.

Apa fin decantată, răcită în EX-7 cu apă subrăcită, stropește straturile de umplură la partea superioară, absoarbe gazele și se formează astfel o soluție diluată de monomeri care este evacuată în vasul separator de faze de unde va fi evacuată prin preaplin în bașa colectoare, iar de aici prin diluție cu apă decantată, în emisarul platformei.

Conform lucrărilor de cercetare efectuate pentru stabilirea caracterului biodegradabil al apelor reziduale, la diluția mare datorată debitului de ape reziduale al platformei chimice, apele reziduale rezultate sunt biodegradabile.

Abgazele de la coloană se vor eșapa la coșul de dispersie.

- b) Degazare secundara la vid (50 – 200 mm Hg presiune remanenta);

- se face prin intermediul condensatorului EX-8 și al sistemului de vacuum format din: pompa de vid PS-9, vasul de aspirație pompă de vid VS-11 și vasul de refluxare pompă de vid VS-8a;
- gazele sunt trecute prin condensatorul EX-8, ventilul automat HV-6000B de pe traseul de degazare la coloana DT-1 fiind închis și se deschide ventilul automat HV-6000C de pe traseul de apă fin decantată
- se închide ventilul HCV-6001 (RC-1) sau HCV-6002 (RC-2);
- ventilul HV-6000D ramane deschis.

O parte din monomerii condensați sunt evacuați prin piciorul barometric în vasul VS-6, unde după efectuarea analizei se pot reutiliza funcție de cerințe, iar restul sunt antrenate de inelul de lichid al pompei de vid.

Necondensatele din inelul de lichid al pompei ajung în vasul VS-8a; gazele care nu sunt absorbite sunt conduse la coloana DT-1 fiind alimentate între cele două straturi de umplutură și stropite cu apă fin decantată.

În vasul VS-8a se menține un nivel de lichid constant cu ajutorul regulatorului de nivel LRC-6415 care acționează asupra ventilului de reglare LV-6415 pentru a se împiedica pătrunderea necondensatelor în sistemul de canalizare.

NOTA: In situatii de avarie se poate executa Degazarea de avarie - direct in coloana DT-1.

- la valoarea de proces se deschide HV-6000A (RC-1) sau HV-6000B și esapeaza direct in coloana de avarie DT-1.

- se deschide ventilul HV-6000E de pe apa fin decantata.

Striparea monomerilor nereacționați

Striparea monomerilor nereacționați are drept scop îndepărtarea cât mai avansată a acrilonitrilului și stirenului din polieterul grefat deoarece aceștia îi conferă miros conducând în final la o calitate scăzută a spumei poliuretanică.

Striparea se va realiza în două etape astfel:

– se menține masa de reacție la 120÷125°C sub agitare și recirculare cu o injecție de 250÷300 Kg/oră abur timp de 8 ore. În acest timp se va crește progresiv vidul pe autoclavă de la -0,5 bari până la cel maxim realizat de pompă.

Uscarea masei de reacție

Uscarea produsului are drept scop îndepărtarea apei din polieter, iar pentru optimizarea acestei etape se va proceda astfel:

– se menține masa de reacție la min. 125°C sub agitare și recirculare cu o injecție ușoară de azot abur și vid maxim până la un conținut de apă mai mic de 500ppm.

– injecția de azot trebuie să fie ușoară pentru a păstra un vid cât mai avansat mai mare de -0,5 bari pe autoclavă din rațiuni economice.

Îndepărtarea avansată din polieterul brut a produselor volatile urât mirositoare formate prin reacții secundare, se realizează prin devolatilizarea produșilor cu abur de 3 ata sub un vid de 700-710mmHg și temperatura de 115-120°C în reactorul de devolatilizare RC-2 sau RC-310.

Reglarea vidului în reactor se face cu regulatorul de presiune PRC-6101 (PRC-6160 în cazul RC-2), care acționează asupra ventilului de reglare PV-6101/2 (PV-6160/2 în cazul RC-2).

Presiunea aburului de injecție în reactor este reglată de regulatorul de presiune PRC-6106, care acționează asupra ventilului de reglare PV-6106 de pe traseul de abur 6ata.

Debitul de abur de 3 ata este reglat prin intermediul regulatorului de debit FRC-6304 (FRC-6306 în cazul RC-2), care acționează asupra ventilului de reglare FV-6304 (FV-6306 pentru RC-2) de pe traseul de abur de 3 ata.

Aburul este introdus la partea de jos a reactorului ; are loc un proces de stripare timp de aprox. 8 ore, aburul antrenând compușii volatili sub vidul realizat de pompa de vid PS-9.

Compușii volatili împreună cu vaporii de apă sunt condensați în EX-8 cu ajutorul apei de +5°C.

Condensul rezultat (apă cu urme de stiren, alcool și acrilonitril) este evacuat prin piciorul barometric în vasul VS-6, nivelul din vas este măsurat cu regulatorul de nivel LRALH-6405, cu alarmare la minim și maxim în tabloul de comandă.

În vasul VS-6 se va separa alcoolul de apă, alcoolul se va refolosi în sinteza polieterului grefat iar apa se trimite la canalizarea chimic neutră.

Necondensatele care conțin urme de monomeri sunt antrenate de inelul de lichid al pompei de vid PS-9, și refluxate în vasul VS-8a. Gazele necondensate sunt conduse la coloana DT-1, iar lichidul se va evacua la bașa colectoare și de aici în emisarul platformei.

Stabilizarea și transvazarea

După finalizarea uscării produsului se va analiza conținutul de Acrilonitril și Stiren a căror sumă trebuie să fie mai mică de 10 ppm. În caz contrar se reiau operațiile descrise mai sus începând cu Striparea II cu mențiunea că timpul trebuie să fie la jumătate, adică 2,5-4 ore.

Dacă $AcN+St < 10$ ppm se răcește masa de reacție la 90-100°C, apoi sarja se va transvaza în VS-402/1 sau în alte rezervoare în funcție de dispozițiile de lucru.

După golirea reactorului o etapă la fel de importantă este suflarea cu azot a sistemului reactor-schimbător deoarece o zestre foarte mare de PP-451 ramasă în sistemul de reacție va afecta distribuția granulometrică a șarjei următoare.

II. Faza de devolatilizare polieteri (PETOL 46-3MB și PETOL 48-3MB)

Faza de devolatilizare polieteri face parte integrantă din instalația Polieteri.

Faza de devolatilizare polieteri are drept scop îndepărtarea produșilor volatili din polieterul brut, responsabili de mirosul neplăcut al produsului finit și care se accentuează în procesul de spumare, influențând negativ proprietățile spumelor.

Devolatilizarea se realizează prin striparea cu abur a polieterului brut, într-o coloană cu talere cu glicieri.

Striparea este un proces fizic care are la bază antrenarea cu abur a compușilor ușor volatili și condensarea acestora într-un condensator.

Devolatilizarea se va aplica, pentru început, numai polieterului tip PETOL 46-3MB și PETOL 48-3MB, indiferent de autoclava în care are loc sinteza acestuia.

Polieterul tip PETOL 46-3MB și PETOL 48-3MB, după ce se perfectează și degazează în autoclavele de sinteza, se transvazează în vasul de stocare polieter brut, VS-203B, iar de aici polieterul brut este trimis cu pompele în coloana de devolatilizare DT-202. Înainte de a ajunge în coloană, polieterul este preîncălzit într-un schimbător de căldură cu abur de 6 bari. Temperatura polieterului la ieșirea din schimbător este reglată și controlată din tabloul de comanda.

Alimentarea polieterului în coloană se face pe talerul 1 (primul de la vârful coloanei), iar debitul de alimentare este măsurat și reglat din tabloul de comandă.

Polieterul ajunge în blazul coloanei, deversând din taler în taler, iar produșii ușori (urmele de propenoxid, aldehide, monopropilenglicol etc.) sunt antrenați de abur până în vârful coloanei și condensează în condensatorul EX-208. Condensatul ajunge prin cădere liberă în vasul VS-205 și de aici ajunge la canalizarea chimic neutră. Temperatura condensatului este controlată și reglată din tabloul de comandă.

Coloana lucrează sub vid realizat cu ajutorul ejectorului EJ-202, în patru trepte. Ejectorul folosește ca agent motor aburul de 13 bari, iar ca agent de condensare, apa decantată.

Condensatul de la fiecare baterie de ejectoare cade liber în închizătorul hidraulic VS-207, iar de aici, prin canalizarea de suprafață, ajunge în canalizarea chimic neutră.



Polieterul devolatilizat, din blazul coloanei de devolatilizare este preluat cu pompele și trimis în vasele VS-301/1,2.

III. Faza de purificare polieteri

Purificarea polieterului are drept scop îndepărtarea ionilor alcalini (Na^+ și K^+) până la maxim 5 ppm prin tratarea cu ambosol (un silicat de magneziu), în prezența apei demineralizate.

Ionii de Na^+ și K^+ rezultați prin hidroliza grupelor alcoolat sunt reținuți fizic și chimic pe suprafața ambosolului, cationit sintetic și adsorbant în același timp.

Menținerea amestecului de reacție la omogenizare minim 30 minute în cazul autoclavelor RC-301,302,305,306,307,308,309 este strict obligatorie. În felul acesta se realizează hidroliza ionilor de sodiu și potasiu în masa de reacție, neutralizarea și reținerea eficientă a acestora pe suprafața ambosolului.



Purificarea polieterilor bruși se realizează absolut identic la toate tipurile: PETOL 46-3MB, 48-3MB, 36-3BR, 28-3B, 28-6B, 56-3, 56-3MB, 160-3, 250-3, 400-3, 250-2, 120-2, 56-2, S 38-3B prin tratarea cu ambosol, perlifil și apă demineralizată.

Pagină 94 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALDEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Autoclavele de neutralizare se pot încărca cu polieter brut direct din reactoarele de sinteză sau din vasele de polieter brut devolatilizat, pe traseele dedicate .

Din vasele de polieter brut devolatilizat VS-301/1,2 cu pompele aferente PS-301/1,2, polieterul brut se trimite în autoclavele de neutralizare RC-301, RC-302, RC-305, RC-306, RC-307, RC-308, RC-309. Autoclavele de neutralizare sunt prevăzute cu sistem de agitare, reglatoare de presiune care reglează perna și barbotarea cu azot, măsurare de nivel cu alarmare la maxim, valve automate tip ON-OFF pe traseele de încărcare, degazare și transvazare, reglare și înregistrare de temperatură. Se pornește sistemul de agitare și recirculare al reactoarelor și se încarcă apoi sub agitare continuă apa demineralizată, ambosolul și perlifilul.

Ambosolul este folosit ca adsorbant în etapa de neutralizare pentru îndepărtarea catalizatorului (alcalinității).

Perlifilul este folosit în etapa de filtrare a polieterilor ca agent de expandare pentru menținerea vitezei de filtrare.

Cantitățile de ambosol (20kg/to), perlifil (0,01mc/to) și apă demineralizată (1,875% din cantitatea încărcată în autoclava) se raportează la cantitatea de polieter brut supusă purificării. Sacii de ambosol și perlifil se ridică cu electropalanul până la cota buncărelor de alimentare cu prafuri și se golesc în acestea sac cu sac, de unde se dozează în autoclavele de neutralizare prin intermediul alimentatoarelor cu șnec în cazul autoclavelor RC-301 și RC-302, respectiv prin cadere liberă în cazul autoclavelor RC-305, 306, 307, 308, 309 și RC-310. Apa demineralizată se dozează prin intermediul contoarelor de apă demineralizată FQ 3301 pentru RC-301, 302, 309 respectiv FQ 3302 pentru RC-305, 306, 307, 308.

Se menține masa de reacție timp de 30 minute, sub pernă de azot de 0,2-0,3 bar, pe recirculare și agitare continuă pentru omogenizare.

După omogenizarea masei de reacție se începe anhidrizarea prin distilare sub vid cu pompele de vacuum: PS-109/1,2,3 (RC-309), PS-305/1,2 (RC-301,302), PS-308/1,2 (RC-305,306) și PS-312/1,2 - (RC-307,308).

Se ridică treptat temperatura până la 115-120°C prin pornirea sistemului de încălzire al reactoarelor de neutralizare reprezentat de introducerea aburului de 2,0 bari în mantaua reactoarelor RC-305,306,307,308,309 respectiv în încălzitoarele fasciculare tubulare EX-304/A,B sau EX-305A,B în cazul reactoarelor RC-301,302.

Pentru o anhidrizare cât mai eficientă se continuă distilarea sub barbotare cu azot, cu un debit de azot care să nu influențeze semnificativ valoarea vidului. După aproximativ 3-5 ore de anhidrizare, se analizează produsul și, în cazul unui conținut de apă sub 0,08% (în funcție de sortimentul fabricat limita pentru conținutul de apă poate să fie mai mare sau mai mică), se oprește distilarea.

Se oprește încălzirea masei de reacție și pompa de vacuum, se creează pernă de azot de 0,3 bari pe reactor și se transvazează în vasele tampon de filtrare RC-311,312 de unde se filtrează prin intermediul filtrelor cu lumanari FT-303,304,305, fie se poate trece direct la faza de filtrare în cazul reactoarelor RC-301,302,309 prin filtrul cu plăci FT-301 .

Filtrarea are ca rol îndepărtarea părții solide (turta reziduală) din polieterul neutralizat și anhidrizat pentru obținerea unui polieter limpede.

Filtrarea se realizează prin intermediul a două tipuri de filtre:

1. Filtrarea prin intermediul filtrului presă FT-301
2. Filtrarea prin intermediul filtrelor cu lumanări FT-303,304,305

1. Filtrarea prin intermediul filtrului presa FT-301

Realizarea unui filtrat clar (polieter fără suspensii) se face prin crearea unui prestrat filtrant pe ramele filtrului presă FT-301, prin recircularea suspensiei din reactoarele RC-301,302,309 cu pompele PS-303/1,2, PS-304/1,2, PS-315 prin filtrul FT-301. Reactoarele RC-301,302,309 lucrează alternativ pe filtrul FT-301, sau dacă este spațiu suficient în RC-311,312 se pot transvaza în cele două vase tampon și filtrarea urmând a se face cu filtrele cu lumanari.

La analiza probei de polieter la ieșirea din filtrul presă, dacă aceasta apare perfect limpede, se întrerupe recircularea pe reactoare și se trimite produsul spre vasele de filtrare din parcul de rezervoare polieter finit .

Filtrarea se urmărește pe toată durata controlând din când în când calitatea polieterului filtrat în vederea evitării impurificării produsului în rezervoarele de stocare, scăderea nivelului în autoclavele de neutralizare și creșterea nivelului în vasele de colectare a polieterului finit.

După terminarea filtrării, care se apreciază după nivelul din reactoarele RC-301,302, 309 (trebuie să fie "0%") și scăderea presiunii la intrarea în filtru sau pe refularea pompelor se trece la uscarea turtei dintre ramele filtrului prin

suflare cu azot 1-2 ore. După suflare se trece la curățarea manuală a ramelor filtrului de turtă, turta rezultată cade în buncăr de unde este încărcată în auto și transportată la Depozitul de turta.

2. Filtrarea prin intermediul filtrelor cu lumânări

Realizarea unui filtrat clar (polieter fără suspensii) se face prin crearea unui prestrat filtrant pe lumânările filtrelor FT-303, FT-304 respectiv FT-305, mai întâi prin recircularea suspensiei din vasele precoat iar apoi prin recircularea suspensiei din autoclava care urmează a fi filtrată. Vasul de precoat RC-303 vehiculează polieterul cu pompele P-2-301/1,2 prin filtrul cu lumânări FT-303, vasul de precoat RC-304 vehiculează polieterul cu pompa P-2-302/1,2 prin FT-305, vasul de precoat RC-300 vehiculează polieterul cu pompa PS-300/1,2 prin FT-304. Masa de reacție din RC-305,306,307,308 se va transvaza în RC-311 sau RC-312 de unde va fi filtrată cu FT-303,304 din RC-311, fie cu FT-303,305 din RC-312. Masa de reacție din autoclavele RC-301,302,309 fie se transvazează în RC-311 sau RC-312, fie lucrează alternativ pe filtru cu placi FT-301.

La analizarea probei de polieter la ieșirea din filtrul cu lumânări, dacă aceasta apare perfect limpede, se întrerupe recircularea pe vasele de filtrare și se umple mai întâi precoatul apoi se trimite produsul spre rezervoarele de stocare din parcul de rezervoare polieteri.

Filtrarea se urmărește pe toată durata controlând din când în când calitatea polieterului filtrat în vederea evitării impurificării produsului în rezervoarele de stocare, scăderea nivelului în reactoarele de neutralizare și creșterea nivelului în vasele de colectare a polieterului.

Terminarea filtrării, care se apreciază după nivelul din reactoarele de filtrare (trebuie să fie "0") și scăderea presiunii la intrarea în filtru sau pe refularea pompelor PS-317/2 (din RC-311) respectiv PS-318/2 (din RC-312) pentru filtrul FT-303, PS-317/1 pentru filtrul FT-304 (din RC-311) și PS-318/1 (din RC-312) sau PS-316 (din RC-310) pentru filtrul FT-305.

Dupa finalizarea filtrării se trece la uscarea turtei dintre lumânările filtrelor prin suflare cu azot. După suflarea totală care se observă prin intermediul detectorului de lichid FSL-058/3 sau FSL-058/4 sau FSL-058/5 se golesc filtrele automat prin deschiderea valvelor 018/3 sau 018/4 sau 018/5 de turtă. Turta rezultată prin cadere liberă ajunge în buncărul de turta (pentru FT-303,304), iar în cazul filtrului FT-305 este transportată cu ajutorul unei benzi transportoare în buncărul de turta, de unde este încărcată și transportată la Depozitul de deșeu turta, situat lângă instalația Var SIC.

IV. Stabilizarea polieterilor

Scopul introducerii antioxidantului IRGASTAB PUR 67 este acela de a înlătura fenomenul de degradare termooxidativă a polieterului. Această degradare se manifestă prin închiderea culorii polieterului, apariția de grupe carbonil și ruperea neselectivă a catenelor.

Reacțiile de autooxidare sunt accelerate de lumina vizibilă, de contactul direct cu aerul al polieterului. Aceste fenomene de degradare pot fi împiedicate sau întârziate mult prin adăugarea în mici cantități a unor substanțe reducătoare cum este IRGANOXUL.

Stabilizatorul este un lichid vâcos. Introducerea irganoxului în rezervoarele de stocare se face imediat după terminarea operației de filtrare, când temperatura polieterului este de cca. 60 - 70°C, temperatură la care are loc omogenizarea foarte bună a irganoxului în masa de polieter.

Introducerea stabilizatorului în vasul de stocare polieter se face cu pompa cu roți dințate, aferentă vasului de stocare și măsură stabilizator, VS-400. Vasul este calibrat și este prevăzut cu indicator de nivel cu indicare locală (și cântar electronic) și cu sistem de agitare, recirculare și încălzire produs.

V. Stocarea polieterilor

Parcul de rezervoare are o capacitate totală de stocare de cca. 4000 mc pentru polieterii trioli și dioli și de cca. 435 mc pentru polieterii grefați.

În cuva rezervoarelor conductele sunt susținute pe estacadele care trec printre rezervoare. Conductele de aspirație sunt montate pe patul de jos al estacadei, iar pe patul de sus sunt montate traseele de refulare.

Rezervoarele de polieteri sunt deservite de pompe, cu roluri strict determinate, ce permit desfășurarea unor operații tehnologice simultane: transferarea produsului filtrat dintr-un vas în altul, răcirea polieterilor, livrarea polieterilor la rampă.

În cadrul Parcului de produse finite, se desfășoară mai multe activități legate de primirea, pregătirea și livrarea polieterilor. Toate aceste activități pot fi consecutive și/sau simultane. Drept urmare pentru asigurarea desfășurării corecte a activităților de primire, stabilizare, condiționare, filtrare, recirculare, stocare și livrare polieteri s-au adoptat o serie de măsuri care devin reguli de exploatare pentru personalul de operare. Aceste măsuri sunt:

V. 1 Parcul de polieteri trioli/dioli

a. Pentru rezervoarele din parcul de polieteri trioli/dioli s-au stabilit urmatoarele destinatii:

- VS-401/1 si VS-402/3 sunt utilizate pentru stocare-stabilizare sortimente 46(48) - 3MB;
- VS-401/2,3,5 si VS-402/2 se utilizeaza pentru primirea polietेरilor filtrati din faza de purificare ,de la filtrele FT-301; FT-303; FT-304; FT-305;
- VS-404/1,2,3,4,5,6 se utilizeaza ca si depozit comercial pentru polieteri PE 46(48)-3 MB;
- VS-405/1,2,3,4,5,6 se utilizeaza ca si depozit comercial pentru polieteri speciali;

In cuvele rezervoarelor conductele sunt sustinute pe estacade care trec printre rezervoare. Conductele de aspiratie sunt montate pe patul de jos al estacadei, iar pe patul de sus sunt montate traseele de refulare.

b. Rezervoarele de polieteri sunt deservite de pompe al caror scop este clar definit , dar care pot fi utilizate si pentru alte scopuri in situatii de urgenta. In acest fel s-a rezolvat problema derularii simultane a unor operatii tehnologice diferite. Destinatia principala a fiecărei pompe este:

- PS-401/1,2 - pompare polieteri PE 46(48)-3MB din vasele VS-401/1 si VS 402/3 in vasele VS-404/1,2,3,4,5,6 din depozitul comercial.

- transvazare polieteri PE 46(48)-3MB din vasele de primire VS-401/2,3 in vasele de stabilizare VS-401/1 si VS-402/3

- PS-401/3- pompare polieteri speciali din rezervoarul VS 401/3 in rezervoarele VS-405/1,2,3,4,5,6 din depozitul comercial si/sau cisterna CF.

- PS-402/1,2- pompare polieteri PE 46(48)-3MB din vasele VS-401/1 si VS 402/3 in vasele VS-404/1,2,3,4,5,6 din depozitul comercial.

- transvazare polieteri PE 46(48)-3MB din vasele de primire VS-401/2,3 in vasele de stabilizare VS-401/1 si VS-402/3.

- PS-402/3 - pompare PE speciali din rezervoarele VS 402/1 in rezervoarele VS-405/1,2,3,4,5,6 din depozitul comercial si/sau cisterna CF.

- PS-404/1,2,3,4- pompare polieteri PE 46(48)-3MB de la vasele VS- 404/1,2,3,4,5,6 la rampa auto si CF.

- PS-405/1,2,3,4,5,6- pompare polieteri speciali de la vasele VS- 405/1,2,3,4,5,6 la rampa auto si CF.

- PS-400 - este utilizata pentru injectia de antioxidant aspiratiile pompelor de polieteri conventionali.

Refularile pompelor de polieteri trioli sunt legate in 2 colectoare, unul pentru intrarea in racitoarele Ex-400, EX-401 si altul in incalzitorul Ex-402, de unde ies tot prin intermediul a 2 colectoare. De la aceste colectoare, polieteri sunt distribuiti la contoare sau spre colectoarele de recirculare pe rezervoare.

Pentru vasele VS-401/1.2.3 si VS-402/3 sunt prevazute doua colectoare de aspiratie pompe si doua trasee de recirculare, iar pentru vasele VS-401/4.5 si VS-402/1.2 alte doua similar.

c. Pentru realizarea in bune conditii a operatiilor de filtrare ,stabilizare sau livrare sunt situatii cind se impun corectii de temperatura la polieteri vehiculati. Acest lucru se realizeaza prin operatii de incalzire/racire, iar utilajele destinate pentru acest lucru sunt:

- EX-402- schimbator de caldura tip teava in teava, utilizand ca agent termic aburul de 6 ata., se va folosi pentru incalzire.

- EX-401, EX-403, EX-405- schimbatoare de caldura cu placi, utilizind ca agent termic apa subracita, se vor folosi ca racitoare.

d. Operatia de filtrare inaintea stabilizarii polietेरilor asigura siguranta in ceea ce priveste calitatea produsului finit la livrare si in aceste conditii a devenit o operatie obligatorie. Aceasta se realizeaza cu:

- FT-401, filtru tip Roningen, se foloseste pentru filtrarea polietेरilor trioli/dioli nestabilizati la tranzvazarea acestora din vasele de primire VS-401/2,3,4,5 si VS-402/1,2 in vasele de stabilizare VS-401/1 si VS-402/3.

- FT-404, filtru tip Roningen, se foloseste pentru filtrarea polietेरilor din vasele de stocare comerciale, VS-404/1,2,3,4,5,6 la rapa auto sau CF . Filtrarea polietेरilor la livrare este facultativa (la cererea beneficiarului).

e. Pentru masurarea cantitatilor de polieteri livrate se utilizeaza bucle de contorizare. Acestea sunt:

- FIQ- 7302

- FIQ- 7300

V. 2. Parcul de polieteri grefati

a. Pentru rezervoarele din parcul de polieteri trioli/dioli s-au stabilit urmatoarele destinatii:

- VS-403/4 - este utilizat pentru primire polieter grefat PP 451 din instalatie.
 - VS-403/1 - este utilizat pentru primire polieter grefat filtrat, PP 451 si pentru livrare.
 - VS-403/3 este utilizat pentru conditionarea, filtrarea si livrarea polieterilor grefati diluati.
 - VS-403/4 este utilizat pentru filtrarea si livrarea polieterilor grefati diluati.
 - VS-402/1, VS-401/4, VS-403/9 – sunt utilizate pentru stocarea polieterului grefat interfazic.
- b. Rezervoarele de polieteri grefati sunt deservite de pompe al caror scop este clar definit , dar care pot fi utilizate si pentru alte scopuri in situatii de urgenta. In acest fel s-a incercat rezolvarea derularii simultane a unor operatii tehnologice diferite.
- PS-403/1,2- recirculare, transvazare pentru conditionare, filtrare, racire si/sau incalzire polieteri grefati.
 - PS-403/3- livrare PE grefati la rampa , filtrare si racire/incalzire.
- c. Pentru realizarea in bune conditii a operatiilor de conditionare , filtrare sau livrare sunt situatii cind se impun corectii de temperatura la polieterii vehiculati. Acest lucru se realizeaza prin operatii de incalzire/racire, iar utilajele destinate pentru acest lucru sunt:
- EX-404 - schimbator de caldura de tip teava in teava, utilizat pentru incalzirea polieterilor grefati cu agent de incalzire abur de 6,0 bari
 - EX-403/1,2 - schimbator de caldura de tip teava in teava, utilizate pentru racirea polieterilor grefati cu agent de racire apa subracita.
- d. Operatia de filtrare a polieterilor grefati asigura calitatea produsului finit la livrare din punct de vedere granulometric si in aceste conditii a devenit o operatie obligatorie. Aceasta se realizeaza cu:
- FT-403/1,2 - filtre tip Ronningen echipate cu site de 100 microni si prevazute cu sistem de raziure a pariculelor solide si returnarea acestora
- e. Pentru masurarea cantitatilor de polieteri grefati livrate, se utilizeaza o bucla de contorizare si anume:
- FIQ- 7301

Depozitare propenoxid – vas pozitia VS-101, volum 40 m³.

Depozitarea stirenului:

- 1 vas stocare stiren VS -2 = volum 54 m³ din inox;

Depozitarea acrilonitrilului:

- 2 vase de stocare actilonitril: VS-1, volum = 54 m³ – inox.
- VS – 1/1 = volum 54 m³ – inox.

Depozitarea alcool izopropilic – vas de stocare cu V11 = 31,5 m³.

Depozit glicerina:

- 3 vase de stocare: VS – 103 A, cu o capacitate de 60 t – inox;
- VS – 103 B, cu o capacitate de 44 t – inox;
- VS – 103 C, cu o capacitate de 60 t – inox;

Depozit solutie KOH 40-50 %

- 1 vas de stocare VS – 104 A cu o capacitate de 100 tone;

Depozit polieteri dioli si trioli

- 18 vase de stocare: VS 401/1 cu o capacitate de 200 m³;
- VS 402/3 cu o capacitate de 225 m³;
- VS 401/2,3,5 cu o capacitate de 50;50;75 m³;
- VS 402/2 cu o capacitate de 75 m³;
- VS 404/1,2,3,4,5,6 cu o capacitate de 700 m³ fiecare;
- VS 405/1,2,3,4,5,6 cu o capacitate de 200 m³ fiecare;

Depozit polieteri grefati

- 7 vase de stocare: VS 402/1 cu o capacitate de 75 m³;
- VS 403/1 cu o capacitate de 100 m³;
- VS 403/2 cu o capacitate de 100 m³;
- VS 403/3 cu o capacitate de 39 m³;
- VS 403/4 cu o capacitate de 27 m³;
- VS 401/4 cu o capacitate de 75 m³;
- VS 403/9 cu o capacitate de 50 m³;

POLIOLI SPECIALI

Anul punerii în funcțiune:

Instalatia de obtinere Polieteri Zaharati s-a pus in functiune in iulie 2001 *linia I*, in anul 2005 punându-se in functiune *linia II*, iar in februarie 2007 s-a pus in functiune *linia III*.

Instalatia de obtinere Polieteri Aminici s-a pus in functiune in iulie 2007.

Regim de lucru: 330 zile/an

Tehnologie: ICECHIM București

Procesul tehnologic

POLIETERI ZAHARAȚI

Polieterii polioli pentru spume rigide de tip:

PZ - 400 - 4G

PZ - 400 - 5G

PZ - 480 - 4G

PZ - 360 - 4G

se obțin prin alcooxilarea cu propenoxid a unui amestec de glicerină-zahăr în sau fără mediu de polieter zaharat drept zestre, în prezență de hidroxid de potasiu soluție 45-50%, drept catalizator de polioxilare. Cele patru tipuri de polieteri zaharați (PZ) diferă între ei după I_{OH} și după proporția dintre glicerină și zahăr (funcționalitate).

Polieterul PZ - ... - G este un polieter pe bază de zaharoză, glicerină și propenoxid reprezentând un amestec de polieteri polioli: un polieter octafuncțional și un triol, la care gradul de poliadiție/gr. hidroxil (n) pentru ambii componenți să fie de cca. 1-3 unități PO/gr.OH.

Polieterii zaharați astfel obținuți se purifică prin hidroliza alcooxizilor de potasiu formați în timpul sintezei, neutralizarea cu soluție 85% de acid fosforic, aditivarea Harbolita/Decalita a polieterului brut neutralizat, distilarea apei introduse pentru hidroliza alcooxizilor de potasiu și obținerea polieterului limpede prin reținerea sărurilor anorganice pe filtru presă sau filtru cu lumânări.

Principalele faze tehnologice sunt:

I. Sinteza polieterului

II. Neutralizare- filtrare polieterului

III. Stabilizarea polieterului

Sinteza polieteri zaharați

Sinteza polieterilor zaharați se desfășoară în reactoare emailate de 22 m³, în polieterului care se păstrează o zestre de cca 3 m³ polieter zaharat de la șarjă anterioară.

În reactorul de sinteză se va introduce cantitatea de glicerină necesară pentru o șarjă. Se pornește sistemul de agitare și sistemul de încălzire. Agentul termic utilizat la încălzirea masei de reacție este apa demineralizată, aflată sub presiune de azot de 2 bari, care este vehiculată într-un sistem închis, cu ajutorul pompelor centrifuge.

Amestecul de reacție se încălzește la temperatura de 90-100 °C când se începe introducerea zahărului; zahărul se introduce în porții mici astfel încât amperajul motorului electric al agitatorului să nu depășească 55 A.

Dacă temperatura masei de reacție tinde să scadă sub 90 °C, se va întrerupe operația de introducere zahăr.

După fiecare porție de zahăr introdusă se va ridicat temperatura la peste 90 °C, dându-se posibilitatea introducerii unei alte porții de zahăr.

După dozarea zahărului se introduce în reactor și catalizatorul.

Imediat după introducerea materiilor prime în reactor se face proba de etanșitate la 3-3,5 bari cu azot prin barbotorul de PO, controlând cu piseta la toate îmbinările și în mod special la ștuțul de introducere zahăr. În caz de neetanșitate se depresează reactorul și se remediază neetanșitățile, după care se repetă proba.

La toate operațiile de presurizare și depresurizare a reactorului se urmărește ca întotdeauna contrapresiunea de pe etanșarea agitatorului să fie mai mare cu 0,5-1,5 bari decât cea din reactor.

Se elimină oxigenul intrat accidental în reactor prin presurizare cu azot și depresurizare - operație care se repetă de 4 ori. Introducerea azotului la presurizare se va face prin barbotor.

Se continuă încălzirea masei de reacție până la $t=115^{\circ}\text{C}$, temperatura de inițiere a reacției de propoxilare. Dozarea PO se face prin barbotorul de PO.

Reacția de propoxilare este reglată cantitativ prin două regulatoare situate pe refularea pompelor de propenoxid. Un ventilul regulator dirijează PO în reactorul de sinteză iar celălalt dirijează PO în vasul de zi PO.

Ieșirea din limitele impuse de $t=110-125^{\circ}\text{C}$ duce la interblocarea debitului de PO prin acționarea ventilelor reglatoare de pe refularea pompelor de PO, ventilul regulator care dirijează PO spre reactor închide total, iar ventilul regulator care dirijează PO spre vasul de zi PO deschide total.

Dacă temperatura scade sub 110°C se acumulează propenoxid lichid nereacționat în masa de reacție, care prin evaporare bruscă dă naștere la reacții violente în masa de reacție cu creștere de temperatură și presiune.

O temperatură mai mare de 125°C duce la deprecierea produsului de sinteză.

Pe tot timpul dozării PO se urmărește permanent temperatura masei de reacție, dacă aceasta se menține constantă, atunci se poate mări ușor debitul de PO și se coboară temperatura pe agentul termic cu $5-10^{\circ}\text{C}$.

În prima parte a dozării PO, căldura degajată se îndepărtează prin mantaua reactorului, fiind preluată de agentul termic- apa demineralizată, iar în etapa a II-a prin schimbătorul de recirculare masă de reacție și mantaua reactorului.

Agentul termic este folosit atât pentru încălzirea masei de reacție cât și pentru preluarea căldurii degajate în timpul reacției de propoxilare.

Pentru atingerea temperaturii de inițiere a reacției de propoxilare apa demineralizată ce se recirculă într-un sistem de termostatare închis, este încălzită într-un schimbător de căldură la temperatura de max. 130°C cu abur de 6 ata. Preluarea căldurii se realizează tot cu apă demineralizată, dar de această dată aceasta se răcește în alt schimbător de căldură la temperatura de $60-70^{\circ}\text{C}$ cu apă recirculată.

Presiunea în sistemul de termostatare (care este un circuit închis) se realizează prin reglarea azotului în vasul de expansie, care preia și variațiile de volum ale apei datorită trecerii de la o temperatură mare la o temperatură mică.

După dozarea a $15-20\%$ din cantitatea de PO programată cu un debit de $300-500\text{ l/h}$, se introduce masa de reacție prin schimbătorul de masă de reacție și se mărește debitul acestuia la $1000-1500\text{ l/h}$. La acest debit presiunea în reactor crește la $3,5-4,5$ bari.

La funcționarea normală, presiunea de lucru este reglată între valorile $3-4$ bari, acționându-se asupra celor două ventile reglatoare de pe traseul de dozare propenoxid, deschizându-le proporțional cu posibilitatea preluării căldurii de reacție:

- în prima etapă de mantaua reactorului;
- în a doua etapă de manta și schimbătorul de recirculare masă de reacție

La creșterea presiunii la valoarea de $4,3$ bari prealarmează vizual și auditiv în tablou.

La creșterea presiunii la valoarea de $4,5$ bari, se închide total ventilul regulator care dirijează PO spre reactor și se deschide total ventilul regulator care dirijează PO spre vasul de zi PO și alarmează vizual și auditiv în tablou.

La valoarea de $4,7$ bari se deschide ventilul regulator de pe traseul de degazare la coloanele de absorbție propenoxid în apă.

În caz de avarie, atunci când presiunea crește peste 5 bari, la valoarea de $5,5$ bari se deschid supapele de siguranță în traseul de degazare.

La scăderea presiunii la valoarea de $2,5$ bari alarmează vizual și auditiv în tablou. La introducerea masei de reacție prin schimbătorul de masa de reacție se urmărește continuu amperajul și presiunea de pe refularea pompelor de masă de reacție de așa natură ca amperajul să nu depășească valoarea maximă admisă funcție de puterea motorului, fără oscilații, iar presiunea să fie constantă.

Ca măsură de siguranță reactorul este prevăzut cu două supape de siguranță care să evacueze gazele către coloane.

După terminarea dozării PO se menține șarja la temperatura maximă admisă de 120°C timp de $1-2$ ore la perfectare. Când presiunea scade singură datorită consumului de PO până la o valoare constantă, se consideră perfectarea terminată, după care se recoltează probe pentru determinarea indicelui hidroxil.

Dacă indicele de hidroxil este mai mare decât cel dorit, se face corecția cu propenoxid.

În prima etapă, după faza de perfectare, când masa de reacție conține $2-3\%$ propenoxid dizolvat și alți produși ușori, precum și PO în stare de vapori, se depresurizează lent ($10-15$ min) reactorul până la valoarea de $0,2$ bari, către coloanele de absorbție DT-101 și DT-102 prin deschiderea treptată a ventilului regulator de degazare forțată și controlată.

Coloanele de absorbție DT-101 și DT-102 sunt stropite cu apă fin decantată cu ajutorul unor pompe submersibile din vasele de apă.

În a doua etapă, după închiderea ventilului regulator de degazare, se face o degazare cu azot a masei de reacție după care se închide total ventilul regulator de degazare și se realizează vacuumarea prin pornirea pompelor de vacuum

Cu ajutorul pompelor de recirculare a masei de reacție se transvazează polieterul brut în reactorul de neutralizare, deschizând ventilul regulator de pe traseul de transvazare din reactorul de sinteză în reactorul de neutralizare. După pomparea a ½ din șarjă, se oprește pompa de masă de reacție și se continuă transvazarea prin presare cu azot. În sistemul de sinteză vor rămâne aproximativ 3000 kg polieter brut ca zestre pentru șarja următoare.

Neutralizare-filtrare-stabilizare polieteri zaharați

După primirea șarjei, confirmată de tablonistul și operatorul de pe faza de sinteză, se fac 3-4 presurizări și depresurizări cu azot, de la 0,5–0,1 bari, prin barbotor.

Dacă în acest timp temperatura în reactorul de neutralizare nu a scăzut sub 95°C sau a scăzut sub 80°C, se corectează prin deschiderea returului de apă recirculată sau prin izolarea și golirea apei din manta și alimentarea cu abur a acesteia.

După degazare se adaugă apa demineralizată sub agitare, care are următoarele roluri:

- transformă grupele alcoolat de potasiu în grupe hidroxil și KOH;
- mărește mobilitatea ionilor (H^+ ; OH^- ; K^+ ; $H_2PO_4^-$) din sistem cristalele de săruri obținute în prezența apei sunt mai mari decât în absența apei.

Absența apei în timpul neutralizării duce la începutul filtrării la un polieter tulbure, care conține și cristale fine de turtă. Dacă se adaugă accidental o cantitate mai mare de apă, nu se întâmplă nimic, însă faza de anhidrizare durează mai mult.

Neutralizarea polieterului se face cu o soluție de H_3PO_4 85%; cantitatea necesară de acid fosforic 85% se calculează în funcție de alcalinitatea polieterului.

În timpul acestei operațiuni se va purta echipament de protecție corespunzător.

După introducerea acidului fosforic se adaugă 10 litri apă oxigenată 50% la temperatura de 80-85 °C, cu scopul de a decolora polieterul.

Se menține șarja în aceste condiții timp de o oră, după care se introduce Harbolita/Decalita.

Harbolita/Decalita are drept scop îmbunătățirea eficacității filtrării și îndepărtarea sărurilor formate în urma neutralizării.

În cazul în care se adaugă Harbolita/Decalita mai mult de 2%, viteza de filtrare estescade, iar la o cantitate mai mică de 1% duce la viteze maride filtrare și un timp mai scurt, continut de saruri in poliol ridicat. După neutralizare polieterul se supune unei maturari timp de 2 ore la o temperatură de 85- 95°C.

Scopul maturării este creșterea cristalelor de potasiu care s-au format în urma neutralizării KOH cu H_3PO_4 .

Timpul mic de maturare conduc la cristale mici greu filtrabile, iar timpul lung la cristale mari, ușor filtrabile.

După cca.2h se recoltează o probă de laborator pentru determinarea acidității polieterului.

Dacă indicele de aciditate este mai mic de 0,2 mg KOH/g PZ rezultă că șarja este pregătită pentru operația de anhidrizare. În caz contrar, se va face corecția necesară, adăugându-se CaO.

Apa demineralizată introdusă în polieter, apa din soluția de H_3PO_4 și apa rezultată în urma neutralizării se va distila la vid cu ajutorul pompelor cu inel de apă.

Vacuumul se realizează la început din 200 in 200 mmHg, se îmbunătățește prin închiderea ventilului regulator de aer fals, până la atingerea vacuumului maxim ce poate fi realizat de pompe. În toată această perioadă temperatura în reactor va fi $t = 110-120^{\circ}C$.

După circa ½ h de funcționare în aceste condiții, se trece la reducerea vacuumului cu maxim 200 mmHg în 3 etape cu azot introdus prin barbotorul reactorului.

Vaporii de apă rezultați prin distilare sunt parțial condensați în condensator. Condensul rezultat rămâne în vasul de colectare și se purjează către CN-195 după terminarea șarjei, iar necondensatele care conțin și azot sunt evacuate de pompa de vacuum prin intermediul vasului de alimentare cu apă pompelor de vacuum în afara clădirii.

După o oră de funcționare se recoltează o probă de laborator pentru determinarea conținutului de apă. Dacă rezultatul arată un conținut de apă mai mic de 0,1%, se consideră operația de anhidrizare terminată, se oprește vacuumarea și astfel șarja este pregătită pentru filtrare. În caz contrar, se continuă anhidrizarea până la obținerea unui conținut de apă corespunzător.

Înainte de filtrare propriu-zisă a șarjei se introduce apă recirculată în mantaua reactorului pentru răcirea polieterului la $t = 90^{\circ}\text{C}$. Când temperatura în reactor ajunge la 90°C se închide ventilul de pe returul apei recirculate pentru a evita scăderea temperaturii, datorită inerției sistemului.

Filtrarea are ca scop îndepărtarea din polieter a sărurilor formate și se realizează pe un filtru presă sau pe un filtru cu luminari tip Dr. Muller

Polieterul neutralizat în reactor se poate filtra la $t = 90^{\circ}\text{C}$.

Produsul se va filtra, în funcție de sortiment, pe unul din vasele de zi, unde are loc și stabilizarea lui cu un stabilizator numit IRGASTAB.

Prezența stabilizatorului este importantă pentru protecția polieterului la stocare îndelungată, dar mai ales pentru prevenirea efectului „scorching” (degradarea termooxidativă a spumei rigide).

Produsul filtrat stabilizat se va pompa în vasele de stocare produse finite în funcție de sortiment.

După terminarea filtrării, filtrul se suflă cu azot pentru îndepărtarea polieterului rămas în turtă. Această operație continuă până când la purja de pe traseul de evacuare din filtru se constată că iese gaz și cantități nesemnificative de produs.

Produsul rezultat în urma suflării va fi colectat în reactorul de neutralizare și va rămâne ca zestre pentru șarja următoare.

GLICERINE PROPOXILATE - POLIETERI TRIOLI

Polieterii polioli pentru spume rigide de tip: P 400 - 3

P 250 - 3

P 160 - 3

se obțin prin alcooxilarea cu propenoxid a glicerinei în sau fără mediu de polieter drept zestre, în prezență de hidroxid de potasiu soluție 45-50% drept catalizator de polioxilchilare. Cele trei tipuri de trioli diferă între ei după I_{OH} .


Polieterii trioli au funcționalitate f.e. = 3.

Principalele faze tehnologice sunt:

I. Sinteza polieterului

II. Neutralizare- filtrare

Structura polieterilor trioli pe baza de glicerina este:

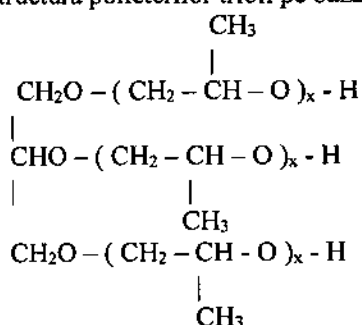

SINTEZĂ TRIOLI

Descrierea procesului tehnologic de sinteză trioli

Sinteza polieterilor zaharați se desfășoară în reactoarele emailate de 22 m^3 , în care se pastrează o zestre de cca 3 m^3 polieter de la șarja anterioară.

În reactorul de sinteză se va introduce cantitatea de glicerină necesară pentru o șarjă. Se pornește sistemul de agitare și sistemul de încălzire. Agentul termic utilizat la încălzirea masei de reacție este apa demineralizată, aflată sub presiune de azot de 2 bari, care este vehiculată într-un sistem închis, cu ajutorul pompelor centrifuge.

După dozarea glicerinei se introduce în reactor glicerolatul (amestec anhidrizat de glicerină cu catalizator KOH).

Imediat după introducerea materiilor prime în reactor, se face proba de etanșeitate la 3-3,5 bari cu azot prin barbotorul de PO, controlând cu piseta la toate îmbinările. În caz de neetanșeități se depresează reactorul și se remediază neetanșeitățile, după care se repetă proba. La toate operațiile de presurizare și depresurizare a reactorului se urmărește ca întotdeauna contrapresiunea de pe etanșarea agitatorului să fie mai mare cu 0,5 - 1,5 bari decât cea

din reactor. Se elimină oxigenul intrat accidental în reactor prin presurizare cu azot și depresurizare de 4 ori. Introducerea azotului la presurizare se va face prin barbotor. Se continuă încălzirea masei de reacție până la $t=115^{\circ}\text{C}$, temperatura de inițiere a reacției de propoxilare. Dozarea PO se face prin barbotorul de PO.

Reacția de propoxilare este reglată cantitativ prin doua regulatoare situate pe refularea pompelor de propenoxid. Un ventil regulator dirijează PO în reactorul de sinteză iar celălalt dirijează PO în vasul de zi PO.

Ieșirea din limitele impuse de $t=110-125^{\circ}\text{C}$ duce la interblocarea debitului de PO prin acționarea ventilelor regulatoare de pe refularea pompelor de PO, ventilul regulator care dirijează PO spre reactor închide total, iar ventilul regulator care dirijează PO spre vasul de zi PO deschide total.

Dacă temperatura scade sub 110°C , duce la acumularea propenoxidului lichid nereacționat în masa de reacție, care prin evaporare bruscă dă naștere la reacții violente în masa de reacție cu creștere de temperatură și presiune. O temperatură mai mare de 125°C duce la deprecierea produsului de sinteză.

Pe tot timpul dozării PO se urmărește permanent temperatura masei de reacție, dacă aceasta se menține constantă, atunci se poate mări ușor debitul de PO și se coboară temperatura pe agentul termic cu $5-10^{\circ}\text{C}$.

În prima parte a dozării PO, căldura degajată se îndepărtează prin mantaua reactorului, fiind preluată de agentul termic- apa demineralizată, iar în etapa a II-a prin schimbătorul de recirculare masă de reacție și mantaua reactorului.

Agentul termic este folosit atât pentru încălzirea masei de reacție cât și pentru preluarea căldurii degajate în timpul reacției de propoxilare.

Pentru atingerea temperaturii de inițiere a reacției de propoxilare, apa demineralizată ce se recirculă într-un sistem de termostatare închis, este încălzită într-un schimbător de căldură la temperatura de max. 130°C cu abur de 6 ata. Preluarea căldurii se realizează tot cu apă demineralizată, dar de această dată aceasta se răcește în alt schimbător de căldură la temperatura de $60-70^{\circ}\text{C}$ cu apă recirculată.

Presiunea în sistemul de termostatare (care este un circuit închis) se realizează prin reglarea azotului în vasul de expansie, care preia și variațiile de volum ale apei datorită trecerii de la o temperatură mare la o temperatură mică.

După dozarea a 15–20 % din cantitatea de PO programată cu un debit de 300–500 l/h, se introduce masa de reacție prin schimbătorul de masă de reacție și se mărește debitul acestuia la 1000–1500 l/h. La acest debit presiunea în reactor crește la 3,5–4,5 bari.

La funcționarea normală, presiunea de lucru este reglată între valorile 3-4 bari, acționându-se asupra celor doua ventile regulatoare de pe traseul de dozare propenoxid, deschizându-le proporțional cu posibilitatea preluării căldurii de reacție:

-în prima etapă de mantaua reactorului;

-în a doua etapă de manta și schimbătorul de recirculare masă de reacție.

La creșterea presiunii la valoarea de 4,3 bari prealarmează vizual și auditiv în tablou.

La creșterea presiunii la valoarea de 4,5 bari, se închide total ventilul regulator care dirijează PO spre reactor și se deschide total ventilul regulator care dirijează PO spre vasul de zi PO și alarmează vizual și auditiv în tablou.

La valoarea de 4,7 bari se deschide ventilul regulator de pe traseul de degazare la coloanele de absorbție propenoxid în apă.

În caz de avarie, atunci când presiunea crește peste 5 bari, la valoarea de 5,5 bari se deschid supapele de siguranță în traseul de degazare.

La scăderea presiunii la valoarea de 2,5 bari alarmează vizual și auditiv în tablou.

La introducerea masei de reacție prin schimbătorul de masa de reacție se urmărește continuu amperajul și presiunea de pe refularea pompelor de masa de reacție de așa natură ca amperajul să nu depășească valoarea maxima admisa functie de puterea motorului, fără oscilații, iar presiunea să fie constantă. Ca măsură de siguranță reactorul este prevăzut cu două supape de siguranță care să evacueze gazele către coloane.

După terminarea dozării PO se menține șarja la temperatura maximă admisă de 120°C timp de 1-2 ore la perfectare. Când presiunea scade singură datorită consumului de PO până la o valoare constantă, se consideră perfectarea terminată, după care se recoltează probe pentru determinarea indicelui hidroxil.

Dacă indicele de hidroxil este mai mic decât cel dorit, înseamnă că s-a supradozat PO. Se trece la etapa următoare, iar în final șarja se va amesteca cu o șarjă cu I_{OH} mai mare pentru a se obține un indice de hidroxil dorit.

Dacă indicele de hidroxil este mai mare decât cel dorit, se reia operația de dozare propenoxid, cantitatea se calculată conform formulei cunoscute de corectie.

În prima etapă, după faza de perfectare, când masa de reacție conține 2-3 % propenoxid dizolvat și alți produși ușori, precum și PO în stare de vapori, se depresurizează lent (10–15 min) reactorul până la valoarea de 0,2 bari, către coloanalele de absorbție prin deschiderea treptată a ventilului regulator de degazare forțată și controlată.

Coloanalele de absorbție sunt stropite cu apă fin decantată cu ajutorul unor pompe submersibile din vasele de stocare apă fin decantate. Vasele sunt alimentate continuu cu apă fin decantată atât cât să curgă o cantitate mică prin preaplina vaselor. Soluția diluată de PO este eliminată continuu la canalizarea neutră.

În a doua etapă, după închiderea ventilului regulator de degazare, se presurizează până la 2 bari cu azot introdus manual prin plonjorul de PO și se depresurizează până la $p=0$, după care se închide total ventilul regulator de degazare și se realizează vacuum prin pornirea pompelor de vacuum și se menține timp de 10 min la această valoare, după care se trece la îmbunătățirea treptată a lui din 200 în 200 mm Hg în așa fel ca după 1/2 h, ventilul regulator de aer fals să fie închis total și vacuumul realizat pe sistem să fie maxim (700 –720 mm Hg) cât creează pompa.

După circa 30 min de funcționare în aceste condiții se trece la reducerea vacuumului cu 100 mm Hg până la 600 - 620 mm Hg prin introducerea azotului prin barbotorul de PO.

Se menține șarja la $p=600$ mm Hg și $t=110-120^{\circ}\text{C}$ circa 1,5 h, după care se recoltează o probă de laborator pentru determinarea conținutului de volatili. În timpul vacuumării și barbotării cu N_2 se va închide apa recirculată la EX-100 pentru a evita refluxarea a o parte din substanțele volatile. Se oprește pompa, se izolează ventilele de pe traseul de vacuumare și se presează reactorul la 0,5-1 bar.

Cu ajutorul pompelor de masă de reacție se transvazează polieterul brut în reactorul de neutralizare, deschizând ventilul regulator de pe traseul de transvazare din reactorul de sinteză în reactorul de neutralizare. După pomparea a 1/2 din șarjă, se oprește pompa de masă de reacție și se continuă transvazarea prin presare cu azot. În sistemul de sinteză poate să rămână aproximativ 3000 kg polieter brut ca zestre pentru șarja următoare, sau se poate transvaza toată șarja, reactorul rămânând gol pentru sinteza unei noi șarje.

Descrierea procesului tehnologic de neutralizare – filtrare polieteri trioli

După primirea șarjei, confirmată de tablonistul și operatorul de pe faza de sinteză, se fac 3-4 presurizări și depresurizări cu azot, de la 0,5–0,1 bari, prin barbotor. Dacă în acest timp temperatura în reactorul de neutralizare nu a scăzut sub 95°C sau a scăzut sub 80°C , se corectează prin deschiderea returului de apă recirculată sau prin izolarea și golirea apei din manta și alimentarea cu abur a acesteia.

După degazare se adaugă apă demineralizată sub agitare, care are următoarele roluri:

- transformă grupele alcoolat de potasiu în grupe hidroxil și KOH
- cristalele de săruri obținute în prezența apei sunt mai mari decât în absența apei.

Absența apei în timpul neutralizării duce la începutul filtrării la un polieter turbure, care conține și cristale fine de turtă.

Neutralizarea polieterului se face cu ambosol și perlifil/ decalită. În timpul acestei operațiuni se va purta echipament de protecție corespunzător.

După neutralizare polieterul se supune unei maturari timp de 2 ore la o temperatură de $85-95^{\circ}\text{C}$ și presiune de 0,2 bari. După maturare se adaugă 10 L apă oxigenată 50 % la temperatura de $85-95^{\circ}\text{C}$, cu scopul de a decolora polieterul.


Apa demineralizată introdusă în polieter și apa rezultată în urma neutralizării se va distila la vid cu ajutorul pompelor cu inel de apă.

Vacuumul se realizează la început din 200 în 200 mmHg, se îmbunătățește prin închiderea ventilului regulator de aer fals, până la atingerea vacuumului maxim ce poate fi realizat de pompe. În toată această perioadă temperatura în reactor va fi $t = 110-120^{\circ}\text{C}$.

După circa 1/2 h de funcționare în aceste condiții, se trece la reducerea vacuumului cu maxim 200 mmHg în 3 etape cu azot introdus prin barbotorul reactorului.

Vaporii de apă rezultați prin distilare, sunt parțial condensați în condensator. Condensul rezultat rămâne în vasul de colectare și se purjează către CN-195 după terminarea șarjei, iar necondensatele care conțin și azot sunt evacuate de pompa de vacuum prin intermediul vasului de alimentare cu apă a pompelor de vacuum în afara clădirii.

După o oră de funcționare, după ce temperatura a ajuns la $t=130^{\circ}\text{C}$, se recoltează o probă de laborator pentru determinarea conținutului de apă. Dacă rezultatul arată un conținut de apă mai mic de 0,06%, se consideră operația de anhidrizare terminată, se oprește vacuumarea și astfel șarja este pregătită pentru filtrare. În caz contrar, se continuă anhidrizarea până la obținerea unui conținut de apă corespunzător.



Înainte de filtrare propriu-zisă a șarjei, se introduce apa recirculată în mantaua reactorului, pentru răcirea polieterului la $t = 90^{\circ}\text{C}$. Când temperatura în reactor ajunge la 90°C , se închide ventilul de pe returul apei recirculate pentru a evita scăderea temperaturii, datorită inerției sistemului.

Filtrarea are ca scop îndepărtarea din polieter a sărurilor formate și se realizează pe un filtru presă la $t = 90^{\circ}\text{C}$. Produsul filtrat se colectează în vasele de zi, funcție de sortiment, unde are loc și stabilizarea lui cu un stabilizator IRGASTAB. Prezența stabilizatorului este importantă pentru protecția polieterului la stocarea îndelungată, dar mai ales pentru prevenirea efectului „scorching” (degradarea termooxidativă a spumei rigide). Produsul filtrat stabilizat din vasele de zi se va pompa în vasele de stocare produse finite funcție de sortiment.

După terminarea filtrării, filtrul se suflă cu azot pentru îndepărtarea polieterului rămas în turtă. Această operație continuă până când la purja de pe traseul de evacuare din filtru se constată că iese gaz și cantități ne semnificative de produs. Produsul rezultat în urma suflării va fi colectat în reactorul de neutralizare și va rămâne ca zestre pentru șarja următoare.

POLIETERI pe baza de sorbitol

Polieterii polioli pentru spume rigide de tip:

PS 400 - 4G

PS 500 - 5G

PS 500 - 4G

se obțin prin alcooxilarea cu propenoxid a unui amestec de glicerină-SORBITOL/Meritol în sau fără mediu de polieter drept zestre, în prezență de hidroxid de potasiu soluție 45-50%, drept catalizator de polioxilare. Cele trei tipuri de polieteri pe baza de sorbitol (PS) diferă între ei după I_{OH} și după proporția dintre glicerină și sorbitol (funcționalitate).

Polieterul PS - ... - .G este un polieter pe bază de sorbitol, glicerină și propenoxid reprezentând un amestec de polieteri polioli: un polieter hexafuncțional și un triol, la care gradul de poliadiție/gr. hidroxil (n) pentru ambii componenți să fie de cca. 1-3 unități PO/gr.OH.

Polieterii astfel obținuți se purifică prin hidroliza alcooxizilor de potasiu formați în timpul sintezei, neutralizarea cu soluție 85% de acid fosforic, aditivarea cu Harbolita/Decaliat a polieterului brut neutralizat, tratare cu sol. de CaO pentru asigurare aciditate scăzută, distilarea apei introduse pentru hidroliza alcooxizilor de potasiu și obținerea polieterului limpede prin reținerea sărurilor anorganice pe filtru presă sau filtru cu lumânări.

Principalele faze tehnologice sunt:

I. Sinteza polieterului (Anhidrizare sol Sorbitol/Meritol, dozare propenoxid)

II. Neutralizare- filtrare polieterului

III. Stabilizarea polieterului

I A. ANHIDRIZARE AMESTEC SORBITOL 70% CU GLICERINA

Anhidrizarea amestecului sorbitol 70% cu glicerina se poate face cu ajutorul:

3.A. - pompei de vacuum PS 107/1,2

3.B. - cu condensatorul S 102 și pompa de vacuum PS 202/1,2.

Se deschide apa decantată la inelul pompelor de vacuum și se pornește una din pompe, prin deschiderea aspirației și refulării.

Se menține vacuumul la această valoare timp de 2 minute, după care se îmbunțește treptat, din 100 în 100 mm Hg, în așa fel ca după 15 minute, ventilul de aer fals, să fie închis total și vacuumul realizat pe sistem să fie maxim 60 mm Hg (-0.9). După atingerea vacuumului maxim se va micșora vacuumul cu 100 mmHg prin barbotorul, cu azot, timp de 1 oră, iar temperatura pe reactor se va menține la $90-95^{\circ}\text{C}$ (temperatura pe agent maxim 105°C). După ce temperatura în reactor a ajuns la 95°C , se strică vacuumul cu încă 200 mmHg (-0.65 ± -0.6). Se va funcționa în aceste condiții de temperatură și vacuum timp de 8 ore. După cele 8 ore de vacuumare-barbotare, se oprește pompa de vacuum și se recoltează o probă de apă din reactor.

La un conținut de apă de aproximativ 2%, se poate introduce glicerolatul și diferența de glicerina necesară.

După introducerea glicerolatului și glicerinei, se începe creșterea temperaturii în reactor la $100-105^{\circ}\text{C}$ și se pornește pompa de vacuum și barbotarea cu azot până la vacuum de $-0,6$ bari. Se merge în aceste condiții de vacuum ($-0,6$ bari) și temperatura ($100-105^{\circ}\text{C}$) timp de 4 ore.

Dupa cele 4 ore de vacuumare-barbotare, se opreste pompa de vacuum si se recolteaza o proba de apa din reactor.

Dupa recoltare, se reblindeaza stutul si se porneste din nou pompa de vacuum. Se merge in aceleasi conditii de vacuum (-0,6 bari) si temperatura (100-105 °C) pana la venirea analizei. La un continut de apa de aproximativ 0,8%, se considera anhidrizarea amestecului de sorbitol-glicerina finalizata.

DOZARE PROPENOXID.

Se depresurizeaza reactorul pana la 0,1-0,2 bari, cand toate conditiile de dozare propenoxid sunt indeplinite, reactorul este apt să primească propenoxid se incepe dozare,implicat reactia propriu-zisa.

Depasirea limitelor domeniului de temperatură 106-120°C duce la interblocarea debitului de PO prin acționarea asupra ventilului regulator PV –de pe traseul de refulare al pompelor

O temperatură mai mare de 120°C, duce la deprecierea produsului de sinteză, iar o scadere sub 106°C, duce la acumularea de PO lichid nereacționat în masa de reacție, care prin evaporare bruscă dă naștere la reacții violente necontrolate cu crestere de temperatură și presiune.

Dupa dozarea a 6-8% din cantitatea de PO programată, se porneste recircularea mica, iar preluarea caldurii de reactie se face de mantaua reactorului si de recircularea masei de reactie.

Pentru pornirea recircularii mici, se procedeaza astfel:

- se verifica sa fie inchise ventilele de pe schimbatorul de masa de recirculare
- se deschide ventilul manual de la fundul reactorului;
- se deschide aspiratia pompei de recirculare masa de reactie PS –
- se deschid ventilele de pe torii situati in partea superioara a reactorului;
- se porneste pompa de recirculare
- si se deschide treptat ventilul de pe refularea pompei, de asa natura ca amperajul motorului pompei sa nu depaseasc` 100A, fără oscilații și presiunea pe pompa să fie constantă, fără oscilații.

În timpul funcționării recircularii mici se urmărește:

- amperajul motorului de la pompa de recirculare masa de reactie sa nu depaseasca 100 A, fara zgomot si vibratii;
- sa nu existe neetanseitati pe traseul de recirculare PS –la RC –.

Dupa pornirea recircularii mici, se incepe încălzirea schimbătorului de masă de reacție, iar racirea agentului se oprsete (temperatura pe agent creste astfel catre 100-110 °C) pentru a se pregati pornirea recircularii mari.

Dupa dozarea a 10-15% din cantitatea de PO programată, se porneste recircularea mare, iar preluarea caldurii de reactie se face de mantaua reactorului si de schimbatorul de caldura.

Pentru pornirea recircularii mari se procedeaza astfel:

- se deschide total ventilul de ieșire din schimbator;
- se inchide ventilul de pe traseul de recirculare mica, astfel incat amperajul pompei să nu depășească 100 A, fără oscilații și presiunea pe pompa să fie constantă, fără oscilații .

De acum , urmărind parametrii indicați, se continua cu dozarea PO cu debite mai mari, de 800 – 1500 kg/h pana la introducerea cantității programate. De asemenea, temperatura pe agentul de termostatare se scade la 60-70°C.

Presiunea în reactor, masurată la PRASHL, va create în jurul valorii de 3,5-4 bari. La creșterea presiunii la valoarea de 4,3 bari hupa prealarmează vizual și auditiv în tablou comanda.

La creșterea presiunii la valoarea de 4,5 bari, se închide total ventilul regulator (PV –1) care dirijeaza PO spre reactor și se deschide total ventilul regulator (PV –2) care dirijează PO spre vasul de zi PO și hupa alarmează vizual și auditiv în tablou comanda.


La valoarea de 4,7 bari se deschide ventilul regulator (PV-4) de pe traseul de degazare la coloanele de absorbtie propenoxid în apă.

În caz de avarie, atunci când presiunea crește peste 5 bari, la valoarea de 5,5 bari se deschid supapele de siguranță în traseul de degazare.

La scăderea presiunii la valoarea de 2,5 bari hupa alarmează vizual și auditiv în tablou comanda.

În timpul dozării de propenoxid, se urmărește:

- scaderea nivelului in vasul de zi , urmarita la LR;
- cresterea greutatii in reactor, urmarita la GR –;
- mentinerea temperaturii si presiunii in reactorul de sinteza in limitele impuse;
- amperajului motorului de la agitator sa nu depaseasca 55 A, fara zgomot si oscilatii;



- amperajul motorului de la pompa de recirculare masa de reactie sa nu depaseasca 100 A, fara zgomot si oscilatii;
- sa nu existe neetanseitati pe traseul de dozare PO de la pompa la reactor
- contrapresiunea pe butelia de glicerina sa fie cu 1-1,5 bari mai mare decat in reactorul de sinteza.

Perfectarea reactiei

Dupa teminarea întregii cantități de PO programate, se oprește pompa de PO, se izoleaza traseul în ordine inversă ca la pornire.

Se menține șarja în aceleași condiții 2-3 ore la perfectare ($t = 115-120^{\circ}\text{C}$), timp în care presiunea scade singură datorită consumului de PO pana la o valoare constantă, după care se consideră perfectarea terminată.

În timpul perfecturii, se urmareste:

- scaderea presiunii în reactor;
- mentinerea temperaturii în reactor în limitele impuse;
- amperajului motorului de la agitator sa nu depaseasca 55 A, fara zgomot si oscilatii;
- amperajul motorului de la pompa de recirculare masa de reactie sa nu depaseasc 100 A, far zgomot si oscilatii.

Degazare-vacuumare

În prima etapă, după faza de perfectare cand masa de reacție conține 2-3 % PO dizolvat și alți produși ușori, precum și PO în stare de vapori, se depresurizează lent reactorul cu recircularea oprită timp de 10-15 minute pana la valoarea de 0,2 bari, către coloanele de absorbtie DT -101 și DT - 102 prin deschiderea treptată a ventilului regulator HC.

După aceste operații, se închide total ventilul regulator se porneste pompa de recirculare masa de reactie. Astfel, șarja este pregatita pentru vacuumare.

Se verifică să fie deschis ventilul manual de aer fals care intercalează ventilul regulator.

Se deschide apa decantată la inelul pompelor de vacuum și se pornește una din pompe, prin deschiderea aspirației și refulării.

Se menține vacuumul la această valoare timp de 2 minute, după care se îmbunatateste treptat, din 100 în 100 mm Hg din PRC - 112, în așa fel ca după 15 minute, ventilul de aer fals PV - 112, să fie închis total și vacuumul realizat pe sistem sa fie maxim 60 mm Hg. După atingerea vacuumului maxim se va strica vacuumul cu 100 mmHg prin barbotorul de PO timp de 1 oră, după care se va opri barbotarea cu N_2 și se va mentine sistemul de sinteza sub vacuum maxim timp de 15 minute.

Se recoltează o probă pentru determinarea indicelui de OH si alcalinitatii si vascozitatii.

Daca indicele de hidroxil este mai mare față de indicele de hidroxil maxim din fișa tehnică a polieterului care se fabrică (PS 500-5G, PS 400-4G, PS 500-4G), înseamnă că s-a subdozat propenoxid și se reia operația de dozare, calculand cantitatea de propenoxid cu urmatoarea formula:

$$\text{Greutate sarja} * \text{I OH analiza} = \text{Greutate sarja dupa corectie}$$

$$\text{I OH dorit}$$

Cantitate PO de dozat = Greutate sarja dupa corectie - Greutate sarja

Greutate sarja = Cantitate glicerina introdusa + cantitate sorbitol anhidrizat

Dacă indicele de OH este mai mic, înseamnă că s-a supradozat propenoxid. Astfel, se trece la urmatoarea fază, iar șarja în final se va amesteca cu o șarja cu indicele de OH mai mare, pentru a se obține indicele OH dorit.

Sarja pregatita pentru transvazare în reactorul de neutralizare pentru faza de neutralizare.

Neutralizare-filtrare-stabilizare polieteri pe baza de sorbitol

După primirea șarjei, confirmată de tablonistul și operatorul de pe faza de sinteză, se fac 3-4 presurizări și depresurizări cu azot, de la 0,5-0,1 bari, prin barbotor.

Dacă în acest timp temperatura în reactorul de neutralizare nu a scăzut sub 95°C sau a scăzut sub 80°C , se corectează prin deschiderea returului de apă recirculată sau prin izolarea și golirea apei din manta și alimentarea cu abur a acesteia.

După degazare se adaugă apa demineralizată sub agitare, care are următoarele roluri:

- transformă grupele alcoolat de potasiu în grupe hidroxil și KOH;
- mărește mobilitatea ionilor (H^+ ; OH^- ; K^+ ; H_2PO_4^-) din sistem cristalele de săruri obținute în prezența apei sunt mai mari decât în absența apei.

Absența apei în timpul neutralizării duce la începutul filtrării la un polieter tulbure, care conține și cristale fine de turtă. Dacă se adaugă accidental o cantitate mai mare de apă, nu se întâmplă nimic, însă faza de anhidrizare durează mai mult.

Neutralizarea polieterului se face cu o soluție de H_3PO_4 85%; cantitatea necesară de acid fosforic 85% se calculează în funcție de alcalinitatea polieterului.

În timpul acestei operațiuni se va purta echipament de protecție corespunzător.

După introducerea acidului fosforic se adaugă 10 litri apă oxigenată 50% la temperatura de 80-85 °C, cu scopul de a decolora polieterul, după 30 min care se introduce sol -20% de Ca O pentru asigurare aciditate finală polioliol scăzută și saruri sub 70 ppm.

Se menține șarja în aceste condiții timp de o oră, după care se introduce Decalita/Harbolita.

Harbolita/Decalita are drept scop îmbunătățirea eficacității filtrării și îndepărtarea sărurilor formate în urma neutralizării.

În cazul în care se adaugă Harbolita/Decalita mai mult de 2%, viteza de filtrare estescade, iar la o cantitate mai mică de 1% duce la viteze mari de filtrare și un timp mai scurt, conținut de saruri în polioliol ridicat. După neutralizare polieterul se supune unei maturări timp de 2 ore la o temperatură de 85- 95°C.

Scopul maturării este creșterea cristalelor de potasiu care s-au format în urma neutralizării KOH cu H_3PO_4 .

Timpul mic de maturare conduce la cristale mici greu filtrabile, iar timpul lung la cristale mari, ușor filtrabile.

După cca. 2h se recoltează o probă de laborator pentru determinarea acidității polieterului.

Dacă indicele de aciditate este mai mic de 0,2 mg KOH/g PZ rezultă că șarja este pregătită pentru operația de anhidrizare. În caz contrar, se va face corecția necesară, adăugându-se CaO.

Apa demineralizată introdusă în polieter, apa din soluția de H_3PO_4 și apa rezultată în urma neutralizării se va distila la vid cu ajutorul pompelor cu inel de apă.

Vacuumul se realizează la început din 200 în 200 mmHg, se îmbunătățește prin închiderea ventilului regulator de aer fals, până la atingerea vacuumului maxim ce poate fi realizat de pompe. În toată această perioadă temperatura în reactor va fi $t = 110-120^\circ C$.

După circa ½ h de funcționare în aceste condiții, se trece la reducerea vacuumului cu maxim 200 mmHg în 3 etape cu azot introdus prin barbotorul reactorului.

Vaporii de apă rezultați prin distilare sunt parțial condensați în condensator. Condensul rezultat rămâne în vasul de colectare și se purjează către CN-195 după terminarea șarjei, iar necondensatele care conțin și azot sunt evacuate de pompa de vacuum prin intermediul vasului de alimentare cu apă a pompelor de vacuum în afara clădirii.

După o oră de funcționare se recoltează o probă de laborator pentru determinarea conținutului de apă. Dacă rezultatul arată un conținut de apă mai mic de 0,1%, se consideră operația de anhidrizare terminată, se oprește vacuumarea și astfel șarja este pregătită pentru filtrare. În caz contrar, se continuă anhidrizarea până la obținerea unui conținut de apă corespunzător.

Înainte de filtrare propriu-zisă a șarjei se introduce apă recirculată în mantaua reactorului pentru răcirea polieterului la $t = 90^\circ C$. Când temperatura în reactor ajunge la $90^\circ C$ se închide ventilul de pe returul apei recirculate pentru a evita scăderea temperaturii, datorită inerției sistemului.

Filtrarea are ca scop îndepărtarea din polieter a sărurilor formate și se realizează pe un filtru presă sau pe un filtru cu luminari tip Dr. Muller

Polieterul neutralizat în reactor se poate filtra la $t = 90^\circ C$.


Produsul se va filtra, în funcție de sortiment, pe unul din vasele de zi, unde are loc și stabilizarea lui cu un stabilizator numit IRGASTAB.

Prezența stabilizatorului este importantă pentru protecția polieterului la stocare îndelungată, dar mai ales pentru prevenirea efectului „scorching” (degradarea termooxidativă a spumei rigide).

Produsul filtrat stabilizat se va pompa în vasele de stocare produse finite în funcție de sortiment.

După terminarea filtrării, filtrul se suflă cu azot pentru îndepărtarea polieterului rămas în turtă. Această operație continuă până când la purja de pe traseul de evacuare din filtru se constată că iese gaz și cantități nesemnificative de produs.

Produsul rezultat în urma suflării va fi colectat în reactorul de neutralizare și va rămâne ca zestre pentru șarja următoare sau se va colecta în vasul de „suflări” V133 și utiliza la o următoare șarja de polioliol pe baza de sorbita.



POLIETERI MANNICH

Polietrii de tip Mannich se obțin industrial în trei etape distincte, constructive.

În prima etapă se sintetizează compusul heterociclic alifatic oxazolidină, prin reacția dintre dietanolamină cu paraformaldehidă (87 – 97% conc). Produsul obținut cu un conținut de apă maxim 0,5% este intermediar în sinteza bazei Mannich, obținută prin reacția dintre oxazolidină cu un compus fenolic (fenol sau nonilfenol). În ultima etapă, baza Mannich se alcoxilează cu propenoxid la polieteri de tip Mannich.

Fazele procesului tehnologic se desfasoara diferit in functie de polieterul sintetizat.

I. POLIETER PETOL PM- 410-4N (polieter pe bază de Nonilfenol)

Descrierea procesului tehnologic sinteză oxazolidină

Dietanolamina este stocată în rezervorul VS-113, vehiculată cu pompe centrifuge cu manta de încălzire PS-113/1,2 prin trasee însoțite. Produsul este adus cu cisterna CF sau auto și descărcat printr-un racord flexibil în vasul de stocare VS-113. Cu aceleași pompe utilizate pentru descărcarea cisternelor CF sau auto, se alimentează reactorul cu debitul măsurat și urmărit la tablou comanda. Vasul de stocare este prevăzut cu serpentină de încălzire, regulator de presiune pentru reglarea pernei de azot, indicare de nivel și regulator de temperatură (pentru menținerea dietanolaminei la temperatura de 50-60 °C).

La dietanolamina încărcată anterior, la temperatura de 55-65 °C se adaugă sub agitare continuă, treptat cantitatea necesară de paraformaldehidă prin manlocul reactorului(1-2 saci la 5-6 minute). Se poate utiliza și formaldehidă apoasă 30%, dar se preferă paraformaldehida datorită volumului mic de apă necesar a se distila.

Puritatea paraformaldehidei poate varia între 85-97%, fără a afecta negativ caracteristicile produsului finit, dar trebuie ținut cont de puritatea menționată considerând întotdeauna un foarte mic exces molar de DEA, respectând raportul molar DEA :PFA Reacția dintre paraformaldehidă și DEA este foarte slab exotermă, datorită suprapunerii a două efecte termice contrare:

-descompunerea paraformaldehidei (PFA) la formaldehidă = reacție endotermă

-reacția PFA cu DEA = reacție exotermă.

Din acest motiv reacția este ușor de controlat, necesitând doar o slabă răcire care se realizează prin mantaua reactorului cu apă demineralizată ca agent de termostatare.

După introducerea întregii cantități de PFA solidă, se purjează reactorul cu azot și se creează o perna de 0,2-0,5 bari, menținându-se masa de reacție timp de o oră la $t = 55-65^{\circ}\text{C}$ și $p = 0,2-0,5$ bari, sub agitare, pentru perfectarea reacției.

Masa de reacție se transformă într-un lichid limpede, transparent, de la incolor la gălbui, care constă în oxazolidină (OXA) 83 – 87 % și apă de reacție 13-17%.

Oxazolidina anhidră se obține prin distilarea apei la vid și barbotare cu azot (-0,8 la - 0,85 bari) la temperaturi joase de 80-95 °C (temperatura maximă admisă este de 100 °C, dar se preferă a se distila apa la 80-95 °C). Urcarea temperaturii peste 100 °C la faza de anhidrizare, conduce la o apreciabilă creștere a vâscozității și înnegrirea bazei Mannich cât și a polieterului Mannich finit.

O distilare forțată poate chiar duce la dublarea sau triplarea valorii vâscozității polioliilor finiți și afectează culoarea acestora. Dacă totuși vâscozitatea a crescut foarte mult prin depășirea temperaturii, polioliile fie se diluează cu 10 –15% polioli cu vâscozitate mică, fie se adaugă în porții mici la volume mari de polioli conformi.

De asemenea este de dorit ca temperatura de perete (sau temperatura agentului termic) să nu fie foarte ridicată, pentru a nu avea la perete o temperatură mai mare. Temperatura agentului termic poate fi mai mare cu 15 –20°C decât temperatura din reactor, în perioada de creștere a acestuia și egală spre final la 92-95°C.

După ce temperatura în reactor atinge 75-80°C, pentru facilitarea îndepărtării apei se pornește barbotarea cu azot, cu un asemenea debit încât presiunea remanentă în reactor să fie de 150-180 mm Hg. Distilarea apei va dura aproximativ 2-3 ore. Anhidrizarea oxazolidinei se controlează prin analiza conținutului de apă, după ce temperatura în reactor a depășit 90°C, în condițiile enumerate până acum.

Atunci când conținutul de apă este sub 0,5% se consideră anhidrizarea terminată, se oprește vacuumarea, barbotarea, se presează cu azot la 0,2 bari și se răcește 50 –60°C.

Pentru a începe o nouă șarjă de oxazolidină, se golește reactorul în vasul de stocare.

Descrierea procesului tehnologic sinteza baza mannich cu nonilfenol

Nonilfenolul este stocat în VS-20/115 la temperatura de 45-50°C. După introducerea cantității necesare de nonilfenol prin contorul masic, se dozează și cantitatea de DEA, -250KG, începe dozarea oxazolidinei în limitele impuse de temperatură.

După finalizare dozare oxazolidină, se va crea pernă de azot 0,2 bari și se va perfectă reacția la $t = 70-80^{\circ}\text{C}$ timp de 2 ore.

După perfectarea bazei mannich, se va recolta probă și se va inertiza masa de reacție.

Descrierea procesului tehnologic sinteza PM 410-4N

La baza Mannich sintetizată anterior, la temperatura de 80-90°C se poate adăuna propenoxid, la început cu un debit de 150-200 l/h, iar apoi se mărește debitul până la 600-1500 l/h și temperatura până la maxim 97°C.

Depășirea limitelor domeniului de temperatură de 97°C duce la interblocarea debitului de propenoxid prin acțiuni asupra ventilului regulator de pe traseul de reflux al pompelor de PO. O temperatură mai mare de 97°C nu este indicată, păstrarea temperaturii în limitele impuse conduce reproductibil la polieteri de vâscozitate mică, iar aminele terțiare sunt mai active catalitic la temperaturi mai joase decât la cele ridicate. O temperatură mai joasă are un efect deosebit de favorabil și asupra culorii finale a polieterului, care este deschis la culoare.

Căldura de reacție se îndepărtează atât cu ajutorul mantalei cât și cu ajutorul schimbătorului de masă de reacție (folosind ca agent termic apă demineralizată). După terminarea alimentării cu PO, se perfectează masa de reacție prin menținere sub agitare continuă 80-90°C timp de 2 ore, interval în care presiunea din reactor scade de la 4 bari la o valoare constantă.

După perfectarea reacției, urmează degazarea polieterului prin evacuarea presiunii remanente în coloana de absorbție, urmată de o barbotare sub vacuum cu azot a masei de reacție timp de 2 ore la $t = 95-100^{\circ}\text{C}$. În final, pentru o bună îndepărtare a urmelor de propenoxid rămas nereacționat se menține reactorul sub vid timp de 10-15 min după care se oprește vacuumarea, barbotarea și se presează cu azot la 0,5-1 bar pentru golire.

Se obține un polioliol care nu necesită nici o purificare.

Polieterii PETOL PM-410-4N se stochează în vasul de stocare prevăzut cu încălzire și pernă azot.

POLIETERI AMINICI

Polieterii aminici care se obțin industrial în Secția Polioli Speciali, se împart în trei categorii:

- polieter aminic pe bază de etilendiamină (EDA) și catalizator dimetilciclohexilamină (DMCHA) propoxilat la un indice OH de 640 cu denumire comercială PA 640-4E.
- polieter aminic pe bază de etilendiamină (EDA) și catalizator dimetilciclohexilamină (DMCHA) propoxilat la un indice OH de 450 cu denumire comercială PA 450-4E.
- Polieter aminic pe baza de trietanol amina (TEA) și catalizator NNDMCHA, propoxilata la un indice OH de 450, cu denumirea de PA 450-3T

I. POLIETER POLIOL PA 640 - 4 E

Descrierea procesului tehnologic sinteza PA 640-4E


EDA este un inițiator ideal pentru spume PUR, mai ales că poliolioli aminici rezultați prin propoxilare au funcționalitate ($f = 4$).

Prezența azotului în structura polioliolilor aminici cu efect catalitic marcant în reacția dintre grupele -OH și grupele -NCO din izocianati, conduce la o creștere marcantă a reactivității în procesul de spumare și la scăderea concentrației de catalizator utilizați în componentă. Poliolioli aminici după reacția de poliadiție și degazare a produsului nu mai necesită nici o altă purificare suplimentară.

În reactorul de polimerizare la temperatura de 15-30°C se încarcă cantitatea necesară (funcție de rețetă) de etilendiamina (EDA) stocată în vas și cantitatea necesară de dimetilciclohexilamina (DMCHA) drept catalizator, după care se efectuează la aceeași temperatură sub agitare 3-4 purjări cu azot (presurizare la 1-1,5 bari alternate cu detente la 0,1-0,2 bari). Ultima presurizare a reactorului se va face la 3-3,5 bari constituind proba de presiune a reactorului timp de 15 minute. Dacă nu există probleme de etanșeitate se depresează reactorul la 0,2 bari spre coloana de absorbție și se începe încălzirea agentului termic și a masei de reacție la 90-110°C. La această temperatură se începe alimentarea cu propenoxid. Reacția se caracterizează prin două etape distincte:

1. O etapă de mare reactivitate, puternic izotermă, în care PO se adăunează la grupele -NH din sistem. Condițiile de lucru ale acestei etape sunt:

temperatura = 90-105°C; presiunea = 1 - 2 bari.



Se adăunează în aceste condiții cca. 25 % din cantitatea de PO.

2. O etapă mai lentă în care PO se adăunează la grupele hidroxil formate în etapa întâia:
temperatura= 95-110°C; presiunea= 3 – 4 bari

După terminarea propoxilării se perfectează masa de reacție, pentru consumarea propenoxidului rămas nereacționat, prin menținerea reactorului în aceleași condiții ca la propoxilare timp de 2 ore, interval de timp în care presiunea scade de la 3-4 bari la 0,5-0,8 bari.

După perfectare, se depresează reactorul la 0 bari și se degazează masa de reacție prin vacuumare și barbotare de azot la t =100-110°C, timp de 1,5-2 ore, propenoxidul remanent fiind antrenat și absorbit în apă.

După degazarea produsului PA 640-4E se analizează, se răcește la t = 70-80 °C și se golește în vasul de stocare prin presarea cu azot a reactorului la 1 bar.

Polieterul se va stoca la t = 70-80°C și pernă de azot 150-200 mm CA.

II. POLIETER POLIOL PA 450 - 4E

Descrierea procesului tehnologic sinteza PA 450-4E

EDA este un inițiator ideal pentru spume PUR, mai ales că polioliu aminici rezultați prin propoxilare au funcționalitate (f = 4).

Prezența azotului în structura polioliilor aminici cu efect catalitic marcant în reacția dintre grupele – OH și grupele – NCO din izocianati, conduce la o creștere marcantă a reactivității în procesul de spumare și la scăderea concentrației de catalizator utilizați în componentă. Polioliu aminici după reacția de poliadiție și degazare a produsului nu mai necesită nici o altă purificare suplimentară.

În reactorul de polimerizare la temperatura de 15-30°C se încarcă cantitatea necesară (funcție de rețeta) de etilendiamina (EDA) stocată în vas și cantitatea necesară de dimetilciclohexilamina (DMCHA) drept catalizator din vasul de masură; după care se efectuează la aceeași temperatură sub agitare 3–4 purjări cu azot (presurizare la 1-1,5 bari alternate cu detente la 0,1-0,2 bari). Ultima presurizare a reactorului se va face la 3-3,5 bari constituind proba de presiune a reactorului timp de 15 minute. Dacă nu există probleme de etanșitate se depresează reactorul la 0.2 bari spre coloana de absorbție și se începe încălzirea agentului termic și a masei de reacție la 80-95°C. La această temperatură se începe alimentarea cu propenoxid. Reacția se caracterizează prin două etape distincte:

1. O etapă de mare reactivitate, puternic izotermă, în care PO se adăunează la grupele –NH din sistem. Condițiile de lucru ale acestei etape sunt:

temperatura=80-90 °C; presiunea = 1 – 2 bari.

Se adăunează în aceste condiții cca. 25 % din cantitatea de PO.

2. O etapă mai lentă în care PO se adăunează la grupele hidroxil formate în etapa întâia :

temperatura= 85-95 °C; presiunea = 3 – 4 bari

După terminarea propoxilării se perfectează masa de reacție, pentru consumarea propenoxidului rămas nereacționat, prin menținerea reactorului în aceleași condiții ca la propoxilare timp de 2 ore, interval de timp în care presiunea scade de la 3-4 bari la 0,5-0,8 bari.

După perfectare, se depresează reactorul la 0 bari și se degazează masa de reacție prin vacuumare și barbotare de azot la t =100-110°C, timp de 1,5-2 ore, propenoxidul remanent fiind antrenat și absorbit în apă.

După degazarea produsului PA 460-4E se analizează, se răcește la t = 60-70 °C și se golește în vasul de stocare prin presarea cu azot a reactorului la 1 bar.

Polieterul se va stoca la t = 60-70 °C și pernă de azot 150-200 mmCA.

DOMENII DE UTILIZARE

Polieterii pe baza de zaharoza, sorbitol, nonilfenol, amine alifatic inferioare și propenoxid sunt intermediari polihidroxilici destinați obținerii de spume poliuretanic rigide utilizate în industria mobilei, în izolații termice, panouri sandwich, spume tip „spray” .

În urma reacției cu poliizocianatii aromatici se obțin spume poliuretanic de densitate reticulară ridicată , care le conferă caracter rigid .

Spumele astfel obținute au stabilitate dimensională și proprietăți fizico-mecanice crescute .

Polioliu Mannich (nonilfenol) datorită structurii aromatice intrinsece, conduc la proprietăți fizico-mecanice , termice și de rezistență la foc ale spumelor poliuretanic rigide (PUR) rezultate, superioare spumelor PUR obținute din polioliu cu structura alifatică sau cicloalifatică cum sunt cei pe baza de sorbitol , zaharoza, glicerina .

De asemenea, compatibilitatea excelenta cu pentanii utilizati ca agent de expandare conduc la o structura celulara uniforma.

Datorita azotului terțiar din structura au o reactivitate ridicata in procesul de spumare, aminele terțiare catalizand reactia dintre grupele hidroxil si grupele izocianice ale izocianatilor aromatice.

Acest fapt face ca una dintre importantele aplicatii ale polioliilor Mannich sa fie spumele stropite („spray”), unde se cere o reactivitate inalta.

Atat bazele Mannich (polioliul Mannich inainte de propoxilare) cat si polieterii finiti pot fi utilizati cu succes ca agenti de reticulare in diferite recepturi de poliuretani, inlocuind cu succes agentii de reticulare alifatici de tipul etilendiamina si etilentriamina propiloxilata.

Depozitare propenoxid:

- rezervor pozitia VS 101 = volum 200 m³
- vas pozitia VS 102 = volum 10 m³
- vas pozitia VS 300 = volum 20 m³
- vas pozitia VS 500 = volum 20 m³
- vas pozitia VS 19 = volum 18 m³

Depozitare KOH:

- rezervor pozitia VS 110 = volum 2,5 m³

Depozitare Glicerina:

- rezervor pozitia VS 234 = volum 335 m³

Depozitare Sorbitol/Meritol

- rezervor pozitia VS 503 = volum 50 m³

Depozitare DEA:

- rezervor pozitia VS 113 = volum 80 m³

Depozitare OXA:

- rezervor pozitia VS 1/1 = volum 8 m³

Depozitare Fenol:

- rezervor pozitia VS 15 = volum 100 m³

Depozitare TEA:

- rezervor pozitia VS 16 = volum 25 m³

Depozitare EDA:

- rezervor pozitia VS 18 = volum 25 m³

Depozitarea nonilfenolului:

- 2 vase cilindrice verticale: VS 20 = vol. 25 m³ și VS 115 = vol. 25 m³

Depozitare polioli aminici:

- rezervor pozitia VS 22 = volum 100 m³
- rezervor pozitia VS 23 = volum 37 m³
- rezervor pozitia VS 24 = volum 108 m³
- rezervor pozitia VS 25 = volum 108 m³
- rezervor pozitia VS 26 = volum 150 m³
- rezervor pozitia VS 38 = volum 20 m³

Depozitare polioli zaharati:

- rezervor pozitia V-1/V-2 = volum 220 m³
- rezervor pozitia V-3 = volum 180 m³
- rezervor pozitia V-206 = volum 125 m³
- rezervor pozitia VS 406 = volum 80 m³
- rezervor pozitia VS 404 = volum 100 m³
- rezervor pozitia VS 405 = volum 100 m³
- rezervor pozitia VS 600 = volum 200 m³
- rezervor pozitia VS 402 = volum 45 m³
- rezervor pozitia VS 403 = volum 50 m³
- rezervor pozitia VS 209 = volum 50 m³


Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- rezervor pozitia VS 118 = volum 35 m³
- rezervor pozitia VS 119 = volum 40 m³

Instalatia de polieteri flexibili – Unitatea U300 cu urmatorul continut:

Anul punerii in functiune - 2022;

Regim de lucru: 330 zile/an;

Procesul tehnologic:

Instalatia de polieteri – amplasament HCH-LINDAN au avut ca obiectiv obtinerea urmatoarelor sortimente de polieteri:

- Polieteri flexibili (polieteri dioli si glicerine propoxilate) – capacitate 35000 t/an
- polieteri dioli: petol 250-2, petol 120-2, petol 56-2;
- glicerine propoxilate (polieteri trioli): petol 400-3, petol 250-3, petol 160-3, petol 56-3;

Obtinerea polieterilor trioli se rezuma la urmatoarele faze principale:

A. Sinteza alcoolatului de potasiu.

In reactorul de sinteza RC-300 prevazut cu agitator cu etansare mecanica si sistem de ungere si presurizare a etansarii se sintetizeaza glicerolatul de potasiu din glicerina si catalizator, KOH solutie 45÷50%.

Se introduce glicerina- din vasul de zi VS-405 cu pompa PS-405/2 , la o temperatura cuprinsa in intervalul 50-70°C. Masurarea cantitatii de glicerina necesara unei sarje de alcoolat se face cu ajutorul unui contor FIQASH-4309 montat pe refularea pompei de vehiculare glicerina, PS-405/2. Se seteaza cantitatea necesara si la atingerea valorii setate va interbloca pompa PS-405/2 la valoarea maxima. Dupa introducerea intregii cantitati de glicerina se introduce catalizatorul, solutia de 45-50 % KOH, din vasele de zi VS-406/1.2 cu una din pompele PS-406/2.3 prin masurare cu contorul FIQSH-4320 din depozitul de materii prime.

B. Sinteza prepolieterului.

Prepolieterul, produsul intermediar de la care se pornește sinteza tuturor sortimentelor de polieteri trioli cu masă moleculară ≥3000, se obține prin poliadiția propenoxidului la glicerolatul de potasiu obținut în RC-300.

C. Sinteza polieterului brut.

Polieterul se obtine prin poliadiția propenoxidului la prepolieterul sintetizat anterior. Condițiile de lucru pentru obtinerea polieterului sunt:

- presiune = 0,2÷4 bari
- temperatura = 115 ± 5°C

Sinteza acestor tipuri de polieter are loc in reactoarele RC-301/302/303 (in cazul in care RC-301 nu sintetizeaza prepolieter).

O parte din prepolieterul sintetizat si stocat in VS-312 este incarcat cu una din pompele PS-308/1.2, prin intermediul contorului FIQ-3317, in fiecare din cele trei reactoare existente, urmarindu-se in acelasi timp si cresterea nivelului in reactoare , nivel indicat de LRAHL-3403/1.2 pentru RC-301, LRAHL-3406/1.2 pentru RC-302 si LRAHL-3408/1.2 pentru RC-303. Incarcarea dureaza aproximativ 10-15 minute. Se scoate aerul prin realizarea de 2-3 admisii si evacuari succesive de azot.

Degazarea reactoarelor se realizeaza spre coloana de neutralizare gaze DT-301. Sintezele pe cele trei reactoare se vor realiza astfel incat sa nu existe posibilitatea suprapunerii fazei de degazare.


D. Devolatilizarea polieterului brut.

Dupa perfectare are loc degazarea controlata a masei de reactie cu PRCAL-3106, PRCAL-3115, PRCAL-3124 pentru eliminarea propenoxidul nereactionat.

Degazarea in aceasta etapa de sinteza se face astfel:

- degazarea catre coloana DT-301 pana la 0.00 barg;
- degazarea la vid cu pompele PS-307/1.2.3.

Degazarea primara se realizeaza astfel: reactoarele RC-301, RC-302 si RC-303 se depresurizeaza usor, catre coloana de absortie DT-301 pana cand PRCASH-3106, PRCAL-3115, PRCAL-3124 indica 0.00 barg, prin



deschiderea treptata a ventilelor pe degazare PV-3106/2, PV-3115/2 si respectiv PV-3124/2, avand in vedere gradul de umplere foarte mare al autoclavei.

Vaporii de propenoxid si azot intra in coloana de absorbtie DT-301 prin partea inferioara si circula in contracurent cu apa de absorbtie, similar cu degazarea prepolieterului.

Pentru degazarea masei de reactie, in prima etapa se elimina propenoxidul ramas nereactionat si azotul, din spatiul liber de deasupra masei de reactie din reactor. Odata cu degazarea controlata, PRCASH-urile mentionare de pe reactoare vor deschide si ventilul automat on/off, de pe refularea pompelor PS-310/1.2 (de la sistemul de absorbtie PO in apa-coloana DT-301). In acelasi timp se vor porni si pompele de solutie de propenoxid.

Prin degazarea secundara se indeparteaza urmele de produse volatile (propenoxid, alcool alilic, azot) prin aplicarea unui vid progresiv de pina la 40-60 mmHg (presiune remanenta) reglat cu PRC-PV-3132 sau PRC-PV-3134 sau PRC-PV-3135 aferente pompelor de vid PS-307/1.2.3. Dupa aproximativ 30 minute se scade vidul in jurul valorii de 110 mmHg (presiune remanenta) prin barbotare de azot cu un debit de cca 100 Nmc/h care sa nu influenteze vacuumul. Se urmareste presiunea la PRCASHL-3105, PRCASHL-3114, PRCASHL-3123 si se actioneaza corespunzator HCV-3004/1, HCV-3006/1, HCV-3008/1 urmarind si debitele la FR-3304, FR-3308, FR-3312. Vaporii absorbiti de catre pompele de vid trec initial prin vasele de aspiratie VS-306, VS-308, VS-310 unde condensatele se vor separa de restul gazelor si apoi vor fi absorbite de inelul pompelor de vid. Apa rezultata de la inele, cu continut de organice extrem de mic, va fi evacuata la canalizarea chimica neutra prin intermediul vaselor de refulare VS-307, VS-309 si respectiv VS-311.

Dupa ce se considera incheiata degazarea masei de reactie, se creaza o usoara perna de azot de 0,1-0,5 barg, urmarindu-se presiunea la PRCASHL-3105 pe reactorul RC-301, PRCASHL-3114 pe reactorul RC-302 respectiv PRCASHL-3124 pe reactorul RC-303, deschizind corespunzator HCV-3004/1, HCV-3006/1, HCV-3008/1.

Cu pompele de masa de reactie PS-301/1,2, PS-303/1,2, PS-305/1,2, polieterul brut se transvazeaza din autoclavele de sinteza in cele de neutralizare RC-304, RC-305 sau in vasele tampon VS-313 (polieter), VS-333 (polieter neconform) sau VS-334 (polieter).

Avaria la sinteza polieterilor trioli este similara cu avaria la sinteza prepolieterilor (parametrii de lucru, alarmare si interblocare sunt aceeasi), avand in vedere ca materia prima principala, propenoxidul, este aceeasi (reactia principala este tot una de propoxilare).

E. Purificarea polieterului brut.

Purificarea polieterului are drept scop îndepărtarea ionilor alcalini (Na⁺ și K⁺) până la maxim 5 ppm prin tratarea cu ambosol (un silicat de magneziu), în prezența apei demineralizate.


Ionii de Na⁺ și K⁺ rezultați prin hidroliza grupelor alcoolat sunt reținuți fizic și chimic pe suprafața ambosolului, cationit sintetic și adsorbant în același timp, deci ambosolul este folosit ca adsorbant in etapa de neutralizare pentru îndepărtarea catalizatorului (alcalinitatii), iar perlifilul este folosit in etapa de filtrare a polieterilor ca agent de expandare pentru mentinerea vitezei de filtrare.

Purificarea polieterilor bruți se realizează absolut identic la toate tipurile: dioli si trioli (glicerine propoxilate) prin tratarea cu ambosol, perlifil și apă demineralizată.

Mentținerea amestecului de reacție la omogenizare minim 60 minute pentru RC-304,305 (Vutil=24 m3) este strict obligatorie. În felul acesta se realizează hidroliza ionilor de Na⁺ și K⁺ în masa de reacție, neutralizarea și reținerea eficientă a acestora pe suprafața ambosolului.

Produsul brut sintetizat este transvazat din vasul de stocare VS-313 cu pompele PS-308/1.2, din VS-333 sau VS-334 cu pompele PS-309/1.2 sau direct din reactoarele de sinteza RC-301, RC-302 sau RC-303 cu pompele PS-301/1,2, PS-303/1.2, PS-305/1.2 in reactoarele de neutralizare RC-304, RC-305, in vederea purificarii de ionii de potasiu, prin neutralizarea cu ambosol.

Se adauga sub agitare apa demineralizata prin intermediul contorului FIQ-3315, dupa care se introduce in reactor cantitatea necesara de ambosol si perlifil, prin intermediul unui buncar de solide B-304 si respectiv B-305. Deoarece solidele utilizate ca adjuvanti de neutralizare-filtrare degaja prafuri, s-a realizat un sistem de desprafuire, pozitie de montaj FP-300, format dintr-un filtru cu saci si un ventilator centrifugal V-300. Atat pe intrarea in filtru FP-300 cat si la iesire se vor monta manometre. Sistemul de desprafuire va fi complet automatizat. Prafurile rezultate de la scuturarea sacilor se vor recupera si se vor introduce in procesul de neutralizare in reactoarele RC-304, RC-305.



Buncarele B-304 si B-305 comunica la partea inferioara cu reactoarele de neutralizare si la partea superioara cu sistemul de desprafuire FP-300. Sistemul de desprafuire se va porni doar la alimentarea sacilor de solide in reactoarele RC-304/RC-305, in restul timpului fiind oprit.

Se menține masa de reacție timp de 45-50 minute, sub pernă de azot de 0.2 bar cu ajutorul aparatelor PRCASH-3142 si respectiv PRCASH-3159, pe recirculare și agitare continuă pentru omogenizare. Menținerea timpului este strict obligatorie, in felul acesta realizindu-se hidroliza ionilor de sodiu și potasiu în masa de reacție, prin neutralizarea și reținerea eficientă a acestora pe suprafața ambosolului. Polieterul initial alcalin (mult mai labil termic in prezenta oxigenului), devine slab acid si poate fi supus in continuare operatiei de distilare la o temperatura de 110 - 1200C.

Se ridica temperatura in reactoare la 110-1200C, cu ajutorul aburului de 3 ata, care circula prin fasciculele tubulare din interiorul reactoarelor.

Temperatura suspensiei de polieter din reactor este mentinuta si reglata la valorile impuse de proces de reglatoarele TRCAH-3218, TRCAH-3222 de pe reactoare, care actioneaza asupra ventililor de reglare TV-3218, TV-3222 de pe traseele de abur.

Pentru scaderea continutului de apa din polieterul neutralizat de la 1.5% sub 0.1%, masa de reactie se distila la 110-1200C sub un vid de 660-560 mmHg (100-200 mmHg presiune remanenta), vid creat de pompele de vid PS-319/1.2.3. Vacuumul aplicat pentru anhidrizare se poate aplica treptat de la valori mai mici de cca 100-150 mmHg la valori mai mari de cca 560-660 mmHg, cu ajutorul aerului fals introdus in aspiratia pompelor de vid. Pentru marirea eficientei anhidrizarii pe tot parcursul distilarii se barboteaza azot in masa de reactie (cu un debit de 100-150 Nmc/h), astfel incit sa nu se influenteze vidul dorit. Pe tot parcursul anhidrizarii se mentine temperatura masei de reactie la 110-120 0C. După aproximativ 3-5 ore de anhidrizare, se analizează produsul și, în cazul unui conținut de apă sub 0,08% (in functie de sortimentul fabricat limita pentru continutul de apa poate sa fie mai mare sau mai mica), se oprește distilarea. Amestecul de vapori necondensati si condens se separa in vasele VS-327/VS-329/VS-331 de pe aspiratia pompelor de vid PS-319/1,2, necondensatele fiind preluate de inelul de lichid al pompelor.

La sfirsitul procesului de distilare se opresc pompele de vacuum, se presurizeaza reactoarele la 0.3 bari si se trece la faza de filtrare. Pentru filtrare sunt disponibile:

- un filtru cu lumanari, Dr. Muller (existent);
- un filtru cu placi (nou montat).

Pentru filtrare se trece suspensia de polieter in vasele tampon VS-316/VS-322. In principal, filtrarea pe cele doua filtre se va face utilizand vasele tampon existente, respectiv VS-316 pt FT-300 si VS-322 pentru FT-301. Sistemul de conducte si automatizare a fost gandit ca oricare din vase (VS-316, VS-322) si reactoare (RC-304, RC-305) sa poata fi utilizat ca vas de filtrare pentru oricare din cele doua filtre, FT-300, FT-301.

F. Stabilizarea polieterului finit.

Polieterii neutralizati si filtrati sunt trimisi din vasele tampon VS-320, VS-326 , cu pompele aferente PS-314/1.2 si PS-318/1.2 in depozitul de produse finite din unitatea U400. Aici, polieterii dioli si trioli sunt stabilizati cu irgastab.

Scopul introducerii antioxidantului (Irgastab PUR 67) este acela de a inlatura fenomenul de degradare termooxidativa a polieterului. Aceasta degradare se manifesta prin inchiderea culorii polieterului, aparitia de grupe carbonil si ruperea neselectiva a catenelor. Reactiile de autooxidare sunt accelerate de lumina vizibila, de contactul direct cu aerul al polieterului. Aceste fenomene de degradare pot fi impiedicate sau intarziate mult prin adaugarea in mici cantitati (de ordinul 0,25%-0.45% în funcție de tipul poliolului) a unor substante reducatoare cum este irgastabul.

Irgastabul se achiziționează în butoaie de 200 litri, care se descarcă, cu ajutorul pompei flux PS-458, în vasul de stocare VS-457, capacitate 5 mc. Întrucât irgastabul este un produs foarte vâcos, cca 4000 cP la 15°C este necesară încălzirea butoaielor, înainte de descărcare, până la temperatura minimă de 40°C, când vâscozitatea ajunge la 294 cP. După descarcare butoaiile se vor sprijini cu gura în jos in cuvă paralelipipedică.

După golirea butoiului cu pompa flux, traseul se golește în vasul VS-457 prin suflare cu azot. După golire totală, butoiul din tablă se presează la presa de butoaie. Necesarul de irgastab pentru condiționarea polieterilor trioli, dioli si zaharați este de maxim 4 butoaie pe zi.

Încălzirea butoaielor se realizează prin intermediul a 4 plăci de încălzire tip HBD, pentru butoaie de oțel de până la 200 litri.

Din vasul VS-457, irgastabul se dozează, cu ajutorul pompei PS-457, prin contorul FRQSH-4351, în aspirația pompelor de trioli PS-452/1,2 și PS-455/1,2, respectiv a pompelor de dioli PS-453/1,2.

La trecerea cantității de irgastab dozate, FRQSH-4351 oprește pompa PS-457. Cantitatea de stabilizator pe tona de polieter este de 2,5÷4.5 kg.

Introducerea irganoxului în rezervoarele de stocare se face imediat după terminarea operației de filtrare, când temperatura polieterului este de circa 60-70°C, temperatură la care are loc omogenizarea foarte bună a irganoxului în masa de polieter.

Fazele procesului tehnologic dioli:

I. Sinteza polioli prin poliaditia propenoxidului la propilenglicol în prezența KOH, catalizatorul reacției de polimerizare.

II. Neutralizare - filtrare polieter - neutralizarea se face cu ambosol și perlifil. Filtrarea se realizează pe filtru presă, la temperatura și presiune și are scopul de a îndepărta din polieter sarurile formate.

Stabilizarea polieterului - se realizează cu un stabilizator pentru protecție la termooxidare.

Depozitare propenoxid:

- 4 vase de stocare: VS-401/1,2,3, 4, volum 130 m³ fiecare.

Depozit glicerina:

-1 vase de stocare: VS-402, cu o capacitate de 100 m³;

-1 vase de stocare: VS-405, cu o capacitate de 200 m³;

-1 vase de stocare: VS-501, cu o capacitate de 200 m³;

Depozit propilenglicol:

-1 vase de stocare: VS-403, cu o capacitate de 100 m³;

Depozit soluție KOH 45 %:

-2 vase de stocare VS-406/1,2 cu o capacitate de 50 m³ fiecare;

-1 vase de stocare: VS-408, cu o capacitate de 100 m³;

Depozitarea acrilonitrilului:

-2 vase de stocare acrilonitril: VS-503/1,2, cu o capacitate de 200 m³ fiecare;

Depozitarea stirenului:

-2 vase stocare stiren VS-504/1,2, cu o capacitate de 200 m³ fiecare;

Depozitare nonilfenol:

-2 vase de stocare acrilonitril: VS-505, 506, cu o capacitate de 100 m³ fiecare;

Depozit polieteri dioli și trioli:

-4 vase de stocare: VS-514/1,2,3,4 cu o capacitate de 300 m³ fiecare (pentru trioli);

-3 vase de stocare: VS-516/1,2,3 cu o capacitate de 300 m³ fiecare (pentru dioli);

Instalația apă oxigenată – OPRITA .

Departament transporturi

Stații de spălare cisterne

În cadrul Departamentului transporturi CF există două Stații de spălare cisterne:


A. Stația de spălare cisterne nr. 1;

B. Stația de spălare cisterne nr. 2.

Proces tehnologic

A. Stația de spălare cisterne nr. 1

În cadrul stației de spălare cisterne nr.1 care are o singură linie CF și cinci guri de spălare se dirijează cisterne care au transportat produse organice (octanol, polieteri, propilen glicol etc.). De asemenea în această stație se pregătesc în vederea autorizării cisternele de propilena și de clor.



Fluxul tehnologic cuprinde fazele de spalare, verificare si reparare a cisternelor care lucreaza sub presiune precum si a cisternelor cu regim de lucru normal. Spalarea si degazarea se realizeaza cu abur si apa iar uscarea si racirea se realizeaza cu aer in conformitate cu procedura operationala si cu instructiunile de lucru existente.

Avizarea cisternelor in vederea incarcarii cu produs se reealizeaza in concordanta cu procedura operationala existenta, de catre toti factorii implicati.

Realizarea presiunii necesare pentru probele care se executa la cisternele de propilena si de clor se realizeaza cu pompa Woma auto.

Golirea cisternelor de condensul si apa de spalare se realizeaza la canalizarea chimica neutra din zona statiei de spalare cisterne, de unde sunt dirijate la statia de Epurare Biologica.

B. Statiya de spalare cisterne nr. 2

Statiya de spalare cisterna nr. 2 este destinata pentru spalarea si repararea cisternelor care au transportat produse anorganice (hidroxid de sodiu, hipoclorit de sodiu, acid clorhidric).

Statiya de spalare are doua linii CF cu cate 6 puncte de spalare.

Pe linia 1 se spala numai cisterne de lesie iar pe linia 2 in capatul liniei se poate spala o cisterna de hipoclorit de sodiu, iar celelalte 5 puncte de spalare sunt destinate pentru spalarea a cinci cisterne de acid clorhidric.

Spalarea si degazarea (in cazul cisternelor de acid) se reealizeaza cu apa, iar uscarea se realizeaza cu aer respectand procedura operationala si instructiunilor de lucru existente.

In aceasta statie de spalare exista canalizare separata pentru fiecare podus (hidroxid de sodiu, acid clorhidric si hipoclorit de sodiu). Evacuarea apelor lesioase si a apelor acide rezultate din procesul de spalare se realizeaza controlat, la canalizarea chimica, in acord cu dispozitiile primite de la personalul care monitorizeaza statia locala de neutralizare (SLN).

Transportul materiilor prime, auxiliare, produse finite, deșeuri

Procesul tehnologic

Se asigură transportul atât auto, cât și pe calea ferată uzinală, a materiilor auxiliare necesare obținerii produselor chimice, combustibili, reziduuri, materiale de construcții, piese de schimb.

Transportul auto se realizează cu următoarele tipuri de autovehicule:

camioane de tonaj diferit (3 t, 7,5 t, 10 t);

furgonete (22 t).

Transporturi de marfa pe calea ferata CAEN 4920

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Linie de cale ferata industrială, de ecartament normal, racordata la infrastructura feroviara publica in statia CF Raureni, cu o lungime de 27,463 Km inclusiv linia de record;

Material rulant motor - 3 locomotive diesel hidraulice: 3 LDH 1250 CP;

Materialul rulant remorcat (vagoane) - 932 vagoane, din care 294 vagoane sunt active, avand drept de circulatie pe infrastructura feroviara public;

Cantare de cale ferata - 2 cantare tip pod bascula, cu functionare neautomata, clasa de precizie III de 100 tone;

Remiza de locomotive dotata cu echipamentele si masinile unelte necesare efectuării reviziilor tehnice a locomotivelor:

- hala cu canal pentru revizii dotata cu o garnitura de vinciuri electrice de 4x20tf;
- atelier mecanic dotat cu: masina de gaurit fixa; polizoare fixe; strung; masina de gaurit manuala; polizoare manuale; statie activat acumulatori; aparate diverse de sudura; diverse dispozitive pentru masuratori;

2.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Transportul pe calea ferată uzinală face posibilă legătura între punctul de lucru și stația C.F.R. Râureni de unde garniturile sunt preluate și predate de diferiți operatori de transport feroviar.

Operatiile de manevrare a vagoanelor in incinta amplasamentului, de expediere si preluare a trenurilor in si din statie CFR Raureni, se executa cu locomotive diesel hidraulice proprii si cu personal propriu.

-Linia ferata industrială este ramificată în interiorul amplasamentului și are o lungime de 27,463 Km, inclusiv linia de racord cu Statiya CFR Raureni.

-Activitatea de miscare a vagoanelor se face pe baza dispozitiilor date de biroul de miscare si constau in primirea - expedierea convoaielor de vagoane goale sau incarcate, cantarirea, compunerea/ descompunerea convoaielor de vagoane, introducerea la fronturile de incarcare/descarcare specifice produselor vehiculate.

-Activitatea de revizie, verificarea tehnica a vagoanelor si avizarea vagoanelor pentru incarcare se face in conformitate cu procedurile operationale implementate conform unui sistem integrat calitate mediu si conform instructiunilor de lucru, a normelor, regulamentelor si instructiilor feroviare in vigoare.

- Transportul pe infrastructura feroviara publica se executa pe baza de contract de catre operatori de transport feroviar care detin licenta de transport eliberata de AFER.

- Produsele chimice periculoase transportate se incadreaza conform Regulamentului privind transportul feroviar al marfurilor periculoase RID astfel:

- clasa 2 RID: clor, propilena, oxid de etilena;

- clasa 3 RID: benzina, motorina, octanol, normalbutanol, izobutanol;

- clasa 8 RID: hidroxid de sodiu solutie, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, soda solida fulgi si soda solida vrac;

Pregatirea transportului pe calea ferata:

- descompunerea convoaielor sosite cu materii prime,

- cantarirea si introducerea vagoanelor la fronturile de descarcare;

- spalarea si degazarea cisternelor in statiile de spalare, in functie de natura produselor care au fost transportate;

- verificarea si repararea cisternelor care lucreaza sub presiune precum si a cisternelor cu regim de lucru normal;

- avizarea cisternelor in vederea incarcarii cu produse in concordanta cu procedura operationala existenta;

incarcarea cisternelor cu produse organice sau anorganice, la instalatiile de productie sau depozitare pe rampele amenajate;

-cantarirea vagoanelor pe unul din cele 2 cantare cu capacitate de 100 tone;

-formarea convoaielor pentru expediere.

Sectia Utilitati

I. Instalatie alimentare apa potabila

1. Surse de apa potabila

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din subteran prin intermediul unor foraje amplasate in lunca raului Bistrita pe ambele maluri ale acestuia si de asemenea din raul Lotru, sursa Bradisor.

2. Volume totale de apa potabila autorizate

V maxim zilnic = 20000 mc; 231,5 l/s; 7300 mii mc/an

V mediu zilnic = 1700 mc; 20 l/s; 620,5 mii mc/an

Nr. zile de functionare: 365 zile/an (functionare permanenta)

3. Instalatii de captare

Captarea apei din panza freatica din lunca paraului Bistrita se realizeaza printr-un numar de 79 puturi forate P1 – P79, putul nr. 8 fiind casat si 3 puturi sapate P1A, P2A, P3A, de unde apa este pompata spre bazinul de inmagazinare.

Captarea formata din puturile P 1 – P 51 a fost amplasata in lunca inundabila a raului Bistrita are o latime cuprinsa intre 500 - 1000 m, se gaseste la cca. 4 Km amonte de confluenta cu raul Olt, la altitudine de 220 m.

Din punct de vedere geologic, captarea este amplasata pe conul de dejectie al raului Bistrita.

In aceasta zona sunt prezente aluviuni grosiere pietris - bolovanis si nisip cu grosimi cuprinse intre 8 – 15 m. Stratul acvifer nu are un acoperis impermeabil, acesta fiind format din strate subtiri de sol vegetal, prafuri nisipoase sau chiar nisipuri. Stratul acvifer este in legatura cu raul Bistrita si cele doua canale paralele cu raul si in general are apa cu nivel liber, la adancimi de 0,5 - 4 m de la sol.

Captarea formata din puturile P 52 – P 79 (frontul IV) este amplasata pe malul drept al raului Bistrita amonte de calea ferata Piatra Olt – Rm. Valcea. Cele 28 de puturi sunt forate in terasa raului, pana la adancimea de 8 – 11 m.

Captarea se realizeaza prin 5 fronturi de captare situate pe cele doua maluri ale raului Bistrita amonte si aval de statia de reparare, prin 78 de puturi forate si 3 puturi sapate astfel:



- frontul I cuprinde 17 foraje (1 – 17) 10 foraje sunt neechipate (1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), iar un foraj este casat (8); sunt situate pe malul stang al raului cu distante de aproximativ 90m intre ele aval de statia de pompare;
- frontul II cuprinde 15 foraje (18 – 32) 13 sunt neechipate (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32); sunt situate pe malul stang al raului cu distante de aproximativ 90m intre ele amonte de statia de pompare;
- frontul III cuprinde 19 foraje (33 – 51) care sunt toate neechipate (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51); sunt situate pe malul drept al raului intre DN si coada lacului;
- frontul IV cuprinde 28 foraje (52 – 79) din care unul echipat constituie rezerva si sunt situate pe malul drept al raului, amonte de DN.

Puturile din fronturile I – IV au adancimi de 7 – 11 m, diametre de 300 – 500 mm si sunt echipate cu pompe submersibile HEBE 65 x 2, cu Q = 10 – 13 mc/h; H = 32 mCA; n = 3000 rot./min.; N = 4 KW, tensiune 380 V.

- frontul V este situat amonte de statia de pompare si este constituit din 3 puturi sapate, din care unul este in functiune (P2A) iar celelalte doua (P1A, P3A) sunt in rezerva si sunt amplasate astfel:

- P1A pe malul drept al raului Bistrita, intre DN Dragasani-Ramnicu Valcea si CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

- P2A pe malul stang al raului Bistrita, amonte de CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

- P3A pe malul drept al raului Bistrita, intre CF ingusta cariera de calcar Bistrita-U.S. Govora si CF Piatra Olt-Podul Olt, pe teren neproductiv;

Cele 3 puturi sapate P1A, P2A, P3A au fost executate cu chesoane deschise avand Dint=5m, H=9-13 m, din care 0,85 m deasupra terenului (cota placii putului=cota pardoselii parterului statiei de pompare).

Puturile s-au incastrat in marna min. 0,8 m. Chesonul s-a executat din otel armat B 200 cu otel beton OB 37, peretii au grosimi de 60 cm si placa de 15 cm.

S-au prevazut 350 m drenuri longitudinale fata de albie, dupa cum urmeaza: 50 m la P1A, 150 m la P2A, 150 m la P3A. Drenurile sunt executate din teava de otel de Dn 609 x 7 mm cu orificii de $\Phi=20$ mm la 100 mm distanta in sah, pe jumatarea superioara a perimetrului. Drenurile sunt pozate la-10 m fata de nivelul terenului. In jurul tuburilor de drenaj s-a prevazut filtru invers, compus din strat-uri de pietris de grosimi diferite. Drenurile au panta spre puturi.

Din 50 in 50 de metri sunt executate camine din tuburi Premo Dn 1200 m, cu un spatiu de decantare de 0,5 m sub tubul de drenaj.

Fiecare put s-a prevazut cu o statie de pompare (subsol + parter) echipata cu 1 + 1 electropompe Cerna 150 (Q=140 mc/h H=35 mCA, n=1500 rot/min, N=30 Kw), 1 pompa AN 200 (Q=210 mc/h H=30 mCA, n=1500 rot/min, N=30-55 Kw), 1 pompa epuismant PCN 32 (Q=3 mc/h H=30 mCA, n=3000 rot/min, N=2,2-4 Kw) si un ventilator axial orizontal tip VAT 400/12 (Q=210 mc/h H=10 mCA, N=0,55 Kw).

S-au prevazut instalatiile hidraulice aferente: aspiratie comuna Dn 250 mm si refulare Dn 250 mm pana la conducta colectoare. Pentru amorsare s-a prevazut cate un racord Dn=2 mm, din conducta de refulare. Conducta de refulare este alcatuita din:

- otol Dn 324 x 8 mm, L=590 m, din care 290 m pozata pe mal si 300 m pozata in albie;

- otol Dn 406 x 7 mm, L=550 m, din care 320 m pozata pe mal, 200 m pozata in albie si 30 m suprateran (la rezervor).

Intrarea conductei in rezervorul de 500 m se face pe la partea superioara a camerei vanelor. S-au prevazut 2 camine de golire a traseului si un camin pentru debitmetru cu diafragma cu contorizare in camera dispecer.

Puturile forate au fost proiectate pentru un debit captat de 3-7 l/s/put, iar puturile sapate pentru un debit de 40 l/s/put, debitul real captat fiind stabilit in exploatare in functie de capacitatea de capatre a putului. Debitul de apa captat difera pe parcursul anului, fiind redus in perioadele secetoase. Reglarea debitului captat se face manevrand vanele de refulare ale pompelor.

Situatia forajelor din fronturile I-IV se datoreste in principal faptului ca acestea fiind sapate la adancimi mici (7-11 m) nu intercepteaza decat o mica parte a stratului aluvionar purtator de apa ceea ce a facut ca unele puturi sa ramana fara apa.

Studiu hidrogeologic preliminar privind reabilitarea alimentarii cu apa potabila a CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI Sucursala Ramnicu Valcea efectuat de GEOTEC S.A. Bucuresti (Institutul de Studii Geotehnice si Geofizice), releva faptul ca stratul de apa este cantonat in aluviunile raului Bistrita si are o grosime de cca. 12 m pe toata lungimea aliniamentului. In stratul de marna intre 12-30 m adancime nu se gaseste apa. Distanta relativ mica



intre foraje (50-60 m) si departarea relativ mare fata de rau (150-200 m) a facut ca puturile sa se influenteze reciproc, iar panza de apa sa fie slabita. Aceasta situatie a dus la necesitatea executarii forajelor din frontul V. Mentionam ca puturile P1-P79 sunt in conservare iar in prezent se functioneaza cu putul P2A si puturile P1A si P3A sunt rezerva.

4. Instalatii de tratare

Procesul tehnologic consta in urmatoarele faze:

- captarea propriu – zisa;
- tratarea apei captate (brute) prin clorinare;
- refularea apei tratate spre consumatori.

Inainte de a se distribui la consumatori, apa se clorineaza. Dezinfectia apei prin clorinare se efectueaza in proces continuu, instalatia de clorinare fiind dotata cu doua aparate de clorinat apa.

Clorul este utilizat ca dezinfectant datorita proprietatii sale de oxidant, in prezenta apei formand acid hipocloros care se descompune in oxigen atomic si ion hipoclorit.

Mecanismul biologic consta in blocarea unor enzime bacteriene si distrugerea germenilor patogeni.

Dezinfectia se realizeaza in bazinul de inmagazinare, apa clorinata provenita din instalatia de clorinare intrand in bazinul de 500 mc printr-o conducta Dn = 40 mm din PVC prin aceeasi parte a sicanei cu apa bruta, timpul de contact fiind de aprox. 1/2h.

Concentratia de clor rezidual liber la intrarea in retea trebuie sa fie de 0,5 mg/l, conform Legii 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile.

5. Instalatii de distributie si inmagazinare

- un bazin cu volum de 500 mc;
- statie pompare

Volumul de 500 mc al rezervorului a fost ales astfel incat sa preia fluctuatiile rationale de debite. Rezervorul de inmagazinare a fost asezat suprateran, considerandu-se acest lucru avantajos, in special din cauza apei subterane care ajunge la nivelul terenului.

Pomparea apei tratate spre consumatori se efectueaza cu ajutorul pompelor TERMA. Statia de repompare este echipata cu 4 electropompe TERMA 200x22 (Q = 360 mc/h, H = 50 mcA, N = 3000 rot/min, N = 100 Kw) si 2 pompe TERMA 150x22 (Q = 180 mc/h, H = 50 mcA, N = 3000 rot/min, N = 55 Kw).

Acestea functioneaza inecat aspirand apa din bazinul de inmagazinare unde a avut loc dezinfectia apei brute, printr-o conducta Dn 600 urcatoare continuu spre pompe pentru a evita formarea pungilor de aer.

Alimentarea cu apa potabila din sursa Bradisor

Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea utilizeaza apa potabila din sursa Bradisor pentru obtinerea apei demineralizate in instalatia ARJONEX. Alimentarea cu apa potabila din aceasta sursa, se realizeaza prin intermediul unei conducte Dn 600 care este conectata la reseaua de distributie apa APAVIL in zona fabricii de ata MINET si este contorizata de aparatul de masura aflat in zona firmei Dynamic Selling Group S.R.L (aparat de masura FRQ 101).

Consumul mediu de apa potabila din sursa Bradisor pe anul 2018 a fost de 120mc/h. Sectia Utilitati monitorizeaza calitatea apei potabile cu o frecventa de 1 analiza/2 ore.

Alimentarea cu apa potabila din sursa Bradisor se face in baza contractului de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1538/ SM din data 08.12.2018, incheiat intre APAVIL SA in calitate de operator si societatea CHIMCOMPLEX SA BORZESTI in calitate de utilizator pentru punctul de consum Platforma Chimica.

II. Instalatia de alimentare cu apa industriala

Platforma industriala valceana utilizeaza pentru desfasurarea proceselor tehnologice apa din lacul de acumulare Govora, captata prin intermediul a trei prize de captare apartinand CN Apele Romane - ABA Olt.

Priza nr. 1 asigura apa pentru Ciech Soda, Priza nr. 2 asigura apa pentru Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea si Priza nr. 3 este in rezerva putand asigura alimentarea cu apa atat pentru Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea cat si pentru Ciech Soda Romania.

Priza Olt este amplasata pe malul drept al raului Olt, in raza localitatii Raureni iar accesul se face din drumul national DN 64 si este amplasata la o distanta de 2 km fata de Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea.

Priza Olt nr. 2 a fost pusa in functiune in 1968 dupa care se dezvolta odata cu punerea in functiune a unor noi capacitati de productie.

Priza nr. 2 are o capacitate de 21000 mc/h si este alcatuita din 5 compartimente independente (fara legatura hidraulica intre ele). Fiecare compartiment cuprinde:

- camera de desnisipare;
- camera sitelor;
- camera de aspiratie;
- casa pompelor (5 pompe KSB SEZ 2700 + 3200 m³/h fiecare pompa.

Priza nr.3 are o capacitate de 16000 mc/h, este dotata cu doua compartimente identice constructiv cu cele de la Priza nr. 2, dar care utilizeaza 2 pompe tip MV - 1002 de 8640 mc/h.

Ca urmare a cresterii nivelului lacului, apa nu mai sufera procesul de desnisipare, camera de desnisipare si camera sitelor fiind colmatate.

Apa din Priza Olt nr. 2 este pompata in camera de primire, proprietate CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea, de unde incepe procesul de tratare.

Volume si debite autorizate:

Volum zilnic maxim 170000 mc; 1967 l/s; anual 62050 mii mc

Volum zilnic mediu 31500 mc; 364 l/s; anual 11497 mii mc

Regim de functionare 365 zile /an si 24 ore/zi.

Apa captata fiind preluata dintr-o sursa de suprafata, are un continut variabil de suspensii, substante organice si anorganice. Acestea ating valori apreciabile cu deosebire in timpul viiturilor, primavara si toamna.

Caracteristicile apelor de suprafata (raul Olt) precizate de Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa pentru, clasa a II-a de calitate:

- pH 6,5-8,5
- Cloruri 50 mg/l
- Reziduu fix 750 mg/l
- CCOCr 25 mg/l

Statia de tratare Priza Olt a CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea poate produce doua tipuri de apa industriala tratata:

A. - apa decantata

B. - apa decarbonatata si filtrata (in prezent instalatia este in conservare)

A. Pentru sortimentul de apa decantata apa bruta este tratata astfel:

Apa din camera de primire este distribuita prin doua circuite in vederea obtinerii apei decantate.

Instalatia de decantare este alcatuita din:

- 3 desnisipatoare (VV1, VV2, VV3);
- 3 camine de distributie (CD1, CD2, CD3);
- 9 decantoare radiale care furnizeaza apa decantata dupa cum urmeaza:
 - decantoarele 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 furnizeaza apa decantata;
 - decantorul 7 alimenteaza coagulatoarele C1, C2;
 - decantorul 3 alimenteaza coagulatoarele C3, C4;

Decantorul 3 poate fi utilizat pentru inlocuirea oricarui decantor avariat.

- 4 rezervoare pentru stocarea apei decantate:


- 2 rezervoare de 5000 mc; - 2 rezervoare de 2500 mc.

- 1 bazin de apa decantata din care aspira 4 pompe 18 NDS (Q = 2400 mc/h, H = 60 mCA si o pompa 12 NDS (Q = 1040 mc/h, H = 60 mCA).

Apa decantata este distribuita la urmatoorii consumatori:

- CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI Sucursala Rm. Valcea, S.C. CET Govora S.A, S.C. Vilmar S.A, SC ELECTROGRUPAPARATAJ SA, SC SBV MACHINING SRL.

BILANT APA DECANTATA, m³/h-2022

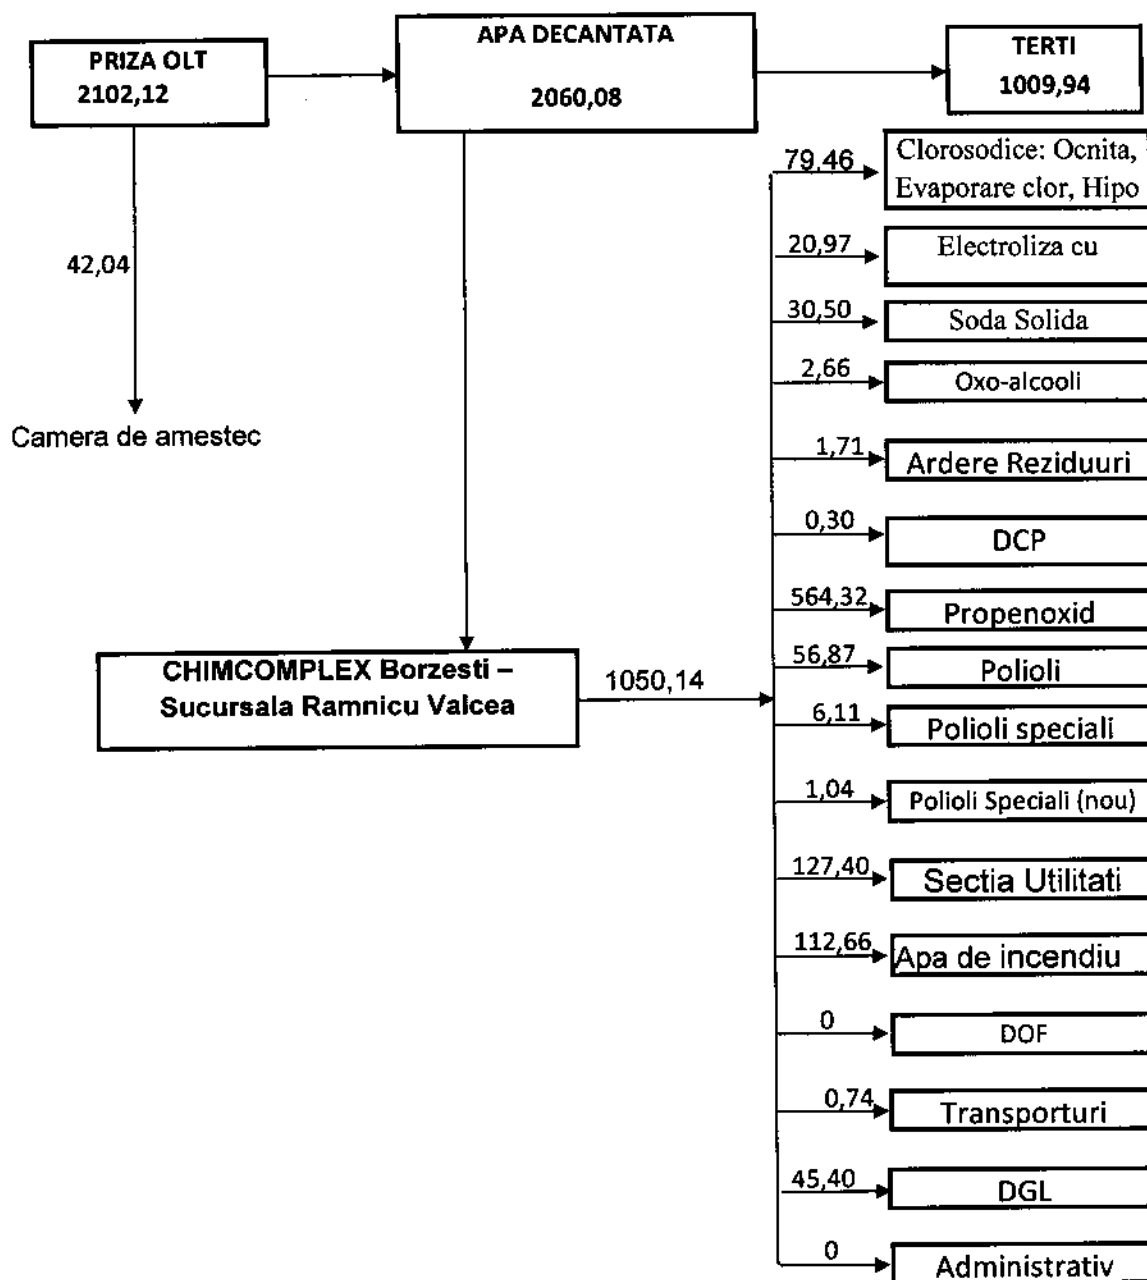

Apa decantata (conform regulamentului de functionare) va avea urmatoarele caracteristici:

pH 7 - 7,5
 Cl⁻ max. 100 mg/l
 S.O. 50 mg/l
 Suspensii 80 mg/l

Controlul calitatii se efectueaza de laboratorul propriu conform graficului de analize.

B. Instalatia de obtinere a apei decarbonatate este in conservare din anul 2004.

Fazele procesului de tratare sunt:

a) tratarea chimica

- b) filtrarea mecanica
- c) distribuirea apei decarbonatate la consumator.

a) Tratarea chimica a apei

Apa decantata in decantoarele 3, 7 este dirijata la unul din coagulatoarele C1 - C4 unde sufera o tratare chimica cu lapte de var si sulfat feric. Instalatia pentru obtinerea apei decarbonatate cuprinde:

- 4 coagulatoare :

* 1 buc. tip Passavant de 1000 mc/h





* 1 buc. tip ISPGA de 800 mc/h

* 2 buc. tip ISPGA de 2000 mc/h

- 2 rezervoare de 750 mc destinate stocarii apei decarbonatate produsa de coagulatorul C1;
- 2 rezervoare de 1000 mc destinate stocarii apei decarbonatate produsa de coagulatoarele C3, C4;
- un bazin de stocare apa decarbonatata in vederea filtrarii;

Tratarea apei cu lapte de var si sulfat feric are loc in coagulatoare. Reactivii si apa intra pe la baza acestora si au un traseu ascendent.

Reactiile care au loc sunt:



In timp ce laptele de var produce reducerea duritatii temporare, hidroxidul feric ajuta la formarea flocoanelor si conduce la eliminarea substantelor coloidale din apa prin decantare.

Sulfatul feric se obtine prin clorurarea sulfatului feros.

Sulfatul feros se obtine din fier vechi si acid sulfuric rezidual. Reactia are loc intr-un bazin de unde sulfatul feric in concentratie de 20 - 33 % se dilueaza la cca. 10%. Acesta este supus clorurarii cu clor gazos. Se obtine sulfatul feric. Laptele de var utilizat are concentratia de 3 - 6%. Pentru marirea eficientei se introduce si un polielectrolit (tip P1023).

Dupa ce au loc reactiile de mai sus apa urmeaza un traseu, ascendent, flocoanele decanteaza, iar apa limpede este colectata prin jgheaburi si trimisa in rezervoarele de apa decarbonatata. Namolul rezultat in conul coagulatoarelor se evacueaza la camera de intersectie.

b) Filtrarea apei

Se realizeaza in filtre mecanice verticale, sub presiune, 32 bucati. Din acestea:

- 5 filtre sunt amplasate in statia de pompe treapta a-II-a;
- 27 filtre sunt amplasate in statia de filtrare.

Apa decarbonatata curge liber prin rezervoarele de stocare in bazinul de apa decarbonatata din care este preluata de 6 pompe 14 NDS (Q = 1000mc/h, H = 100 mCA) si de 3 pompe TERMA 250 - 28 (Q = 500 mc/h, H = 100 mCA) si pompata in filtre mecanice.

Filtrele mecanice au o suprafata de 16 mp si un debit de 160 mc/h. Un filtru mecanic dublu este alcatuit din doua compartimente suprapuse, izolate. Materialul filtrant este nisipul cuartos de diverse granulatii.

Spalarea filtrelor mecanice se realizeaza prin insuflare cu aer si apa decarbonatata.

c) Dupa traversarea filtrelor, apa decarbonatata si filtrata este trimisa la consumatori.

Caracteristicile apei decarbonatate si filtrate sunt: pH 9 - 10,5, duritate temporara 0,84 - 1,02°d, Fe³⁺ 0,05 - 0,1 mg/l, cloruri 45 - 60 mg/l, suspensii 5 - 15 mg/l, substante organice 17 - 22 mg/l.

In cadrul Statiei Priza Olt nr. 2 functioneaza si o *instalatie de preparare sulfat feros*, cantitatea de sulfat feros produsa este realizata in functie de necesitatile Statiei de Epurare biologica.

In cadrul procesului de eliminare a suspensiilor coloidale din apa, se utilizeaza ca agent de coagulare sulfat feric obtinut prin oxidarea (clorinarea) sulfatului feros.

Solutia de sulfat feros necesara se obtine cu mijloace proprii din fier vechi si acid sulfuric rezidual.

Fierul vechi sub forma de span sau tabla provine din sectiile de productie ale societatii.

Acidul sulfuric folosit este acidul sulfuric 78% rezultat din sectiile de electroliza. Procesul de preparare a sulfatului feros se desfasoara in doua cuve din beton captusite cu caramida antiacida, in care se introduce spanul de fier, apa de dilutie, acidul sulfuric. Acidul sulfuric rezidual la cca. 25 - 40 % reactioneaza cu metalul (spanul de

fier), obtinandu-se sulfatul feros in conditii stoechiometrice, conform reactiei: $H_2SO_4 + Fe = FeSO_4 + H_2$ reactie exoterma

Timpul de reactie se micsoreaza prin diluarea acidului sulfuric de la concentratia 78% la concentratia 25 - 40 % prin marirea suprafetei de contact a metalului (folosindu-se cu preponderenta spanul de fier) si printr-un aport de caldura injectand abur direct in masa de reactie, aceasta conducand la cresterea vitezei de reactie.

Acidul sulfuric este descarcat din cisterna cu ajutorul unei pompe PCN-acid-1 si stocat in doua rezervoare de depozitare, iar de aici folosindu-se aceeasi pompa, acidul este introdus in cuva de preparare, unde in prealabil s-a introdus cu ajutorul castorului din dotare spanul de fier si apa de dilutie. Apa de dilutie este apa decantata.

In cuvele astfel pregatite pentru reactie nu se face injectia cu abur imediat deoarece reactia este exoterma si violenta. Pentru injectia cu abur se foloseste abur din reseaua de abur de 13 ata pana la obtinerea unei solutii de 25 - 40 % $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ si un pH de 3 - 3,5.

Reactia chimica dureaza o perioada de 5 - 15 ore, functie de temperatura si concentratia acidului, cantitatea si calitatea fierului, starea de curatenie a cuvelor.

Din momentul incarcarii cuvei (pornirii reactiei) se face analiza orara de pH si concentratie. Reactia se considera incheiata cand concentratia $FeSO_4$ a ajuns la minim 25 %, iar pH minim 3,0. Obtinerea unei solutii mai concentrate nu este rentabila, necesitand un timp prea mare de reactie. Apare de asemenea inconvenientul ca, prea concentrata, solutia cristalizeaza si la temperaturi mai ridicate.

In momentul atingerii parametrilor de mai sus, se poate incepe golirea solutiei de sulfat feros prin sifonarea acestuia in bazinele de stoacare si omogenizare a solutiei de sulfat feros B 3/1 si B 3/2. In bazinele de stocare, solutia de sulfat se dilueaza la o concentratie de 20 - 30 % folosind apa de dilutie din retea. Se recomanda sifonarea solutiei cand aceasta este inca calda, pentru a evita cristalizarea. In cazul utilizarii sulfatului feros solid (industrial) dizolvarea acestuia se face cu apa decantata in bazinele de stocare, iar omogenizarea solutiei se face cu agitatoare mecanice sau prin recirculare cu ajutorul pompelor de transport PCH-1.2.3.4.

Cu aceleasi pompe, sulfatul feros este transportat in rezervoarele de clorinare R 6/1, 6/2, 6/3, unde cu ajutorul apei de dilutie se realizeaza o concentratie de 95 - 105 g Fe total/l.

III. Instalatia de demineralizare

Proces tehnologic

Apa demineralizata se utilizeaza in procesele tehnologice (instalatii de electroliza, instalatia de sinteza PVC) si la obtinerea aburului in cazanul de abur de la OXO, Cazanul de abur de la Ardere Reziduuri si CET GOVORA. Instalatia de obtinere a apei demineralizate foloseste apa potabila din sursa Bradisor si Bistrita.

Instalatia de demineralizare MULTREX-ARIONEX a fost pusa in functiune in anul 2001 si are o capacitate de 450 mc/h apa demineralizata de 0,2 $\mu S/cm$. Fondul anual de timp de lucru este de 365 zile in regim de lucru continuu in 3 schimburi a 8 ore/zi, reviziile si reparatiile necesare facandu-se prin scoaterea pe rand din functiune a utilajelor statice si dinamice. Instalatia veche de apa demineralizata este in conservare.

Demineralizarea este operatia prin care se elimina din apa sarurile continute de catre aceasta. Instalatia de obtinere a apei demineralizate este constituita din trei linii de demineralizare: doua linii de operare si una de rezerva sau regenerare.

Schema tehnologica cuprinde urmatoarele trepte de tratare:

- retinerea substantelor organice pe rasina tip Scavenger;
- retinerea cationilor pe rasina cationica puternic acida;
- retinerea anionilor tari pe o rasina anionica slab bazica si in treapta a II-a pe o rasina anionica puternic bazica pentru retinerea anionilor slabi, inclusiv SiO_2 ;
- retinerea scaparilor de sodiu pe o rasina cationica puternic acida.

Rasinile schimbatoare de ioni sunt mase solide sub forma de perle (0,3 - 1,2 mm) sau granule insolubile in apa sau solventi. Datorita continutului de grupe hidrofite, rasinile se umfla in mediu apos si solventii polari permitand astfel patrunderea solutiei in interiorul particulelor de schimbatori de ioni.

Tehnica folosita pentru demineralizarea apei este cu coloane (filtre) cu schimbatori de ioni. Apa care urmeaza sa fie tratata este trecuta printr-o coloana care contine un strat imobil de rasina. In timpul trecerii apei se stabileste mereu, in fiecare strat imaginar de rasina, un echilibru.

Schimbul ionic cuprinde 4 faze ale ciclului de functionare:

- Afanarea - pentru indepartarea impuritatilor mecanice si a bulelor de aer din stratul de rasina;

- Regenerarea – in aceasta faza schimbatorul de ioni este adus din nou in starea sa activa (in forma ionica initiala), cu ajutorul NaCl sau a HCl;
- Spalarea – pentru indepartarea din stratul de rasina a resturilor de regenerant;
- Epuizarea (faza in care schimbatorii de ioni retin ionii din apa pana la saturatie) – faza activa a schimbului ionic.

Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele faze:

a) Preincalzirea si eliminarea organicelor din apa

Apa potabila intra in instalatia de preincalzire cu presiunea de 4 – 5 bari cu debit de 475 mc/h. Prima treapta de tratare o constituie retinerea substantelor organice in filtrele Scavenger. Cand concentratia substantelor organice la iesirea din filtru este mai mare decat jumatate din concentratia la intrare, filtrul se considera epuizat si este izolat pentru regenerare. In acest caz se pune in functiune un filtru care a fost regenerat anterior. Din colectorul comun al filtrelor Scavenger, apa intra in captatorul de rasina. Pentru regenerarea rasinei Scavenger se foloseste o solutie de 5% NaOH.

Dupa regenerare, excesul de lesie este eliminat prin spalare masiva cu apa pana cand concentratia clorurilor din apa de spalare este egala cu cea a apei cu care se face spalarea.

b) Demineralizarea apei brute

Apa pretrata cu un continut de maxim 1 mg/l suspensii solide si 6 mg/l substante organice (oxidabile cu $KMnO_4$) este pompata in instalatia de demineralizare, care consta din trei trenuri de demineralizare tip MULTREX complet automatizate (doua in functiune si unul de rezerva). Fiecare tren MULTREX se compune din doua compartimente cu rasina cationica (C1, C2), doua compartimente cu rasina anionica (A1, A2) si un compartiment de finisare cu rasina cationica (C3). Ciclul de operare pentru fiecare tren de demineralizare dureaza aprox. 12 ore, iar pentru regenerarea rasinilor anionice si cationice sunt necesare aprox. 3 ore.

Apa de alimentare trece prin cele doua compartimente cationice C1 si C2. Dupa decationizare, apa trece de jos in sus prin compartimentul cu rasina anionica slab bazica A1, dupa care intra in compartimentul cu rasina anionica puternic bazica A2. Apa demineralizata iesita, trece apoi prin compartimentul de finisare C3, care contine rasina cationica puternic acida regenerata la nivel superior. Apa demineralizata si finisata cu o conductivitate sub 0,2 $\mu S/cm$ este trimisa la rezervoarele de stocare.

Cand rasinile cationice C1 si C3 s-au epuizat, conductivitatea apei demineralizate ce iese dupa rasina anionica puternic bazica A2 creste. Cand conductivitatea apei creste peste 5 $\mu S/cm$, Sistemul de Control al Procesului porneste prima data spalarea cu recirculare a trenului de rezerva. Cand conductivitatea pe trenul spalat ajunge la aprox. 0,2 $\mu S/cm$, trenul intra in functie si se stopeaza serviciul pentru trenul epuizat care intra in regenerare.

c) Regenerarea

Regenerarea rasinilor C1, C2, C3, A1 si A2 se realizeaza simultan.

Regenerarea rasinii cationice se realizeaza cu HCl 32 % si care este diluat la o concentratie de 5 %. Regenerarea rasinilor anionice A1 si A2 se face cu o solutie calda de NaOH 2,5%.

Dupa regenerarea rasinilor cationice si anionice si spalarea de dezlocuire agenti de regenerare, spalarea finala a rasinilor se realizeaza cu apa demineralizata in doua etape. Prima spalare dureaza aprox. 10 – 20 minute si este oprita cand conductivitatea efluentului ajunge la aprox. 3 $\mu S/cm$, iar a doua spalare dureaza aprox. 10 – 15 minute si se considera terminata cand conductivitatea este mai mica de 0,2 $\mu S/cm$.

d) Afanarea rasinilor

Afanarea rasinilor este necesara atunci cand pierderea de presiune pe paturile C1, C2, A1 sau A2 creste peste valoarea prescrisa. Afanarea rasinii cationice este estimata sa se faca semestrial, iar afanarea rasinii anionice este estimata sa se faca anual.

Apa demineralizata va avea urmatoarele caracteristici:

- pH = 6,5 – 7,5;
- conductivitate 0,15 $\mu S/cm$;
- SiO_2 0,02 mg/l;
- Substante organice ($KMnO_4$) 3 mg/l.

Apele de la regenerare contin acid clorhidric si hidroxid de sodiu si se vor neutraliza cu lesie sau acid clorhidric, automat, in bazinele de neutralizare, pana la un pH de 7,5 - 8,5, dupa care se evacueaza in canalizarea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI Sucursala Rm. Valcea.

IV Gospodaria de apa recirculata Proces tehnologic

Apa recirculata se obtine din apa decantata prin tratarea cu amestecuri sinergetice de substante organice, anorganice si polimeri pentru controlul coroziunii, al depunerilor si crustelor, cat si cu substantele biologice active pentru controlul dezvoltarii microorganismelor.

In societate exista 4 gospodarii de apa recirculata, pentru deservirea instalatiilor.

G.A.R. I

A fost proiectata pentru o capacitate maxima de 17.500 mc/h apa la 28°C, la o presiune de 6 ata. Consumatorii principali ai G.A.R.1 sunt: Oxo Alcooli, Monomer, PVC I, Diocilftalat, Statia de frig de la PVC I si statia de aer comprimat Utilitati.

G.A.R. I se compune din:

- 3 turnuri de racire cu tiraj natural cu capacitate maxima de 17.500 mc/h apa la 28°C
- un bazin de apa rece din care aspira 5 pompe 18 NDS cu $Q = 2350$ mc/h si $H = 44$ mCA;
- un bazin de apa calda din care aspira 5 pompe 18 NDS cu $Q = 1300$ mc/h, $H = 17,2$ mCA;
- o pompa 12 NDS cu $Q = 1000$ mc/h, $H = 46$ mCA;

Volumul sistemului este de 8000 mc.

Debitul de recirculare este de 2800 mc/h.

Debitul de apa de adaos este de 56 mc/h.

G.A.R. II

Asigura apa de racire pentru urmasorii consumatori: Sector Clorosodice, Electroliza cu membrane, Soda solida.

G.A.R.II se compune din:

- doua turnuri de racire cu tiraj natural cu debit de 7500 mc/h fiecare;
- un bazin de apa calda din care aspira 2 pompe VDS 400, $Q = 1000$ mc/h , $H = 20$ mCA;
- doua pompe Cerna $Q = 200$ mc/h, $H = 32$ mCA;
- un bazin de apa rece din care aspira 5 pompe (3 pompe 18 NDS cu $Q = 2300$ mc/h si $H = 46$ Mca, 1 pompe 18 NDS cu $Q = 2400$ mc/h, $H = 54$ mCA si 1 pompa 12 NDS cu $Q = 1300$ mc/h, $H = 44$ m).

Volumul sistemului este de 6500 mc.

Debitul de recirculare este de 1800 mc/h

Debitul de apa de adaos este de 32 mc/h

G.A.R. III

Satisface necesarul de apa pentru urmasorii consumatori: PVC I, Statia de frig Utilitati apa de + 5 C°, Monomer, Instalatia Ardere reziduuri, Statia centrala de frig Utilitati – 15 C°, Propenoxid, Polioli, Propilenglicol, Polioli Speciali, Dicloropropan.

G.A.R. III se compune din:

- trei turnuri de racire cu tiraj natural cu debit de 7500 mc/h;
- un bazin de apa calda din care aspira 10 pompe 18 NDS cu $Q = 1300$ mc/h, $H = 17,5$ mCA;
- un bazin de apa rece care alimenteaza 11 pompe 18 NDS cu $Q = 2350$ mc/h, $H = 46$ mCA.

Volumul sistemului este de 15.000 mc.

Debitul de recirculare este de 6100 mc/h

Debitul de apa de adaos este de 122 mc/h

G.A.R. IV

Functioneaza in paralel cu GAR-ul III

G.A.R. IV se compune din:

- doua turnuri de racire cu debit de 7500 mc/h;
- un bazin de apa rece din care aspira 3 pompe MV 603, $Q = 3750$ mc/h, $H = 55$ mCA.

Gradul de recirculare pentru G.A.R. I – III este de 96 %.

Apa recirculata care se trimite la consumatori trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Indici de calitate	U.M.	Valoare minima	Valoare maxima
pH	-	6,5	7,2
Duritate temporara	°d	-	3
Cloruri	mg/l	40	100

Pagină 126 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A P M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPREȘCHIMBARE

Indici de calitate	U.M.	Valoare minima	Valoare maxima
Substante organice	mg/l	-	20
Suspensii	mg/l	-	50
Indice de concentratie		1	2,5
Temperatura	°C	8	29
Presiune	atm.	5	6

V. Instalatie de separare a aerului (in conservare)

Anul punerii in functiune: 1974

Regim de lucru: 365 zile/an

Tehnologie: LINDE GERMANIA

Procesul tehnologic

Procesul tehnologic consta in separarea constituentilor aerului pe baza diferentei de temperatura intre punctele de fierbere ale oxigenului si azotului.

Fluxul tehnologic cuprinde urmatoarele faze:

a) *Comprimarea aerului*

Aerul este aspirat printr-un filtru de un compresor si comprimat la aproximativ 10 ata.

Aerul atmosferic are urmatoarea compozitie:

Element	% volumetrica	% greutate
Azot	78,09	75,5
Oxigen	20,95	23,1
Argon	0,93	1,29
CO ₂	0,0028	0,05
Gaze nobile (He, Ar)	0,002	0,001

Elementele componente ale aerului au urmatoarele puncte de lichefiere si de congelare:

Element	Punct de lichefiere, °C	Punct de congelare, °C
Azot	- 195,8	- 209,8
Oxigen	- 183	- 218,4
Argon	- 185,7	- 189,2
Heliu	- 268,9	- 272,5

b) *Purificarea aerului de umiditate, bioxidul de carbon si hidrocarburi* - se realizeaza adsorbtiile acestora pe o umplutura de site moleculare. Regenerarea se face prin trecerea unui gaz fierbinte in sens invers trecerii aerului.

c) *Racirea aerului*

Se realizeaza in schimbatoare de caldura unde temperatura aerului atinge temperatura apei de racire. Apa condensata din aer este acumulata intr-o oala de condens.

d) *Lichefierea*

Se efectueaza in lichefiator si condensator. In lichefiator se condenseaza aerul prin schimbul de caldura cu gazele reci. Lichidul trece apoi in coloana de inalta presiune. In condensator are loc un schimb de caldura intre azotul gazos si oxigenul lichid.

e) *Fractionarea aerului (rectificarea)*

In coloana de inalta presiune are loc o fractionare prealabila a aerului in lichid bogat in oxigen si in lichid bogat in azot. Lichidul bogat in oxigen trece din blazul coloanei de inalta presiune printr-un ventil in coloana de joasa presiune.

O parte din azotul lichid din varful coloanei de inalta presiune trece printr-un ventil de reglare in capul coloanei de joasa presiune.

In coloana de joasa presiune are loc fractionarea finala a aerului.

f) *Purificarea de impuritati periculoase*

Remus Beltu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Pagină 127 din 251

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZIT PENTRU
NEPRESCHIMARE

Prin evaporarea permanenta a oxigenului lichid in condensator se naste pericolul Imbogatirii in hidrocarburi. Acest lucru se poate evita prin extragerea de oxigen lichid din condensator.

La descompunerea aerului urmele de hidrocarburi continute in el (in special acetilena) pot constitui un pericol pentru instalatiile de separare a aerului.

Aceste hidrocarburi se pot Imbogati in oxigenul lichid si de la anumite concentratii pot forma amestecuri explozive. Concentratia C_2H_2 nu trebuie sa depaseasca in oxigenul lichid 0,1 ppm.

g) Producerea de frig

Necesarul de frig este asigurat prin destinderea aerului in turbina de expansiune.

Aceasta instalatie de $O_2 - N_2$ este oprita si se gaseste in conservare. In cadrul acestei instalatii are loc activitatea de umplere tuburi (butelii) de oxigen si azot. Materia prima, oxigenul si azotul necesara pentru umplerea tuburilor este furnizata de societatea LINDE GAZ.

Procesul tehnologic de umplere a tuburilor (butelii) cu oxigen si azot se desfasoara astfel:

Umplerea buteliilor se face de catre personalul care este instruit si examinat in acest scop de catre responsabilul de supraveghere lucrari.

Responsabilul supraveghere lucrari lipeste etichetele pe tuburile verificate si le dirijeaza in boxa pentru butelii goale, de unde sunt preluate si introduse in boxele special amenajate pentru umplere si cuplate la conducta de umplere. Instalatia de umplere este formata din doua rampe care functioneaza alternativ si sunt prevazute cu doua manometre cu robinete de izolare, conducta de esapare pentru golirea buteliilor in cazul unei supraincarii si ventile de izolare.

In timpul incarcarii buteliile sunt fixate bine in pozitie verticala. Dupa racordarea buteliilor se inchid usile boxei de umplere si se deschide ventilul general de intrare a oxigenului (sau azotului, in functie de cerinte) in rampa.

Cresterea presiunii in tuburi se urmareste pe manometrele existente in exteriorul boxei de umplere. Dupa atingerea presiunii de 150 bari care este semnalizata acustic, se izoleaza rampa in functiune si se deschide ventilul de alimentare spre cealalta rampa.

Accesul in rampa cu butelii pline este permis numai dupa inchiderea completa a ventilului general de intrare a gazului, dupa care se inchid robinetii cu ventil la fiecare butelie, se deschide ventilul de esapare de pe colector, se desfac racordurile buteliilor si se scot buteliile afara din rampa.

Dupa umplerea buteliilor si verificarea etanseitatii si a existentei piulitei de protectie a racordului robinetului, responsabilul cu supraveghere lucrari va aplica peste capacul de protectie si corpul buteliei o banderola care va indica: tipul gazului, data umplerii si mentiunea verificat. Dupa aplicarea banderolei, buteliile vor fi depozitate in pozitie verticala in "Boxa butelii pline". Buteliile se asigura cu lanturi impotriva rasturnarii.

Evidenta buteliilor incarcate se tine de responsabilul supraveghere lucrari intr-un registru de evidenta separat pentru oxigen si azot, numerotat, snrunit si vizat de conducerea societatii.

Pentru recipientele butelii incarcate responsabilul supraveghere lucrari va emite "Declaratia de conformitate pentru umplere recipiente butelii", declaratie ce va insoti buteliile in timpul transportului la beneficiari.

VI. Depozitare deseuri periculoase si nepericuloase

A) Depozit de deseuri periculoase -inchis cu respectarea masurilor impuse prin acordul de mediu nr. 1/04.11.2019.

B) Depozitul de deseuri nepericuloase inchis

Depozitul de deseuri nepericuloase (vechi) a fost inchis cu respectarea masurilor impuse prin decizia etapei de incadrare nr. 234/20.05.2019.

C) Depozitul de deseuri nepericuloase (nou)

In anul 2010 a fost realizat un depozit de deseuri nepericuloase, proiect intocmit de S.C. IPROMIN S.A. in iunie 2008;

- Capacitatea de depozitare conform proiect: 470.000 de tone;
- Suprafata totala ocupata de depozit: 4 ha ;
- Durata de functionare a depozitului 5 ani (la functionarea instalatiilor Electroliza cu Membrane si Propenoxid la capacitate maxima);

In conformitate cu definirea clasei depozitului prevazut prin proiect, se vor accepta la depozitare numai deseuri nepericuloase si anume deseuri din unele instalatii tehnologice a CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Rm. Valcea:

- Deseuri de la calcinarea varului (10 13 04);

- Deseuri de la instalatia de stingere var (06 02 99);
- Slam de la purificare saramura bruta (06.02.99);
- Namoluri provenite de la curatire desnisipatoare si omogenizatoare statie Epurare biologica (19 08 12);
- Namoluri provenite de la curatirea omogenizatoare statie de control final si Stalii locale de epurare ape uzate (19 08 14);
- Namoluri de la turnurile de racire (19 09 02);
- Namol de la curatirea decantoarelor (19.08.12);
- Deseuri materiale izolante (17 06 04);
- Pamant si pietre fara continut de substante periculoase (17 05 04) - se vor folosi doar ca material de acoperire, constructia de drumuri.

Nu sunt admise la depozitare deseuri lichide, explozive, corozive, oxidante, inflamabile, spitalicesti periculoase, anvelope uzate intregi.

Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate cu utilaje adecvate imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8 - 0,9 t/mc;

Proiectarea a fost realizata conform cerintelor directivei, a fost asigurata de S.C. IPROMIN S.A. Bucuresti, iar lucrarile au fost executate de S.C. ECOMED S.A. Lucrarile au constat in:

- impermeabilizarea bazei depozitului si a digului
- realizarea unui dig perimetral intregii suprafete
- realizarea unei retele de conducte de drenaj situata peste bariera de impermeabilizare
- executarea unei rigole formata din doua tronsoane, unul pe latura estica a depozitului, alta pe latura sud-vestica, ambele debusind in canalul deschis existent paralel cu latura de nord-vest a depozitului.
- Lucrarea a fost executata in baza autorizatiei de construire nr. 1028/29074 din 29.09.09 si apartine Sectiei Utilitati – Depozitul deseuri nepericuloase.

Deschiderea depozitului de deseuri nepericuloase s-a facut conform Directivei Nr. 1999/31/CE privind „Depozitarea deseurilor nepericuloase”.

Proiectarea a fost asigurata de S.C. IPROMIN S.A. conform derintelor directivei, iar lucrarile de C+M au fost realizate de S.C. ECOMED S.A.

Lucrarile de deschidere depozit deseuri nepericuloase au constat in:

- Impermeabilizarea bazei depozitului si a digului perimetral;
- Realizarea digului perimetral
- Executia rigolei de colectare a apelor drenate si de siroire
- Digul perimetral a fost necesar pentru realizarea unui punct de sprijin pentru deseul depus.

VII. Statii de frig

Statiile de frig sunt destinate asigurarii necesarului de frig + 5°C (apa subracita) si de frig -15°C (sola – solutie CaCl₂), la consumatori.

Statiile de frig din cadrul societatii sunt:

- Statia de Frig Utilitati -15°C;
- Statia de Frig Utilitati +5°C-oprita;
- Statia de frig PVC I;
- Statia de frig Propenoxid
- Instalatie de racire apa +5 °C-Instalatie Electroliza cu membrana.

Proces tehnologic

A. Statia de Frig Utilitati -15 °C

Statia de Frig Utilitati -15°C are in componenta 4 agregate de frig prin compresie, fabricate de York, ce au o capacitate frigorifica unitara de 0,5 Gcal/h: AF-1, AF-2, AF-2, AF-3, AF-4. Capacitatea totala a Statiei de Frig Utilitati -15°C este de 2 Gcal/h. Agregatele de frig sunt prevazute cu compresoare cu surub. Agentul frigorific utilizat este amoniacul.

Consumatorii Statia de Frig Utilitati -15°C sunt instalatiile din Sectia Plastifianti, PVC (in conservare), DGL, Propenoxid, Polioli.

Agentul purtator de frig, catre consumatori este sola, o solutie de CaCl₂ in apa, cu o concentratie de cca. 22%.

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 129 din 251

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMB.

Solutia de CaCl_2 este racita de o solutie de monopropilenglicol in apa (47%), prin intermediul unor schimbatoare multitubulare de caldura, de la -7°C pana la -12°C . Solutia de monopropilenglicol este racita in evaporatoarele agregatelor de frig, de la -15°C pana la -20°C .

In schimbatorul de caldura cei doi agenti intermediari circula astfel: solutia de propilenglicol in spatiul intertubular, iar solutia de clorura de calciu prin tevi. Circuitul de solutie de propilenglicol in apa este inchis.

Circuitul solutiei de CaCl_2 in apa/solei este deschis. Sola retur (sola calda) de la consumatorii de frig este introdusa in doua bazine paralelipipedice ce au un volum de cca 25 mc fiecare. Din bazine, prin intermediul unei pompe centrifuge, sola este pompata prin schimbatoarele multitubulare de caldura mentionate mai sus, racita de solutia de monopropilenglicol si livrata consumatorilor de frig.

B. Statia de Frig Utilitati $+5^\circ\text{C}$ -oprita (in conservare)

Statia de Frig Utilitati $+5^\circ\text{C}$ este destinata asigurarii necesarului de apa subracita (de $+5^\circ\text{C}$) in instalatiile din Sectia Electroliza cu Membrane

Statia de Frig $+5^\circ\text{C}$ are in componenta 4 agregate de frig prin compresie, fabricate de YORK, cu o capacitate unitara de 4.5 Gcal/h. Agregatele de frig sunt prevazute cu compresoare centrifugale. Agentul frigorific utilizat este fronul R134a.

Instalatia / Statia de Frig este prevazuta cu doua bazine de apa: bazin apa $+5^\circ\text{C}$ si bazin apa $+15^\circ\text{C}$. Din bazinul de apa $+15^\circ\text{C}$, prin intermediul unor pompe centrifuge, apa este preluata si racita in evaporatoarele agregatelor de frig si dusa in bazinul de apa rece, $+5^\circ\text{C}$. De aici, alte pompe centrifugale aspira apa rece si o transporta catre consumatorii de frig. Prin intermediul unui traseu de retur, consumatorii returneaza apa calda in bazinul de apa $+15^\circ\text{C}$ si procesul tehnologic se reia.

C. Statia de frig de la instalatia PVC I

Statia de frig PVC I este destinata asigurarii necesarului de apa subracita ($+5^\circ\text{C}$) pentru instalatia PVC I. Statia de Frig si instalatia PVC I este in conservare.

Statia de frig are in dotare trei agregate: doua agregate York cu freon (York -1, York - 2) cu o capacitate de 4,5 Gf/h fiecare si un agregat Hafi cu amoniac (Hafi-1 cu o capacitate de 2,5 Gf/h, care au impreuna o capacitate totala de 11,5 Gf/h.

Agregatele York - 1,2 sunt prevazute cu compresoare centrifugale, iar agregatul Hafi cu compresor cu surub.

Agentul frigorific utilizat la agregatele YORK - 1,2 este freonul R134a, iar la agregatul Hafi, amoniacul.

Apa subracita retur de $+15^\circ\text{C}$ provenita de la instalatia PVC I, este stocata in bazinul de apa de $+15^\circ\text{C}$. Din bazin apa este preluata cu pompe centrifuge si racita in agregatele de frig pana la $+5^\circ\text{C}$. De la agregatele de frig, apa de $+5^\circ\text{C}$ este stocata in bazinul de $+5^\circ\text{C}$. Din bazinul de apa $+5^\circ\text{C}$, apa subracita este livrata consumatorilor din instalatia PVC I, utilizand pompe centrifuge.

D. Statia de frig de la instalatia Propenoxid

Statia de frig Propenoxid este destinata asigurarii necesarului de apa subracita (de $+5^\circ\text{C}$) in instalatiile din Sectiile Propenoxid si Polioli

Statia de frig are in componenta doua agregate de frig York cu compresie, cu capacitate frigorifica de 4,5 Gf/h si respectiv 6,3 Gf/h. Capacitatea totala a statiei de Frig este de 10.8 Gcal/h. Agentul frigorific utilizat, este freonul R134 a.

Principiul tehnologic de functionare este similar Statiei de Frig PVC I si Statiei de Frig Utilitati $+5^\circ\text{C}$.

In statia de frig Propenoxid sunt in stare de conservare si doua agregate de frig prin compresie pentru obtinere frig de -15°C , fabricate de York, ce au o capacitate unitara de 0.5 Gcal/h. Agregatele de frig sunt identice cu cele de la Statia de Frig Utilitati -15°C .

Toate statiile de frig prin compresie, utilizeaza principiul obtinerii de temperaturi scazute la evaporarea agentilor frigorifici in evaporatoare. Agentii frigorifici in stare de gaz sunt aspirati de compresoare si comprimati in stare de gaz la presiuni mari si condensati pentru a obtine un agent frigorific in stare lichida. Condensarea are loc in condensatoare racite cu apa recirculata. Din condensatoare agentii frigorifici in stare lichida, trec prin ventile de laminare si intra in evaporatoare, unde se evapora, extragand din caldura agentului intermediar (apa sau solutie de monopropilenglicol).

Parametrii proceselor tehnologice de la Statiile de Frig mentionate anterior, sunt urmariti (monitorizati) si inregistrati in tablourile de comanda aferente statiilor de frig. Agregatele de frig sunt prevazute cu panouri de comanda dotate cu interfata de vizualizare a parametrilor de functionare si pentru controlul procesului de fabricatie frig.

utilizează doar în opriri, pentru suflarea traseelor iar consumul de aer instrumental este foarte mic- cca 0.3 Nmc/h, fiind utilizat pentru purjele de fund ale cazanelor.

Alimentarea cu utilități se realizează din rețelele existente ale CHIMCOMPLEX Borzești, Sucursala Rm.Vâlcea.

Apa demineralizată este alimentată din rețeaua CHIMCOMPLEX Sucursala Rm.Vâlcea și stocată în vasul V-01, cu temperatura de 18°C. Din vas, apa este preluată de una din pompele P-01 A/B, preîncălzită în schimbătoarele de căldură în condensatie SC-01 și SC-02, pe baza căldurii cedate de gazele arse rezultate din cazanele B-01 și B-02, până la temperatura de 56 °C și vehiculată în degazor. În degazor are loc eliminarea gazelor dizolvate în apa demineralizată, prin ridicarea temperaturii apei până la 103°C cu ajutorul injecției controlate de abur. În cazul în care se constată că apa degazată nu corespunde calității solicitate de constructorul cazanului de abur, se face o corecție a pH-ului prin adăugarea de fosfat trisodic, respectiv se adaugă sulfat de sodiu pentru corecția conținutului de oxigen în apa degazată. Calitatea apei degazate respectă "Normativul cu privire la calitatea apei" –dat de producătorul cazanelor Bosch.

Din degazor, apa degazată la temperatura de 103°C este preluată cu pompele de cazan: P-02 A/B, P-03 A/B sau P-04 A/B și trimisă la cazanele B-01, B-02, respectiv F-01, unde este transformată în abur de 16 barg supraîncălzit.

Cazanele de abur B-01 și B-02 sunt prevăzute cu economizor, E-01, respectiv E-02, în care, apa degazată este încălzită până la 149°C pe baza căldurii cedate de gazele arse fierbinți, după care intră în cazan și este transformată în abur saturat.

Aburul saturat iese din fiecare cazan în parte și intră în supraîncălzitorul aferent fiecărui cazan, SP-01, SP-02, respectiv SP-03, unde se supraîncălzește pe baza căldurii cedate de gazele arse. Aburul supraîncălzit de la fiecare cazan este dirijat către două distribuitoare Dn500 (unul în funcțiune, celălalt rezervă). De la fiecare distribuitor în parte pleacă un traseu care asigură aburul necesar degazării apei în degazor și un traseu care trimite aburul produs de Centrala Termică C.T.2 în rețeaua Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea.

Purjele de saruri și purjele de namol de la fiecare cazan în parte, golirile de la sticlele de nivel montate pe fiecare cazan, condensul format pe traseele de abur supraîncălzit iese din fiecare cazan, condensul rezultat de la supraîncălzitoare și golirile rezultate de la economizoare sunt dirijate la modulul pentru apa de evacuare, detentă și răcire, BEM-01.

Gazele de ardere rezultate de la cazanele Bosch sunt dirijate la câte un coș nou construit, de diametru 1200mm și înălțime 28m iar gazele rezultate de la cauanul Ferroli sunt dirijate la coșul ceramic existent, de 45 m înălțime și diametru 2360mm la bază și 1200mm la vârf.

În sala cazanelor se prevăd următoarele detectoare de concentrație: câte un detector de gaz metan lângă fiecare arzător, câte un detector de monoxid de carbon amplasat în zona arzătoarelor Bosch și câte un detector de monoxid de carbon amplasat lângă fiecare schimbător de căldură în condensatie Bosch.

În cazul în care se detectează prezența gazului metan se opreste alimentarea cu gaz natural a centralei termice, iar în cazul detectării prezenței monoxidului de carbon (se alarmează în tablou (cf I18/2-02 / 4.2.7), operatorul va lua măsurile prevăzute în fișa postului.

Limita inferioară de explozie pentru CH₄ este 5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.55 kg/mc.

Limita inferioară de explozie pentru CO este 12.5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.97 kg/mc.

X. Centrala Termică CAS - 03

Anul punerii în funcțiune: 2020

Regim de lucru: 365 zile/an

Proces tehnologic

Centrala termică CAS-03, este o construcție tip hală industrială (S=201 mp), cu structură din cadre din profile metalice, pe fundații izolate din beton armat. Cuprinde cazanul de abur CAS-03, montat în hală și următoarele utilaje, montate pe o platformă betonată, în exteriorul halei:

- electropompe de alimentare a cazanului tip Grundfos, CPH 5-8-160, de 30.8 m³/h și H=251 mCA;
- electropompe de alimentare a degazorului tip PCNS, tip PCNS 65-160, de 30 m³/h și H=80 mCA;
- degazor termic, capacitate 25 m³;
- preîncălzitor apă demineralizată, suprafață de transfer termic 20 m²;
- condensator abur rezidual, suprafață de transfer termic 6.3 m²;

Pagină 132 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPREȘCHIMARE

- rezervor apă demineralizată, capacitate 34 m³ ;
- cos de fum ø 1200, Ht=28m.

Cazanul de abur CAS 03, produce abur supraîncălzit utilizat în scopuri tehnologice în cadrul Chimcomplex Borzești, Sucursala Rm.Vâlcea.

Apa demineralizată este preluată din rețeaua existentă în societate, depozitată într-un rezervor de 34 m³, din care este aspirată de electropompe și refulată printr-un bloc de două preîncălzitoare înseriate, în degazorul termic, unde are loc degazarea apei prin injecție de abur. În cazul în care se constată că apa degazată nu corespunde calității solicitate de constructorul cazanului de abur, se face o corecție a pH-ului prin adăugarea de fosfat trisodic, respectiv sulfat de sodiu pentru corecția conținutului de oxigen în apa degazată. Din degazorul termic apa este aspirată de electropompele care alimentează cazanul de abur CAS 03.

Preîncălzirea apei în preîncălzitoarele înseriate se realizează cu abur dintr-un distribuitor pentru utilități, condensul rezultat reîntorcându-se în rezervor.

Ieșirea aburului din supraîncălzitoarele cazanului CAS 03 se face printr-o conductă comună, ce pleacă spre consumatori.

Cazanul de abur CAS 03 este un ansamblu monobloc de construcție orizontală, cu două tuburi de flacără, cu suprafețele convective dispuse în prelungirea focarului. Gazele de ardere la ieșirea din cazan, înainte de evacuarea la coș, sunt trecute prin supraîncălzitor și economizor.

Gazele de ardere rezultate din procesul arderii din cazan se unesc la ieșirea din economizoare într-un tronson comun ø1000 și sunt evacuate prin coșul de fum în atmosferă.

Caracteristici tehnice cazan CAS-03:

a) Caracteristici constructive	
- lungime corp cazan	8270 mm
- lungime totala cu instalatie de ardere si bloc supr.- econ.	14700 mm
- diamtru tambur cu izolatie termica	ø 3860 mm
- latime totala cu platforma si conducte	5365 mm
- inaltime la platforma cazan	4370 mm
- inaltime la racord iesire gaze economizor	4750 mm
- racord alimentare apa	Dn 80, Pn 40
- racord iesire abur la consumator	Dn 250, Pn 40
- racord evacuare supapa de siguranta tambur	Dn 125 Pn 40
- racord evacuare gaze arse	ø 1000 x 650 mm
- masa neta, fara apa	78.900 Kg
b) Caracteristici functionale	
- Debit nominal de abur	25 t /h
- Debit minim de abur	6.25 t/h
- Debit maxim	27.5 t/h
- Temperatura nominala abur supraincalzit	350 °C
- Temperatura abur saturat, tambur	215 °C
- Temperatura apa de alimentare	105 °C
- temperatura iesire din economizor	150 °C
- Presiunea nominala abur supraincalzit	19 bar
- Presiunea nominala abur saturat, tambur	20 bar
- Presiunea de incercare hidraulica	25 bar
- Volumul de apa din tambur la nivel minim	39,89 m ³
- Volumul de abur din tambur la nivel minim	12,01 m ³
- Volum total interior al cazanului	51.9 m ³
- Consum de combustibil :	
- gaze naturale	2140 Nm ³ /h(1070 Nm ³ h / arzator)
- Randament termic	90% gaz
- Suprafata de transfer termic totala:	493.62 m ²
- radiatie	56.52 m ²

- convectie	108 m ²
- 2 supraincalzitoare	186.9 m ²
- 2 economizoare	142.2 m ²
- Alimentarea electrică	380 / 220 V, 50 Hz

Arzătoarele cazanului CAS-03 sunt arzătoare tip TEMINOX G140, împreună cu rampele de alimentare cu gaz metan si sistemele de conducere ale arzătoarelor (BMS) si sunt produse de firma SAACKE- Germania.

Caracteristicile tehnice ale arzătoarelor sunt următoarele:

Nr.crt.	Date tehnice	UM	Valoarea
1	Model arzător	-	TEMINOX G140
2	Tip arzător	-	duobloc
3	combustibil	-	gaz natural
4	capacitate arzător	MW	max. 10 min. 1.4
5	Putere calorifică inferioara	kcal/Nm ³	8500
6	Densitate combustibil	kg/m ³	0.78
7	Presiune minimă intrare gaz	bar	3
8	Debit combustibil la sarcină nominală	Nm ³ /h	1070
9	Debit combustibil la sarcină minimă	Nm ³ /h	267.5
10	Randament termic	%	90
11	Temperatură aer combustie	°C	min.5 max.40
12	Emisii NOx (3%O ₂)	mg/m ³	80
13	Emisii CO (3%O ₂)	mg/m ³	10

Caracteristicile instalație de ardere:

- Combustibil: gaz natural
- Debit de combustibil pe instalatie (la 25 t/h): gaz natural: max. 2140 Nm³/h;
- Domeniul de reglare al arzatorului: 1:8 continuu;
- Regimuri de functionare a instalatiei:
- Regim de pornire de la rece - pe gaz natural;
- Regim de functionare: exclusiv pe gaz natural;
- Inchidere aer la arzator cu clapa actionata cu servomotor electric, inclusa in furnitura instalatiei de ardere;
- Instalatia de ardere este prevazuta cu sistem de reglare a raportului aer -combustibil;
- Instalatia este prevazuta cu robinet de reglare debit gaz actionat cu servomotor electric inclus in arzator;
- Reglarea debitului de aer la cele 2 arzatoare: se realizeaza cu ajutorul clapetelor de aer;
- Aprindere flacara principala la arzator: cu aprinzator cu functionare intermitenta tip gaz-electric, aprinzatorul este prevazut cu supraveghetor de flacara propriu, inclus in furnitura;
- Combustibil de aprindere la aprinzator: gaz natural; cu parametrii necesari realizati de fumizor;
- Alimentare cu aer de aprindere si racire: aer rece din sursele de aer de combustie a arzatoarelor;
- Supravegherea flacarii principale de gaz natural: cu supraveghetor de flacara inclus la arzator;
- Instalatia de ardere este echipata cu armaturi cu actionare manuala si cu actionare electrica (inchidere rapida) - conform SR EN 12952-8:2003. Armaturile de inchidere rapida de pe circuitele de gaz natural si gaz de aprindere respecta cerintele tehnice din SR EN 161:2007, grupa A.

Centrala Termica CT3

Regim de lucru: 365 zile/an.

Centrala termică CT 3 are o putere termică de 37,14 MW, fiind dată de:

- putere termică arzător cazan B-01 de 18,568 MW
- putere termică arzător cazan B-02 de 18,568 MW

Centrala termica CT3 are urmatoarele capacitati de productie, produsul finit fiind aburul de 16 barg supraincalzit.

Pagină 134 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPREȘCHIMARE

- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-01;
- 25 t/h abur 16 barg, 280 gr.C, generate de cazanul B-02;

Aburul livrat de centrala termica CT3 este de min. 45 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 280 °C si este dirijat in una din cele doua bare existente de Dn600 ale combinatului.

Ca subproduse rezultate din functionarea centralei se mentioneaza condensul rezultat in timpul incalzirii conductelor de abur, la pornire, condens format pe traseele de abur supraincalzit iesire din cazan, condensul rezultat de la supraincalzitoare. Cantitatea de condens este mica, apare in perioada de pornire a instalatiei si se foloseste pentru consum intern, in vederea preincalzirii apei demineralizate in degazor.

Centrala termica este compusa din doua cazane de abur tip ZFR-X Bosch, prevazute fiecare, cu doua arzatoare, un economizor si doua supraincalzitoare, capacitate de 25 t/h abur 16 barg, 280 °C. Cele doua cazane de abur utilizeaza gaz metan drept combustibil.

Utilitatile necesare in procesul tehnologic sunt: apa demineralizata, apa decantata, aer instrumental, aer tehnologic, azot si gaz metan. Aerul tehnologic se utilizeaza doar in opriri, pentru suflarea traseelor, iar consumul de aer instrumental este foarte mic de cca. 0.3 Nmc/h, fiind utilizat pentru purjele de fund ale cazanelor.

Apa demineralizata este alimentata din reseaua Chimcomplex - Sucursala Ramnicu Valcea si stocata in vasul V-01, cu temperatura de 18 °C. Din vas apa este preluata de una din pompele P-01 A/B, preincalzita in schimbatoarele de caldura in condensatie SC-01 si SC-02, pe baza caldurii cedate de gazele arse rezultate din cazanele B-01 si B-02, pana la temperatura de 57 °C si vehiculata in degazor. In degazor are loc eliminarea gazelor dizolvate in apa demineralizata, prin ridicarea temperaturii apei pana la 103 °C cu ajutorul injectiei controlate de abur. In cazul in care se constata ca apa degazata nu corespunde din punct de vedere calitate, se face o corectie a pH-ului prin adaugare de fosfat trisodic, respectiv se adauga sulfat de sodiu pentru corectia continutului de oxigen in apa demineralizata. Calitatea apei degazate va respecta Normativul cu privire la calitatea apei degazate specificat de producatorul cazanelor Bosch.

Din degazor, apa degazata la temperatura de 103 °C este preluata de pompele de cazan P-02 A/B, P-03 A/B si trimisa la cazanele B01, B-02 unde este transformata in abur de 16 barg supraincalzit.

Cazanele de abur B-01 si B-02 sunt prevazute cu economizor, E-01, respectiv E-02, in care, apa degazata este incalzita pana la 140 °C pe baza caldurii cedate de gazele arse fierbinti, dupa care intra in cazan si este transformata in abur saturat.

Aburul saturat iese din fiecare cazan in parte si intra in supraincalzitoare aferente fiecarui cazan, SP-01A/B, SP-02 A/B, unde se supraincalzeste pe baza gazelor arse. Aburul supraincalzit de la fiecare cazan este dirijat catre un distribuitor Dn 500. De la distribuitor pleaca un traseu care asigura aburul necesar degazarii apei in degazor si doua trasee care trimit aburul produs de centrala termica CT3 in cele doua bare de abur 16 barg, 280 °C ale retelei Chimcomplex - Sucursala Ramnicu Valcea.

Gazele de ardere rezultate de la cazanele Bosch sunt dirijate la cate un cos, cu diametru de 1200 mm si inaltime de 27.5 m.

Prin masurile luate, sala cazanelor se considera zona normala din punct de vedere exploziv:

- Ventilatoare in sala motoarelor pentru scoaterea aerului viciat;
- Goluri de admisie si evacuare aer;
- Detectoare de concentratie gaz in sala cazanelor


XII. Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MW turbina cu gaz in ciclu deschis – OCGT

Regim de lucru: 365 zile/an.

Instalatia de cogenerare de inalta eficienta produce:

- energie electrica: minim 42,39 MWe, maxim 49 MWe,
- energie termica sub forma de abur de 16 bar și 280 °C: minim 68,1 MWth, maxim 69,45 MWth;
- energie termica sub forma de apa calda, presiune 14 bar, temperatura min.70 °C, max. 90 °C: maxim posibil din recuperarea caldurii reziduale de la cos.

Instalatia de cogenerare de inalta eficienta de 49 MW este amplasa in aer liber, pe fundatii izolate din beton armat. Sunt constructii noi modulare (tip containerizat), de tip parter, care cuprind camera de comanda si control, camere echipamente electrice (transformatoare servicii proprii, instalatie de forta pentru alimentare CHP, statie medie tensiune, etc.), vestiare si grupuri sanitare.



Utilitățile necesare în procesul tehnologic al Instalației de cogenerare de înaltă eficiență 49 MWe sunt: apa demineralizată, apa decantată, apa potabilă, aer tehnologic, azot, gaz metan. Acestea se alimentează din rețelele CHIMCOMPLEX SA Borzești - Sucursala Râmnicu Vâlcea.

Instalația detine coșuri de fum pentru gazele arse provenite de la cele trei cazane recuperatoare de abur. Fiecare cos este prevăzut cu sistem de monitorizare continuă a emisiilor.

Energia termică sub formă de abur produsă de instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 49 MW este consumată în totalitate intern, în procesele industriale proprii.

Energia electrică produsă de instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 49 MW, este consumată în totalitate intern, în procesele industriale proprii. Instalația de cogenerare este racordată la consumatorul principal – Electroliza cu Membrană 34 MWh precum și la restul consumatorilor conectați prin intermediul SRA2 – 7MWh, SRA3 - 5 MWh, SRA4 - 7 MWh și Stația 3 – 2MWh.

Instalația de cogenerare (CHP) este racordată la sistemul existent de canalizare menajeră (caminul F11) și meteorică (caminele M16, M162, M163).

XII. Instalație de cogenerare de înaltă eficiență 8 MWe, 10,5 MWt; (Turbină cu gaz)

Regim de lucru: 365 zile/an.

Instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 8 MWe (trigenerare) produce:

- energie electrică: max. 8 MWe
- energie termică sub formă de abur de 13 bar + apă caldă: 10,5 MWt;
- energie termică sub formă de apă răcită de 5°C: 7449 MWh/an;

Instalația de trigenerare de maxim 8 MWe este alcătuită din următoarele echipamente principale:

- Turbină cu gaze
- Generator electric
- Compresor de gaze
- Cazan recuperator de abur
- Chiller cu absorbție

Combustibilul, respectiv gazele naturale și aerul de ardere sunt introduse în camera de ardere unde are loc combustia. Înainte de a fi introdus în camera de ardere, aerul este comprimat cu ajutorul unui compresor. Gazele de ardere rezultate din camera de ardere sunt introduse în turbina de gaze pe care o antrenează. Aceasta la rândul său antrenează generatorul electric care produce energie electrică. După destinderea în turbină, gazele de ardere sunt dirijate către cazanul recuperator, unde sunt răcite până la temperatura de evacuare la coșul de fum cu ajutorul apei reci introduse în cazan. În funcție de necesități, cazanul recuperator produce abur de diverși parametri, apă caldă sau ambele.

În cazul instalațiilor de trigenerare, apa caldă produsă de cazanul recuperator este utilizată de o instalație frigorifică cu absorbție (chiller) pentru a produce apă răcită.

XIV. Stația de Reglare Masurare și Predare (S.R.M.P.)

Stația de Reglare Masurare și Predare (S.R.M.P.) gaze este o instalație tehnologică destinată alimentării cu gaze naturale a consumatorilor aferenți Chimcomplex S.A. Borzești Sucursala Râmnicu Vâlcea.

Capacitate tehnologică: 36.000 Sm³/h, luând în considerare presiunea minimă de ieșire 5 bar pentru capacitatea de 17.000 Sm³/h, iar pentru capacitatea de 19.000 Sm³/h presiunea existentă în SNT;

Componenta instalației tehnologice a S.R.M.P.:

- o Instalație de separare și filtrare;
- o Instalație de încălzire;
- o Instalație de reglare;
- o Instalație de protecție de sub și suprapresiune;
- o Instalație de măsurare;
- o Instalație de odorizare;
- o Sistem SCADA de monitorizare și control.

În interiorul stației au loc următoarele procese tehnologice:

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Filtrarea si separarea gazelor de impuritatile solide si lichide;
- Masurarea fiscala a cantitatilor de gaze livrate catre consumatori;
- Reducerea presiunii gazelor de la nivelul presiunii din conducta magistrala la presiunea solicitata de consumatori.

XV. Depozitul de gaze lichefiate

Activitatea desfasurata in cadrul Depozitului de Gaze Lichefiate urmareste descarcarea din cisternele CF si primirea spre depozitare a materiilor prime pentru sectiile consumatoare, in functie de parametrii de calitate solicitate de acestea, depozitarea corespunzatoare a acestora si livrarea catre beneficiari, asigurind functionarea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor aferente, respectarea normelor regimului tehnologic care sa asigure permanent siguranta deplina in operarea si functionarea depozitului cu respectarea normelor de protectie a muncii si SU.

Depozitul de Gaze Lichefiate cuprinde: depozitul de etilenoxid, depozitul de propilena si depozitul de propenoxid.

Depozitul de etilenoxid

Depozitul de etilenoxid din cadrul Instalatiei DGL are o capacitate totala de 340 mc si este compus din:

- doua rezervoare TK-101/1,2 din otel inox, cu o capacitate totala de 60 mc fiecare;
- doua rezervoare TK 101/3,4 din otel inox, cu o capacitate totala de 110 mc fiecare, din care unul sau doua in functie de schema de depozitare se mentine gol pentru a prelua etilenoxidul stocat, in situatii de avarie;
- pompele de avarie P 102 A/B;
- pompele de propilenglicol P103 A/B;
- pompe submersibile P104 A/B;
- vas stocare propilenglicol solutie propilenglicol 40 %, V 101;
- schimbatoare de caldura EX 101/1,2;
- coloana de degazare T 101;
- cuva de dilutie de dilutie C102 A si C102 B;
- rampa CF pentru descarcarea etilenoxidului prevazuta cu patru posturi de descarcare pentru cisterne tip european si doua posturi de descarcare pentru cisterne tip CSI, sistem de stropire cu apa de incendiu;
- rampa auto pentru descarcarea containerelor de etilenoxid;
- pompe imersate P 201A/B;
- cuva de dilutie C 104.

Depozitul de etilenoxid este amplasat in interiorul unei incinte delimitate de un val de pamant care imprejmuieste cuvele de retentie din beton, in care sint montate rezervoarele. Cuvele la randul lor sint despartite de un zid de beton a carui creasta se afla la aceeasi inaltime cu creasta valului de pamant. Fiecare cuva de retentie este prevazuta cu o cuva de dilutie, pentru fiecare grup de rezervoare, pentru preluarea apelor pluviale si eventualelor scurgeri de etilenoxid. Cuvele sint construite din ciment, protejate cu sapa antiscantei. Amplasamentul rezervoarelor de etilenoxid este prevazut de jur imprejur cu hidranti si tunuri de incendiu si drum PSI.

Alimentarea cu azot pentru depozitul de etilenoxid se efectueaza dintr-o bara separata, direct de la furnizor, pentru a preveni contaminarea lui accidentala cu diferite substante chimice, substante care ar putea reactiona cu etilenoxidul. Azotul este vehiculat prin conducte de otel carbon dar inainte de a intra in procesul tehnologic conductele sint din otel inoxidabil. Toate liniile de azot sint prevazute cu robinete de retinere pentru a se evita intrarea fluidului de proces in conducta de azot. Perna de azot trebuie sa aiba o presiune suficient de mare pentru a fi siguri ca faza de vapori nu este in domeniul exploziv. De obicei perna de azot se mentine la 3+4 bar. In aceste conditii etilenoxidul ramine in afara limitelor periculoase.

Depozitare etilenoxidului se efectueaza in cele doua rezervoare mici TK 101/1,2 si in unul din cele doua rezervoare mari TK 101/3 sau TK 101/4 capacitatea maxima de umplere fiind de 80 %. Rezervoarele sint prevazute cu manta de racire prin care circula solutie de propilenglicol la -3 °C, izolate la exterior. Temperatura solutiei de propilenglicol este asigurata prin racire cu sola de -8 °C in schimbatoarele de caldura prevazute cu robinete automate de reglare a temperaturii. In timpul descarcarii cisternelor se admite cresterea, in mod exceptional, a temperaturii in rezervoarele de depozitare pina la 8 °C. Acest regim de temperatura este justificat de faptul ca



cisternele de etilenoxid nu sunt prevazute cu instalatii de racire, iar in timpul transportului se incalzesc sub actiunea directa a razelor solare.

Descarcare etilenoxidului lichid din cisterna CF se efectueaza prin presarea cisternei cu azot si reducerea presiunii pe vasul de primire.

Vasul care primeste etilenoxid va fi degazat catre coloana de spalare T 101 cu apa fin decantata in timpul procesului de descarcare, cu atentie pentru a nu scadea presiunea sub 2.5 barg. Vehicularea etilenoxidului intre rezervoare se face tot prin monjusare cu azot. Gazele sint spalate in coloana T 101 cu apa fin decantata inainte de evacuare in atmosfera. Avind in vedere ca etilenoxidul este solubil in apa, in atmosfera iese numai azot cu urme foarte mici de etilenoxid. Apa impurificata cu etilenoxid este dirijata prin canalizare la cuva de dilutie, de unde este trimisa cu câte o pompă imersată P-104 A,B corespunzătoare fiecărei cuve și trimise la secția PPP la bașa de preluare ape uzate.

Descarcarea cisternei de etilenoxid este indicata de cresterea nivelului in rezervor, racirea conductelor de descarcare, precum si o usoara crestere a presiunii. Racordarea cisternelor se efectueaza cu furtune metalice din otel inox, prevazute cu cuple speciale dedicate pentru descarcarea etilenoxidului, de tip TO-DO.

Terminarea descarcarii propilenei din cisterna se poate constata numai atunci cand:

- creste presiune pe rezervor;
- nivelul pe rezervor se mentine constant;
- presiunea pe cisterna CF scade;

Sistemul de siguranta la descarcare este format din cirligul de sina care deschide supapa cu inchidere rapida, cuple rapide cu posibilitate izolarii atat a cisternei cit si a furtunului, de tip TO-DO, sistem de impamintare cu indicare locala si detector pentru etilenoxid cu indicare si alarmare in DCS. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de etilenoxid la cuva de dilutie.

Alimentarea cu etilenoxid se face pe la partea inferioara a rezervoarelor, prin conducte imersate care intra prin partea superioara si se opresc la 4÷5 cm de fundul rezervorului. Tot la partea inferioara a rezervoarelor se afla conducta de pompare (cu intrare tot prin partea superioara) care trimite etilenoxidul la sectia consumatoare.

Exista un sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de 80 % si de prealarmare la nivel de 70 %. Presiunea de lucru in rezervoare este de 3÷4 bar. Presiunea si nivelul pe rezervoare este indicata si local. Temperatura din spatiul de vapori si spatiul de lichid este masurata si cu termorezistente cu inregistrare pe aparatura de la panoul de comanda DCS.

Terminarea descarcarii propilenei din cisterna se poate constata numai atunci cand:

- creste presiune pe rezervor;
- nivelul pe rezervor se mentine constant;
- presiunea pe cisterna CF scade;

Depozitul de etilenoxid este prevazut cu doua pompe de avarie cu un debit de 80 m³/h, situate sub nivelul rezervoarelor, putind prelua etilenoxidul pe traseele de avarie din oricare rezervor si sa-l transvazeze fie in TK 101/3 sau TK 101/4. In caz de avarie la unul din rezervoare se va evita presurizarea acestuia cu azot pentru a nu agrava consecintele avariei deschizindu-se numai ventilele mecanice de pe traseul de egalizare.

Intotdeauna rezervorul de avarie, fie TK 101/3, fie TK 101/4 este mentinut gol, racit si sub presiune azot gata sa primeasca etilenoxid din alt rezervor care sufera o avarie.

Conductele de etilenoxid lichid vor fi intotdeauna suflate cu azot dupa utilizare, apoi lasate sub perna de azot. Presiunea pe aceste conducte nu trebuie sa scada sub 2 barg.

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apa decantata. Apa decantata se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Perdea de abur de 13 bar pentru fiecare rezervor. Deschiderea aburului se executa de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Doua supape de siguranta cu opritor de flacari pe esapare si injectie de azot, montate pe un robinet cu trei cai setate la 6 barg.
- Detector pentru etilenoxid cu indicare si alarmare in DCS.

În perioada caldă pentru a prelua aportul termic produs de radiațiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apă fin decantată prin deschiderea ventilelor mecanice de pe traseele de apă.
 În prezent, etilenoxidul este utilizat la Secția Polieteri, care are în dotare două rezervoare, în care în unul se încarcă necesarul de etilenoxid iar celălalt este rezervor de avarie. Agentul de vehiculare a etilenoxidului la Instalația Polieteri este azotul, prin procedeul de monjuzare. După fiecare pompare traseul se suflă cu azot spre consumator și rămâne sub presiune.

Rampa auto construită în anul 2022 și situată în partea de nord pentru descărcare etilenoxid din autocontainere este dotată cu:

- Cale de acces cu sensul de circulație numai înainte, pentru intrare – ieșire autocisternă la /de la descărcare.
- Cuvă de diluție C-104 colectează apele impurificate cu EOL; dimensiuni L x l x h = 3.5 x 2.5 x 3.5 m; Volum util de cca. 25 mc.
- Cuvă de retenție în care staționează autocisterna pe timpul decărcării. Cuvă de retenție este prevăzută cu rigolă de jur împrejur, cu golire către cuva de ape reziduale C-104;
- Zid rezistent la foc și la explozie, în spatele căruia sunt amplasați robinetii de deservire rampă;
- Sistem de stropire cu apă de incendiu pe toată lungimea autocisternei; doi hidranți; un tun cu apă și spumă;
- Apă fin decantată pentru spălarea cuvei de retenție și menținere nivel în C104;
- Detectori pentru etilenoxid, cu indicare și alarmare la valoare maximă în DCS în zona rampei, a robinetelor de manevră și a supapelor de siguranță;
- Conductă de descărcare etilenoxid lichid și conductă de azot comprimat;
- Racordarea autocisternei la descărcare se efectuează cu ajutorul racordurilor flexibile omologate pentru fluidul etilenoxid;
- Duș de urgență. Conducta de alimentare cu apă potabilă a dușului are însoțire electrică "anti-freezing" pe toată lungimea supraterană dintre dușul de urgență și căminul de alimentare;
- Sistem de conectare autocisternă la instalația de împământare;
- Dispozitiv de recoltare probe;

Descărcarea se va putea efectua fie pe jos, fie pe sus, în funcție de tipul constructiv al autocontinerelor sosite la rampă. Selecția se va face cu ajutorul robinetelor cu 3 căi prevăzute pe conductele de etilenoxid lichid și azot.

Cuva C-104 este destinată colectării de ape reziduale provenite de la:

- Instalația de stropire cu apă de incendiu pentru rampa auto, apele pluviale și apă fin decantată pentru spălarea zonei de descărcare, colectate prin intermediul sistemului de canalizare;
- Eventuale scăpări accidentale de EOL la rampa;
- Apă fin decantată rezultată în urma spălării cuvei de retenție;
- Golire traseul de EOL de la dispozitivul de recoltare probe;

Apă reziduală colectată în interiorul cuvei de diluție este pompată către secția Propenoxid, la bașa de preluare ape uzate.

În cuva C104 se va menține permanent un nivel de apă în interiorul acesteia, în cazul în care scade sub valoarea minimă, se va alimenta cuva cu apă decantată.

Conductele pentru transportul de etilenoxid sunt confecționate din oțel inoxidabil, izolate pentru frig cu izolație de tipul Cryogel Z/Cryogel x 201, având o grosime nominală de 5-10 mm. Termoizolația este protejată mecanic cu tablă zincată. După terminarea descărcării produsului, conductele de etilenoxid lichid vor fi suflate cu azot spre rezervorul care primește etilenoxid.

Depozitul de propilenă

Depozitul de propilenă din cadrul Instalației Depozitului de Gaze Lichefiate cuprinde 10 rezervoare:

Nr. crt.	Pozitie rezervor	Tip constructiv	Volum (mc)	Obs.
1	R1	Rezevor cilindric orizontal	200	
2	R2	Rezevor cilindric orizontal	200	
3	R3	Rezevor cilindric orizontal	200	
4	R4	Rezevor cilindric orizontal	200	
5	R5	Rezevor cilindric orizontal	100	

Pagină 139 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBARE

6	R6	Rezevor cilindric orizontal	100	
7	R7	Rezevor cilindric orizontal	240	
8	R8	Rezevor cilindric orizontal	240	
9	V1	Rezervor sferic	1000	
10	TK 1A	Rezervor sferic	3000	Constructie nefinalziata

- Compresor pentru propilena gaz
- Evaporator pentru propilena
- Pompe pentru livrarea propilenei la consumatori (P1/1, P1/2, P1/3, P1/4, P1/5, P1/6)
- Instalatia de facla
- Rampa de descarcare cisterne CF

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apa decantata. Apa decantata se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvelor.
- Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvelor.
- Perdea de abur de 13 bar pentru fiecare rezervor. Deschiderea aburului se executa de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvelor.
- Doua supape de siguranta cu esapare in sistemul de colectare propilena, gaze ce sint conduse la Instalatia de facla.
- Vas separator pentru fiecare rezervor.

Rezervoarele de propilena sint amplasate in cuve betonate capabile sa preia toata cantitatea scursa accidental. Fiecare cuva este prevazuta cu canalizare si conducte pentru inabusire cu abur. Cuvele sint construite din ciment, protejate cu șapă anticânteii și sint racordate la canalizarea meteorică și convențional curată din societate.

Rezervoarele de propilenă lichidă, ca toate recipientele sub presiune, sunt protejate cu doua supape de siguranță, montate pe un robinet cu trei cai, setate la 18 bar, izolate la esapare prin robinete. Propilena lichidă ce se depozitează în rezervoare conține și cantități mici de apă.

Datorită nemiscibilității apei cu propilena, apa se adună la fundul rezervoarelor și există pericolul de a ajunge în traseele de legătură cu indicatoarele de nivel. Din acest motiv apa se purjează periodic prin vasele de separare prevazute cu robinetele dar datorită detentei se purjează și o foarte mica cantitate de propilenă.

Presiunea pe vasul de separare este măsurată si local cu manometru si in DCS. Pe vas este montată deasemenea o supapă de siguranță (reglată la 18 bar) cu refularea racordată la sistemul de faclă. Vasele de separare-purjare apă R1/1, R2/1, R3/1, R4/1, R5/1, R6/1, R7/1, R8/1, V1/1, R8/1, sunt prevăzute cu serpentină de încălzire pentru preîntâmpinarea înghețării apei pe timp friguros.


Depozitul de propilenă este dotat cu un sistem de inundare cu abur de 13 bar. În interiorul cuvei de beton a rezervoarelor este montată o conductă de Dn 80 în formă de tor, la 250 mm pe marginea și deasupra platformei cuvei. Distribuirea aburului se face prin conducte ce se înțeapă puncte multiple pe torul existent. Rolul inundării cu abur în cuvă este de a crea un culoar de dispersie a propilenei în aer, având în vedere faptul că propilena fiind mai grea decât aerul are tendința de a se acumula la suprafața solului.

Ca protecție în caz de incendiu, rezervoarele au în dotare o instalație de inundare cu apă de incendiu prin pulverizatoare de apă tip PLUVIA montate pe inele începând de la ecuator spre partea superioară a lor.

Rezervoarele sunt alimentate cu propilenă lichidă din cisterne CF. Rampa de descărcare CF are în dotare patru linii de cale ferată iar în prezent se utilizează doar linia L1 Si L2 și are amenajate 6 posturi pentru descarcare cisterne tip european si 7 posturi pentru descărcare cisterne de propilenă tip CSI. Celalalte doua linii sint folosite în prezent ca linie de garare deoarece legătura la instalație este izolata.

Pentru descărcarea cisternelor de propilenă se folosește suprapresiunea vaporilor de propilenă introduși în partea superioară a cisternei (în spațiul de vapori). Vaporii de propilenă la presiunea de 12 - 14 kgf/cm² se obțin prin evaporarea propilenei lichide într-un evaporator cu ajutorul aburului. Vaporii de propilenă introduși la partea de sus a cisternei apasă pe suprafața lichidului din cisternă și forțează propilena lichidă să curgă în rezervorul de stocare. Descărcarea cisternei de propilenă este indicată în DCS de:

- creșterea nivelului în rezervorul de stocare;
- scăderea temperaturii pe linia de descărcare cisterne;
- durata pentru descărcarea unei cisterne de propilenă este de 1 1/2-2 ore.



În evaporator se menține nivelul la 5 - 10% și presiunea la 12 - 14 kgf/cm².

Pe evaporator se află montată o supapă de siguranță care deschide în atmosferă la depășirea presiunii în evaporator a 18 kgf/cm³. Terminarea descărcării propilenei din cisternă se poate constata numai atunci când:

- crește temperatura pe linia de descărcare cisterne la valoarea inițială;
- furtunul flexibil cu diametrul 80 racordat pe linia de lichid la cisternă se încălzește;
- circulă prin el vapori de propilenă.
- nivelul pe rezervor se menține constant sau scade

După terminarea descărcării cisternei de propilenă, în spațiul interior al cisternei rămâne gaz de propilenă la presiunea de 9 - 11 barg pe timp rece și 10 - 12 barg pe timp calduros. Se continuă descărcarea propilenei din cisterne prin degazarea lor pe sistemul de degazare ce merge la instalația Propenoxid, pentru a recupera o parte din propilena rămasă în cisterne după descărcarea propilenei lichide pe timp calduros iar cind presiune este 3.5÷4 barg se utilizeaza compresorul CS 301 pentru a degaza cisterna pina la valoarea de 1.6÷1.8 barg sau pe timp rece se recupereaza propilena din cisterne utilizind direct compresorul CS 301 pentru a degaza cisterna pina la valoarea de 1.6÷1.8 barg.

Compresorul CS 301 este o masina volumetrica cu injectie de ulei si cu reglarea continua a capacitatii. Compresia gazului aspirat are loc in camerele formate de lobi rotorilor al caror volum scade progresiv. Uleiul este injectat atat in camera de compresie cit si in traseul de aspiratie si este recuperat prin filtre din traseul de refulare. Compresorul este operat din tabloul de comanda printr-un PLC.

Sistemul de siguranta la descarcare este compus din cirlig de sina ce actioneaza supapa de inchidere rapida la cisternele aflate in descarcare, saboti de bronz pentru imobilizarea cisternelor si sistem de impamintare cu indicare locala.

Atât cisternele CF cât și rezervoarele de depozitare propilenă sunt prevăzute cu parasolar pentru a evita încălzirea excesivă a acestora în zilele călduroase de vară. La creșterea temperaturii implicit a presiunii se stropesc rezervoarele cu apa fin decantata.

Alimentarea cu propilenă se face pe la partea inferioară a rezervoarelor , prin conducte care intră 4 - 5 cm . Tot la partea inferioară a rezervoarelor se află conducta de aspirație a pompelor care trimit propilena la secțiile consumatoare. Pe ambele trasee există ștuțuri de aerisire Dn 25. Pe conductele de alimentare și evacuare există ventile automate închis-deschis comandate din tabloul de comandă. La nivel de 80 % propilenă lichidă în sferă, se închide automat ventilul de alimentare. Există sistem de alarmare (acustic și vizual) în tabloul de comandă la nivel de propilenă lichidă 80 % și de prealarmare la nivel de 70 %. Presiunea de lucru în rezervoare este de 12 bar. Pe timp calduros presiunea crește și se pornește sistemul de stropire cu apă ; se folosește apă fin decantată din rețeaua societății.

Presiunea și nivelul pe rezervoare este indicată și local pe fiecare rezervor în parte. Temperatura din spațiul de vapori și spațiul de lichid este măsurată cu termorezistențe cu înregistrare pe aparatura de la panoul de comandă.

Sistemul de faclă este format din:

- vas de închidere hidraulică (600 mm) cilindric orizontal cu volumul 10 mc prevăzut cu serpentină exterioară de încălzire pentru timp friguros
- coș de faclă cu 3 arzătoare și stație pilot de aprindere de la distanță
- supraveghetor de flacără
- coș de evacuare gaze arse cu înălțimea de 45 m
- sistem de injecție azot. Azotul se injectează pentru a împiedica pătrunderea oxigenului.
- facla este amplasată în afara depozitului. Conform temei de proiectare facla are următoarele caracteristici:
- înălțimea 45 m;
- zona de iradiere are raza de maxim 30 m;
- zona de regim sever are raza de 25 m.

Ca măsuri suplimentare de protecție se interzice staționarea cisternelor CF sau auto cu lichide inflamabile, sau oxid de etilenă pe o rază de 100 m în jurul faclei.

Propilena se stochează în depozit în rezervoarele R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 și sfera V1 în funcție de ritmul de aprovizionare și se livrează la secțiile consumatoare: Plastifianți și Propenoxid prin conducte supraterane. Toate operațiile privind descărcarea, depozitarea și pomparea la secțiile consumatoare se execută de către personalul instalației D.G.L.

Pompele care trimit propilena la sectiile consumatoare sunt prevazute cu trasee de recirculare pentru fiecare rezervor in parte. Pe traseul de recirculare sint prevazute ventile reglatoare pentru reglarea presiunii de refulare la valoarea dorita. Traseele de recirculare si ventilele reglatoare realizeaza si protectia pompelor in mod special cand unul dintre consumatori functioneaza redus sau opreste. In aceasta situatie o parte din propilena se va recircula pe rezervor. Fiecare pompa este prevazuta cu supapa de siguranta cu esapare in sistemul de facla.

Pe teritoriul depozitului de propilena este executat un inel de apa de incendiu DN 300 care cuprinde in mod deosebit sfera si rampa de descarcari cisterne. In total in depozitul de gaze lichefiate exista 10 tunuri de incendiu cu apa si 18 hidranti.

Depozitul de propenoxid

Depozitul de propenoxid din cadrul Instalatiei DGL este compus din:

- două rezervoare VS 1A/B din otel carbon, placate la interior cu otel inox pentru a impiedica polimerizarea propenoxidului, cu o capacitate de 200 mc fiecare;
- coș de evacuare gaze cu înălțimea de 45 m;
- pompele de vehiculare propenoxid P 1A/B;

Cuva de retenție din beton armat, în care sunt amplasate cele două vase de propenoxid (2x 200 mc fiecare), este prevăzută cu bașă și canal de colectare pe toată lungimea cuvei, protejată cu sapa anticânteie.

Amplasamentul rezervoarelor de etilenoxid este prevazut de jur imprejur cu hidranti si drum PSI.

Azotul este vehiculat prin conducte de otel carbon dar inainte de a intra in procesul tehnologic conductele sint din otel inoxidabil. Toate liniile de azot sint prevazute cu robinete de retinere pentru a se evita intrarea fluidului de proces in conducta de azot. Perna de azot trebuie sa aiba o presiune suficient de mare pentru a fi siguri ca faza de vapori nu este in domeniul exploziv. De obicei perna de azot se mentine la 2÷2.5 bar. In aceste conditii etilenoxidul ramine in afara limitelor periculoase.

Depozitare propenoxidului se efectueaza in unul din cele doua rezervoare celalalt fiind de avarie , capacitatea maxima de umplere fiind de 80%.

Vasul care urmeaza sa primeasca propenoxid va fi degazat catre coloana de degazare , cu atentie pentru a nu scadea presiunea sub 1.5 barg. Vehicularea propenoxidului intre rezervoare se face prin monjusare cu azot sau ajutorul pompelor. Pomparea de la sectia Propenoxid se realizeaza dupa ce operatorul DCS ia legatura cu operatorul DCS din Instalatia DGL. Dupa ce se efectueaza manevrele pentru primirea propenoxidului pe rezervorul degazat, opratorul DCS din Instalatia DGL va lua legatura cu operatorul DCS din Sectia Propenoxid pentru inceperea pomparii. Toate traseele de vehiculare propenoxid sint din otel inox. Dupa ce se termina pomparea , traseul datorita lungimii lui trebuie suflat cu azot, astfel incit sa fim siguri ca nu ramine propenoxid lichid pe el. Traseul va ramine presat cu azot la valoarea de 2 barg.

Inceperea pomparii este indicata de cresterea nivelului in rezervor, racirea conductelor, precum si o usoara crestere a presiunii. Dupa ce se termina pomparea se opreste degazarea la coloana si se reface presiunea pe rezervor

Alimentarea cu propenoxid se face pe la partea inferioară a rezervoarelor, prin conducte imersate care intră prin partea superioara si se opresc la 4÷ 5 cm de fundul rezervorului. La partea inferioară a rezervoarelor se află conducta de aspiratie de unde cu ajutorul pompelor se trimite propenoxidul la secția. Traseul de primire si pompare propenoxid este acelasi. Dupa ce se termina pomparea de propenoxid se sufla traseul cu azot si va lasa presat.

Exista sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de 80 % si de prealarmare la nivel de 70 % (numai sistem radar). Presiunea de lucru in rezervoare este de 2÷2.5 bar.

Intotdeauna rezervorul de avarie, fie VS 1A sau VS 1B este mentinut gol si sub presiune azot gata sa primeasca propenoxid din rezervorul de lucru, daca sufera o avarie.

Conductele de propenoxid lichid vor fi intotdeauna suflate cu azot dupa utilizare, apoi lasate sub perna de azot. Presiunea pe aceste conducte nu trebuie sa scada sub 2 barg.

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvei.

Doua supape de siguranta cu esapare la cosul de dispersie setate la 4 barg.

Detector pentru propenoxid cu indicare si alarmare in DCS.

In perioada calda pentru a prelua aportul termic produs de radiatiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apa de incendiu prin deschiderea ventilelor mecanice.

XII. Depozitul de lichide organice

Activitatea desfasurata in cadrul Depozitului de Lichide Organice urmareste primirea spre depozitare a produselor OXO, conservarea corespunzatoare a acestora si livrarea catre beneficiari, asigurind functionarea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor aferente, respectarea normelor regimului tehnologic care sa asigure permanent siguranta deplina in operarea si functionarea depozitului cu respectarea normelor de protectie a muncii si SU.

De asemenea din DLO se livreaza catre diversi beneficiar produsele finite ale secției Plastifianți in autocisterne, cisterne CF si flexitancuri.

Instalația este compusă din:

- două parcuri de rezervoare Depozitul de produse finite OXO-DOF (D.L.O. 1) și Depozitul de ortoxilen (D.L.O. 2) – oprit (in conservare);
- Depozit pentru diclorețan: 4 rezervoare a 700 mc;
- Instalație pentru separare produse organice din apele uzate:
 - bazin separator de faze;
 - Pompe aferentă;
 - 1 rezervor fază organică a 25 mc;
 - trasee aferente;
- Rampă CF pentru încărcare - descărcare produse;
- Rampă auto pentru încărcare produse in cisterne auto;
- Pompele și traseele aferente (2 pompe pentru fiecare produs și 1 pompă pentru faza organică).

Depozitul de produse finite OXO-DOF (D.L.O. 1)

Depozitul de produse finite OXO-DOF cuprinde :

- Rezervoarele cilindrice R 5/1, R5/2, R5/3, R5/4 – rezervoare pentru octanol a cate 700 m³;
- Rezervorul cilindric R3/3 – pentru izobutanol de 700 m³;
- Rezervorul cilindric R3/1 – pentru normal butanol avand capacitatea de 400 m³;
- Rezervoarele cilindrice R1/1, R1/2, R1/4, R1/5, R1/6 -pentru DOF avand fiecare capacitatea de 700 m³,
- Rezervorul cilindric R1/3 – pentru DOF cu capacitatea de 400 m³;
- Rezervorul R7 – pentru reziduurile organice din instalatia OXO Alcoolii – cu capacitatea de 25 m³;

Capacitatea totala a parcului de produse finite OXO-DOF este de 7810 m³.

Depozitarea lichidelor organice se face in rezervoare cilindrice verticale. Produsul este depozitat sub perna de azot cu presiunea de 0,02 bari. Fiecare rezervor este prevazut cu sistem de stropire apa decantată si traseu de inundare cu apă de incendiu. Presiunea si temperatura si nivelul este monitorizat in permanenta din tabloul DCS . Presiunea pe rezervoare este reglata de supapa de respiratie montata in partea superioara a rezervorului si de regulatorul automat.

Toate rezervoarele din DLO sint amplasate in cuve betonate capabile sa preia toata cantitatea scursa accidental. Fiecare cuva este prevazuta cu canalizare. Cuvele sint construite din ciment, protejate cu șapă anticânteii și sint racordate la canalizarea meteorică și bazinul separator de faze;

Amplasamentul rezervoarelor din DLO este prevazut de jur imprejur cu hidranti si tunuri de incendiu si drum PSI.

2. Depozitul de ortoxilen (D.L.O. 2) --oprit (in conservare)

Depozitul de ortoxilen cuprinde 4 rezervoare verticale cilindrice cu o capacitate totala de stocare de 2800 m³ :

- TK_21A, TK 21 B, TK 21 C și TK 21D – a câte 700 m³ fiecare

3. Instalație pentru separare produse organice din apele uzate:

- bazin separator de faze;
- pompa aferentă;
- 1 rezervor fază organică a 25 mc;
- trasee aferente

Produsele organice scapate accidental sint recuperate in bazinul separator de faze de unde cu pompa se trimit in rezervorul de rezidii

4. Depozit pentru diclorețan: 4 rezervoare a 700 mc;

5. Rampă CF pentru încărcare - descărcare produse

Rampa CF la linia L11A pentru incarcare produse OXO cuprinde: 4 posturi de incarcare octanol, 2 posturi incarcare izobutanol si 2 posturi normal butanol.

Rampa CF la linia L11B cuprinde 7 posturi incarcare DOF.

Sistemul de siguranta la incarcare este format cuple rapide cu posibilitatea izolarii atat a cisternei cit si a furtunului, sistem de impamintare cu indicare locala si saboti de bronz. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de produse la bazinul separator.

De asemenea la rampa de incarcare produse oxo exista trasee de inudare cu abur de 13 bar. În interiorul cuvei de beton a rampei CF este montată o conductă de Dn 80 în formă de tor, la 250 mm pe marginea și deasupra platformei cuvei. Distribuirea aburului se face prin conducte ce se înțeapă puncte multiple pe torul existent.

6. Rampă auto pentru încărcare produse cisterne auto;

Rampa auto cuprinde rampa de incarcare produse OXO cuprinde: 1 post de incarcare octanol, 1 post incarcare izobutanol si 1 post normal butanol

Rampa auto pentru incarcare DOF- 2 posturi

Sistemul de siguranta la incarcare este format cuple rapide cu posibilitate izolarii atat a cisternei cit si a furtunului, sistem de impamintare cu indicare locala si saboti de bronz. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de produse la bazinul separator.

Operatiile care se desfasoara in mod curent in Depozitul de lichide organice sint:

- primirea –depozitare de produse finite de la Sectia Plastifianti,
- livrare (Incarcare in cisterne CF si auto),
- omogenizarea urmatoarelor produse: octanol, n-butanol, izobutanol.

Primirea – depozitare

Pentru exercitarea manevrelor de primirea – depozitare se prevad urmatoarele reguli:

- se ia legatura telefonic cu instalatia care pompeaza, in cadrul relatiilor de colaborare pentru a se verifica daca toate conditiile sunt indeplinite
- se verifica vasul din care va fi facuta pomparea, nivelul, perna de azot, starea traseelor de pompare si a pompei, pozitia armaturilor si starea aparatelor AMC si apoi se fac manevrele de deschidere a ventililor de la rezervor spre pompa;
- se anunta instalatia care pompeaza ca poate incepe pomparea produsului respectiv;
- se urmareste permanent pe toata perioada de pompare, cresterea nivelului in vas, contorul pentru inregistrare cantitatea pompata,
- Descărcarea cisternei de propilenă este indicată în DCS de creșterea nivelului în rezervorul de stocare
- Se urmareste permanent valoarea pernei de azot la vasele in care se efectueaza pomparea produsului)
- Se tine permanent legatura cu instalatia care pompeaza pe timpul pomparii;
- La terminarea pomparii se fac manevre de izolare a ventililor care au fost deschise anterior, se citește la contor cantitatea pompata sau se fac masuratori de nivel la vas si se consemneaza cantitatea pompata in registrul de activitate si fisa de consum;
- Se sufla cu azot traseul de pompare.

Omogenizarea (Recircularea)

Recircularea produselor se face in scopul unei mai bune omogenizari a produsului si recoltarii unei probe concludente in vederea efectuarii analizelor de laborator.

Livrarea

Livrarea produselor se face numai dupa confirmarea faptului ca analiza rezervorului corespunde din punct de vedere tehnic, confirmare primita din partea dispecherului CTC. Incarcarea cisternelor se face numai dupa ce inspectorul SCCL avizeaza cisterna ca fiind corespunzatoare pentru incarcare.

Incarcarea produselor se efectueaza numai pe trasee de otel inox prevazute cu ventilile din otel inox iar racordarea traseelor la cisterne se efectueaza cu furtune flexibile din otel inox.

Sistemul de siguranta la incarcarea produselor este compus din, saboti de bronz pentru imobilizarea cisternelor si sistem de impamintare cu indicare locala.

Există sistem de alarmare (acustic și vizual) în tabloul de comandă la nivel de 90 % și de prealarmare la nivel de 80 %.

Fiecare rezervor este prevăzut cu următoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apa decantată. Apa decantată se deschide manual, de la distanță cu ajutorul ventilelor mecanice situate în afara cuvei.
- Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanță cu ajutorul ventilelor mecanice situate în afara cuvei.

În perioada caldă pentru a prelua aportul termic produs de radiațiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apa fin decantată prin deschiderea ventilelor mecanice de pe traseele de apă.

Toate operațiile privind descărcarea, depozitarea și pomparea la secțiile consumatoare se execută de către personalul instalației D.L.O.

XIII. Depozitul Central de Materii Prime

a) Depozitul de Materii Prime Solide

Depozitul de materii prime solide este un depozit acoperit și betonat destinat depozitării și expedierii către consumatori pe amplasamentul Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Râmnicu Valcea a următoarelor tipuri de materii prime: Zahăr, Paraformaldehidă, Diacel, Sulfit de sodiu, Tiosulfat de sodiu, Fosfat trisodic, Perlită, Azotit de sodiu, Azotat de potasiu, Catalizatori, Hidrazina, Trifenilfosfina, etc.

Depozitul este iluminat atât în interior, cât și în exterior și este echipat cu sisteme de stingere a incendiilor. Accesul se face prin două uși, atât pentru pietoni, cât și pentru stivuitoare. Ușile de acces sunt deschise doar de către personalul de gestionare și sunt închise atunci când acesta nu se află în incintă.

b) Depozitul de Materii Prime Lichide și Carburanți

Depozitul de materii prime lichide este destinat depozitării și expedierii către consumatorii pe platformă a următoarelor tipuri de materii: Combustibili, Uleiuri, Antioxidant fenolic/aminic (irgastab pur, irganox), Luperox.

Depozitul de carburanți este autorizat Ex și este alcătuit din:

- 1 rezervor de 9 m³ (motorina) destinat alimentării mijloacelor de transport auto, suprateran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină și cu o cuva metalică dimensionată pentru a prelua în întregime capacitatea rezervorului în caz de avarie;
- 1 rezervor de 9 m³ (motorina), destinat alimentării locomotivelor CF, suprateran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină și cu o cuva metalică dimensionată pentru a prelua în întregime capacitatea rezervorului în caz de avarie;
- 1 rezervor de 3 m³ (benzina), destinat alimentării mijloacelor de transport auto, suprateran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină
- depozit de butelii prevăzut cu 5 rastele de butelii GPL (propan), fiecare cu o capacitate de 20 de butelii și 4 rastele de butelii de aragaz tip BGR (butan), fiecare cu o capacitate de 20 de butelii;
- Container Frigorific pentru Depozitarea Butoaielor cu Luperox 575, cu dimensiuni: 5m x 8m
- Butoaie metalice de 200 litri cu lubrifianți (uleiuri) pentru mijloacele de transport auto și utilajele dinamice din instalații (în funcție de necesitățile de aprovizionare), amplasate pe platforma betonată, în spațiu deschis dar acoperit.

Depozit Materiale Recuperate

În cadrul Depozitului de deșeuri feroase și neferoase se desfășoară următoarele operații:

- descărcarea din mijloacele de transport auto (trailer, camioane) a materialelor provenite din dezafectarea unor instalații cu ajutorul macaralei turn și a încărcătorului descărcătorului hidraulic;
- sortarea materialelor (și eventual a unor piese) care mai pot fi utilizate în vederea recuperării din acestea a unor laminate – table, țevi, profile I, T, U, etc. Operațiile se fac cu ajutorul macaralei turn și a încărcătorului descărcătorului hidraulic;
- recuperarea unor profile laminate – table, țevi, profile I, T, U, etc – prin debitare oxiacetilenică folosind truse de sudură și debitat.
- ordonarea manuală și mecanică a reperelor recuperate pe sortotipodimensiuni cu ajutorul macaralei turn, încărcătorului descărcătorului hidraulic și a remorcii din dotare.
- pregătirea prin debitare oxiacetilenică a deșeurilor, conform standardelor existente (ca dimensiuni și categorii de deșeuri) respectiv:

- fier vechi
- tablă
- fontă
- inox, etc.

Depozitul de deșeuri feroase și neferoase are în dotare următoarele:

- platformă betonată = 5000 mp
- macara turn 5 tone
- încărcător descărcător hidraulic (TIH)
- remorcă
- truse de sudură (debitat) oxiacetilenice

XIV. Secția Exploatare Electro-AMA

Asigură alimentarea cu energie și funcționarea aparaturii de măsură și control pentru toate activitățile de pe amplasament.

XV. Serviciul Control Calitate Laboratoare

Asigură controlul calității materiilor prime și a produselor finite.

XVI. Centrul de Cercetare

Efectuează lucrări de cercetare pentru dezvoltarea tehnologiilor existente și de noi tehnologii.

XVII. Serviciul Protecția Mediului

Asigură supravegherea factorilor de mediu.

XVIII. Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Asigură supravegherea locurilor de muncă.

XIX. Serviciul Privat pentru Situații de Urgență

Asigură prevenirea și intervenția în caz de situații de urgență.

XX. Policlinica Dispensar- activitate sistata-s-a incheiat contract de prestari servicii cu cabinet medical

Depozite de materii prime și produse finite

1) Depozitare saramura

Saramura primită de la Câmpul de sonde Ocnița este depozitată în 2 rezervoare cu $V=1000\text{mc}$ de unde este vehiculată cu pompe la preîncălzitoare și apoi în reactoarele de purificare (două linii de purificare).

2) Depozitul de var vechi.

Depozitul de var bulgari este construit din beton, prevăzut cu o cuva interioară cu adâncimea de 1,5 m; închiderea depozitului este realizată din caramida și plăci ondulate din fibra de sticlă. Are o capacitate de depozitare de cca 900 t var bulgari.

3) Depozitul central de materii prime

Depozitul de materii prime este format din următoarele obiecte:

- Depozitul de materii prime solide
- Depozitul de materii prime lichide și carburanți

Depozitul de materii prime solide

Depozitul de materii prime solide este un depozit acoperit și betonat destinat depozitării și expedierii către consumatori pe amplasamentul Chimcomplex SA Borzestii – Sucursala Râmnicu Valcea a următoarelor tipuri de materii prime: Zahăr, Paraformaldehidă, Diacel, Sulfit de sodiu, Tiosulfat de sodiu, Fosfat trisodic, Perlită, Azotit de sodiu, Azotat de potasiu, Catalizatori, Hidrazina, Trifenilfosfina, etc.

Depozit de materii prime lichide și carburanți

Depozitul de materii prime lichide este destinat pentru depozitarea și expedierea la consumatorii de pe platformă a următoarelor tipuri de materii: combustibili (motorină, benzina, uleiuri, butelii de GPL, butelii de aragaz), Antioxidant fenolic/aminic (irgastab pur, irganox), Luperox.

În cadrul Depozitului de materii prime, fluxul tehnologic constă în pomparea produselor din cisternele AUTO în rezervoare, cât și în depozitarea și expedierea la consumatorii de pe platformă a materiilor prime.

Depozitul de carburanți este autorizat Ex și este alcătuit din:

- 1 rezervor de 9 m³ (motorina) destinat alimentării mijloacelor de transport auto, supraterran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină și cu o cuva metalică dimensionată pentru a prelua în întregime capacitatea rezervorului în caz de avarie;

- 1 rezervor de 9 m³ (motorina), destinat alimentarii locomotivelor CF, suprateran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină și cu o cuva metalică dimensionată pentru a prelua în întregime capacitatea rezervorului în caz de avarie;

- 1 rezervor de 3 m³ (benzina), destinat alimentării mijloacelor de transport auto, suprateran, cilindric, orizontal, prevăzut cu copertină

- depozit de butelii prevăzut cu 5 rastele de butelii GPL (propan), fiecare cu o capacitate de 20 de butelii și 4 rastele de butelii de aragaz tip BGR (butan), fiecare cu o capacitate de 20 de butelii;

- Container Frigorific pentru Depozitarea Butoaielor cu Luperox 575, cu dimensiuni: 5m x 8m

- Butoaie metalice de 200 litri cu lubrifianți (uleiuri) pentru mijloacele de transport auto și utilajele dinamice din instalații (în funcție de necesitățile de aprovizionare), amplasate pe platforma betonată, în spațiu deschis dar acoperit.

4) Depozitul de lichide organice (DLO)

Activitatea desfășurată în cadrul Depozitului de Lichide Organice urmărește primirea spre depozitare a produselor OXO, conservarea corespunzătoare a acestora și livrarea către beneficiari, asigurând funcționarea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor aferente, respectarea normelor regimului tehnologic care să asigure permanent siguranța deplină în operarea și funcționarea depozitului cu respectarea normelor de protecție a muncii și SU.

De asemenea din DLO se livrează către diverși beneficiari produsele finite ale secției Plastifianți în autocisterne, cisterne CF și flexitancuri.

Instalația este compusă din:

- două parcuri de rezervoare Depozitul de produse finite OXO-DOF (DLO 1) și Depozitul de ortoxilen (DLO 2) -*oprit (în conservare)*;
- Depozit pentru dicloretan: 4 rezervoare a 700 mc;
- Instalație pentru separare produse organice din apele uzate:
 - bazin separator de faze;
 - Pompe aferente;
 - 1 rezervor fază organică a 25 mc;
 - trasee aferente;
- Rampa CF pentru încărcare-descărcare produse;
- Rampa auto pentru încărcare produse în cisterne auto;
- Pompele și traseele aferente (2 pompe pentru fiecare produs și 1 pompă pentru fază organică).

Depozitul de produse finite OXO-DOF (DLO 1)

Depozitul de produse finite OXO-DOF cuprinde:

- Rezervoarele cilindrice R 5/1, R5/2, R5/3, R5/4-rezervoare pentru octanol a câte 700 m³;
- Rezervorul cilindric R3/3-pentru izobutanol de 700 m³;
- Rezervorul cilindric R3/1-pentru normal butanol având capacitatea de 400 m³;
- Rezervoarele cilindrice R1/1, R1/2, R1/4, R1/5, R1/6-pentru DOF având fiecare capacitatea de 700 m³;
- Rezervorul cilindric R1/3-pentru DOF cu capacitatea de 400 m³;
- Rezervorul R7-pentru reziduurile organice din Instalațiile Oxo-alcooli-cu capacitatea de 25 m³;

Capacitatea totală a parcului de produse finite OXO-DOF este de 7810 m³.

Depozitarea lichidelor organice se face în rezervoare cilindrice verticale. Produsul este depozitat sub pernă de azot cu presiunea de 0,02 bar. Fiecare rezervor este prevăzut cu sistem de stropire apă decantată și traseu de inundare cu apă de incendiu. Presiunea și temperatura și nivelul este monitorizat în permanentă din tabloul DCS. Presiunea pe rezervoare este reglată de supapă de respirație montată în partea superioară a rezervorului și de regulatorul automat.

Toate rezervoarele din DLO sint amplasate in cuve betonate capabile sa preia toata cantitatea scursa accidental. Fiecare cuva este prevazuta cu canalizare. Cuvele sint construite din ciment, protejate cu sapa antiscantei si sint racordate la canalizarea meteorica si bazinul separator de faze;

Amplasamentul rezervoarelor din DLO este prevazut de jur imprejur cu hidranti si tunuri de incendiu si drum PSI.

Depozitul de ortoxilen (DLO 2) -oprit (in conservare)-

Depozitul de ortoxilen cuprinde 4 rezervoare verticale cilindrice cu o capacitate totala de stocare de 2800 m³:

- TK 21A, TK 21 B, TK 21 C si TK 21D-a cate 700 m³ fiecare.

Instalatie pentru separare produse organice din apele uzate:

- bazin separator de faze;
- pompa aferenta;
- 1 rezervor faza organica a 25 mc;
- trasee aferente.

Produsele organice scapate accidental sint recuperate in bazinul separator de faze de unde cu pompa se trimit in rezervorul de rezidii

Depozit pentru dicloretan: 4 rezervoare a 700 mc;

Rampa CF pentru incarcare-descarcare produse

Rampa CF la linia L11A pentru incarcare produse OXO cuprinde: 4 posturi de incarcare octanol, 2 posturi incarcare izobutanol si 2 posturi normal butanol.

Rampa CF la linia L11B cuprinde 7 posturi incarcare DOF.

Sistemul de siguranta la incarcare este format cuple rapide cu posibilitatea izolarii atit a cisternei cit si a furtunului, sistem de impamintare cu indicare locala si saboti de bronz. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de produse la bazinul separator. De asemenea la rampa de incarcare produse oxo exista trasee de inudare cu abur de 13 bar. In interiorul cuvei de beton a rampei CF este montata o conducta de Dn 80 in forma de tor, la 250 mm pe marginea si deasupra platformei cuvei. Distribuirea aburului se face prin conducte ce se inteapa puncte multiple pe torul existent.

Rampa auto pentru incarcare produse cisterne auto;

Rampa auto cuprinde rampa de incarcare produse OXO cuprinde: 1 post de incarcare octanol, 1 post incarcare izobutanol si 1 post normal butanol. Rampa auto pentru incarcare DOF-2 posturi.

Sistemul de siguranta la incarcare este format cuple rapide cu posibilitate izolarii atit a cisternei cit si a furtunului, sistem de impamintare cu indicare locala si saboti de bronz. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de produse la bazinul separator.

Operatiile care se desfasoara in mod curent in Depozitul de lichide organice sint:

- primirea-depozitare de produse finite de la Sectia Plastifianti,
- livrare (Incarcare in cisterne CF si auto),
- omogenizarea urmatoarelor produse: octanol, n-butanol, izobutanol.

Primirea-depozitare

Pentru exercitarea manevrelor de primirea-depozitare se prevad urmatoarele reguli:

- se ia legatura telefonic cu instalatia care pompeaza, in cadrul relatiilor de colaborare pentru a se verifica daca toate conditiile sunt indeplinite;

- se verifica vasul din care va fi facuta pomparea, nivelul, perna de azot, starea traseelor de pompare si a pompei, pozitia armaturilor si starea aparatelor AMC si apoi se fac manevrele de deschidere a ventilelor de la rezervor spre pompa;
- se anunta instalatia care pompeaza ca poate incepe pomparea produsului respectiv;
- se urmareste permanent pe toata perioada de pompare, cresterea nivelului in vas, contorul pentru inregistrare cantitatea pompata;
- descarcarea cisternei de propilena este indicata in DCS de cresterea nivelului in rezervorul de stocare;
- se urmareste permanent valoarea pernei de azot la vasele in care se efectueaza pomparea produsului);
- se tine permanent legatura cu instalatia care pompeaza pe timpul pomparii;
- la terminarea pomparii se fac manevre de izolare a ventilelor care au fost deschise anterior, se citeste la contor cantitatea pompata sau se fac masuratori de nivel la vas si se consemneaza cantitatea pompata in registrul de activitate si fisa de consum;
- se sufla cu azot traseul de pompare.

Omogenizarea (Recircularea)

Recircularea produselor se face in scopul unei mai bune omogenizari a produsului si recoltarii unei probe concludente in vederea efectuarii analizelor de laborator.

Livrarea

Livrarea produselor se face numai dupa confirmarea faptului ca analiza rezervorului corespunde din punct de vedere tehnic, confirmare primita din partea dispecerului CTC. Incarcarea cisternelor se face numai dupa ce inspectorul SCCL avizeaza cisterna ca fiind corespunzatoare pentru incarcare.

Incarcarea produselor se efectueaza numai pe trasee de otel inox prevazute cu ventile din otel inox iar racordarea traseelor la cisterne se efectueaza cu furtune flexibile din otel inox.

Sistemul de siguranta la incarcarea produselor este compus din, saboti de bronz pentru imobilizarea cisternelor si sistem de impamintare cu indicare locala.

Exista sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de 90 % si de prealarmare la nivel de 80 %.

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apa decantata. Apa decantata se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvei.
- Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara cuvei.

In perioada calda pentru a prelua aportul termic produs de radiatiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apa fin decantata prin deschiderea ventilelor mecanice de pe traseele de apa.

Toate operatiile privind descarcarea, depozitarea si pomparea la sectiile consumatoare se executa de catre personalul Instalatiei DLO.

5) Depozitul de Gaze Lichefiate (DGL)

Depozitul de gaze lichefiate

Activitatea desfasurata in cadrul Depozitului de Gaze Lichefiate urmareste descarcarea din cisternele CF si primirea spre depozitare a materiilor prime pentru sectiile consumatoare, in functie de parametrii de calitate solicitate de acestea, depozitarea corespunzatoare a acestora si livrarea catre beneficiari, asigurand functionarea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor aferente, respectarea normelor regimului tehnologic care sa asigure permanent siguranta deplina in operarea si functionarea depozitului cu respectarea normelor de protectie a muncii si SU.

Depozitul de Gaze Lichefiate cuprinde: depozitul de etilenoxid, depozitul de propilena si depozitul de propenoxid.

Depozitul de etilenoxid

Depozitul de etilenoxid din cadrul Instalatiei DGL are o capacitate totala de 340 mc si este compus din:


Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- doua rezervoare TK-101/1,2 din otel inox, cu o capacitate totala de 60 mc fiecare;
- doua rezervoare TK 101/3,4 din otel inox, cu o capacitate totala de 110 mc fiecare, din care unul sau doua in functie de schema de depozitare se mentine gol pentru a prelua etilenoxidul stocat, in situatii de avarie;
- pompele de avarie P 102 A/B;
- pompele de propilenglicol P103 A/B;
- pompe submersibile P104 A/B;
- vas stocare propilenglicol solutie propilenglicol 40 %, V 101;
- schimbatoare de caldura EX 101/1,2;
- coloana de degazare T 101;
- cuva de dilutie de dilutie C102 A si C102 B;
- rampa CF pentru descarcarea etilenoxidului prevazuta cu patru posturi de descarcare pentru cisterne tip european si doua posturi de descarcare pentru cisterne tip CSI, sistem de stropire cu apa de incendiu;
- rampa auto pentru descarcarea containerelor de etilenoxid;
- pompe imersate P 201A/B;
- cuva de dilutie C 104.

Depozitul de etilenoxid este amplasat in interiorul unei incinte delimitate de un val de pamant care imprejmuieste cuvele de retentie din beton, in care sint montate rezervoarele. Cuvele la randul lor sint despartite de un zid de beton a carui creasta se afla la aceeasi inaltime cu creasta valului de pamant. Fiecare cuva de retentie este prevazuta cu o cuva de dilutie, pentru fiecare grup de rezervoare, pentru preluarea apelor pluviale si eventualelor scurgeri de etilenoxid. Cuvele sint construite din ciment, protejate cu sapa antiscantei. Amplasamentul rezervoarelor de etilenoxid este prevazut de jur imprejur cu hidranti si tunuri de incendiu si drum PSI.

Alimentarea cu azot pentru depozitul de etilenoxid se efectueaza dintr-o bara separata, direct de la furnizor, pentru a preveni contaminarea lui accidentala cu diferite substante chimice, substante care ar putea reactiona cu etilenoxidul. Azotul este vehiculat prin conducte de otel carbon dar inainte de a intra in procesul tehnologic conductele sint din otel inoxidabil. Toate liniile de azot sint prevazute cu robinete de retinere pentru a se evita intrarea fluidului de proces in conducta de azot. Perna de azot trebuie sa aiba o presiune suficient de mare pentru a fi siguri ca faza de vapori nu este in domeniul exploziv. De obicei perna de azot se mentine la 3÷4 bar. In aceste conditii etilenoxidul ramine in afara limitelor periculoase.

Depozitare etilenoxidului se efectueaza in cele doua rezervoare mici TK 101/1,2 si in unul din cele doua rezervoare mari TK 101/3 sau TK 101/4 capacitatea maxima de umplere fiind de 80 %. Rezervoarele sint prevazute cu manta de racire prin care circula solutie de propilenglicol la -3 °C, izolate la exterior. Temperatura solutiei de propilenglicol este asigurata prin racire cu sola de -8 °C in schimbatoarele de caldura prevazute cu robinete automate de reglare a temperaturii. In timpul descarcarii cisternelor se admite cresterea, in mod exceptional, a temperaturii in rezervoarele de depozitare pina la 8 °C. Acest regim de temperatura este justificat de faptul ca cisternele de etilenoxid nu sint prevazute cu instalatii de racire, iar in timpul transportului se incalzesc sub actiunea directa a razelor solare.

Descarcare etilenoxidului lichid din cisterna CF se efectueaza prin presarea cisternei cu azot si reducerea presiunii pe vasul de primire.

Vasul care primeste etilenoxid va fi degazat catre coloana de spalare T 101 cu apa fin decantata in timpul procesului de descarcare, cu atentie pentru a nu scadea presiunea sub 2.5 barg. Vehicularea etilenoxidului intre rezervoare se face tot prin monjusare cu azot. Gazele sint spalate in coloana T 101 cu apa fin decantata inainte de evacuare in atmosfera. Avind in vedere ca etilenoxidul este solubil in apa, in atmosfera iese numai azot cu urne foarte mici de etilenoxid. Apa impurificata cu etilenoxid este dirijata prin canalizare la cuva de dilutie, de unde este trimisa cu cate o pompa imersata P-104 A,B corespunzatoare fiecarei cuve si trimise la sectia PPP la baza de preluare ape uzate.

Descarcarea cisternei de etilenoxid este indicata de cresterea nivelului in rezervor, racirea conductelor de descarcare, precum si o usoara crestere a presiunii. Racordarea cisternelor se efectueaza cu furtune metalice din otel inox, prevazute cu cuple speciale dedicate pentru descarcarea etilenoxidului, de tip TO-DO.

Terminarea descarcarii propilenei din cisterna se poate constata numai atunci cand:

- creste presiune pe rezervor;

- nivelul pe rezervor se mentine constant;
- presiunea pe cisterna CF scade;

Sistemul de siguranta la descarcare este format din cirligul de sina care deschide supapa cu inchidere rapida, cuple rapide cu posibilitate izolarii atit a cisternei cit si a furtunului, de tip TO-DO, sistem de impamintare cu indicare locala si detector pentru etilenoxid cu indicare si alarmare in DCS. De asemenea zona de descarcare a cisternelor CF este amenajata astfel incit sa poate prelua si dirija eventuale ape contamiate sau scapari de etilenoxid la cuva de dilutie.

Alimentarea cu etilenoxid se face pe la partea inferioara a rezervoarelor, prin conducte imersate care intra prin partea superioara si se opresc la 4+5 cm de fundul rezervorului. Tot la partea inferioara a rezervoarelor se afla conducta de pompare (cu intrare tot prin partea superioara) care trimite etilenoxidul la sectia consumatoare.

Exista un sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de 80 % si de prealarmare la nivel de 70 %. Presiunea de lucru in rezervoare este de 3+4 bar. Presiunea si nivelul pe rezervoare este indicata si local.

Temperatura din spatiul de vapori si spatiul de lichid este masurata si cu termorezistente cu inregistrare pe aparatura de la panoul de comanda DCS.

Terminarea descarcarii propilenei din cisterna se poate constata numai atunci cand:

- creste presiune pe rezervor;
- nivelul pe rezervor se mentine constant;
- presiunea pe cisterna CF scade;

Depozitul de etilenoxid este prevazut cu doua pompe de avarie cu un debit de 80 m³/h, situate sub nivelul rezervoarelor, putind prelua etilenoxidul pe traseele de avarie din oricare rezervor si sa-l transvazeze fie in TK 101/3 sau TK 101/4. In caz de avarie la unul din rezervoare se va evita presurizarea acestuia cu azot pentru a nu agrava consecintele avariei deschizindu-se numai ventilele mecanice de pe traseul de egalizare.

Intotdeauna rezervorul de avarie, fie TK 101/3, fie TK 101/4 este mentinut gol, racit si sub presiune azot gata sa primeasca etilenoxid din alt rezervor care sufera o avarie.

Conductele de etilenoxid lichid vor fi intotdeauna suflate cu azot dupa utilizare, apoi lasate sub perna de azot. Presiunea pe aceste conducte nu trebuie sa scada sub 2 barg.

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apa decantata. Apa decantata se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Perdea de abur de 13 bar pentru fiecare rezervor. Deschiderea aburului se executa de la distanta cu ajutorul ventilelor mecanice situate in afara valului de pamint.
- Doua supape de siguranta cu opritor de flacari pe esapare si injectie de azot, montate pe un robinet cu trei cai setate la 6 barg.
- Detector pentru etilenoxid cu indicare si alarmare in DCS.

In perioada calda pentru a prelua aportul termic produs de radiatiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apa fin decantata prin deschiderea ventilelor mecanice de pe traseele de apa.

In prezent, etilenoxidul este utilizat la Sectia Polieteri, care are in dotare doua rezervoare, in care in unul se incarca necesarul de etilenoxid iar celalalt este rezervor de avarie. Agentul de vehiculare a etilenoxidului la Instalatia Polieteri este azotul, prin procedeul de monjusare. Dupa fiecare pompare traseul se sufla cu azot spre consumator si ramine sub presiune.

Rampa auto construita in anul 2022 si situata in partea de nord pentru descarcare etilenoxid din autocontainere este dotata cu:

- Cale de acces cu sensul de circulatie numai înainte, pentru intrare - iesire autocisterna la /de la descarcare.
- Cuvă de diluție C-104 colectează apele impurificate cu EOL; dimensiuni L x l x h = 3.5 x 2.5 x 3.5 m; Volum util de cca. 25 mc.
- Cuvă de retenție în care staționează autocisterna pe timpul decărcării. Cuvă de retenție este prevăzută cu rigolă de jur împrejur, cu golire către cuva de ape reziduale C-104;
- Zid rezistent la foc și la explozie, în spatele căruia sunt amplasați robineții de deservire rampă;

- Sistem de stropire cu apă de incendiu pe toată lungimea autocisternei; doi hidranți; un tun cu apă și spumă;
- Apă fin decantată pentru spălarea cuvei de retenție și menținere nivel în C104;
- Detectori pentru etilenoxid, cu indicare și alarmare la valoare maximă în DCS în zona rampei, a robinetelor de manevră și a supapelor de siguranță;
- Conductă de descărcare etilenoxid lichid și conductă de azot comprimat;
- Racordarea autocisternei la descărcare se efectuează cu ajutorul racordurilor flexibile omologate pentru fluidul etilenoxid;
- Duș de urgență. Conducta de alimentare cu apă potabilă a dușului are însoțire electrică "anti-freezing" pe toată lungimea supraterană dintre dușul de urgență și căminul de alimentare;
- Sistem de conectare autocisternă la instalația de împământare;
- Dispozitiv de recoltare probe;

Descărcarea se va putea efectua fie pe jos, fie pe sus, în funcție de tipul constructiv al autocontainerelor sosite la rampă. Selecția se va face cu ajutorul robinetelor cu 3 căi prevăzute pe conductele de etilenoxid lichid și azot.

Cuva C-104 este destinată colectării de ape reziduale provenite de la:

- Instalația de stropire cu apă de incendiu pentru rampa auto, apele pluviale și apă fin decantată pentru spălarea zonei de descărcare, colectate prin intermediul sistemului de canalizare;
- Eventuale scăpări accidentale de EOL la rampa;
- Apă fin decantată rezultată în urma spălării cuvei de retenție;
- Golire traseul de EOL de la dispozitivul de recoltare probe;

Apă reziduală colectată în interiorul cuvei de diluție este pompată către secția Propenoxid, la bașa de preluare ape uzate.

În cuva C104 se va menține permanent un nivel de apă în interiorul acesteia, în cazul în care scade sub valoarea minimă, se va alimenta cuva cu apă decantată.

Conductele pentru transportul de etilenoxid sint confecționate din oțel inoxidabil, izolate pentru frig cu izolație de tipul Cryogel Z/Cryogel x 201, având o grosime nominală de 5-10 mm. Termoizolația este protejată mecanic cu tablă zincată. După terminarea descărcării produsului, conductele de etilenoxid lichid vor fi suflate cu azot spre rezervorul care primește etilenoxid.

Depozitul de propilenă

Depozitul de propilena din cadrul Instalatiei Depozitului de Gaze Lichefiate cuprinde 10 rezervoare:

Nr. poz.	Rezer. (EOL)	Tip (construcția)	Volum (m ³)	alt.
1	R1	Rezevor cilindric orizontal	200	
2	R2	Rezevor cilindric orizontal	200	
3	R3	Rezevor cilindric orizontal	200	
4	R4	Rezevor cilindric orizontal	200	
5	R5	Rezevor cilindric orizontal	100	
6	R6	Rezevor cilindric orizontal	100	
7	R7	Rezevor cilindric orizontal	240	
8	R8	Rezevor cilindric orizontal	240	
9	V1	Rezervor sferic	1000	

10	TK 1A	Rezervor sferic	3000	Construcție nefinalizată
----	-------	-----------------	------	--------------------------

- Compresor pentru propilena gaz;
- Evaporator pentru propilena;
- Pompe pentru livrarea propilenei la consumatori (P1/1, P1/2, P1/3, P1/4, P1/5, P1/6);
- Instalația de faclă;
- Rampa de descarcare cisterne CF;

Fiecare rezervor este prevăzut cu următoarele sisteme:

- Sistem de stropire cu apă decantată. Apa decantată se deschide manual, de la distanță cu ajutorul ventilelor mecanice situate în afara cuvelor;
- Sistem de stropire cu apă de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanță cu ajutorul ventilelor mecanice situate în afara cuvelor;
- Perdea de abur de 13 bar pentru fiecare rezervor. Deschiderea aburului se execută de la distanță cu ajutorul ventilelor mecanice situate în afara cuvelor;
- Două supape de siguranță cu esapare în sistemul de colectare propilena, gaze ce sunt conduse la instalația de faclă;
- Vas separator pentru fiecare rezervor.

Rezervoarele de propilena sunt amplasate în cuve betonate capabile să preia toată cantitatea scursă accidental. Fiecare cuvă este prevăzută cu canalizare și conducte pentru inabusire cu abur. Cuvele sunt construite din ciment, protejate cu sapa antisecantă și sunt racordate la canalizarea meteorică și convențional curată din societate.

Rezervoarele de propilena lichidă, ca toate recipientele sub presiune, sunt protejate cu două supape de siguranță, montate pe un robinet cu trei cai, setate la 18 bar, izolate la esapare prin robinete. Propilena lichidă ce se depozitează în rezervoare conține și cantități mici de apă.

Datorită nemiscibilității apei cu propilena, apa se adună la fundul rezervoarelor și există pericolul de a ajunge în traseele de legătură cu indicatoarele de nivel. Din acest motiv apa se curățează periodic prin vasele de separare prevăzute cu robinetele dar datorită detentei se curățează și o foarte mică cantitate de propilena.

Presiunea pe vasul de separare este măsurată și local cu manometru și în DCS. Pe vas este montată de asemenea o supapă de siguranță (reglată la 18 bar) cu refularea racordată la sistemul de faclă. Vasele de separare-purjare apă R1/1, R2/1, R3/1, R4/1, R5/1, R6/1, R7/1, R8/1, V1/1, R8/1, sunt prevăzute cu serpentina de încălzire pentru preîncălzirea înghețării apei pe timp friguros.

Depozitul de propilena este dotat cu un sistem de inundare cu abur de 13 bar. În interiorul cuvei de beton a rezervoarelor este montată o conductă de Dn 80 în formă de tor, la 250 mm pe marginea și deasupra platformei cuvei. Distribuția aburului se face prin conducte ce se întrepun puncte multiple pe torul existent. Rolul inundării cu abur în cuvă este de a crea un culoar de dispersie a propilenei în aer, având în vedere faptul că propilena fiind mai grea decât aerul are tendința de a se acumula la suprafața solului.

Ca protecție în caz de incendiu, rezervoarele au în dotare o instalație de inundare cu apă de incendiu prin pulverizatoare de apă tip PLUVIA montate pe inele începând de la ecuator spre partea superioară a lor.

Rezervoarele sunt alimentate cu propilena lichidă din cisterne CF. Rampa de descarcare CF are în dotare patru linii de cale ferată iar în prezent se utilizează doar liniile L1 și L2 și are amenajate 6 posturi pentru descarcare cisterne tip european și 7 posturi pentru descarcare cisterne de propilena tip CSI. Celălalte două linii sunt folosite în prezent ca linii de garare deoarece legătura la instalație este izolată.

Pentru descarcarea cisternelor de propilena se folosește suprapresiunea vaporilor de propilena introduși în partea superioară a cisternei (în spațiul de vapori). Vaporii de propilena la presiunea de 12-14 kgf/cm² se obțin prin evaporarea propilenei lichide într-un evaporator cu ajutorul aburului. Vaporii de propilena introduși la partea de sus a cisternei apasă pe suprafața lichidului din cisternă și forțează propilena lichidă să curgă în rezervorul de stocare. Descarcarea cisternei de propilena este indicată în DCS de:

- creșterea nivelului în rezervorul de stocare;

- scaderea temperaturii pe linia de descarcare cisterne;
- durata pentru descarcarea unei cisterne de propilena este de 1 1/2-2 ore.

In evaporator se mentine nivelul la 5-10 % si presiunea la 12-14 kgf/cm².

Pe evaporator se afla montata o supapa de siguranta care deschide in atmosfera la depasirea presiunii in evaporator a 18 kgf/cm³. Terminarea descarcarii propilenei din cisterna se poate constata numai atunci cand:

- creste temperatura pe linia de descarcare cisterne la valoarea initiala;
- furtunul flexibil cu diametrul 80 racordat pe linia de lichid la cisterna se incalzeste;
- circula prin el vapori de propilena;
- nivelul pe rezervor se mentine constant sau scade.

Dupa terminarea descarcarii cisternei de propilena, in spatiul interior al cisternei ramane gaz de propilena la presiunea de 9-11 barg pe timp rece si 10-12 barg pe timp calduros. Se continua descarcarea propilenei din cisterne prin degazarea lor pe sistemul de degazare ce merge la Instalatia Propenoxid, pentru a recupera o parte din propilena ramasa in cisterne dupa descarcarea propilenei lichide pe timp calduros iar cind presiune este 3.5÷4 barg se utilizeaza compresorul CS 301 pentru a degaza cisterna pina la valoarea de 1.6÷1.8 barg sau pe timp rece se recupereaza propilena din cisterne utilizind direct compresorul CS 301 pentru a degaza cisterna pina la valoarea de 1.6÷1.8 barg.

Compresorul CS 301 este o masina volumetrica cu injectie de ulei si cu reglarea continua a capacitatii. Compresia gazului aspirat are loc in camerele formate de lobi rotorilor al caror volum scade progresiv. Uleiul este injectat atit in camera de compresie cit si in traseul de aspiratie si este recuperat prin filtre din traseul de refulare. Compresorul este operat din tabloul de comanda printr-un PLC.

Sistemul de siguranta la descarcare este compus din cirlig de sina ce actioneaza supapa de inchidere rapida la cisternele aflate in descarcare, saboti de bronz pentru imobilizarea cisternelor si sitem de impamintare cu indicare locala.

Atat cisternele CF cat si rezervoarele de depozitare propilena sunt prevazute cu parasolar pentru a evita incalzirea excesiva a acestora in zilele calduroase de vara. La cresterea temperaturii implicit a presiunii se stropesc rezervoarele cu apa fin decantata.

Alimentarea cu propilena se face pe la partea inferioara a rezervoarelor, prin conducte care intra 4-5 cm. Tot la partea inferioara a rezervoarelor se afla conducta de aspiratie a pompelor care trimit propilena la sectiile consumatoare. Pe ambele trasee exista stuturi de aerisire Dn 25. Pe conductele de alimentare si evacuare exista ventile automate inchis-deschis comandate din tabloul de comanda. La nivel de 80 % propilena lichida in sfera, se inchide automat ventilul de alimentare. Exista sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de propilena lichida 80 % si de prealarmare la nivel de 70 %. Presiunea de lucru in rezervoare este de 12 bar. Pe timp calduros presiunea creste si se porneste sistemul de stropire cu apa; se foloseste apa fin decantata din retea societatii.

Presiunea si nivelul pe rezervoare este indicata si local pe fiecare rezervor in parte. Temperatura din spatiul de vapori si spatiul de lichid este masurata cu termorezistente cu inregistrare pe aparatura de la panoul de comanda.

Sistemul de facla este format din:

- vas de inchidere hidraulica (600 mm) cilindric orizontal cu volumul 10 mc prevazut cu serpentina exterioara de incalzire pentru timp friguros;
- cos de facla cu 3 arzatoare si statie pilot de aprindere de la distanta;
- supraveghetor de flacara;
- cos de evacuare gaze arse cu inaltimea de 45 m;
- sistem de injectie azot. Azotul se injecteaza pentru a impiedica patrunderea oxigenului;
- facla este amplasata in afara depozitului. Conform temei de proiectare facla are urmatoarele caracteristici:

Pagină 154 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCHIMBAR

- înălțimea 45 m;
- zona de iradiere are raza de maxim 30 m;
- zona de regim sever are raza de 25 m.

Ca măsuri suplimentare de protecție se interzice staționarea cisternelor CF sau auto cu lichide inflamabile, sau oxid de etilenă pe o rază de 100 m în jurul faței.

Propilena se stochează în depozit în rezervoarele R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 și sfera V1 în funcție de ritmul de aprovizionare și se livrează la secțiile consumatoare: Plastifianți și Propenoxid prin conducte supraterane. Toate operațiile privind descarcarea, depozitarea și pomparea la secțiile consumatoare se execută de către personalul Instalației DGL.

Pompele care trimit propilena la secțiile consumatoare sunt prevăzute cu trasee de recirculare pentru fiecare rezervor în parte. Pe traseul de recirculare sunt prevăzute ventile reglatoare pentru reglarea presiunii de refulare la valoarea dorită. Traseele de recirculare și ventilele reglatoare realizează și protecția pompelor în mod special când unul dintre consumatori funcționează redus sau oprește. În această situație o parte din propilena se va recircula pe rezervor. Fiecare pompa este prevăzută cu supapă de siguranță cu esapare în sistemul de faclă.

Pe teritoriul depozitului de propilena este executat un inel de apă de incendiu DN 300 care cuprinde în mod deosebit sfera și rampa de descărcări cisterne. În total în depozitul de gaze lichefiate există 10 tunuri de incendiu cu apă și 18 hidranți.

Depozitul de propenoxid

Depozitul de propenoxid din cadrul Instalației DGL este compus din:

- două rezervoare VS 1A/B din oțel carbon, placate la interior cu oțel inox pentru a împiedica polimerizarea propenoxidului, cu o capacitate de 200 mc fiecare;
- cos de evacuare gaze cu înălțimea de 45 m;
- pompele de vehiculare propenoxid P 1A/B;

Cuva de retenție din beton armat, în care sunt amplasate cele două vase de propenoxid (2x200 mc fiecare), este prevăzută cu basă și canal de colectare pe toată lungimea cuvei, protejată cu sapa anticscanteie.

Amplasamentul rezervoarelor de etilenoxid este prevăzut de jur împrejur cu hidranți și drum PSI.

Azotul este vehiculat prin conducte de oțel carbon dar înainte de a intra în procesul tehnologic conductele sunt din oțel inoxidabil. Toate liniile de azot sunt prevăzute cu robinete de retenție pentru a se evita intrarea fluidului în proces în conducta de azot. Perna de azot trebuie să aibă o presiune suficient de mare pentru a fi siguri că faza de vapori nu este în domeniul exploziv. De obicei perna de azot se menține la 2+2.5 bar. În aceste condiții etilenoxidul rămâne în afara limitelor periculoase.

Depozitarea propenoxidului se efectuează în unul din cele două rezervoare celălalt fiind de avarie, capacitatea maximă de umplere fiind de 80 %.

Vasul care urmează să primească propenoxid va fi degazat către coloana de degazare, cu atenție pentru a nu scădea presiunea sub 1.5 barg. Vehicularea propenoxidului între rezervoare se face prin monjuzare cu azot sau ajutorul pompelor. Pomparea de la Secția Propenoxid se realizează după ce operatorul DCS ia legătura cu operatorul DCS din Instalația DGL. După ce se efectuează manevrele pentru primirea propenoxidului pe rezervorul degazat, operatorul DCS din Instalația DGL va lua legătura cu operatorul DCS din Secția Propenoxid pentru începerea pomparii. Toate traseele de vehiculare propenoxid sunt din oțel inox. După ce se termină pomparea, traseul datorită lungimii lui trebuie suflat cu azot, astfel încât să fim siguri că nu rămâne propenoxid lichid pe el. Traseul va rămâne presat cu azot la valoarea de 2 barg.

Începerea pomparii este indicată de creșterea nivelului în rezervor, racirea conductelor, precum și o ușoară creștere a presiunii. După ce se termină pomparea se oprește degazarea la coloana și se reface presiunea pe rezervor. Alimentarea cu propenoxid se face pe la partea inferioară a rezervoarelor, prin conducte imersate care intra prin partea superioară și se opresc la 4+5 cm de fundul rezervorului. La partea inferioară a rezervoarelor se află conducta de aspirație de unde cu ajutorul pompelor se trimite propenoxidul la secția. Traseul de primire și

pomparea propenoxid este acelasi. Dupa ce se termina pomparea de propenoxid se sufla traseul cu azot si va lasa presat.

Exista sistem de alarmare (acustic si vizual) in tabloul de comanda la nivel de 80 % si de prealarmare la nivel de 70 % (numai sistem radar). Presiunea de lucru in rezervoare este de 2÷2.5 bar.

Intotdeauna rezervorul de avarie, fie VS 1A sau VS 1B este mentinut gol si sub presiune azot gata sa primeasca propenoxid din rezervorul de lucru, daca sufera o avarie.

Conductele de propenoxid lichid vor fi intotdeauna suflate cu azot dupa utilizare, apoi lasate sub perna de azot. Presiunea pe aceste conducte nu trebuie sa scada sub 2 barg.

Fiecare rezervor este prevazut cu urmatoarele sisteme:

Sistem de stropire cu apa de incendiu. Apa de incendiu se deschide manual, de la distanta cu ajutorul ventililelor mecanice situate in afara cuvei.

Doa supape de siguranta cu esapare la cosul de dispersie setate la 4 barg.

Detector pentru propenoxid cu indicare si alarmare in DCS.

In perioada calda pentru a prelua aportul termic produs de radiatiile solare, se pot stropi rezervoarele cu apa de incendiu prin deschiderea ventililelor mecanice.

6) Depozit clor lichid

Clorul lichid se depoziteaza in rezervoare tip tancuri amplasate astfel :

a) – depozit clor Clorosodice I – 5 rezervoare,(1 rezervor este rezerva pentru cazuri de avarie), volum = 82 m³ fiecare;

b) – depozit clor Sectia Clorosodice – Sector CLOR (Sc=921,64mp) – 11 rezervoare, (2 rezervoare sunt de rezerva, pentru cazuri de avarie), volum = 82 m³ fiecare;

c) - depozit clor Electroliza cu membrana (SC=357,4mp) - 4 rezervoare(3x 82 mc –stocare si 1x 82 mc -rezerva). Depozitele sunt protejate impotriva descărcărilor electrice atmosferice prin paratrăznete, iar dimensionarea lor s-a făcut pentru un grad de seismicitate superior celui al platformei chimice.

Depozitele de clor sunt prevăzute cu un recipient de avarie de capacitatea celui mai mare recipient din depozit, care este în permanență gol pentru a putea prelua conținutul oricărui alt recipient din depozit, în caz de avarie.

La depozitele de clor în aer liber, rezervoarele sunt izolate termic cu vată de sticlă și tablă și sunt protejate prin acoperiș împotriva radiațiilor solare.

Golirea rezervoarelor se face prin consumarea cantității de clor existentă. Urmele de produs vor fi absorbite într-o soluție de hidroxid de sodiu.

7) Depozit leșie

Hidroxidul de sodiu este depozitat sub formă de soluție de NaOH 50% in 2 depozite, cu rezervoare de mare capacitate:

- depozitul de leșie de la Instalatie Soda Solida (Sc=1466,99mp): 6 vase stocare (4 vase cu capacitate 1000 m³ fiecare si 2 vase cu capacitatea de 850 m³)

- depozit leșie electroliza cu membrane (Sc=1953,11): 4 vase capacitate 1000 m³ si 2 vase capacitate 2000 m³.

Rezervoarele de leșie sunt confecționate din oțel carbon și sunt amplasate în cuve betonate cu canale de colectare a eventualelor scurgeri accidentale de leșie, cantități care pot fi recuperate sau dirijate spre o stație locală de neutralizare.

Golirea rezervoarelor de urmele de produs se face prin spălare; apele se dirijează prin canalizarea CC la statia locală de neutralizare.

8) Depozit soda solida solida

Depozitul (Sc=2144,67mp) este prevazut cu pardoseala de beton, acoperit si imprejmuit. Soda bloc este ambalată în butoaie de tablă specială tratată; sodă fulgi si perle este ambalata în saci de polietilenă sau rafie.

9) Depozit hipoclorit de sodiu


Hipocloritul de sodiu este depozitat astfel

- la Sectia Clorosodice – Sector CLOR, instalatia de evaporare clor: 3 rezervoare cu capacitatea de 82mc;

- la Electroliza cu membrane: 2 rezervoare cu capacitatea de 82mc;

Golirea rezervoarelor de urmele de produs se face prin spălare; apele se dirijează la statia locală de neutralizare.).

Rezervoarele de stocare sunt prevăzute cu o închidere hidraulică și sunt conectate la sistemul de vacuum al instalației. Pentru menținerea produsului depozitat pe timp de vară la o temperatură sub 25⁰C, vasele sunt prevăzute cu un sistem de stropire cu apă decantată.



Din rezervoarele de stocare, prin intermediul pompelor, hipocloritul de sodiu se încarcă în cisterne CF sau auto

10) Depozit HCl 32 %

HCl 32% este depozitat la instalațiile producătoare astfel:

- la Electroliza cu membrane în 4 rezervoare de capacitate 80mc fiecare
- la instalațiile de ardere reziduuri KREBS și VICHEM în 2 rezervoare de 74mc fiecare.

Rezervoarele de acid sunt confecționate din oțel carbon, sunt amplasate în cuve betonate, placate cu cărămidă antiacidă și prevăzute cu rigole de colectare a eventualelor scurgeri accidentale de HCl și dirijarea lor spre o stație locală de tratare – neutralizare.

Din aceste depozite acidul clorhidric este pompat la instalațiile consumatoare de pe amplasament s-au comercializat .

Rezervoarele se spală cu apă care se evacuează în stația locală de neutralizare.

11) Depozit dicloropropan

Dicloropropanul rezultă ca produs secundar la fabricarea propenoxidului. Din blazul coloanei de distilare rezultă reziduuri clorurate care după răcire ajung într-un vas decantor Faza organică de la baza decantorului este dirijată spre vasele de stocare. Dicloropropanul brut este stocat în 3 rezervoare x1000mc + 1 rezervor x100mc +1 rezervor 50mc.

Dicloropropanul brut este supus distilării . Dicloropropanul produs finit este stocat în : 1rezervor x47mc + 1 rezervor x100mc +1 rezervor x 200mc.

Rezervoarele de DCP sunt amplasate în cuve betonate prevăzute cu rigole de colectare a eventualelor scurgeri accidentale de DCP sau de reziduuri clorurate sau ape reziduale. Aceste scurgeri sunt colectate într-un bazin de separare fază organică pe bază de densitate. Periodic se recuperează stratul organic și se introduce în fluxul tehnologic de purificare al DCP.

12) Depozit stiren și acrilonitril

Stirenul și acrilonitrilul sunt materiile prime pentru sinteza polieterilor grefați prin polimerizarea radicalică a acrilonitrilului și stirenului, având suport de grefare polieterii uzuali.

Depozitul de stiren și acrilonitril este amplasat lângă instalația Polieteri, din cadrul secției Polioli.

Stirenul este depozitat într-un vas din inox, cu capacitatea de 54 mc, amplasat într-o cuvă betonată. Acrilonitrilul este depozitat în 2 vase confecționate din inox cu o capacitate de 54 mc fiecare. Vasele sunt amplasate într - o cuvă de retenție prevăzută cu pantă spre canalul de suprafață, care la rândul lui are pantă spre bașa de colectare și legătură cu canalizarea chimică neutră (CN).

Pompele aferente vaselor de stocare stiren și acrilonitril sunt amplasate într-o cuvă separată de cuva rezervoarelor și este protejată antiacid. Ambele cuve sunt prevăzute cu canale de suprafață, cu baze legate la canalizările chimice neutre cele mai apropiate.

După golire de produs prin consum sau comercializare, rezervoarele se spală cu apă care se evacuează la stația de epurare biologică.

Stirenul și acrilonitrilul sunt materiile prime pentru sinteza polieterilor flexibili prin polimerizarea radicalică a acrilonitrilului și stirenului.

Depozitul de stiren și acrilonitril este amplasat lângă Instalația Polieteri flexibili – Unitatea U300, din cadrul secției Polioli Speciali.

Stirenul este depozitat în 2 vase din inox cu capacitatea de 200 mc fiecare, amplasat

într-o cuva betonată. Acrilonitrilul este depozitat în 2 vase din inox: cu o capacitate de 200 m³ fiecare. Vasele sunt amplasate într-o cuva de retenție prevăzută cu pantă spre canalul de suprafață, care la rândul lui are pantă spre bașa de colectare și legătura cu canalizarea chimică neutră.

13) Depozit alcool izopropilic

Alcoolul izopropilic se utilizează în sinteza polieterilor grefați, a petolilor polimerici în cadrul instalației Polieteri Grefați Alcoolul izopropilic este stocat într-un vas de inox-, prevăzută cu serpentina interioară de răcire cu sola, capacitatea este de 31,5 m³.

Rezervorul de alcool izopropilic se află într-o cuvă betonată , prevăzută cu pantă spre canalul de suprafață, iar apele de spălare și eventualele scurgeri de alcool izopropilic sunt dirijate către o bașa de colectare, care are rolul de a reține alcool izopropilic pe bază de densitate. Apa cu alcool izopropilic la limita de solubilitate este dirijată la canalizarea chimică neutră prin deschiderea unui robinet. Ulterior, robinetul se va închide și se va menține în această poziție.

După golirea de produs prin consum sau comercializare, rezervoarele se spală cu apă care se evacuează în CN (epurare biologică).

14) Depozit glicerina

Glicerina este materie primă pentru sinteza polieterilor (Sectia Polioli) și se depozitează în 3 vase de inox de 2x60mc + 1 x 44mc.

Glicerina este materie primă pentru sinteza polieterilor (Sectia Polioli Speciali) și se depozitează în 1 vas de inox de 335 mc.

Rezervoarele sunt amplasate într-o cuvă de beton.

După golirea de produs – prin consum sau comercializare – se spală cu apă; apele se evacuează în canalizarea CC.

Glicerina este materie prima pentru sinteza polieterilor flexibili (U300) și se depoziteaza în 3 vase de inox cu $V=100\text{ m}^3$; $V=200\text{ m}^3$, $V=200\text{ m}^3$.

15) Depozit soluție KOH 40 – 50 %

Soluția de KOH este materie primă pentru sinteza polieterilor trioli, polieteri grefați și polieteri zaharați și se depozitează într-un vas de inox de capacitate de 100mc.

Rezervorul este amplasat într-o cuvă de beton placată antibazic, cu bașă pentru colectarea eventualelor scurgeri de KOH și ape de spălare. Periodic se evacuează la canalizarea chimică neutră din zonă apele colectate.

După golirea de produs – prin consum sau comercializare – se spală cu apă; apele se evacuează în canalizarea CC.

Soluția de KOH este materie prima pentru sinteza polieterilor trioli din cadrul Sectiei Polierei flexibili -Unitatea 300 și se depoziteaza în 3 vase de inox: cu capacitate de 50 m^3 fiecare și VS-408, capacitate de 100 m^3

16) Depozit acid sulfuric

Depozitul de acid sulfuric are rolul de a stoca acidul sulfuric concentrat (98%) necesar instalației de uscare clor.

La Sectia Clorosodice – Sector CLOR stocarea se poate face în 2 vase, cu $V=100\text{m}^3$ fiecare.

La Electroliza cu membrane stocarea se poate face într-un rezervor cu $V=50\text{mc}$ + un rezervor de avarie cu $V=50\text{mc}$.

Acidul sulfuric rezidual 78 % se stocheaza într-un vas cu volum = 100 m^3 la Sectia Clorosodice – Sector CLOR și într-un rezervor cu $V=50\text{mc}$ + un rezervor de avarie cu $V=50\text{ mc}$ la electroliza cu membrane.

17) Depozit polieteri (din cadrul Sectiei Polioli)

Parcul de rezervoare are o capacitate totală de stocare de 6075 m^3 pentru polieterii trioli și dioli și de 466 m^3 pentru polieterii grefați.

- 18 rezervoare de stocare polieteri dioli și trioli cu următoarele capacitati:

- 7 rezervoare X200 mc; 1 rezervor X 225 mc; 2 rezervoare x 50mc;

- 2 rezervoare x 75mc; 6 rezervoare x700mc.

- 7 rezervoare de stocare polieteri grefați cu următoarele capacitati:

- 1 rezervor x 75 m^3 ; 2 rezervoare x 100 m^3 ; un rezervor x 39mc; un rezervor x27mc; un rezervor x 75mc; un rezervor x 50mc.

Rezervoarele sunt amplasate într-o cuva de retentie, confectionate din beton. și sunt prevazute perne de azot, inchideri hidraulice și paratrasnete.

În cuva rezervoarelor conductele sunt susținute pe estacadele care trec printre rezervoare. Conductele de aspirație sunt montate pe patul de jos al estacadei, iar pe patul de sus sunt montate traseele de refulare.

Vasele sunt prevazute cu pompe care permit desfășurarea unor operații tehnologice simultane: transferarea produsului filtrat dintr-un vas în altul, răcirea polieterilor, livrarea polieterilor la rampă.

18) Depozit polieteri (din cadrul Sectiei Polioli Speciali)

Poliolii sunt trimisi direct, cu ajutorul pompelor, în vasele de stocare. Vehicularea polioliilor din/in vasele de stocare(alimentare/recirculare/livrare) se realizeaza cu ajutorul pompelor; pompe utilizate- Pompe Krall, pompe cu triplu surub.

Fiecare vas este prevazut cu traseu alimentare, traseu recirculare produs, traseu livrare produs, perna azot, serpentină exterioara (ptr mentinere temperatura vehiculare / livrare produs), aparatura reglare tempertura/indicare nivel.

Parcul de rezervoare are o capacitate totală de stocare de aproximativ 523 m^3 pentru polieterii aminici și de aproximativ 1225 m^3 pentru polieterii zaharati și de 1200 mc pentru polieterii flexibili (polieterii trioli din cadrul Unitatii 300 și de 900 mc pentru polieterii dioli din cadrul Unitatii 300.

Depozitarea polioliilor aminici se face în 6 rezervoare cu următoarele capacitati :

- un rezervor x100 mc; un rezervor x 37 mc; un rezervor x 108 mc;
-un rezervor x108 m; un rezervor x 150 mc; un rezervor x 20 mc.

Depozitarea poliolilor zaharati: se face in 12 rezervoare cu urmatoarele capacitati :

- un rezervor x 220 mc; un rezervor x180 mc; un rezervor x125 mc; un rezervor x 80 mc; 2 rezervoare x100 mc; un rezervor x 200 mc; un rezervor x 45 mc; un rezervor x50 mc; un rezervor x 50 mc; un rezervor x35 mc; un rezervor x 40 mc.

- 4 rezervoare de stocare 300 m³ fiecare (pentru trioli);
- 3 rezervoare de stocare x 300 m³ fiecare (pentru dioli);

Capacitatea de stocare este de 80% din volumul rezervoarelor (conform norme).

19) Depozit clorură de vinil oprit (in conservare)

Depozitul de clorură de vinil se folosește pentru depozitarea și livrarea clorurii de vinil precum și pentru încărcarea/descărcarea cisternelor de clorură de vinil.

Rezervoarele se folosesc alternativ, într-unul se colectează clorură de vinil din instalația tehnologică, din celălalt se livrează clorură de vinil la PVC I sau se recirculă. Pentru a se putea depozita și livra, clorura de vinil trebuie să aibă o concentrație de min. 99,98 % gr.

- 2 rezervoare sferice de clorura de vinil cu V=1.000 m³ fiecare;
- 1 rezervor sferic de clorura de vinil cu V= 3000 m³
- 1 rezervor cilindric de clorura de vinil cu V=125 m³

20) Depozitul de calcar

Calcarul necesar functionarii instalatiei VAR SIC linia 2 se descarca in depozitul de calcar al sectiei; Depozitul sectiei VAR SIC este amenajat pe o platforma betonata imprejmuita cu gard din plasa de sarma, are o suprafata de 730 mp (lungime de 130 ml, cu o deschidere de acces de 20 ml.)Capacitatea de stocare-1500t. Cu un incarcator frontal calcarul este transportat la cuva de dozare alimentator vibrator.

DEPOZITE DE DESEURI

1) Depozitarea deșeurilor nepericuloase Deșeurile nepericuloase rezultate din instalatii se depoziteaza intr-un depozit realizat conform Directivei nr. 1999/31/CE privind „Depozitarea deșeurilor nepericuloase”.

Depozitul a fost pus in functiune in anul 2009 -celula nr.1 si celula nr.2 in anul 2010 si a fost realizat dupa proiectul intocmit de S.C. IPROMIN S.A. in iunie 2008;

- Capacitatea de depozitare conform proiect: 470.000 de tone;
- Suprafala totala ocupata de depozit: 4 ha ;
- Durata de functionare a depozitului 5 ani (la functionarea sectiilor Electroliza cu Membrane si Propenoxid la capacitate maxima).

In conformitate cu definirea clasei depozitului prevazut prin proiect, sunt acceptate la depozitare numai deseuri nepericuloase si anume deseuri din instalatiile tehnologice:

- Deseuri de la calcinarea varului (10 13 04);
- Deseuri de la instalatia de stingere var (06 02 99);
- Slam de la purificare saramura bruta (06.02.99);
- Namoluri provenite de la curatire desnisipatoare si omogenizatoare statie Epurare biologica (19 08 12);
- Namoluri provenite de la curatirea omogenizatoare statie de control final si Stalii locale de epurare ape uzate (19 08 14);
- Namoluri de la turnurile de racire (19 09 02);
- Namol de la curatirea decantoarelor (19.08.12);
- Deseuri materiale izolante (17 06 04);
- Pamant si pietre fara continut de substante periculoase (17 05 04)-se vor folosi doar ca material de

acoperire, constructia de drumuri.

Deseurile descarcate sunt nivelate si compactate cu utilaje adecvate imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8 - 0,9t/mc;

Proiectarea realizata conform cerintelor directivei a fost asigurata de S.C. IPROMIN S.A. Bucuresti iar lucrarile au fost executate de S.C. ECOMED S.A. Lucrarile au constat in:

- impermeabilizarea bazei depozitului si a digului;
- realizarea unui dig perimetral intregii suprafete;
- realizarea unei retele de conducte de drenaj situata peste bariera de impermeabilizare;

- executarea unei rigole formata din doua tronsoane, unul pe latura estica a depozitului, alta pe latura sud-vestica, ambele debusand in canalul deschis existent paralel cu latura de nord-vest a depozitului.

2) Depozitul pentru turta de polieteri este o constructie din beton care servește pentru depozitarea temporară a turtei de polieteri până la preluarea ei de către agenti autorizați în vederea valorificării/eliminării. Are platforma betonata cu pereti pe 3 laturi,

3) Depozit de deșeuri feroase și neferoase

În cadrul Depozitului de deșeuri feroase și neferoase se desfășoară următoarele operații:

- descărcarea din mijloacele de transport auto (trailer, camioane) a materialelor provenite din dezafectarea unor instalații cu ajutorul macaralei turn și a încărcătorului descărcătorului hidraulic;

- sortarea materialelor (și eventual a unor piese) care mai pot fi utilizate în vederea recuperării din acestea a unor laminate – table, țevi, profile I, T, U, etc. Operațiile se fac cu ajutorul macaralei turn și a încărcătorului descărcătorului hidraulic;

- recuperarea unor profile laminate - table, țevi, profile I, T, U, etc – prin debitare oxiacetilenică folosind truse de sudură și debitat.

- ordonarea manuală și mecanică a reperelor recuperate pe sortotipodimensiuni cu ajutorul macaralei turn, încărcătorului descărcătorului hidraulic și a remorcii din dotare.

- pregătirea prin debitare oxiacetilenică a deșeurilor, conform standardelor existente (ca dimensiuni și categorii de deșeuri)

Depozite de deseuri inchise

a) Depozitul de deseuri periculoase (vechi) a fost inchis cu respectarea masurilor impuse prin decizia etapei de încadrare nr. 234/20.05.2019.

b) Depozitul de deseuri periculoase a fost inchis cu respectarea masurilor impuse prin acordul de mediu nr. 1/04.11.2019.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Nr. crt.	Numele procesului	Instalația	Descriere
1	Electroliza clorurii de sodiu	Electroliza . cu membrane schimbătoare de ioni	- tratarea saramură cu Na ₂ CO ₃ și NaOH pentru îndepărtarea Ca și Mg; - decantare și filtrare saramură; - purificare saramură în coloane cu răși ni schimbătoare de ioni; - electroliza clorurii de sodiu; - declorurarea saramurii epuizate; - răcire uscare, comprimare și lichefiere clor; - răcirea hidrogenului;
2	Obținere hipoclorit de sodiu, lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor	Sectia Clorosodice – Sector CLOR	- lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor; - obținere hipoclorit de sodiu.
	Obținere soda solida	Sodă solidă - bloc	- preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - ambalare în butoaie; - răcire și solidificare.
		Sodă solidă - fulgi	- preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - solzificare; - ambalare și paletizare.

Nr. crt.	Numele procesului	Instalația	Descriere
		Sodă solidă - perle	<ul style="list-style-type: none"> - preconcentrarea leșiei până la 60 % NaOH; - concentrarea leșiei până la 99 % NaOH; - granulare; - ambalare și paletizare.
3	Sinteză Oxoalcooli	Oxoalcooli	<ul style="list-style-type: none"> - purificarea materiilor prime, CO₂, gaz natural, propilenă, hidrogen; - obținerea gazului de sinteză CO + H₂ prin reformare catalitică a gazului natural cu CO₂ și abur în prezența catalizatorului de nichel pe suport de aluminiu; - purificarea gazului de sinteză pentru îndepărtarea compușilor de sulf, produșii lor grei, urmelor de oxigen și a clorurilor; - oxo-sinteza care constă în reacția gazului de sinteză cu propilena în prezența catalizatorului pe bază de rodiu; - distilarea aldehydelor (n- și izo-butiraldehydei); - sinteza aldehydei 2-etilhexilice prin condensarea n-butiraldehydei în prezența soluției de NaOH; - distilarea aldehydei 2-etilhexilice; - hidrogenarea aldehydei 2-etilhexilice cu obținerea de 2-etilhexanol (octanol); - purificarea octanolului prin distilare sub vid.
4	Sinteză Propenoxid	Propenoxid	<ul style="list-style-type: none"> - clorhidrinarea propilenei cu formare de propilenclorhidrină. Paralel cu reacția principală au loc reacțiile secundare de clorurare și esterificare cu formare de 1,2 diclorpropan și dicloridizopropileter; - saponificarea propilenclorhidrinei cu lapte de var; - distilarea propenoxidului; - obținerea laptelui de var 20 % Ca (OH)₂.
5	Obținere și stingere var	Var	<ul style="list-style-type: none"> - depozitare și manipulare calcar; - descompunere termică calcar; - depozitare var; - stingere var - racire și comprimare gaze.
6	Arderea reziduurilor organoclorurate	KREBS și VICHEM	<ul style="list-style-type: none"> - stocarea reziduurilor ; - incinerarea reziduurilor clorurate; - recuperarea căldurii gazele de ardere sub formă de abur saturat; - degazare apă demineralizată prin dozare de fosfat trisodic și hidrazină – se face în scopul obținerii calității solicitate pentru apă necesară în recuperatorul de căldură; - răcirea gazelor de ardere în quench; - absorbția HCl gazos și producerea soluției de HCl; - neutralizarea gazelor reziduale cu scopul de a îndepărta urmele de clor liber și HCl conținute în gazele ce urmează a fi eliminate în atmosferă, cu soluție de sodă caustică;
7	Sinteză Propilenglicol	Propilenglicol	<ul style="list-style-type: none"> - sinteza propilenglicolului prin reacția dintre propenoxid și apă; - concentrarea, care are ca scop concentrarea soluției diluate de glicoli până la 78–82 %; - distilarea, care are ca scop separarea

Pagină 161 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPREJUCĂMĂRE

Nr. crt.	Numele procesului	Instalația	Descriere
			monopropilenglicolului (MPG), ca produs principal, a dipropilenglicolului (DPG) și tripropilenglicolului (TPG), ca amestec și a polipropilenglicolului.
8	Purificare Diclorpropan	Diclorpropan	a) Separarea dicloropropanului prin distilare în trei faze: - distilare – uscare (coloana de uscare 2DA – 201) - distilare – purificare DCP (coloana de purificare 2DA–202) - distilare – recuperare DCP (colona recuperare DA–202) b) Spalare – neutralizare gaze necondensate c) Depozitare materie prima si produse finite
9	Sinteza Polieteri	Polieteri	Polieteri trioli - sinteza glicerolatului de potasiu prin reacția glicerinei încălzită la 60 - 100°C cu soluție apoasă de hidroxid de potasiu; - sinteza prepolieterului; - sinteza polieterului propoxilat; - etoxilarea polieterului propoxilat prin adăugarea etilenoxidului la polieterii propoxilați intermediari; - purificarea prin distilarea discontinuă sub vid a polieterilor; - stabilizare prin adăugare de antioxidanți. Polieteri grefați Polieterii grefați se obțin prin polimerizarea radicalică a acrilonitrilului și stirenului având drept suport de grefare polieteri uzuali trioli. - încărcarea materiilor prime: polieter triol, stiren, acrilonitril; - perfectarea reacției; - degazarea cu azot –vacuumarea; - absorbția în apă a gazelor reziduale de la vacuumare; - răcirea masei de reacție la 60°C și stocarea într-un rezervor de produs finit. Polieteri dioli Tehnologia fabricării diolilor nu diferă esențial de aceea a fabricării polieterilor trioli decât prin materia primă utilizată, propilenglicol în loc de glicerină.
10	Sinteza polioli speciali	Polieteri zaharați	- dozare materii prime; - degazare; - încălzire masă de reacție; - dozare propenoxid; - perfectare reacție; - degazare și răcire; - stocare și condiționare
		Polieteri aminici	Polieteri Mannich Se obțin două tipuri de polieteri Mannich: polieter pe baza de fenol și polieter pe baza de nonilfenol; - sinteza oxazolidinei prin reacția dintre dietanolamina și paraformaldehida; - obținerea bazei Mannich prin reacția oxazolidinei cu un

Nr. crt.	Numele procesului	Instalația	Descriere
			compus fenolic; - obtinerea polieterului de tip Mannich prin alcoxilarea bazei Mannich cu propenoxid; Polieteri Aminici - incarcarea aminei care este initiator (dietanolamina, etilendiamina, trietanolamina) functie de polioliul ce trebuie fabricat; - dozarea catalizatorului dimetilciclohexilamina (DMCHA); - propoxilarea masei de reactie; - perfectarea masei de reactie; - anhidrizare;
		Polieteri flexibili –U300	Polieteri trioli -sinteza alcoolatului de potasiu; -sinteza prepolieterului; -sinteza polieterului brut; -devolatilizarea polieterului brut; -purificarea polieterului brut; -stabilizare polieterului brut; Polieteri dioli Tehnologia fabricarii diolilor nu difera esential de aceea a fabricarii polieterilor trioli decat prin materia prima utilizata, propilenglicol in loc de glicerina.
11	Producere de energie termica (abur)	Centrala termica CT2	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate;
		Centrala termica CAS03	-producere abur 16 bar;
		Centrala termica CT3	degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere abur 16 bar;
	Producere de energie termica (abur) si energie electrica	Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe	-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 16 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda 14 bar;
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe		-degazarea termica a apei demineralizate; -preincalzirea apei demineralizate; -producere energie electrica; -producere energie termica sub forma de abur 13 bar; -producere energie termica sub forma de apa calda; -producere energie termica sub forma de apa racita de 5°C;	

8.2.2. Activități conexe

Activități asociate proceselor de producție

Nr. crt.	Activitatea	Secția/Instalație/Serviciul	Descrierea
1	Departament Transport CF	Departament Transport CF – 2 stații spălare cisterne	- spălare cisterne de produse organice; - spălare cisterne de produse anorganice
2	Transport materii prime si auxiliare, deseuri	Departament Transport CF, Departament Transport Auto	transport auto și feroviar pentru materii prime și auxiliare, deseuri

Pagină 163 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Nr. crt.	Activitatea	Secția/Instalație/Serviciul	Descrierea
3	Depozitare deșeuri feroase și neferoase	Serviciul MEA	Colectare, sortare, valorificare deșeuri feroase și neferoase
4	Depozitare produse lichide organice	DLOI	- încărcarea rezervoarelor cu produse finite din instalația Oxo-alcooli; - încărcarea produselor oxo în cisterne CF și auto; - pomparea de produse din depozit spre consumatori; - punerea pe recirculare a rezervoarelor în vederea omogenizării produsului și recoltării probelor pentru verificarea calității acestora.
5	Depozitare gaze lichefiate	DGL	- încărcare, depozitare și descărcare gaze lichefiate; - pomparea de produse din depozit spre consumatori;
6	Alimentare cu apă potabilă	Utilități	Captare, tratare, înmagazinare și distribuție apă în scop potabil.
7	Alimentare cu apă tehnologică		Captare, tratare, înmagazinare și distribuție apă în scop tehnologic.
8	Instalație de separare a aerului		Obținere oxigen azot, îmbuteliere.
9	Instalația de demineralizare		- reținerea substanțelor organice pe rășină tip Scavenger; - reținerea cationilor pe rășină cationică puternic acidă; - reținerea anionilor tari pe o rășină anionică slab bazică și în treapta a II-a pe o rășină anionică puternic bazică; - reținerea scăpărilor de sodiu pe o rășină cationică puternic acidă
10	Gospodăria de apă recirculată		Se asigură apă de răcire pentru procese și utilaje.
11	Stații de frig		Stațiile de frig sunt destinate asigurării necesarului de apă subrăcită (de +5°C) la consumatori
12	Stații finale de tratare (Stație Epurare biologică, Control final)		- Stația de Epurare Biologică a apelor reziduale are ca obiectiv reducerea încărcării organice a apelor reziduale cu nămolului activ. - Stația de Control, tratarea apelor uzate cu acid sulfuric și lapte de var, în funcție de pH.
13	Depozitare deșeuri nepericuloase		Depozitarea deșeurilor nepericuloase
14	Exploatare și întreținere echipamente electro-AMA	Secția Exploatare Electro AMA	Exploatare și întreținere echipamente electro-AMA
15	Analiză calitativă a materiilor prime și produse finite	Serviciul Control Calitate Laboratoare	Analize fizico-chimice pentru materii prime și produse finite
16	Cercetare	Centrul de Cercetare	Cercetare pentru dezvoltarea tehnicilor de producție.
17	Monitorizare	Compartiment Tehnic Inginerie Mediu Calitate + Serviciul Intern de Prevenire și Protecție	Monitorizarea factorilor de mediu și a locurilor de muncă.
18	Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producție	Pavilion Administrativ	Management financiar-contabile, tehnice, programare urmărire producție

Pagină 164 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPERICHOIMBARE

Nr. crt.	Activitatea	Secția/Instalație/Serviciul	Descrierea
19	Alimentare cu gaz	Stafia de Reglare Masurare si Predare (S.R.M.P.).	-alimentare cu gaze naturale a consumatorilor aferenti Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea.
20	Prestare servicii medicale	Policlinică	S-a incheiat contract de prestarii servicii cu cabinet medical.

8.2.3. Alte condiții de funcționare decât cele normale

Pe amplasamentul Chimcomplex Borzesti S.A. – Sucursala Ramnicu Valcea se prelucrează, vehiculează, depozitează substanțe toxice și explozive, care prin natura lor, în cazuri de avarie, crează situații de risc major cu pericole pentru mediu și posibile daune umane și materiale.

Chimcomplex Borzesti S.A. – Sucursala Ramnicu Valcea are implementat Sistemul Integrat Calitate Mediu și deține certificatul nr. 12100/1048304 TMS emis de TÜV SÜDDEUTSCHLAND în data de 10.09.2023.

În cadrul Sistemului Integrat Calitate –Mediu, este elaborata procedura P.P.8.2. – “Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns”.

Pentru situațiile de urgență Chimcomplex Borzesti S.A –Sucursala Ramnicu Valcea detine:

- Raportul de Securitate;
- Planul de urgență internă;
- Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale a apei;
- Plan de prevenire și stingere a incendiilor;
- Plan de apărare împotriva producerii unei situații de urgență specifice (inundațiilor, fenomenelor meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale);
- Planul de evacuare în caz de urgență;
- Plan de analiză și acoperire a riscurilor;
- Plan de protecție civilă.
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalației;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor și consecințelor posibile.

Planul pentru situații de urgență internă este un instrument pentru organizarea, instruirea, dotarea și intervenția în situații de risc major care necesită alarmare. În cazul unui pericol de intoxicare în masă sau de explozie ce nu poate fi limitat sau localizat imediat, prevederile planului se aplică și celorlalte unități din vecinătate și localităților limitrofe care pot fi afectate.

Pe amplasament sunt asigurate materiale necesare în caz de poluări accidentale și instrucțiuni precise pentru a se acționa în conformitate cu planurile de intervenție.

Unitățile de pe platforma industrială vâlceană au obligația de a întocmi un plan pentru situații de urgență internă propriu, pe baza prevederilor acestui plan, precum și a necesităților datorate surselor de pericol existente pe teritoriul fiecăreia.

Conducerea și coordonarea activității de prevenire, alarmare, evacuare, intervenție și remediere la nivelul platformei chimice Rm. Vâlcea se face de către un comandament general. Componenta comandamentului general este formată din persoane de decizie din conducerea Chimcomplex Borzesti S.A –Sucursala Ramnicu Valcea, plus persoane de decizie din societățile limitrofe care ar putea fi afectate de consecințele accidentului major.

Având în vedere componenta și sarcinile comandamentului general constituit la nivelul platformei chimice Chimcomplex Borzesti S.A. –Sucursala Rm.Valcea, planul pentru situații de urgență internă devine obligatoriu pentru toate întreprinderile amplasate limitrof sau care își desfășoară activitatea pe platforma chimică.

Înștiințarea și alarmarea tuturor unităților și localităților aflate în zona probabilă de acțiune a norului toxic, se face de către comandamentul general cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (I.S.U.), pe baza datelor legate de elementele focarului chimic puse la dispoziția acestuia.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate

Nr. crt	Instalatia/Cerinta BAT	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea	Mod aplicare al companiei
Decizia de punere in aplicare a comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea de cloralcalii / 2013 (CAK BREF/ 2014)			
1	Electroliza cu membrane/ Cerinta CAK		
	Sistem de management de mediu	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediu si detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, din 10.09.2023 cu valabilitate pana in data de 09.09.2026 emis de TÜV SÜDDEUTSCHLAND.	Conformare cu BAT
	BAT pentru producerea de cloralcali constau în utilizarea uneia dintre tehnicile menționate mai jos sau a unei combinații între acestea. Tehnica celulei cu mercur nu poate fi, în niciun caz, considerată ca fiind BAT. Utilizarea diaframelor care conțin azbest nu constituie BAT. Tehnica celulei cu membrane bipolare	Tehnica celulei cu membrane bipolare	Conformare cu BAT1 pct.a
	Pentru a se reduce generarea de ape uzate, BAT consta în recircularea saramurii	Saramura declorurata se reintoarce în mina.	Conformare cu BAT 4 pct. a
	Pentru a se utiliza energia în mod eficient în cadrul procesului de electroliză, BAT constau în utilizarea de a) membrane de înalta performanță	Da.Membranele de înaltă performanță, prezintă căderi de tensiune mici și randamente de curent mari, asigurând stabilitatea mecanică și chimică în condițiile de exploatare date.	Conformare cu BAT 5 pct.a
	d)saramura de inalta puritate	Saramura se trateaza cu Na ₂ CO ₃ si NaOH, se decanteaza , se filtreaza, purificare de finete pe rasini schimbatoare de ioni	Conformare cu BAT 5 pct d
	Pentru a se utiliza energia în mod eficient, BAT constau în maximizarea utilizării hidrogenului rezultat drept coprodus din electroliză ca reactiv chimic sau combustibil.	Hidrogenul rezultat se utilizeaza la obtinerea unor noi substante.	Conformare cu BAT 6
	Monitorizarea emisiilor în aer și în apă prin utilizarea de tehnici de monitorizare în conformitate cu standardele EN	Se monitorizeaza Cl ₂ si HCl cu frecventa de 2/luna de laborator acreditat in aer si Cl ₂ si pH in apa cu frecventa de 1/schimb (limita impusa Cl ₂ =0)	Conformare cu BAT 7

Pagină 166 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPLĂSĂRI

Pentru a se reduce emisiile dirijate în aer de clor și dioxid de clor care rezultă în urma prelucrării clorului, BAT constau în proiectarea, întreținerea și exploatarea unei unități de absorbție a clorului bazată pe coloane și/sau ejectoare cu umplutură de soluție alcalină (de exemplu, soluție de hidroxid de sodiu) ca lichid de spălare	Instalația de neutralizare clor este dimensionată cu 3 coloane de absorbție, fiecare coloană are un rezervor propriu cu soluție neutralizantă și pompe de recirculare a soluției. Absorbția clorului are loc în 3 trepte. Primele două trepte constau din 2 ejectoare în serie, iar cea de a treia într-o coloană finală - absorber. Toate gazele sunt aspirate prin primul ejector către rezervorul de aspirare I presurizat de pompe și recirculat în ejector prin intermediul răcitorului de hipoclorit.	Conformare cu BAT8 pct i
Nivelul de emisii asociat BAT pentru clor și dioxid de clor, măsurate împreună și exprimate ca Cl ₂ , este de 0,2- 1,0 mg/m ³ , ca valoare medie a cel puțin trei măsurători orare consecutive, realizate cel puțin o dată pe an la ieșirea din unitatea de absorbție a clorului.	Nivelul de emisii de Cl ₂ măsurat cu frecvența de 2ori/luna este de 0,93 mg/mc, ca valoare medie în anul 2021	Conformare cu BAT 8
Pentru a se reduce emisiile de poluanți în apă, BAT constau în utilizarea tratării apelor uzate la sursă	Se trateaza.Instalatia detine statie de neutralizare proprie	Conformare cu BAT
Pentru a se reduce emisiile în apă de clor liber provenite de la instalația cloralcalică, BAT constau în tratarea fluxurilor de ape uzate care conțin clor liber cât mai aproape de sursă pentru a se preveni eliminarea clorului și/sau formarea de compuși organici halogenați, prin utilizarea reducerii chimice.	Se trateaza cu sulfat de sodiu in statia de neutralizare proprie situata in perimetrul instalatiei	Conformare cu BAT 13 pct a
Nivelul de emisii asociat BAT pentru clor liber, exprimat ca Cl ₂ , este de 0,05-0,2 mg/l în eșantioanele punctuale prelevate cel puțin o dată pe lună în locul în care emisiile ies din instalație.	Nivelul de emisii pentru clor liber, exprimat ca Cl ₂ , este de 0,004 mg/l	Conformare cu BAT 13
Pentru a se reduce emisiile în apă de compuși organici halogenați provenite de la instalația cloralcalică, BAT constau în selectarea și controlul sării și al materialelor auxiliare și selectarea și controlul echipamentelor	Sarea și materialele auxiliare sunt selectate și controlate pentru a se reduce nivelul de contaminanți organici în saramură. Echipamentele, cum ar fi celulele, țevile, valvele și pompele, sunt atent selectate pentru a se reduce potențiala percolare a contaminanților organici	Conformare cu BAT 15 pct a, c.
Pentru a se reduce cantitatea de acid sulfuric uzat expediată în vederea eliminării, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile menționate mai	Acidul sulfuric uzat este utilizat pentru controlul pH-ului în apele uzate pe amplasament sau livrat în același scop altor agenți economici	Conformare cu BAT 16 pct.a

	jos sau a unei combinații între acestea. -utilizarea în interiorul amplasamentului.		
Decizia de punere in aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului,varului si oxidului de magneziu /2013 (CLM BATC/ BREF/2013)			
2	Instalatia VAR SIC Linia 2 / Cerinta CLM	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea	Mod aplicare al companiei
	Sistem de management de mediu	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediusi detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, cu valabilitate pana in data de 09.09.2026 emis de TUV SUD Management Service GmbH	Conformare cu BAT 1
	În vederea reducerii tuturor emisiilor de la cuptor și a utilizării eficiente a energiei, BAT constau în obținerea unui proces de ardere uniform și stabil, operarea realizându-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces, prin optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat și utilizarea de sisteme moderne de alimentare gravimetrică cu combustibil solid și/sau debitmetre de gaz	Procesul este computerizat Se utilizeaza gaz natural care este masurat cu debitmetru.	Conformare cu BAT 30, pct a,b
	Pentru prevenirea și/sau reducerea emisiilor, BAT constau în efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor materiilor prime care intră în cuptor.	Se analizeaza calitatea calcarului	Conformare cu BAT 31
	BAT constau în monitorizarea și măsurarea parametrilor de proces și a emisiilor în mod regulat și în monitorizarea emisiilor în conformitate cu standardele EN relevante sau, în cazul în care nu sunt disponibile standarde EN, în conformitate cu standarde ISO, naționale sau alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă	Procesul este condus pe DCS , parametri de proces se monitorizeaza continuu . Se monitorizeaza pulberile cu frecventa de 2/luna de laborator acreditat	Conformare cu BAT 32, pct a, g
	Măsurători continue ale parametrilor de proces care demonstrează stabilitatea procesului, cum ar fi temperatura, conținutul de O2, presiunea, debitul și emisiile de CO	Procesul este condus pe DCS ; se masoara continuu debitul, temperatura, O2, CO (citire in DCS);	Conformare cu BAT 32 pct a

Monitorizarea și stabilizarea parametrilor critici de proces, de exemplu, alimentarea cu combustibil, dozarea regulată și surplusul de oxigen	Procesul este condus pe DCS	Conformare cu BAT 32 pct b
Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de pulberi	Masuratori periodice ale emisiilor de pulberi (2/luna)	Conformare cu BAT 32 pct g
Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de pulberi din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor =20mg/Nmc, în cazuri excepționale 30mg/Nmc când capacitatea de rezistență a pulberilor este mare.	Nivelul realizat 35 mg/Nmc	Conformare cu BAT 43 în limita pentru cazuri excepționale
Pentru a minimiza consumul de energie termică, BAT constau în utilizarea unei combinații a următoarelor tehnici: optimizarea controlului proceselor; recuperarea căldurii din gazele de ardere; întreținerea echipamentelor (de exemplu, etanșitate, eroziunea materialelor refractare); utilizarea de var cu granulație optimizată. consum de energie termică 3,5-7 GJ/t var	Procesul este condus pe DCS Se recuperează căldura de la gazele arse prin încălzirea aerului secundar de combustie; Se fac revizii privind etanșitatea și starea fizică a zidăriei refractare; Se utilizează calcar cu granulație optimizată (calcarul este supus selecție pe site vibratoare) Consum de energie termică= 5,306 GJ/t var	Conformare cu BAT33 pct . a
Pentru prevenirea și/sau reducerea emisiilor, BAT constau în efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor combustibililor care intră în cuptor.	Se utilizează drept combustibil gazul natural	Conformare cu BAT 33 pct b
Pentru a reduce la minimum consumul de calcar, BAT constau în utilizare bine direcționată a calcarului (calitate, granulație)	Se achiziționează calcar numai de o anumită granulație	Conformare cu BAT 35, pct a
Pentru reducerea la minimum/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din zonele de stocare în vrac, BAT constau în descărcarea de la o înălțime corespunzătoare înălțimii variabile a haldei, în mod automat, dacă este posibil, sau prin reducerea vitezei de descărcare	Descărcarea camioanelor se face tinând cont de înălțimea varului depozitat	Conformare cu BAT 41 pct d
Pentru a reduce volumul de deșuri solide rezultate din procesele de fabricare a varului, împreună cu realizarea de economii de materii prime, BAT constau în reutilizarea	Calcarul sugabaritic este valorificat în funcție de cererea pietii	Conformare cu BAT 51 pct.a

	pulberilor sau a altor particule colectate (de exemplu, nisip, pietriș) în cadrul procesului		
Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari / 2017 (LVOC BATC / BREF/2017)			
3	Instalația Oxo-alcooli/Cerinta LVOC	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea	Mod aplicare al companiei
	Sistem de management de mediu	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediusi detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, cu valabilitate pana in data de 09.09.2026 emis de TUV SUD Management Service GmbH	Conformare cu BAT
	BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă indicată de o data la 3 luni	Se monitorizeaza gazele arse provenite de la cuptorul de cracare si cazanul de abur CO si CO2 cu frecventa de 2/luna	Conformare cu BAT 1
	BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, altele decât cele provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă de o data pe luna	Se monitorizeaza gazele reziduale de la purificarea CO2 cu frecventa de 2/luna	Conformare cu BAT 2
	Pentru a reduce emisiile de CO și de substanțe nearse în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate. Arderea optimizată se obține printr-o bună proiectare și funcționare a echipamentelor, care include optimizarea temperaturii și a timpului de staționare în zona de ardere, amestecarea eficientă a combustibilului și a aerului de ardere și controlul arderii. Controlul arderii se bazează pe monitorizarea continuă și pe controlul automat al parametrilor de ardere corespunzători (de exemplu, O ₂ , CO, raportul combustibil/aer și substanțele nearse).	Echipamentele sunt bine proiectate pentru a se asigura o ardere completa. Se monitorizeaza continuu (automat) O2 , raportul combustibil/ aer	Conformare cu BAT 3
	Pentru a reduce emisiile de NO _x în aer provenite din	Se utilizeaza gazul natural	Conformare cu BAT 4

<p>cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora : alegerea combustibilului</p>		
<p>Pentru a preveni sau a reduce emisiile de pulberi în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în alegerea combustibilului</p>	<p>Se utilizeaza combustibil gazos (gaz natural) Gazul metan, trece prin trei cicloane unde se separă de praf, printr-un filtru cu saci și un separator de picături, unde sunt reținute eventualele impurități.</p>	<p>Conformare cu BAT 5 pct. a</p>
<p>Pentru a preveni sau a reduce emisiile de SO₂ în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în alegerea combustibilului</p>	<p>Purificarea gazului natural se realizează prin adsorbția sulfurii pe cărbune activ în unul dintre cele două desulfuratoare existente. Se controleaza arderea , nivelul de O₂ este ~3%</p>	<p>Conformare cu BAT 6 pct a</p>
<p>Pentru a reduce încărcătura de poluanți transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru a spori eficiența energetică, BAT constă în transferul fluxurilor de gaz final cu o putere calorifică suficientă către o unitate de ardere.</p>	<p>Dupa purificarea si distilarea gazului de sinteza , hidrogenul si metanul merg la cazanul de producere abur</p>	<p>Conformare cu BAT 9 pct a</p>
<p>Emisii în apă Pentru a reduce volumul de apă uzată, încărcăturile de poluanți deversate spre o tratare finală adecvată (de obicei epurare biologică) și emisiile în apă, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și epurare a apelor uzate care include o combinație adecvată de tehnici integrate în proces, tehnici de recuperare a poluanților la sursă și tehnici de pretratare, pe baza informațiilor furnizate de inventarul fluxurilor de ape uzate menționat în concluziile privind BAT CWW.</p>	<p>Apele reziduale organice sunt colectate într-un bazin care este compartimentat astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un compartiment de primire a apelor cu fază organică; - un compartiment pentru apa uzată, după separarea fazei organice, după care se evacuează în rețeaua magistrală și sunt dirijate la stația de epurare biologică; - un compartiment pentru faza organică echipat cu o pompă care preia faza organică și o trimite într-un vas în vederea arderii. <p>Apele anorganice se trimit la stația de Control final.</p>	<p>Conformare cu BAT 14</p>
<p>Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor atunci când se utilizează catalizatori, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - selectarea catalizatorului ; -protejarea catalizatorilor ; - optimizarea proceselor 	<p>Catalizatorii utilizati sunt selectati si protejati prin purificarea materiilor prime amonte de utilizarea catalizatorului. Controlul condițiilor din reactor (de exemplu, temperatură, presiune) pentru a obține echilibrul optim între eficiența conversiei și durata de viață a catalizatorului</p>	<p>Conformare cu BAT 15, pct. a,b,c.</p>
<p>Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în regenerarea catalizatorilor uzati</p>	<p>Se aplica recuperarea rhodiului din catalizatorul uzat si v</p>	<p>Conformare cu BAT 17 pct d</p>

Decizia de punere in aplicare(UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor (WI / BATC/BREF/2019)			
4	Incinerarea deșeurilor / Cerinta WI	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea	Mod aplicare al companiei
	Sistem de management de mediu	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediusi detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, cu valabilitate pana in data de 09.09.2026 emis de TUV SUD Management Service GmbH	Conformare cu BAT 1
	BAT constau în determinarea eficienței energetice brute sau a randamentului cazanului fie a instalației de incinerare în ansamblul ei, fie a tuturor părților relevante ale instalației de incinerare.	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea a calculat randamentul cazanului , conform tabel 2.	Conformare cu BAT 2
	BAT constau în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos. Gaze de ardere rezultate din incinerarea deșeurilor (monitorizare continua) Camera de combustie (Temperatură – monitorizare continua) Ape reziduale provenite din FGC prin metode umede (Debit, pH, temperatură)	Avand in vedere caracteristicile deșeurilor se monitorizeaza continuu :debit, conținut de clor, temperatură, presiune, temperatura in camera de combustie. Apele reziduale sunt colectate in 2 bazine (ape uzate anorganice si ape uzate organice) care sunt monitorizate cu frecventa de 1 determinare/schimb). Apele uzate anorganice sunt directionate spre statia control final iar apele organice spre epurare biologica unde se constituie si se analizeaza probe medii zilnice.	Conformare cu BAT 3
	BAT constau în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.	Pentru cele doua instalatii de ardere reziduuri exista sistem de monitorizare continua pentru: NOx, SO2, CO, pulberi în suspensie, TOC, HCl. S-a analizat o data /an PCB de tipul dioxinelor Monitorizarea HF, metalelor, metaloizilor,mercurului, PBDD/F, PCDD/F nu este necesara deoarece deșeurile incinerate nu au in compozitie aceste elemente: ele au o copozitie relativ constanta deoarece provin din instalatiile aflate pe ampasament.	Conformare cu BAT 4
	NOx+NO2- continuu	Procesul este condus la 1200 °C - 1300°C ceea ce impiedica formarea dioxinelor iar gazele sunt racite brusc pentru a nu da posibilitatea reformarii acestora. Emisia de dioxina este < 0,002ng/Nmc	Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 29
	CO – continuu	Conform BAT 4, deoarece valorile determinate de-a lungul timpului au fost mai mici de 0,01ng/Nmc monitorizarea nu mai este necesara.. Monitorizarea se face utilizand standardele EN, standardele ISO si standardele naționale	Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 29
	SO2- continuu		Conformare cu BAT 4

Pagină 172 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCRIMBARE

		asociata cu BAT 27
Pulberi- continuu		Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 25
TCOV- continuu		Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 30
HCl- continuu		Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 27
Dioxine- o data la 6 luni		Conformare cu BAT 4 asociata cu BAT 30
BAT constau în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor dirijate în aer provenite de la instalația de incinerare în timpul OTNOC.	In timpul funcționării în alte condiții decât cele normale monitorizarea se va face cu tubusoare Drager cu frecvența de 2 analize /luna (pentru NO _x , SO ₂ , CO, pulberi în suspensie, HCl și HF).	Conformare cu BAT 5
BAT constau în monitorizarea emisiilor în apă provenite din FGC cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.	Având în vedere compoziția deșeurilor și faptul că stațiile de tratare epurare sunt comune mai multor instalații, monitorizarea se face cu o frecvență mult mai mare și nu este specifică numai activității de incinerare a deșeurilor ci reflectă activitatea întregii platforme.	Conformare cu BAT 6
COT- o data pe luna	CCO-Cr - proba momentana și medie/24 ore, 1/zi	
Materii în suspensie o data pe luna	Materii în suspensie - proba momentana și medie/24 ore, 1/zi	
As,Cd,Cr,Cu, Mo,Ni, Pb,Sb,Tl,Zn,Hg - o data pe luna	Nu sunt specifice deșeurilor incinerate	Nu este cazul
PCDD/F- o data la 6 luni	Nu sunt specifice deșeurilor incinerate	Nu este cazul
Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare prin gestionarea fluxului de deșeuri BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor (a)-(c) de mai jos și, după caz, a tehnicilor (d), (e) și (f).		
Determinarea tipurilor de deșeuri care pot fi incinerate	Instalațiile de incinerare deșeuri sunt proiectate pentru incinerarea deșeurilor organoclorurate rezultate din instalațiile aflate pe amplasament.	Conformare cu BAT 9, pct.a
Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare și preacceptare a deșeurilor	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea are implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediu și a elaborat procedura de caracterizare și preacceptare a deșeurilor	Conformare cu BAT 9, pct.b

Pagină 173 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT CENTRU
NEPREDȘCHIMBARE

Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de acceptare a deșeurilor	Este elaborata procedura de acceptare a deșeurilor (procedura operationala a Instalatiei de Incinerare Reziduuri (Krebs și Vichem)).	Conformare cu BAT 9, pct.c
Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de urmărire și a unui inventar al deșeurilor	Se tine evidenta deșeurilor incinerate	Conformare cu BAT 9, pct.d
Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare, BAT constau în monitorizarea livrărilor de deșeuri în cadrul procedurilor de acceptare a deșeurilor (a se vedea BAT 9 c), inclusiv, în funcție de riscul reprezentat de deșeurile intrate, a elementelor de mai jos.	Deșeurile periculoase generate de societate sunt analizate în laboratoarele proprii conform cerintelor.	Conformare cu BAT 11
<p><i>Deșeuri periculoase, altele decât deșeurile medicale</i></p> <p>— Detectarea radioactivității —</p> <p>Cântărirea livrărilor de deșeuri —</p> <p>Inspekția vizuală, în măsura în care este posibilă din punct de vedere tehnic —</p> <p>Controlul fiecărei livrări de deșeuri și compararea sa cu declarația producătorului de deșeuri —</p> <p>Prelevarea de probe din: — toate camioanele-cisternă și remorcile; — deșeurile ambalate [de exemplu, în butoaie, în containere intermediare de transport în vrac (IBC) sau în ambalaje de dimensiuni mai mici] și analiza: — parametrilor de ardere (inclusiv puterea calorică și punctul de inflamabilitate); — compatibilității deșeurilor, pentru a detecta posibilele reacții periculoase în timpul malaxării sau al amestecării deșeurilor, înainte de depozitare (BAT 9 f); — substanțelor-cheie, inclusiv a POP, a halogenilor și a sulfurii, a metalelor/metaloizilor</p>		
Pentru a reduce riscurile de mediu asociate recepției, manipulării și depozitării deșeurilor, BAT constau în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.		
Suprafețe impermeabile cu o infrastructură de drenare adecvată	Suprafețele exterioare ale instalațiilor de incinerare sunt betonate	Conformare cu BAT 12, pct. a
Capacitate adecvată de depozitare a deșeurilor	Instalațiile de incinerare detin capacitati de stocare a deșeurilor corelate cu capacitatile instalațiilor generatoare	Conformare cu BAT 12, pct. b

Pagină 174 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 VIZAT PENTRU
 NEPRESCRIMBARE

<p>Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de reglare a setărilor instalației, de exemplu prin sistemul avansat de control (a se vedea descrierea din secțiunea 2.1), dacă și atunci când este necesar și posibil, în funcție de caracterizarea și de controlul deșeurilor (a se vedea BAT 11)</p>	<p>Se utilizează un sistem de control automat computerizat pentru a controla prevenirea și reducerea emisiilor. Instalațiile sunt dotate cu monitorizarea de înaltă performanță a parametrilor de funcționare și a emisiilor.</p>	<p>Conformare cu BAT 15</p>
<p>Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare și pentru a reduce emisiile în aer, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri operaționale (de exemplu, organizarea lanțului de aprovizionare, funcționarea continuă mai degrabă decât funcționarea intermitentă), pentru a limita, pe cât posibil, operațiunile de oprire și de pornire. BAT</p>	<p>Funcționarea incineratoarelor este continuă deoarece deșeurile organoclorurate generate pe amplasament provin din instalații cu funcționare continuă.</p>	<p>Conformare cu BAT 16</p>
<p>Pentru a reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, emisiile în apă provenite din instalația de incinerare, BAT constau în asigurarea faptului că sistemul de epurare a gazelor de ardere și instalația de tratare a apelor uzate sunt proiectate în mod corespunzător (de exemplu, ținând seama de debitul maxim și de concentrațiile de poluanți), sunt exploatate în limitele prevăzute în proiect și sunt întreținute astfel încât să se asigure o disponibilitate optimă.</p>	<p>Gazele de ardere cotin clor si sunt supuse unor spalari succesive ceea ce duce la limitarea emisiilor de clor (HCl). Anual instalațiile sunt supuse reviziilor conform planului de mentenanța elaborat la nivelul întregii companii.</p>	<p>Conformare cu BAT 17</p>
<p>Pentru a reduce frecvența apariției OTNOC și pentru a reduce emisiile în aer și, dacă este cazul, emisiile în apă provenite din instalația de incinerare în timpul OTNOC, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a OTNOC bazat pe analiza riscurilor, ca parte a sistemului de management de mediu</p>	<p>Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm.Valcea detine Planul de urgenta interna care identifică pericolele pe care le prezintă instalația și riscurile asociate și definește măsurile pentru abordarea acestor riscuri. Planul ia în considerare inventarul poluanților prezenți sau care ar putea fi prezenți și care, dacă ar fi eliberați, ar putea avea consecințe asupra mediului. De asemenea societatea dispune de Societatea are elaborat planul de prevenire și stingere a incendiilor</p>	<p>Conformare cu BAT 18</p>
<p>Pentru a spori eficiența utilizării resurselor aferente instalației de incinerare, BAT constau în utilizarea unui cazan de recuperare a căldurii.</p>	<p>Caldura produsă de incinerarea deșeurilor este recuperată, Instalația Krebs produce abur de 13 ata; Instalația Vichem produce abur de 16 ata.</p>	<p>Conformare cu BAT 19</p>
<p>Pentru a spori eficiența energetică a instalațiilor de incinerare, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a</p>		<p>Conformare cu BAT 20</p>

tehnicilor indicate mai jos.		
Reducerea la minimum a pierderilor de căldură prin: — izolarea termică a cuptoarelor și a cazanelor;	Cuptoarele și cazanele recuperatoare de căldură sunt izolate	
Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze din instalația de incinerare, inclusiv emisiile de mirosuri, BAT constau în: -a depozita deșeurile lichide în rezervoare sub presiune controlată corespunzătoare și a dirija gurile de aerisire ale rezervorului către sistemul de alimentare cu aer de combustie sau alt sistem adecvat de reducere a emisiilor; - a controla riscul degajării de mirosuri în timpul perioadelor de oprire completă atunci când nu este disponibilă nicio capacitate de incinerare, de exemplu prin:reducerea la minimum a cantității de deșeuri depozitate, de exemplu prin întreruperea, reducerea sau transferul livrărilor de deșeuri, ca parte a gestionării fluxului de deșeuri	Pentru deșeurile lichide sunt prevăzute rezervoare închise prevăzute cu pernă de azot, de unde sunt pompate, prin injecție, în arzător; deșeurile gazoase nu se depozitează, se pompează direct. în timpul perioadelor de oprire completă atunci când nu este disponibilă nicio capacitate de incinerare, cantitatea de deșeuri depozitate este minimă întrucât, oprirea instalațiilor de incinerare este corelată cu oprirea instalațiilor generatoare de deșeuri.	Conformare cu BAT 21
Pentru a preveni emisiile difuze de compuși volatili cauzate de manipularea deșeurilor gazoase și lichide care sunt mirositoare și/sau susceptibile de a elibera substanțe volatile în instalațiile de incinerare, BAT constau în introducerea acestora în cuptor prin alimentare directă.	Deșeurile gazoase se pompează direct.	Conformare cu BAT 22
Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de pulberi, metale și metaloizi provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora d)Scrubber umed	În ambele instalații de incinerare gazele sunt spalate pentru reducerea pulberilor	Conformare cu BAT 25
Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de HCl, HF și SO ₂ provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora Scrubber umed	În ambele instalații de incinerare gazele sunt spalate pentru a reduce emisiile de HCl(data fiind compoziția deșeurilor, gazele nu conțin HF și SO ₂)	Conformare cu BAT 27
Pentru a reduce emisiile dirijate în aer de compuși organici – inclusiv PCDD/F și PCB – provenite din incinerarea deșeurilor, BAT constau în utilizarea tehnicilor (a), (b), (c), (d) și a		

uneia dintre tehnicile (e)-(i) indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.		
Optimizarea procesului de incinerare	Cele doua instalatii de incinerare au fost proiectate special pentru incinerarea reziduurilor organoclorurate si in consecinta parametri de operare sunt corespunzatori evitarii formarii de PCDD/F și PCB și pentru a preveni (re) formarea acestora și a precursorilor acestora. Procesul este condus la 1200 - 1300°C ceea ce impiedica formarea dioxinelor si racite brusc pentru a nu da posibilitatea reformarii acestora	Conformare cu BAT 30, pct. a
Controlul alimentării cu deșeuri	Compozitia deseurilor proprii este cunoscuta- pe baza lor s-a conceput tehnologia de incinerare, compozitia fiind apoximativ constanta.	Conformare cu BAT30, pct.b
Răcirea rapidă a gazelor de ardere	La instalatia Krebs -gazele de ardere care circulă prin țevile recuperatorului sunt răcite de la 1300°C la 250°C, căldura fiind recuperată ca abur saturat de medie presiune de 13 ata. La instalatia Vichem- gazele de ardere care ies din cuptor sunt răcite de la 1300-1200 °C la 300-275 °C într-un cazan recuperator de căldura Energia recuperată este folosită pentru a produce abur saturat de 16 ata.	Conformare cu BAT 30, pct.d
Pentru a preveni contaminarea apelor necontaminate, a reduce emisiile în apă și a spori eficiența utilizării resurselor, BAT constau în separarea fluxurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de caracteristicile lor.	Fluxurile de ape uzate rezultate din cele doua instalatii de incinerare sunt separate: - ape uzate acide, fără produși clorurați se colecteaza in bazinul de ape anorganice (BA) si se evacuează prin canalizarea chimica anorganică la Stația de Control final a societății; - ape uzate organice, cu produși clorurați rezultate din apele de spălare sau din apa de ploaie se evacuează prin bazinul de ape organice (BO) prin canalizarea chimica organică la Stația de Epurare biologică.	Conformare cu BAT 32
Pentru a reduce utilizarea apei și a preveni sau a reduce producerea de ape uzate de la instalația de incinerare, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora		
Tehnici de epurare a gazelor de ardere fără ape uzate	Instalatia Krebs Neutralizarea gazelor se realizează cu soluție de NaOH 6 % și tiosulfat de sodiu pentru distrugerea clorului liber Instalatia Vichem Neutralizarea gazelor se realizează cu soluție de hidroxid de sodiu și tiosulfat de sodiu pentru reducerea CO, HCl si Cl ₂ liber	Conformare cu BAT 33, pct a
În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din epurarea gazelor de ardere BAT constau în utilizarea unei		

combinății adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.		
Neutralizare	Apele reziduale acide se neutralizează cu soluție de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 10%	Conformare cu BAT 34, pct c
Sedimentare	Sedimentarea are loc în decantoarele de la Stația Control final	Conformare cu BAT 34, pct l
În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor sonore, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.		
	Instalațiile sunt amplasate în zona industrială.	Conformare cu BAT 37, pct. a
Măsuri operaționale	Întreținerea corespunzătoare a echipamentelor conform planului de revizie	Conformare cu BAT 37, pct. b
Pentru a reduce volumul de nămol de epurare care necesită o tratare ulterioară sau care trebuie eliminat și pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului, BAT constă în utilizarea următoarei tehnici b) Îngroșare/deshidratare	Nămolurile din bazinele de sedimentare sunt supuse deshidratării înainte de eliminare	Conformare cu BAT 14, pct b
Pentru a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate în proces	Gazele reziduale sunt incinerate în instalațiile proprii de incinerare (KREBS și VICHEM) cu recuperarea caldurii și producerea de acid clorhidric.	Conformare cu BAT 16,
Pentru a preveni emisiile în aer de la faclă, BAT constă în folosirea faclelor numai din motive de siguranță sau pentru condiții operaționale excepționale (de exemplu, porniri, opriri), utilizând una dintre tehnicile indicate mai jos	Se utilizează facla pentru propilena numai în cazuri speciale, de siguranță	Conformare cu BAT 17
Pentru a reduce emisiile în aer de la faclă în situațiile în care arderea cu flacără deschisă este inevitabilă, BAT constă în utilizarea uneia sau ambelor tehnici de mai jos : a) Conceperea corectă a dispozitivelor de ardere cu flacără deschisă b) Monitorizarea și înregistrarea datelor în cadrul gestionării faclelor	Faclă de la instalația OXO este concepută special pentru procesul tehnologic care se desfășoară ; Debitul și compoziția gazelor care merg la faclă este monitorizat continuu	Conformare cu BAT18, pct a,b

Pagină 178 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A. P. M. VÂLCEA
IZAT PENTRU
NE ÎN SCHIMBARE

În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV în aer, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos : c) Selectarea unui echipament cu integritate ridicată h) Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri	Echipamentele achiziționate sunt cu integritate ridicată (pompe/compresoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare) și rezistente la coroziune. Funcționarea utilajelor este inspectată continuu pentru depistarea eventualelor scurgeri.	Conformare cu BAT 19 pct.c, h
În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora i)îmbunătățirea inspecției și a mentenanței echipamentelor; ii)închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil; iii) exploatarea echipamentului de către personal cu experiență;	- majoritatea echipamentelor în mișcare sunt amplasate în spații închise ; - sunt achiziționate echipamente silențioase ; - sunt efectuate periodic , conform programelor, lucrări de revizii și reparații ; - personalul de exploatare este bine pregătit - nu se depășește limita de zgomot la limita amplasamentului.	Conformare cu BAT 23, pct i, ii, iii,
Instalație existentă- Randamentul cazanului 60 – 80%	Randamentul cazanului 92%	Conformare tabelul 2 Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL)
Pulberi < 2-7	1,03	Conformare tabelul 3 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL), (mg/Nm ³)
HCl<2 – 8	3,42	Conformare tabelul 5 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) (mg/Nm ³)
HF <1	0,5	
SO ₂ 5-40	0,0	
TCOV < 3-10 mg/Nmc	0,098	Conformare cu tabelul 7 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate în aer de TCOV, PCDD/F și PCB
PCDD/F și PCB de tipul dioxinelor < 0,01-0,08 ng WHO-TEQ/Nm ³	< 0,002	

Pagină 179 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


A P M VALCEA
AZIETATE PENTRU
INDUSTRIALIZARE ȘI
RECONSTRUCȚIE

5.	<i>Documentul de referință asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile în eficiența energetică (ENE BREF/2009)</i>		
	Eficiența energetică/ Cerința ENE	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm. Valcea	Mod aplicare al companiei
	BAT este de a minimiza în permanență impactul unei instalații asupra mediului prin planificarea acțiunilor și a investițiilor pe o bază integrată pe termen scurt , mediu și lung, având în vedere beneficiile de cost și efectele intermediare	Deciziile privind realizarea unei investiții vor ține cont de reducerea impactului asupra mediului prin reducerea consumului de energie.	Conformare cu BAT 2
	BAT constă în identificarea, printr-un audit, a aspectelor care influențează eficiența energetică la nivelul unei instalații.	Conformitate cu Legea nr. 211/2014 privind eficiența energetică - periodic (la 4 ani) se realizează auditul energetic pe întreaga platformă chimică.	Conformare cu BAT 3
	BAT constă în stabilirea unor indicatori de eficiență energetică prin realizarea următoarelor activități: -identificarea unor indicatori de eficiență energetică adecvați pentru instalație și, dacă este cazul, a unor procese, sisteme și/sau unități individuale și măsurarea variațiilor în timp a acestora sau după implementarea unor măsuri de eficiență energetică -identificarea și înregistrarea unor limite corespunzătoare, asociate indicatorilor -identificarea și înregistrarea factorilor care pot provoca variația eficienței energetice a proceselor, a sistemelor și/sau a unităților relevante.	Sunt stabilite consumuri specifice de energie pentru fiecare produs Sunt analizate consumurile energetice și identificate cauzele care au dus la depășiri	Conformare cu BAT 4 pct a,b
	BAT constă în identificarea posibilităților de optimizare a recuperării energiei în cadrul instalației, între sistemele din cadrul instalației și / sau cu o terță parte (sau părți)	Au fost identificate posibilitățile de recuperare a energiei (aburul de la instalațiile de ardere reziduuri de la oxoalcooli, etc)	Conformare cu BAT 6
	BAT constă în stabilirea indicatorilor de eficiență energetică prin realizarea următoarelor: a. identificarea unor indicatori adecvați de eficiență energetică pentru instalație și, dacă este necesar, procesele individuale, sistemele și / sau unitățile și măsurarea schimbărilor în timp sau după punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică	Sunt stabilite consumuri specifice de energie pentru fiecare produs Sunt analizate consumurile energetice și identificate cauzele care au dus la depășiri	Conformare cu BAT 8 pct a, c

	factori de identificare și de înregistrare care pot determina variații ale eficienței energetice a proceselor, sistemele și / sau unitățile relevante		
	BAT este de a efectua comparații sistematice și regulate cu sectorul național sau criterii de referință regionale, în care sunt disponibile date valide.	Nu sunt stabilite limite la nivel național sau regional	Nu se poate respecta BAT 9
	BAT constă în optimizarea eficienței energetice la planificarea unei noi instalații, unități sau un upgrade semnificativ luând în considerare toate aspectele următoare: a. proiectarea eficientă din unct de vedere energetic (EED) ar trebui inițiată în etapele inițiale ale fazei de proiectare de bază, chiar dacă investițiile planificate pot să nu fie bine definite. EED ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare în procesul de licitație b. dezvoltarea și / sau selecția tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic	Proiectarea noilor investiții au ținut cont de eficiența energetică	Conformare cu BAT 10 pct a,b
	Întreținere BAT constă în realizarea unor lucrări de întreținere în cadrul instalațiilor, pentru a optimiza eficiența energetică, prin aplicarea următoarelor măsuri: - alocarea în mod clar a responsabilității pentru planificarea și executarea întreținerii - stabilirea unui program structurat de întreținere, bazat pe descrierile tehnice ale echipamentelor, normelor, etc., precum și pe disfuncționalitățile echipamentelor respective și pe consecințele acestora. Cel mai bine ar fi ca unele activități de întreținere să fie programate în perioadele în care instalațiile sunt închise. - facilitarea programului de întreținere prin sisteme corespunzătoare de arhivare a datelor și prin teste de diagnostic - identificarea, în cursul lucrărilor de întreținere de rutină, în funcție de	Sunt stabilite atribuții și responsabilități privind planificarea lucrărilor de întreținere. Se întocmesc planuri de revizie și întreținere a utilajelor. Se întocmeste fișa utilajului în care se specifică intervențiile care au avut loc. Cu ocazia lucrărilor de revizie se constată nivelul de eficiență energetică (ex. reabilitarea unui electrolizor la hala de electroliza -inclusiv colectoarele de anolit și catolit- prin înlocuirea elementelor cu tensiune foarte mare (peste 3,7 V).	Conformare cu BAT15 pct a,b,c,d

	defecțiunile și/sau anomaliile de funcționare, a reducerii nivelului de eficiență energetică sau a cazurilor în care eficiența energetică poate fi îmbunătățită. - identificarea unor scurgeri, a unor echipamente defectuoase, a unor rulmenți uzați, etc., care afectează sau limitează utilizarea energiei, precum și repararea de urgență a acestora.	În timpul reviziilor dar și al inspecțiilor zilnice se semnalează funcționari defectuoase, micșorarea eficienței (ex. necesitatea reabilitării schimbatoarelor de caldura la Electroliza cu membrane, Propenoxid, Polioli	
	Recuperarea căldurii BAT constă în menținerea eficienței schimbătoarelor de căldură prin: -monitorizarea periodică a eficienței -prevenirea murdăririi sau curățare.	Reducerea consumului de abur prin reabilitarea schimbatoarelor, repararea schimbatoarelor de caldura, curatarea lor la revizii.	Conformare cu BAT19
	BAT constă în optimizarea următoarelor sisteme și procese, prin tehnici precum cele descrise în prezentul document: - sisteme cu aer comprimat - sisteme de pompare - sisteme de încălzire, de ventilație și de climatizare (IVC)	Reducerea consumului de energie electrica prin centralizare activitate producere aer comprimat la Statia de Aer Comprimat. Aproximativ și montare un compresor de 6000Nm ³ la Statia de Aer Comprimat; Montare electropompa cu convertizor de frecventa in GARI Reducerea consumului de abur prin inlocuirea sistemului de preparare apa calda cu agent termic primar abur cu un boiler electric.	Conformare cu BAT25 Conformare cu BAT 26 Conformare cu BAT 27
	BAT este de a optimiza sistemele de iluminare artificială prin selectarea corpurilor de iluminat și a lămpilor conform cerințelor	Iluminatul este în conformitate cu cerințele legislației în vigoare	Conformare cu BAT 28
6	Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (CWW BATC/ BREF 2016)		
	Sistem de management de mediu	Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Rm.Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediu și detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, din 10.09.2022 cu valabilitate până în data de 09.09.2026 emis de TÜV SÜDDEUTSCHLAND.	Conformare cu BAT1
	Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și în aer și reducerea consumului de apă, BAT constă în întocmirea și menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, care să facă parte din sistemul de management de mediu și să includă toate elementele următoare: i) informații despre procesele de	Compania detine informații detaliate despre procesele tehnologice și are întocmite studii privind posibilitatea tratării fluxurilor de ape uzate și gaze reziduale	Conformare cu BAT2

<p>producție ale substanțelor, inclusiv: a .ecuații ale reacțiilor chimice care să indice și produsele secundare;</p> <p>B .diagrame de flux simplificate ale proceselor care să indice originea emisiilor;</p> <p>c. descrieri ale tehnicilor integrate în proces și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale performanțelor lor;</p> <p>ii) informații pe cât posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale, cum ar fi: a.valorile medii și variabilitatea debitului, pH-ului, temperaturii și conductivității; b. concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu: CCO/COT, compuși cu azot, fosfor, metale, săruri, compuși organici specifici); c.date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens, potențialul de inhibiție biologică (de exemplu, nitrificarea)];</p> <p>iii) informații cât mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: a) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii;</p> <p>b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO, NO_x, SO_x, clor, acid clorhidric);</p> <p>c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare și superioare, reactivitatea;</p> <p>d) prezența altor substanțe care ar putea afecta sistemul de tratare a</p>		
--	--	--



gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apă, praf).		
BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces (inclusiv monitorizarea continuă a debitului, pH-ului și temperaturii apelor uzate) în puncte-cheie (de exemplu, la influentul pre-epurării și la influentul epurării finale).	Debitele și pH-ul apelor uzate sunt monitorizate continuu la efluentul stației de epurare biologică și la deversor.	Conformare cu BAT 3
BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă în conformitate cu standardele EN, cel puțin cu frecvența minimă indicată mai jos. COT, CCO, suspensii, azot total, fosfor total – zilnic Metale (Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, alte metale) – lunar	Sunt monitorizate (probe medii zilnice) – COT, CCO, suspensii, cloruri, reziduu filtrabil Sunt monitorizate emisiile în apa de la fiecare instalație în funcțiune	Conformare cu BAT 4
Pentru a reduce consumul de apă și producerea de ape uzate, BAT constă în reducerea volumului și/sau a cantității de poluanți a fluxurilor de ape uzate, creșterea gradului de reutilizare a apelor uzate în procesul de producție, precum și recuperarea și reutilizarea materiilor prime.	Recuperarea condensului de abur și returnarea lui la furnizorul de abur – CET Govora sau la obținerea apei demineralizate	Conformare cu BAT 7
Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate și pentru a se reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate.	Apele pluviale se evacuează printr-un sistem de canale separat de apele impurificate anorganic și organic. Apele contaminate anorganic sunt separate de apele contaminate cu poluanți organici.	Conformare cu BAT 8
Pentru a reduce emisiile în apă, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și epurare a apelor uzate, care include o combinație corespunzătoare de tehnici, în ordinea de prioritate indicată mai jos. b) Recuperarea poluanților la sursă c) Pretratarea apelor reziduale d) Epurarea finală a apelor uzate	Instalațiile de producție dețin stații de preepurare locale care recuperează poluanții la sursă, neutralizează apele uzate. Nu se recuperează suficient suspensiile la instalația propenoxid. Societatea deține stație de epurare biologică.	Conformare cu BAT 10, pct. c, d. Neconformare cu pct. b la instalația propenoxid.
În vederea reducerii emisiilor în apă, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de epurare finală a apelor uzate Separare fizică, de exemplu prin filtre, site, separatoare de nisip, separatoare de grăsimi sau rezervoare de decantare primară Proces cu nămol activ	Societatea dispune de stație de epurare biologică cu treapta de separatoare de nisip și treapta biologică cu nămol activ, dar procesul de epurare este blocat de caracterul apelor de la instalația Propenoxid.	Conformare cu BAT 12 pct c, d
Niveluri de emisii asociate BAT	Apele uzate evacuate se încadrează la azot	Neconformare la

<p>pentru emisiile în apă într-un corp de apă receptor Consum chimic de oxigen (CCO)=30-100mg/l Materii solide totale în suspensie 5-35mg/l Azot anorganic total =5-20mg/l Crom = 5-25 µg/l; Nichel=5-50µg/l</p>	<p>total, Ni, Cr dar nu se încadrează la consum chimic de oxigen și materii în suspensie Cr=18 µg/l Ni=,3 µg/l CCO-Cr=1326,6mg/l Suspensii =994,11mg/l Apa evacuată prin epurare biologică nu se încadrează la suspensii (99,9mg/l) și CCO-Cr (2638,2mg/l)</p>	<p>consum chimic de oxigen și materii în suspensie. Conformare la Ni, Cr</p>
<p>În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în elaborarea și aplicarea unui plan de gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care să asigure, în ordinea priorității, prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt mod a deșeurilor.</p>	<p>Pentru reducerea cantității de deșeuri se recuperează prin distilare dicorpropanul rezultat de la fabricarea propenoxidului ;</p>	<p>Conformare cu BAT 13</p>
<p>Pentru a reduce volumul de nămol de epurare care necesită o tratare ulterioară sau care trebuie eliminat și pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului, BAT constă în utilizarea următoarei tehnici b) Îngroșare/deshidratare</p>	<p>Nămolurile din bazinele de sedimentare sunt supuse deshidratării înainte de eliminare</p>	<p>Conformare cu BAT 14, pct b</p>
<p>Pentru a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate în proces</p>	<p>Gazele reziduale sunt incinerate în instalațiile proprii de incinerare (KREBS și VICHEM) cu recuperarea căldurii și producerea de acid clorhidric.</p>	<p>Conformare cu BAT 16,</p>
<p>Pentru a preveni emisiile în aer de la faclă, BAT constă în folosirea faclelor numai din motive de siguranță sau pentru condiții operaționale excepționale (de exemplu, porniri, opriri), utilizând una dintre tehnicile indicate mai jos</p>	<p>Se utilizează facla pentru propilena numai în cazuri speciale, de siguranță</p>	<p>Conformare cu BAT 17</p>
<p>Pentru a reduce emisiile în aer de la faclă în situațiile în care arderea cu flacără deschisă este inevitabilă, BAT constă în utilizarea uneia sau ambelor tehnici de mai jos : c) Conceperea corectă a dispozitivelor de ardere cu flacără deschisă d) Monitorizarea și înregistrarea datelor în cadrul gestionării faclelor</p>	<p>Facla de la instalația OXO este concepută special pentru procesul tehnologic care se desfășoară ; Debitul și compoziția gazelor care merg la faclă este monitorizat continuu</p>	<p>Conformare cu BAT18, pct a,b</p>
<p>În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii</p>	<p>Echipamentele achiziționate sunt cu integritate ridicată (pompe/compressoare</p>	<p>Conformare cu BAT 19 pct.c, h</p>

Pagină 185 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: http://apmvl.anpm.ro


Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

RÂMNICU VÂLCEA
LOCALITATEA
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE

<p>emisiile difuze de COV în aer, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos :</p> <p>c) Selectarea unui echipament cu integritate ridicată</p> <p>h) Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri</p>	<p>echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare) și rezistente la coroziune.</p> <p>Funcționarea utilajelor este inspectată continuu pentru depistarea eventualelor scurgeri.</p>	
<p>În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora</p> <p>i) Îmbunătățirea inspecției și a mentenanței echipamentelor;</p> <p>ii) Închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil;</p> <p>iii) Exploatarea echipamentului de către personal cu experiență;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - majoritatea echipamentelor în mișcare sunt amplasate în spații închise ; - sunt achiziționate echipamente silențioase ; - sunt efectuate periodic , conform programelor, lucrări de revizii și reparații ; - personalul de exploatare este bine pregătit - nu se depășește limita de zgomot la limita amplasamentului. 	<p>Conformare cu BAT 23, pct i, ii, iii,</p>
<p>DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului</p>		
<p>Sistem de management de mediu</p>	<p>Chimcomplex Borzesti SA – Sucursala Ramnicu Valcea a implementat Sistemul Integrat Calitate-Mediu și detine certificatul nr. 12 100 /104 8304 TMS, din 10.09.2023 cu valabilitate până în data de 09.09.2026 emis de TÜV SÜDDEUTSCHLAND.</p>	<p>Conformare cu BAT1</p>
<p>Determinarea randamentului electric net și/sau a consumului total net de combustibil și/sau a randamentului mecanic net al unităților de gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în funcțiune a unității și după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net și/sau consumul total net de combustibil și/sau randamentul mecanic net al unității. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor</p>	<p>La finalizarea lucrărilor de investiție, după recepția la finalizarea lucrărilor, se realizează testul de performanță la sarcină maximă, după care se încheie procesul verbal de recepție la punerea în funcțiune.</p> <p>În cazul unităților de cogenerare, dacă din motive tehnice nu se poate efectua un test de performanță cu unitatea operată la sarcină maximă pentru furnizarea de căldură, testul poate fi completat sau înlocuit cu un calcul care utilizează parametrii sarcinii maxime.</p>	<p>Conformare cu BAT2 pct. 1.3</p>



	naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.		
	Monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a: debit, temperatura, presiune și conținut de oxigen din gazele de ardere și debit, pH și temperatura pentru apele provenite din tratarea gazelor de ardere.	Pentru monitorizarea procesului sunt prevăzuți următorii parametri de proces: presiune, temperatura, debit, energie, precum și analizor gaze naturale.	Conformare cu BAT3 pct. 1.2
	Monitorizarea continuă a emisiilor în aer, în conformitate cu standardele EN, pentru NOx și CO	Instalația este prevăzută cu echipamente de monitorizare continuă a NOx și CO în gazele de ardere evacuate la cos	Conformare cu BAT4 pct. 1.2
	În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nășe în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate	Instalația de cogenerare de înaltă eficiență este nouă și corespunde celor mai noi tehnologii existente pe piață în materie de instalații de cogenerare	Conformare cu BAT 6 pct. 1.3
	Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în condiții normale de funcționare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea și disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare și întreținere adecvată.	Turbina cu gaze este dotată cu sistem de combustie DLE (Dry Low Emissions) pentru reducerea emisiilor de NOx, sistem de monitorizare a vibrațiilor și a temperaturii lagărelor, precum și sistem de monitorizare a temperaturii și presiunii gazelor de ardere.	Conformare cu BAT 8 pct. 1.3
	În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calității/control al calității pentru toți combustibilii utilizați	Instalația de cogenerare este prevăzută cu un gaz cromatograf care caracterizează periodic combustibilul gaz natural utilizat în procesul de ardere pentru următorii indicatori: PCN; conținut de CH ₄ , C ₂ H ₆ , C ₃ , C ₄ +, CO ₂ , N ₂ , indicele Wobbe.	Conformare cu BAT 9 pct. 1.3
	Pentru a reduce emisiile în aer și/sau în apă în condiții de funcționare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de	Pentru exploatarea instalației de cogenerare se vor elabora documente de operare care să conțină și modalitatea de exploatare a instalației în condiții de funcționare, altele decât cele normale, cu respectarea cerințelor sistemului de	Conformarea cu BAT 10 pct. 1.3



mediu (a se vedea BAT 1), proporțional cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți	management implementat si certificat.	
BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în apă în timpul funcționării condiții de funcționare altele decât cele normale	Sistemele de monitorizare continua a emisiilor in aer vor sunt prevazute sa functioneze si in conditiile anormale de functionare a procesului de ardere	Conformarea cu BAT 11 pct. 1.3.
În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de eficienta energetica	Instalatia de cogenerare de inalta eficienta este prevazuta cu echipamente pentru: Optimizarea condițiilor în mediul de lucru Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficiență mai bună a pompei de alimentare cu apă) Reutilizarea unei părți din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP)	Conformarea cu BAT 12 pct. 1.4.
Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea de masuri operationale de exploatare a echipamentelor, achizitia de echipamente silentioase si amplasarea corespunzatoare a instalatiei	Instalatia de cogenerare de inalte eficienta este noua si corespunde celor mai noi tehnologii existente pe piata in materie de instalatii de cogenerare. Este amplasata in zona industriala pe platforma apartinand Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Rm Valcea	Conformarea cu BAT 17 pct. 1.7.
În vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazului natural, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 pentru atingerea nivelului de eficienta energetica aplicabil conform BAT	Randamentul electric declarat de furnizorul de echipament este de 34,878 % la 11,1°C. Consumul total net de combustibil este > 85 %	Conformarea cu BAT 40 pct. 4.1.1.
În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în turbinele cu gaz, BAT constă în utilizarea uneia	Instalatia de cogenerare de inalte eficienta este noua si corespunde celor mai noi tehnologii existente pe piata in materie de instalatii de cogenerare	Conformarea cu BAT 42 pct. 4.1.2.

	dintre tehnicile: Sistem de control avansat		
	În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazului natural, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și/sau utilizarea catalizatorilor de oxidare	Instalatia este prevazuta cu sistem de asigurare a arderii optimizate.	Conformarea cu BAT 44 pct. 4.1.2.
	Nivelul emisiilor de NOx in aer in instalatia de cogenerare trebuie sa fie de:15 -35 mg/Nmc aer – medie anuala; Nivelul emisiilor de CO in aer in instalatia de cogenerare trebuie sa fie de:5 – 40 mg/Nmc aer Nivelul de referinta pentru O2 este 15%.	Conform furnizorului de echipamente, nivelul emisiilor de NOx si CO se va incadra in limitele stabilite prin BAT.	Conformarea cu BAT 44 pct. 4.1.2., tabel 10.24

9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA, DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Instalatia	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echiptament depoluare
Electroliză cu membrana	Cos evacuare abgaze- instalatie HCl	4,5	0,15		HCl, Cl ₂	3 coloane de neutralizare
Sectia Clorosodice - Sector Clor	Lichefiere, depozitare Clor lichid, evaporare Clor , neutralizare Clor, obtinere hipoclorit de sodiu	25	0,1		Cl ₂	-
Sodă fulgi	cuptor incalzire saruri	26	1		NOx, SO ₂ , CO	Nu exista
	Coloana captare aerosoli	2,5	02		Pulberi in suspensie	Coloană de desprăfuire
Soda bloc	Cos cuptor incalzire saruri	26	1		NOx, SO ₂ ,CO	Nu exista
	Coloana captare aerosoli- soda bloc	12	0,5		Pulberi in suspensie	Coloană de desprăfuire
Soda perle	Coloana captare aerosoli -	2,5	0,3		Pulberi in suspensie	Coloană de desprăfuire
Oxo-alcooli	K-102 gaze reziduale de la purificare CO ₂	27	0,3		CO ₂	Nu exista

Pagină 189 din 251

Remus Beilu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

APM VALCEA
IZAT PENTRU
NEPUSCHIMBAR

	Cos gaze arse provenite de la cuptorul de cracare O – 101 si cazanul de abur W – 108	45	2,3		CO, CO ₂	Nu exista
Instalați Ardere Reziduuri Krebs	Coș evacuare gaze	25	0,6		HCl, NO _x , SO ₂ , CO, TCOV, pulberi în suspensie, HF, Cd si TI (si compusii acestora), As, Co, Cr, Cu, Mg, Ni, Pb, Sb, V (si compusii acestora), Hg, Dioxine si furani	Coloană neutralizare
Instalația Ardere Reziduuri Vichem	Coș evacuare gaze	35	0,9		HCl, NO _x , SO ₂ , CO, TCOV, pulberi în suspensie HF, Cd si TI (si compusii ai acestora), As, Co, Cr, Cu, Mg, Ni, Pb, Sb, V (si compusii ai acestora), H	Scruberi si filtru lumanare
Recuperare 1,2 DCP	DA-203 gaze reziduale de la absorbtie abgaze de la purificare DCP	20	0,05		DCP	Coloana de spalare
Propenoxid	T-1-101/1,2,5 – coș 1- abgaze de la neutralizare gaze reziduale de la clorhidrinarea propilenei, 1 coș pentru 3 coloane	27	0,15		Propilenă, propan, etan	Coloană cu umplură. Abgazele se trimit la instalatia de incinerare reziduuri (Krebs, si Vichem)
	T-1-101/3,4 – coș 2 – abgaze de la neutralizare gaze reziduale de la clorhidrinarea propilenei, 1 coș pentru 2 coloane	27	0,15		Propilenă, propan, etan	Coloană cu umplură. Abgazele se trimit la instalatia de incinerare reziduuri (Krebs, si Vichem)
	Inst. Var I – cos nr. 1	25	0,525		Pulberi totale,	Nu exista
	Inst. Var I – cos nr. 2	25	0,525		Pulberi totale	Nu exista
	Inst. Var I – cos nr. 3	25	0,525		Pulberi totale	Nu exista
	Inst. Var SIC- linia 2	20	0,9		Pulberi, Nox, CO, CO ₂	2 filtre cu pânză, 2cicloane
Polioli	T-2-201, absorbtie în apă a gazelor de la degazarea polieterilor	2	0,08		Propenoxid	Coloana de spalare

Polioli Speciali - U300	DT-301, absorbtie in apa a gazelor de la degazarea polieterilor	5	1,2		propenoxid	Coloana de spalare
Centrala Termica C.T.2 - putere termică 44.9 MWt	Cos cazan de abur B-01	28	1,2		NOx, CO	Nu exista
	Cos cazan de abur B-02	28	1,2		NOx, CO	Nu exista
	Cos cazan de abur F-01	45	2,360	1.2	NOx, CO	Nu exista
Centrală Termică CAS 03 - putere termică 20 MWt	Cos cazan de abur (cu doua arzatoare SAACKE tip Teminox G140)	28	1,2		NOx, CO	Nu exista
Centrala Termica CT3 - putere termica 37,14 MWt	Cos cazan de abur B-01	27,5	1,2	1,2	NOx, CO	Nu exista
	Cos cazan de abur B-02	27,5	1,2	1,2	NOx, CO	Nu exista
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe si 69,45 MWth	Cos cazan de abur GT1	30	1,8	1,8	NOx, CO	Nu exista
	Cos cazan de abur GT2	30	1,8	1,8	NOx, CO	Nu exista
	Cos cazan de abur GT3	30	1,8	1,8	NOx, CO	Nu exista
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe si 10,5 MWt	Cos cazan de abur recuperator	20	1,7	1,7	NOx, CO	Nu exista

9.1.2. Emisii difuze

Faza de proces	Punctul de emisie	Poluant	Echipament de depoluare identificat Măsuri de diminuare și control
Stații de preepurare locale și epurare finale	Bazine deschise	substanțe organice	- control automat al pH-ului - minimizarea debitului de ape uzate organice vehiculat - monitorizare parametri stabiliți în actele de reglementare
Încărcare și descărcare containere de transport	container	clor, acid clorhidric, etc.	- etanșeitatea echipamentelor și a circuitelor se verifică periodic; Conformare cu BREF CAK, 2014
Electroliza cu membrane	Instalația electroliză	clor, acid clorhidric, hidrogen, amoniac	- etanșeitatea echipamentelor și a circuitelor se verifică periodic; Conformare cu BREF CAK, 2014
Transfer substanțe în/din cisterne	cisternă CF și auto	acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, clor, propilenă,	- echipamentele de transfer utilizate sunt cu integritate ridicată (pompe/ compresoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare), rezistente la coroziune - funcționarea utilajelor este inspectată continuu

Pagină 191 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
MĂSURI PENTRU
NEPRELUCRARE

Faza de proces	Punctul de emisie	Poluant	Echipament de depoluare identificat Măsuri de diminuare și control
		propenoxid, etc.	pentru depistare rapidă a eventualelor scurgeri Conformare cu BREF CWW, 2016 (BAT 19, pct.c, h)
Incinerare deșeuri	Instalații de incinerare reziduuri (Krebs și Vichem)	emisii difuze, inclusiv miros	-deșeurile lichide sunt stocate în rezervoare închise prevazute cu perna de azot, de unde sunt pompate, prin sistem complet închis, în arzător; -deșeurile gazoase nu se stochează, se pompează direct Conformare cu BREF WI, 2019 (BAT 21 și BAT 22)
Stații de frig	agregate frigorifice, trasee	amoniac	- senzori detectare amoniac, sisteme de alarmă, declanșare automată a ventilației
Instalația var SIC-linia 2	benzi transportoare	Pulberi	- benzile transportoare sunt închise, viteza este adaptată pentru transport materiale pulverulente Conformare cu BREF CLM, 2013
Depozit deschis de calcar	depozit deschis de calcar	Pulberi	- la descarcarea camioanelor se ține seama de înălțimea stivei de var depozitat Conformare cu BREF CLM, 2013 (BAT 41 pct d.)
Depozit de deșeuri nepericuloase	depozit deschis	Pulberi	- limitarea zonei active de depozitare, nivelare și compactare după descărcare

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

9.1.4. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întrețină echipamentele de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:

- să sisteze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
- să notifice în cel mai scurt timp: APM Valcea și GNM-Comisariatul Județean Valcea, în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare;
- să reia activitatea în instalația la care s-a produs defecțiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare /evacuare a poluanților (sistem de depoluare defect, descriere defecțiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa de apă uzată	Poluanți	Metode de colectare/ evacuare
Electroliză cu membrană		
Filtre saramură Purificare secundară Gospodărire apă demi	NaCl HCl NaOH	Canalizare chimica anorganica/control final/camera de amestec/r.Olt
Întreținere celule	NaOH	

Pagină 192 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
SCURT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Comprimare hidrogen	NaOH	
Declorinare saramură	NaCl	
Descompunere clorat	NaOH	
Răcire uscare clof	H ₂ SO ₄	
Filtre saramură	NaCl	
Purificare secundară	NaCl	
Sinteză HCl	HCl	
Neutralizare clor	NaOCl	
Unitatea 21	NaOH	
Depozit leșie și rampă CF	NaOH	
Depozit H ₂ SO ₄ și rampă CF	NaOH H ₂ SO ₄	
Depozit NaOCl	NaOCl	
Depozit HCl și rampă CF	HCl	
Laborator	NaCl NaOH H ₂ SO ₄	
CLOROSODICE		
Neutralizare clor și obținere NaOCl	Cl ₂ NaCl	Canalizare chimica/stația locala de neutralizare/stația centrala de control final/camera de amestec /r. Olt
Stație spălare cisterne nr. 2	NaOH HCl H ₂ SO ₄	
Sodă bloc, fulgi și perle		
Concentrare leșie sodă fulgi	NaOH	Canalizare chimica/stația locala de neutralizare /camera de amestec/r. Olt
Concentrare leșie sodă bloc	NaOH	Canalizare chimica/ stația locala de neutralizare /camera amestec/r Olt
Oxoalcooli		
Instalația oxo -alcooli	Substanțe organice	bazin separare faze /Canalizare neutra/ Stația de epurare biologică prin canalizare neutra (CN) 102/pr. Govora
DCP		
Absorbție gaze de la coloanele de distilare ale instalației de recuperare dicloropropan	dicloropropan	canalizarea chimica neutră/Stația de epurare biologică/pr. Govora
Ardere reziduuri Krebs + Vichem		
Ape uzate acide fara produși clorurati	Cl ₂ HCl	bazin ape acide fara produși clorurati BA / Stația control final bazin decantare ape cu continut organic /Stația de epurare biologică
Ape uzate organice cu produși clorurati	Substanțe organice	bazin ape uzate organice BO / canalizare chimic organica/ Stația de epurare biologică
PROPENOXID		
Stația de decantare-neutralizare	Suspensii alcalinitate temperatura	Stația de tratare ape a sectiei propenoxid/Stația de epurare biologica

POLIOLI SPECIALI		
Instalatia de fabricație a polieterilor zaharați	propenoxid	canalizare chimica neutra /Stația de epurare biologică
Polieteri speciali-flexibili-U300	propenoxid	Prin CN 8A la Statia de epurare biologica
DGL		
Apa separata din propilena	-	Canalizare meteorica si camera de amestec
Apa de stropire a rezervoarelor sferice de propilena si apa de incendiu pentru stropirea sferei in situatie de avarie	-	Canalizare meteorica si camera de amestec
Apa de racire de la jgheburile vaselor de propenoxid	propenoxid	canalizare chimica neutra /Stația de epurare biologică
Apa demineralizata		
Apele de la regenerare	HCl NaOH	Canalizare meteorica si camera de amestec
Statie centrala de neutralizare		
Oxo, Statia de Spalare Cisterne I + DLO, Polioli speciali, Propenoxid, Polioli, Propilenglicol.	alcalinitate/aciditate Clor liber Cloruri Calciu Suspensii Substante organice(CCO-Cr)	Apele neutre si biodegradabile sunt pompate spre Statia de epurare biologica Apele conventional curate sunt evacuate prin curgere libera, dupa neutralizare, spre Statia de control final

Canalizari interioare CHIMCOMPLEX S.A BORZEȘTI Sucursala Râmnicu Vâlcea:

- canalizarea conventional curata si meteorica M - 9;
- canalizarea chimic neutra impurificată organic CN - 11;
- canalizarea anorganica si chimic acida CC-17, CA -10;
- canalizarea menajera F - 8.

Rețeaua de canalizare este confecționată din conducte de bazalt, ceramic, polietilena și camine din beton, protejate antiacid.

Lungimea totala a rețelei de canalizare interioara si exterioara L=17,6 km

- **Apele chimic organice** biodegradabile preluate din canalizarea organica si apele menajere, sunt pompate la Statia de Epurare Biologica, de unde după epurare, sunt evacuate în paraul Govora.
- **Apele chimic anorganice**, nebiodegradabile sunt preepurate în stațiile locale de neutralizare și epurare, unde se face corectia de pH, distrugerea clorului activ, separarea partiala a suspensiilor etc., sunt preluate de canalizarea anorganica și descarcate în Statia de Control Final pentru corectia finala de pH , apoi la Camera de amestec de unde sunt evacuate în raul Olt prin canalul deschis "Deversor Olt".
- **Apele tehnologice necontaminate (conventional curate)** rezultate de la sistemele de racire și de la piciorul barometric de la instalatia de cristalizare sare (Electroliza III), sunt colectate prin rețeaua de canalizare pentru ape conventional curate și pluviale, cu o lungime de 16 km, ajung în camera de amestec și apoi sunt evacuate în acumularea Babeni de pe raul Olt prin canalul deschis "Deversor Olt "

Modul de evacuare a apelor uzate in receptori:

Evacuare in acumularea Babeni de pe raul Olt a apelor de la Camera de amestec, în aval de barajul hidrocentralei Govora, prin canalul deschis "Deversor Olt " cu lungimea de 4 km.

În Camera de amestec sunt descarcate: toate apele anorganice de pe întreaga Platforma industrială, prin mai multe colectoare generale, apele chimic organice nebiodegradabile pre-epurate și apele conventional curate și meteorice, astfel:

a) Colector general Ovoid I - 170/225 cm - colecteaza :

- slamul rezultat de la tratarea apei brute de la Priza Olt;

- apele meteorice si apele tehnologice necontaminate colectate de pe magistralele: M 9 (din Electroliză), M 18 (din Oltpan), M 111 (din Oxo – alcooli, Monomer, PVC I, DOF, DLO).

b) Colector general Ovoid II - 190/285 cm - colecteaza :

- apele evacuate de pe magistralele M 500 și M 603;
- apele evacuate din Stația de Control Final, prin colector Dn 400 mm;
- apele evacuate de la SC Dynamic Selling Group SRL, prin collector Dn 600 mm;
- apele uzate colectate in magistrala M 500 respectiv: totalitatea apelor evacuate din VILMAR Rm.Valcea, Uzina Mecanica Rm. Valcea si CET Govora;
- apele conventional curate evacuate din Uzina de Soda nr. 3 si o parte din apele de la Uzina de Soda nr. 2;
- apele evacuate prin CC 52 (Electroliza III si Electroliza cu membrane).

c) Colectorul general deschis, prin care se evacuează o parte din apele convențional curate de la Uzina de Sodă nr. 2.

Inainte de descarcare, la cca. 200 m distanta de acumulara Babeni, canalul preia si limpedele de la batalurile de slam și exfiltrațiile de la batalurile de șlam ale CIECH SODA ROMANIA.

Evacuare in pr. Govora: la cca. 3 km de confluenta cu r. Olt, a efluentului Statiei de Epurare Biologica, in care sunt epurate urmatoarele ape:

- apele organice biodegradabile si apele menajere din CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI Sucursala Râmnicu Vâlcea;
- apele menajere de la toate unitatile de pe platforma industriala Rm.Valcea, respectiv: ABANOA INTERNATIONAL S.R.L., APAVIL SA, CET GOVORA SA, CIECH Soda Romania S.A. Ramnicu Valcea, DYNAMIC SELLING GROUP SA, LINDE GAZ ROMANIA SRL, LOGISERV SRL, MARMOBICA SRL, NEW RECYCLING SRL, OLTCHIM SA RM VILCEA, PCI TRADING SRL, SBV MACHINING SRL, SPEED CAR ALR SRL, TOPANEL PRODUCTION PANELS SA, UZINA MECANICA RM VALCEA SA, VERO THERM SRL, VILMAR SA, VILSPED TRANSPORT SRL.

Atat apele organice biodegradabile, cat si apele menajere sunt trimise la Statia de epurare biologica prin pompare pe o distanta de 6 km, prin conducte de fonta cu diametrul de 600 mm.

Instalatii de preepurare locale.

Chimcomplex Borzesti - Sucursala Rm. Valcea dispune de urmatoarele stații de preepurare pentru instalatiile aflate in functiune:

Nr crt	Statie de preepurare	Instalatia deservita
1	Statie locala de neutralizare	Spalare cisterne 2
2	Statie de neutralizare	Electroliza cu membrana
3	Statie de neutralizare	Instalatia de demineralizare
4	Bazin separare faze	Inst. Distilare DCP
5	Statie decantare-neutralizare	Propenoxid
6	Bazin separare șlamuri	Inst. stingere var
7	Statie neutralizare-decantare	Polieteri
8	Bazin separare faza organica	Statie spalare cisterne I. DLO
9	Statie decantare-neutralizare	Ardere reziduuri (KREBS si VICHEM)
10	Bazin separator faza organica	OXO II

Statii de preepurare apartinand Chimcomplex Borzesti - Sucursala Rm. Valcea care nu functioneaza (conservare)

Nr crt	Statie de preepurare	Instalatia deservita
1	Bazin decantare	Sectia Clorosodice – Sector CLOR
2	Statie neutralizare	Monomer
3	Statie decantare-neutralizare	Solventi Clorurati
4	Bazin separare faze	Solventi Clorurati
5	Statie decantare	PVC I
6	Statie decantare	PVC II

Pagină 195 din 251


Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7	Bazin decantor separare faza organica	Apa oxigenata
8	Bazin separator de ulei	OXO I

Statia centrala de neutralizare, cu o capacitate de 1220 mc/h, a fost proiectata sa indeplineasca doua functiuni:

1. Neutralizarea apelor anorganice din sectia Clorosodice I si a apelor anorganice din sectia OXO - in prezent este in conservare.

2. Colectarea apelor organice biodegradabile precum si a apelor menajere si pomparea acestora la Statia de epurare Biologica.

1. Partea de neutralizare a statiei cuprinde

- doua bazine de ape anorganice acide cu $V = 100$ mc, fiecare;

- doua bazine de neutralizare placate cu caramida antiacida cu $V = 160$ mc, fiecare – in conservare.

Apele chimice anorganice neutralizate, sunt transportate gravitacional printr-o canalizare de bazalt Dn 500 mm la Statia de Control final.

2. Partea de colectare si pompare a apelor chimic neutre biodegradabile cuprinde:

- bazin ape chimic neutre biodegradabile, din beton, $V = 145$ mc;

- bazin ape menajere, din beton, $V = 140$ mc;

- bazin separator de uleiuri pentru apele de la instalatia OXO, $V = 200$ mc; in conservare.

Apele chimic neutre organice biodegradabile sunt pompate la Statia de Epurare Biologica, pe un traseu cu Dn = 600 mm si lungime totala $L_t = 4,0$ km, traseu in care intra si apele de la sectia Propenoxid, care vin prin conducta separata din PVC, prin pompare.

In cazul opririi Statiei de Epurare biologica apele chimice organice si menajere pot fi dirijate, prin preaplin, spre Statia de Control final.

Statii de epurare finala :

Statia de control final : Capacitatea statiei este de 3000 mc/h din care 1800 mc/h ape reziduale, iar 1200 mc/h ape pluviale impurificate si ape conventional curate. In Statia de Control final se face neutralizarea apelor cu acid sulfuric sau lapte de var, in functie de pH, astfel ca la deversare in raul Olt, apele sa fie chimic neutre ($pH = 6,5 - 8,5$).

Apele uzate evacuate din sectiile de productie prin canalizarea chimica impurificata anorganic, din tuburi de gresie ceramica, Dn 600, ajung in statie prin cadere libera pe doua colectoare magistrale, dupa cum urmeaza:

Magistrala I – colecteaza ape organice nebiodegradabile din sectiile: Monomer, Statia Trafo, Polioli Speciali, Instalatiile Ardere reziduuri.

Magistrala II – colecteaza apele neutre din Statia centrala de neutralizare si apele meteorice impurificate care prin curgere libera intra in bazinul de receptie al Statiei de Control final.

Magistrala III – colecteaza apele de la Sectia Clorosodice – Sector CLOR și Electroliza cu membrană.

Apele uzate anorganice si organice nebiodegradabile colectate din cele 3 magistrale ajung in bazinul de receptie cu $V = 50$ mc. Din acest bazin apele sunt pompate in doua omogenizatoare pentru indepartarea substantelor volatile, prin aerare (suflante).

Din omogenizatoare apele curg prin cadere libera in bazinul de neutralizare cu trei compartimente, unde se face corectia pH-ului cu $Ca(OH)_2$ si H_2SO_4 rezidual.

Dupa neutralizare, apele sunt transportate gravitacional printr-o conducta de bazalt cu Dn 500 mm, la Ovoidul II cu Dn 1800 mm, amestecandu-se cu apele meteorice la camera de amestec, de unde sunt evacuate in acumularea Babeni de pe raul Olt, printr-un canal deschis (deversor Olt), cu lungimea de circa 4 km, in aval de barajul hidrocentralei Govora;

Statia de epurare biologica

Apele menajere si apele cu incarcare organic biodegradabila sunt pompate la Statia de epurare biologica prevazuta cu: treapta mecanica, chimica si biologica, cu o capacitate de 540 l/s, compusa din: canal de receptie; gratare; desnisipator ($V=70$ mc); bazin de amestec pentru floculare ($V=80$ mc); decantor primar ($V=3100$ mc); bazin de reglare pH ($V=450$ mc); doua bazine pentru omogenizare – aerare treapta I ($V=5000$ mc fiecare); statie de pompare intermediara; decantor secundar treapta I ($V=5000$ mc); 3 cuve de aerare treapta II ($V=1200$ mc fiecare); 3 decantoare secundare treapta II-a ($V=1050$ mc fiecare); doua ingrosatoare de namol cu functionare alternativa ($V=1700$ mc fiecare); camin de control final.

Efluentul statiei este evacuat in pr. Govora la cca. 3 km. de confluenta cu r. Olt.

Namolul ingrosat este stocat in utilajele existente pe amplasamentul Statiei (ingrosator namol si decantoare), in vederea deshidratarii.

Emisii în cursuri de apă de suprafață

Indicatorul	Punct de emisie	Limita de emisie (mg/l) conform NTPA/BAT	Nivel de emisie stabilit conform AGA (mg/l)
pH	stația de epurare biologică emisar pârâu Govora	6,5-8,5	6,5-8,5
materii in suspensii		60 mg/l	60 mg/l
Reziduu filtrabil la 105°C		2000 mg/l	2000 mg/l
CBO ₅		25 mg/l	25 mg/l
CCO-Cr		125 mg O ₂ /l /250 mg O ₂ /l	125 mg/l
NH ₄ ⁺		2 mg/l	3 mg/l
Substanțe extractibile		20 mg/l	20 mg/l
Produse petroliere		5 mg/l	5 mg/l
HCH Lindan		-	-
Hexaclorbenzen		-	-
1,2 diclorețan		-	-
Cloroform		-	-
Benzen		-	-
triclorbenzen		-	-
pH		Camera de amestec râul Olt	6,5-8,5
Suspensii	60 mg/l		60 mg/l
Reziduu filtrabil la 105°C	2000 mg/l		2000 mg/l
CBO ₅	25 mg/l		25 mg/l
CCO-Cr	125 mg O ₂ /l		125 mg/l
NH ₄ ⁺	2 mg/l		3 mg/l
Fenoli	0,3 mg/l		0,3mg/l
Sulfai	600 mg/l		600 mg/l
Mercur	0,05 mg/l		0,05 mg/l
Ni	0,5 mg/l		0,5 mg/l
Cr total	1 mg/l		1 mg/l
Cr hexavalent	0,1 mg/l		0,1 mg/l
Cianuri totale	0,1 mg/l		0,1 mg/l
Substanțe extractibile	20 mg/l		20 mg/l
Produse petroliere	0,5 mg/l		5 mg/l
HCH Lindan	-		-
Hexaclorbenzen	-		-
1,2 diclorețan	-		-
Cloroform	-		-
Benzen	-		-
triclorbenzen	-		-

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevăzute în Autorizațiile de Gospodărire a Apelor nr. 1/8.01.2024, eliberate de Administrația Națională Apele Române-ABA OLT, sunt următoarele:

Nr. crt.	Categoria apei	Receptor	Volum zilnic evacuat (mc/zi)		Med. anual (mii mc)
			Max. zilnic	Mediu	
1.	Ape menajere si tehnologice organice biodegradabile (efluent St. ep. Biologica)	pr. Govora	33.000 382 l/s	6.500 75 l/s	2.373
2.	Ape tehnologice, anorganice si organice nebiodegradabile-preepurate + ape tehnologice necontaminate si meteorice (din camera de amestec prin canalul deversor)	Ac. Babeni pe r. Olt	87.000 1007 l/s	40 000 463 l/s	14.600

9.2.3. Pretratare

Pretratare ape industriale în amplasament	Da
Stajie epurare	Pe amplasamentul instalației
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	depozit deșeuri nepericuloase
Transport către beneficiari	-

9.2.4. Tratare

➤ Stajie de control final

Tratare ape industriale în amplasament	DA
Capacitatea proiectata (mc/h)	3000 mc/h din care 1800 mc/h ape reziduale, iar 1200 mc/h ape pluviale impurificate si ape conventional curate
Epurare mecanică	DA
Detalii tehnice epurare mecanica	Da
Epurare fizico-chimică	DA
Epurare biologică	Nu
Epurare avansată	NU

➤ Stajie de epurare biologică

Tratare ape industriale în amplasament	DA
Capacitatea proiectata (l/s)	540 l/s
Epurare mecanică	DA
Detalii tehnice epurare mecanica	Da
Epurare fizico-chimică	DA
Epurare biologică	DA
Epurare avansată	NU

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: <http://apmvl.anpm.ro>


Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
 MIZĂ PENTRU
 NEPREFĂCĂȚARE

Emisii în ape subterane

I.	Monitorizarea apei subterane	Substanțe monitorizate	Amplasamentul punctelor de monitorizare și caracteristici tehnice ale lucrărilor de monitorizare	Frecvența
Foraje în perimetrul Intrauzinal, Periuzinal și Depozit deseuri nepericuloase				
1.	F1**	pH; suspensii; Cl ⁻ ; Ca ²⁺ ; reziduu filtrabil; Na ⁺ ; CCOCr; NH ₄ ⁺ ; CO ₃ ²⁻ ; SO ₄ ²⁻ ; Mg ²⁺ ; HCO ₃ ⁻ ; 1,2 DCE; benzen; 1,2 DCP; tricloretilena; 1,1,2 TCE; C ₂ Cl ₄ ; MCBz; 1,1,2,2 TCE; 2 etil-hexanol; eter ββ'-dicloroizopropilic; 1,2 DCB; 1,3 DCB; 1,3,5 TCB; toluen; 1,2,4 TCB; 1,2,3 TCB; DCP+CCl ₄ ; HCl-Bu	Stafia de Control final (Periuzinal)	semestrial
	H62		Sectia ATM (Intrauzinal)	
	H55		Depozit lichide inflamabile (Intrauzinal)	
	H54		Monomer I (Intrauzinal)	
	H53		Sectia PVC II (Periuzinal)	
	F2		Solventi clorurati-poarta (Periuzinal)	
	H22*		Priza Olt nr. 2 (Livada)-(Amonte fata de platform chimica)	
	H21*		Instalatia Oxigen (mal Olt)-(Amonte fata de platform chimica)	
	H52**		Clorosodice (hala-CTC)-(Intrauzinal)	
	H60		Utilitati (Statie Neutralizare)-(Intrauzinal)	
	F3**		Oxo-alcooli 1 (Periuzinal)	
	F4		Drum CIECH Soda Romania(langa strand) (Periuzinal)	
S3**	Electroliza III-(Intrauzinal)			
P7	Depozit deseuri nepericuloase			
* Pentru forajele: H-21 și H-22, se va monitoriza și HCH (alfa, beta, gama, delta și total izomeri)- <u>semestrial</u>				
**F1, F3, H52, S3 se va monitoriza și mercurul - <u>semestrial</u>				
Fantani				
2.	Copacelu***	pH; suspensii; Cl ⁻ ; Ca ²⁺ ; reziduu filtrabil; Na ⁺ ; CCOCr; NH ₄ ⁺ ; CO ₃ ²⁻ ; SO ₄ ²⁻ ; Mg ²⁺ ; HCO ₃ ⁻ ; 1,2 DCE; benzen; 1,2 DCP; tricloretilena; 1,1,2 TCE; C ₂ Cl ₄ ; MCBz; 1,1,2,2 TCE; 2 etil-hexanol; eter ββ'-dicloroizopropilic; 1,2 DCB; 1,3 DCB; 1,3,5 TCB; toluen; 1,2,4 TCB; 1,2,3 TCB; DCP+CCl ₄ ; HCl-Bu	Amonte fata de platform industrială	semestrial
	Stuparei***		Aval fata de platform industrială	
	Stolniceni***		Aval fata de platform industrială	
	PS(pr. Sarat)- apa de suprafața**			
** PS- se va monitoriza și mercurul- <u>semestrial</u>				
*** Pentru fântanile din localitățile: Stuparei, Stolniceni, Copacelu se vor monitoriza și indicatorii: 1,2 diclorețan, tricloretilena, tetracloretilena, 1,2 dicloretilena, cloroform, COV total- <u>semestrial</u>				

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
 Tel.: 0250735859
 e-mail: office@apmvl.anpm.ro
 website: http://apmvl.anpm.ro
 Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 15/17.02.2024 privind:
Monitorizare postinchidere depozit de deseuri nepericuloase**

Forajele de monitorizare sunt amplasate pe directia de curgere a apei subterane, unul in amonte si trei in aval.

Amplasare:

Denumire foraj	Adancime, m	Coordonate STEREO 70		
		X (nord)	Y (est)	Z
Ph1 (amonte)	6	445002	392656	216,8
Ph2 (Aval)	6	445197	392631	217,17
Ph4 (aval)	6	445197	392564	217,4
F3 (existent - aval)	6	445207	392470	217,4

Parametrii urmariti:

- Nivelul apei din cele patru puturi de monitorizare;
- Parametrii fizico-chimici ai apei: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu, magneziu, reziduu filtrabil la 105°C, CCOCr si impurificatori organici specifici (compusi organo – clorurati alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici. Alti compusi organici specifici), mercur.

Monitorizarea se face *semestrial*.

Sistem de monitorizare ape de suprafata – raul Olt, se realizeaza in sectiunile *amonte si aval* de zona de influenta a depozitului de deseuri, *semestrial*, la urmatoorii indicatori de calitate: pH, conductivitate, azot amoniacal, azotati, azotiti, fosfor total, fosfati, calciu, sodiu, cloruri, sulfati, oxigen dizolvat, reziduu filtrabil 105°C, CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, indice de fenol, mercur, nichel, cobalt, crom total.

Sistem de urmarire tasari/deplasari

Descrierea lucrarilor:

Pe amplasamentul depozitului de deseuri nepericuloase s-a implementat un sistem topografic pentru măsurători de nivelment, pentru monitorizarea stabilității terenului ecologizat.

Astfel au fost plantati trei reperi martor, amplasati la baza depozitului și zece reperi de tasare și deformație, amplasati pe corpul depozitului.

Amplasare:

Nr. crt.	Denumire borne	X (nord)	Y (est)	Z
Reperi martori				
1.	RM1	444999.57	392648.93	216.86
2.	RM2	445173.60	392448.69	218.26
3.	RM3	445198.86	392558.97	215.80
Reperi de tasare și deformație				
1.	RT1	445066.37	392615.45	225.90
2.	RT2	445121.95	392614.66	222.27
3.	RT3	445175.43	392613.71	221.83
4.	RT4	445145.21	392587.41	223.84
5.	RT5	445114.00	392560.20	225.90
6.	RT6	445170.87	392577.41	223.18
7.	RT7	445150.90	392518.48	225.90
8.	RT8	445171.18	392538.10	224.27
9.	RT9	445176.05	392472.80	219.80
10.	RT10	445189.11	392486.68	219.58

Pagină 200 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT CENTRU
NEPRESCHIMBARE

Parametrii urmariți:

- deplasari orizontale si verticale. Masuratorile se fac anual.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 46 din 27 martie 2024

privind: Monitorizare postînchidere depozit de deșeuri periculoase

Sistem de monitorizare a apei subterane – puțuri de observație

În vederea monitorizării apei subterane au fost realizate patru foraje de hidroobservație (Ph1, Ph5, Ph6 și Ph7), amplasate perimetral, câte unul în fiecare dintre colțurile depozitului de deșeuri periculoase închis.

Diametrul de forare a puțurilor este de 200 mm, forajele fiind tubate cu coloana PVC perforata, cu Ø 110 mm. Tuburile sunt pozate pana la 0,5 m deasupra solului, Spațiul dintre coloana de tubare și gaura de forare este umplut cu pietriș mărgăritar pana la cca.1 m adâncime fata de cota terenului natural, adâncime la care s-a realizat un dop de argila.

Conductele sunt prevăzute cu capace la ambele capete: capac de bază și capac de protecție, la suprafață. Forajele de monitorizare sunt amplasate pe direcția de curgere a apei subterane.

Amplasare:

Denumire foraj	Adâncime, m	Coordonate STEREO 70		
		X (nord)	Y (est)	Z
Ph1	6	445002	392656	216,9
Ph5	6	444813	392442	214,8
Ph6	6	444991	392286	217,7
Ph7	6	445167	392447	218,3

Parametrii urmăriți:

- Nivelul apei din cele patru puțuri de monitorizare;
- Parametrii fizico-chimici ai apei: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu, magneziu, reziduu filtrabil la 105°C, CCOCr si impurificatori organici specifici (compuși organo – clorurați alifatici si aromatici specifici, compuși oxigenați specifici, alți compuși organici specifici), mercur.

Monitorizarea se face semestrial.

Sistem de monitorizare ape de suprafață – râul Olt, se realizează în secțiunile amonte și aval de zona de influență a depozitului de deșeuri, semestrial, la următorii indicatori de calitate: pH, conductivitate, azot amoniacal, azotați, azotiți, fosfor total, fosfați, calciu, sodiu, cloruri, sulfati, oxigen dizolvat, reziduu filtrabil 105°C, CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, indice de fenol, mercur, nichel, cobalt, crom total.

Sistem de urmărire tasări/deplasări

Descrierea lucrărilor:

Pe amplasamentul depozitului de deșeuri nepericuloase s-a implementat un sistem topografic pentru măsurători de nivelment, pentru monitorizarea stabilității terenului ecologizat.

Astfel au fost plantați 5 reperi martor în afara corpului depozitului și 19 reperi de tasare și deformație, amplasați pe partea superioară a depozitului.

Reperii topografici sunt confecționați din buloane metalice PC 24, încastrate în bloc de beton C18/22,5.

Amplasare:

Nr. crt.	Denumire borne	X (nord)	Y (est)	Z
Reperi martori				
1.	RM1	444.999,61	392.649,11	216,86
2.	RM2	445.170,97	392.451,22	218,26
3.	RM4	444.887,42	392.594,06	214,84
4.	RM5	444.795,69	392.457,02	214,87

Pagină 201 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT CENTRU
NEPREȘCUMBARE

5.	RM6	445.000,73	392.280,87	217,69
Reperi de tasare și deformație				
1.	RT1	444.850,00	392.462,00	220,78
2.	RT2	444.905,00	392.526,00	225,19
3.	RT3	444.950,00	392.500,00	225,69
4.	RT4	444.900,00	392.414,00	220,71
5.	RT5	444.950,00	392.450,00	223,81
6.	RT6	444.950,00	392.369,00	220,77
7.	RT7	445.000,00	392.400,00	223,67
8.	RT8	445.040,00	392.428,00	226,12
9.	RT9	445.008,00	392.327,00	221,24
10.	RT10	445.066,00	392.392,00	225,79
11.	RT11	444.950,00	392.585,00	225,26
12.	RT12	444.982,00	392.612,00	223,00
13.	RT13	445.000,00	392.500,00	226,57
14.	RT14	445.047,00	392.550,00	223,02
15.	RT15	445.050,00	392.500,00	224,80
16.	RT16	445.092,00	392.500,00	223,32
17.	RT17	445.055,00	392.450,00	226,42
18.	RT18	445.100,00	392.432,00	225,68
19.	RT19	445.138,00	392.450,00	223,59

Parametrii urmăriți:

- deplasări orizontale și verticale. Măsurătorile se fac anual.

Emisii in sol

Sectia	Instalatia	Noxa determinata
Clorosodice (sector Clor)	Sectia Clorosodice – Hala electroliza (Spate)	mercur
	Sectia Clorosodice – Gazometru	mercur
	Fosta instalatie CLOROSODICE I Zona Instalatie de Uscare Clor	mercur
Plastifianti	Zona Oxo I	pH Carbon organic %
D.L.O	Descarcare cisterne	pH Sulfati (SO ₄ ²⁻)
Propenoxid	Instalatie var	pH Cloruri Calciu (Ca ²⁺)
Polioli	Parc rezervoare	pH Carbon organic [%]
Polioli Speciali	Polioli Speciali Instalatie Polieteri	pH Carbon organic [%]
	Polioli Speciali Instalatie COF, DEHPC	pH Carbon organic [%]
Polioli Speciali	Polioli Speciali Instalatie flexibili Unitatea U300 (zona sud instalatie)	pH Carbon organic [%]
	Polioli Speciali Instalatie flexibili Unitatea U300 (zona nord instalatie)	pH Carbon organic [%]
Utilitati	Depozitul de deseuri nepericuloase punctele Nord, Sud, Dig Olt	pH Cloruri (Cl) Sulfati (SO ₄ ²⁻) Carbon organic
Zona III-HCH	Fosta instalatie HCH	Total izomeri HCH: α-HCH β-HCH γ-HCH δ-HCH
Zona III-Pesticide	Fosta instalatie pesticide	Total izomeri HCH: α-HCH β-HCH γ-HCH δ-HCH

9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanțelor chimice periculoase în recipiente/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;
- transferul substanțelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeității și a siguranței în exploatare;
- desfășurarea activității pe suprafețe betonate;
- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
- structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;
- să asigure pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

Pagină 203 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT DE ÎNTELE
NEPREDISCHIMBAR

- să planifice și să realizeze, periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

În condiții normale de funcționare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie:

Sectia	Poluant	Denumire cos	VLE	UM	Legislatie in vigoare
CLOROSODICE	HCl	Sector Electroliză cu membrane Instalație de HCl – Coș de evacuare abgaze	30	mg/mc	Ord. 462/1993
	Cl ₂		5	mg/mc	Ord. 462/1993
	Cl ₂	Sector Clor Lichefiere depozitare clor lichid, evaporare clor, neutralizare clor si obtinere hipoclorit de sodiu	5	mg/mc	Ord. 462/1993
	NO _x	Instalatia Sodă fulgi - perle	350	mg/mc	Ord. 462/1993
	SO ₂		35	mg/mc	Ord. 462/1993
	CO	Cuptor încălzire săruri	100	mg/mc	Ord. 462/1993
	Pulberi	Instalatia Sodă fulgi Coloană captare aerosoli	5	mg/mc	Ord. 462/1993
	NO _x	Instalatia Sodă bloc - fulgi	350	mg/mc	Ord. 462/1993
	SO ₂		35	mg/mc	Ord. 462/1993
	CO	Cuptor încălzire săruri	100	mg/mc	Ord. 462/1993
	Pulberi	Instalatia Sodă bloc - fulgi Coloană captare aerosoli	5	mg/mc	Ord. 462/1993
	Pulberi	Sodă perle Coloană captare aerosoli	5	mg/mc	Ord. 462/1993
PLASTIFIANTI	CO ₂	Oxo-alcooli K-102 gaze reziduale de la purificarea CO ₂	-		Ord. 462/1993
	CO	Oxo-alcooli Coș gaze arse provenite de la cuptorul de cracare și cazanul de abur W 108	100	mg/mc	Ord. 462/1993
	CO ₂		-		Ord. 462/1993
	DCP	Instalația DCP DA-203 gaze reziduale de la absorbție abgaze de la purificare diclorpropan	-		Ord. 462/1993
Propenoxid	Propilenă	Propenoxid T 1-101/1,2,5 – coș nr.1	150	mg/mc	Ord. 462/1993
	Propan	abgaze de la neutralizare gaze	150	mg/mc	Ord. 462/1993

Pagină 204 din 251

Remus Beliu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PENTRU
NEPRESCHIMBARE

Sectia	Poluant	Denumire cos	VLE	UM	Legislatie in vigoare	
	Etan	reziduale de la clorhidrinarea propilenei; un coș la 3 coloane	150	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Propilenă	Propenoxid	150	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Propan	T 101/3,4 coș nr. 2 abgaze de la	150	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Etan	neutralizare gaze reziduale de la clorhidrinarea propilenei; un coș la 2 coloane	150	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Pulberi	Instalația Var 1-coș 1	50	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Pulberi	Instalația Var 1-coș 2	50	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Pulberi	Instalația Var 1-coș 3	50	mg/mc	Ord. 462/1993	
	Pulberi	Instalația var SIC – linia 2, evacuare gaze de la cuptor	< 10	mg/Nm ³ , ca medie zilnică (măsurători la fața locului, cu durata de cel puțin o jumătate de oră)	DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu	
	NOx			100-350		mg/Nm ³ , ca medie zilnică
	CO			< 500		mg/Nm ³ , ca medie zilnică
	CO ₂			-		-
Polioli	Propenoxid	DT - 201 absorbție în apă a gazelor de la degazarea polieterilor	5	mg/mc	Ordinul 462/1993	
Polioli speciali	Propenoxid	Instalația polieteri flexibili – Unitatea U300 DT-301 absorbție în apă a gazelor de la degazarea polieterilor	5	mg/mc	Ordinul 462/1993	
Centrala Termică CT 2	NOx	Centrala Termică C.T.2 Coș cazan de abur B-01	100	mg/Nmc	Legea 188/2018	
	CO		-	mg/Nmc	-	
	NOx	Centrala Termică C.T.2 Cos cazan de abur B-02	100	mg/Nmc	Legea 188/2018	
	CO		-	mg/Nmc	-	
	NOx	Centrala Termică C.T.2 Cos cazan de abur F-01	100	mg/Nmc	Legea 188/2018	
	CO		-	mg/Nmc	-	

Sectia	Poluant	Denumire cos	VLE	UM	Legislatie in vigoare
Centrală Termică CAS 03	NOx	Coș cazan de abur	100	mg/Nmc	Legea 188/2018
	CO		-	-	-
Centrala Termica CT3 37,136 MWt	NOx	Cos cazan de abur B-01	100	mg/Nmc	Legea 188/2018
	CO		-	-	-
	NOx	Cos cazan de abur B-02	100	mg/Nmc	Legea 188/2018
	CO		-	-	-
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe si 69,45 MWt	NOx	Cos cazan de abur GT1	15-35	mg/Nmc	DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 a COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului
	CO		5-40	mg/Nmc	
	NOx	Cos cazan de abur GT2	15-35	mg/Nmc	
	CO		5-40	mg/Nmc	
	NOx	Cos cazan de abur GT3	15-35	mg/Nmc	
	CO		5-40	mg/Nmc	
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe si 10,5 MWt	NOx	Cos cazan de abur	50	mg/Nmc	Legea 188/2018
	CO		100	mg/Nmc	

Nota** Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa și după corecția pentru conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale.

Conform OUG nr. 92/2021, art. 71 alin (8) și (9):

(8) actele normative și administrative emise în temeiul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate rămân valabile și sunt aplicabile până la intrarea în vigoare a actelor administrative care au același obiect de reglementare și care vor fi adoptate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență.

(9) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute sub reglementarea Legii nr. 211/2011 dacă aceste situații subsistă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(1) Valorile-limită medii zilnice de emisie pentru următoarele substanțe poluante (mg/Nm³)

(2) Valorile-limită medii de emisie (mg/Nm³) pentru următoarele metale grele dintr-o perioadă de eșantionare de minimum 30 minute și maximum 8 ore

(3) Valoarea-limită medie de emisie (ng/Nm³) pentru dioxine și furani pe o perioadă de eșantionare de minimum 6 ore și maximum 8 ore. Valoarea-limită de emisie este valabilă pentru o concentrație totală de dioxine și furani calculată potrivit prevederilor din partea a a 2-a Factori de echivalență pentru dibenzoparadioxine și dibenzofurani.

(4) Valorile limita de emisie (mg/Nmc) pentru concentrațiile de CO nu vor fi depășite în gazele de combustie (cu excepția fazei de pornire și oprire) 50 mg/Nmc în gaz de combustie determinat ca valoare zilnică medie

Monitorizarea se va face conform **DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI** din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor, conform tabelului de mai jos:

Tipul instalației	Substanța	Starea de funcționare	Standardul aplicabil	Condiții de măsurare	Conținutul maxim admisibil	Referințe
Instalația Ardere Rezinuuri Krebs și Instalația Ardere Rezinuuri Vichem	HCl	continua	Standarde EN generice	continua	8 medie zilnica	DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor
	Pulberi	continua	EN 13282-2	continua	7 medie zilnica	
	NO _x	continua	Standarde EN generice	continua	150 medie zilnica	
	SO ₂	continua		continua	40 medie zilnica	
	CO	continua		continua	50	
	TCOV	continua		continua	10 medie zilnica	
	HF	discontinua		o data /6 luni	<1 medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare	
	Metale și metaloizi cu excepția mercurului Cd și Tl	discontinua	EEN 14385	o data /6 luni	0,02 medie pe perioada de prelevare	
	As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)				medie pe perioada de prelevare 0,3	
	Hg	discontinua	Standarde EN generice și EN 14884	O data /6 luni	20 μg/Nmc Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare	
PCDD/F+ PCB de tipul dioxinelor	discontinua	Standarde generice și EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 EN 1948-4	o data /6 luni (pentru prelevarea de probe pe termen scurt	0,08 ng WHO-TEQ/Nmc * Medie pe perioada de prelevare		

Nota:

* Monitorizarea nu se aplica in cazul in care emisiile de PCB de tipul dioxinelor se dovedesc a fi mai mici de 0,01ng OMS-TEQ/Nmc.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

In conditii anormale de functionare se procedeaza conform prevederilor din regulamentele de functionare ale instalatiei.

Operatorul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare, emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Pagină 207 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

APM Vâlcea
VIA CEI PENTRU
NEPRERȘIMBARE

➤ In cazul unei defectiuni, operatorul instalatiei de incinerare a deseurilor reduce sau intrerupe dupa caz cat mai repede functionarea instalatiei pana cand este posibila repunerea in stare de functionare normala.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 1/8.01.2024, elibearata de ABA Olt. Nici o emisie nu trebuie să depășească valorile limită de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate, conform autorizatiei de gospodarie a apelor nr. 1/8.04.2024 sunt redati in tabelul de mai jos:

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
Efluent Statia de epurare biologică - emisar pr. Govora	ape tehnologice organice biodegradabile + menajere	pH	6,5-8,5	-
		materii în suspensie	60	mg/l
		reziduu filtrabil la 105 ⁰ C	2000	mg/l
		CBO5	25	mg/l
		CCO-Cr	125	mg/l
		NH4 ⁺	3,0	mg/l
		subst. extractibile	20,0	mg/l
		produse petroliere	5,0	mg/l
Efluent Camera amestec - emisar Ac. Babeni pe r. Olt	ape anorganice, organice nebiodegradabile + ape meteorice + ape tehnologice necontaminate	pH	6,5-8,5	mg/l
		materii în suspensie	60	mg/l
		reziduu filtrabil la 105 ⁰ C	2000	mg/l
		CBO5	25	mg/l
		CCO-Cr	125	mg/l
		NH4 ⁺	3,0	mg/l
		fenoli	0,3	mg/l
		sulfati	600	mg/l
		mercur	0,05	mg/l
		nichel	0,5	mg/l
		crom total	1,0	mg/l
		crom hexavalent	0,1	mg/l
		cianuri totale	0,1	mg/l
		subst. extractibile	20,0	mg/l
		produse petroliere	5,0	mg/l

Valorile maxim admise pentru indicatorii de calitate a apelor nenominalizati in tabelul de mai sus, se vor incadra in prevederile Anexei 3 – NTPA 001 din H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, precum și in prevederile H.G. 570/2016.

Beneficiarul are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate in conformitate cu prevederile H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare. Determinările pentru obtinerea valorilor indicatorilor de calitate a apei se vor realiza de catre laboratoare acreditate.

Se vor monitoriza indicatorii: HCH-lindan, hexaclorbenzen, 1,2 dicloretan, cloroform, benzen și triclorbenzen, cu frecventa lunara

Valori de referinta pentru apa subterană

Foraje platforma chimica

Foraje	Data recoltării		pH	Alcalinitate p, m		NH_4^+	Ca^{2+}	Na^+	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	CCO - Cr	Reziduu filtrabil	CO_3^{2-}	OH^-	Materii in Suspensie
	Anul	Luna		p	m												
U.M.			-	mval/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Foraje amplasate intrauzinal																	
H52	2019	Martie	8,1	0	5,1	<0,02	121	70,9	16,7	202,1	17,7	311,0	38,4	745	0	0	4,40
H54	2019	Martie	7,3	0	3,1	0,20	122	34,7	7,85	99,7	18,9	189,0	<30(28,80)	434	0	0	1,20
H55	2019	Martie	7,0	0	6,2	<0,02	128	43,7	15,2	122,6	23,0	378,2	106,0	712	0	0	11,6
H60	2019	Martie	7,4	0	3,5	0,39	94,7	46,9	7,24	151,6	16,2	213,5	<30(19,20)	573	0	0	2,00
H62	2019	Martie	7,1	0	6,4	0,18	303	64,1	11,5	417,6	35,8	390,0	48	1501	0	0	32,8
S3	2019	Martie	10,0	3,4	11,3	0,02	3,73	558,5	0,49	626,5	41,4	689,3	<30(28,8)	2130	204	0	31,6
Foraje amplasate periuzinal																	
F1	2019	Martie	7,7	0	6,1	<0,02	104,7	236,4	9,95	301,8	162,7	372	<30(19,2)	1210	0	0	9,60
F2	2019	Martie	6,6	0	8,0	0,10	278	198	55,5	734,2	4,30	488	710,4	1802	0	0	3,20
F3	2019	Martie	7,5	0	5,9	0,14	2937	67,4	27,1	5759	5,30	360	105,6	10967	0	0	88,0
F4	2019	Martie	7,0	0	7,9	0,14	92,8	296	7,14	327,4	90,0	482	<30(19,2)	1310	0	0	2,40
H53	2019	Martie	7,60	0	0,7	2,03	273	61,2	9,53	592,8	1,5	42,7	<30(11,5)	1149	0	0	4,80

A.T.M. VALCEA
 SAZNA SCURTU
 ALTE ASCHIMBARE

Foraje și fantani situate în vecinătatea platformei chimice

Foraje	Data recoltării		pH	Alcalinitate p, m		NH_4^+	Ca^{2+}	Na^+	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	CCO - Cr	Reziduu filtrabil	CO_3^{2-}	OH^-	Suspensii
	Anul	Luna		p	m												
U.M.			-	mval/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Stuparei	2019	Martie	7,4	0	5,0	<0,02	61,1	206	8,12	321	76,20	305	<30(13,4)	983	0	0	3,2
Stolniceni	2019	Martie	8,1	0	3,0	<0,02	50,9	27,0	8,60	29,0	16,0	183	<30(19,2)	320	0	0	0,8
Copacelu	2019	Martie	7,8	0	5,8	<0,02	111	41,0	10,8	31,9	63,9	354	<30(15,4)	630	0	0	2,4
H21	2019	Martie	8,1	0	3,3	0,03	63,5	22,2	8,34	38,4	30,0	201	<30(7,7)	293	0	0	4,4
H22	2019	Martie	8,0	0	3,2	0,04	97,2	43,1	14,7	37,7	36,6	195	<30(17,3)	584	0	0	2,8
PS	2019	Martie	8,1	0	6,3	0,04	163	918	25,4	1637	187,5	384	38,4	3501	0	0	3,2

➤ Foraje Batal

Foraje	Data recoltării		pH	Alcalinitate		NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	Mg ²⁺	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	CCO-Cr	Reziduu filtrabil	CO ₃ ²⁻	OH ⁻	Suspensii
	Anul	Luna		p	m												
U.M.			-	mval/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
P1i	2019	Martie	6,8	0	5,6	5,00	708	1207	6,27	2943	46,0	342	9600	9066	0	0	202
P1e	2019	Martie	5,5	0	9,8	21,7	996	3112	5,66	6736	40,6	598	10944	17195	0	0	210
P6e	2019	Martie	7,2	0	6,6	57,3	165	223	20,5	993	7,60	403	1872	2644	0	0	41,3
P7	2019	Martie	6,9	0	2,6	38,9	150	402	0,80	1099	5,4	159	537,6	2094	0	0	2,00
P8*	2019	Martie	6,3	0	2,4	106	560	8207	46,8	17549	17,0	146	1536	30123	0	0	559
P9*	2019	Noiembrie	11,9	31	44	7,0	14,1	5249	25,6	7374	624	0	2343	26696	780	306	40

P8* și P9* au fost astupate cu steril în anul 2021.

➤ Foraje platforma chimică și foraje din Batal

Foraj	1,2	C ₆ H ₆	1,2 DCP	Tricloretilenă	1,1,2	C ₂ Cl ₄	MCB	1,1,2,2	2 EH	Eter	1,2	1,3	1,3,5	Toluen	1,2,4	1,2,3	HCl Bu	
	DCE	mg/l	mg/l	mg/l	TCE	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ββ'	DCB	DCB	TCB	mg/l	TCB	TCB	mg/l	
Forajele de pe Platforma Chimică																		
S3	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
H52	<0,0001	0,0006	<0,0001	<0,0001	0,538	<0,0001	0,427	<0,0001	<0,0001	1,152	<0,0001	0,196	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
H54	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,107	0,148	<0,0001	1,08	0,02	0,35	<0,0001	<0,0001	0,314	0,232	<0,0001	<0,0001
H55	0,0004	0,440	5,38	<0,0001	1,14	0,57	0,038	1,367	<0,0001	0,64	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
H60	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,018	<0,0001	<0,0001	0,34	<0,0001	0,12	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
H62	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
H53	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
F1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
F2	<0,0001	0,450	98,5	<0,0001	<0,0001	<0,0001	1,206	2,527	<0,0001	45,31	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
F3	<0,0001	<0,0001	107,6	<0,0001	1,21	<0,0001	2,125	<0,0001	<0,0001	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,157	<0,0001	<0,0001
F4	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
Forajele din Batal																		
P1i	3,43	<0,0001	338,4	<0,0001	1,89	<0,1	0,64	6,24	<0,0001	129,4	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
P1e	<0,0001	<0,0001	3,792	<0,0001	<0,0001	<0,1	0,039	<0,0001	<0,0001	2,563	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
P6e	<0,0001	<0,0001	14,28	<0,0001	0,078	<0,1	0,043	<0,0001	<0,0001	35,75	<0,0001	<0,0001	2,184	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
P7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,261	<0,0001	<0,0001	0,038	0,534	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
P8	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,1	0,107	0,045	0,193	31,68	0,034	0,025	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
P9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Foraj colmatat la momentul prelevărilor

Rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de determinare a metodei de încercare.

Notă:

Notă:

1,2 DCE – dicloretan C₂Cl₄ – percloretilenă 1,1,2,2 -TCE – tetracloretan MCB – monoclorbenzen – TCB – triclorbenzen CCl₄ – tetraclorură de carbon
 1,2 DCP – dicloropropan – 1,1,2 – tricloretan Eter ββ' – eter ββ' diclorodizopropilic 1,2 DCB – diclorbenzen – 2 EH – 2 etilhexanol HCl Bu – hexaclorbutadienă

➤ Forajele amplasate pe malul drept al Oltului (platforma chimică)

Foraj	Data recoltării		α-HCH	β-HCH	γ-HCH	δ-HCH	Total izomeri HCH
U.M.	Anul	Luna	μg/l				
H ₂₁	2019	Martie	<0,005	<0,005	<0,005	0,01	0,01
H ₂₂	2019	Martie	<0,005	0,006	<0,005	0,008	0,014

➤ Fantani amplasate în vecinătatea platformei chimice

Fantana/COV	Data recoltării		Dicloretan	Tricloretilenă	Tetracloretină	1,2 Dicloretină	Cloroform	COV total
U.M.	Anul	Luna	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l
COPACELU	2019	Martie	<0,7	<0,5	<0,2	<0,5	<0,5	<0,5
STOLNICENI	2019	Martie	<0,7	<0,5	0,3	<0,5	<0,5	0,3
STUPAREI	2019	Martie	1,8	2,6	38	<0,5	<0,5	43,8

➤ Foraje H52, P1i, P1e și din fantani: Copacelu, Stolniceni și Stuparei

Impurificator	Perioada recoltării	H ₅₂	Fcop	Fstol	Fstup	P _{1i}	P _{1e}	S3
		μg/l						
Hg ²⁺	Martie	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5,2

➤ Foraje batal de reziduuri organice

Foraj	Data recoltării		α-HCH	β-HCH	γ-HCH	δ-HCH	Total izomeri HCH
U.M.	Anul	Luna	μg/l				
P _{1i}	2019	Martie	1,031	0,803	0,063	0,281	2,178
P _{1e}	2019	Martie	0,744	0,585	0,054	0,189	1,572
P _{6e}	2019	Martie	0,015	0,036	<0,005	0,019	0,069
P ₇	2019	Martie	0,008	0,018	<0,005	0,008	0,034
P ₈	2019	Martie	0,008	0,014	<0,005	0,007	0,029

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

10.4. Sol

10.4.1. Desfasurarea activitații pe amplasament, respectiv operarea și exploatarea instalațiilor trebuie să se realizeze într-un asemenea mod încât emisiile de poluanți care pot influența în mod direct sau indirect calitatea solului și vegetației pe amplasament și în imediata vecinătate a acestuia, să respecte valorile concentrațiilor maxim admise pentru conținutul de metale grele (Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) prevăzute de OMAPP 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, conform tabelului de mai jos:

10.4.2. Valori admise pentru sol

Sectia	Locul de prelevare	Adancimea (cm)	Indicador analizat	Valori normale	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
					Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil
CLOROSODICE (sector Clor)	Hala electroliza (Spate)	50	mercur	-	1	4	2	10
	Gazometru	50	mercur	-	1	4	2	10
	Fosta instalatie CLOROSODICE I Zona Instalatie de Uscare Clor	50	mercur	-	1	4	2	10
Plastifianti	Zona Oxo I	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Carbon organic %	-	-	-	-	-
DLI	Descarcare cisterne	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Sulfati (SO ₄ ²⁻)	-	2000	5000	10000	50000
Propenoxid	Instalatie var	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Cloruri	-	-	-	-	-
		50	Calciu (Ca ²⁺)	-	-	-	-	-
Polioli	Parc rezervoare	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Carbon organic [%]	-	-	-	-	-
		50	Calciu (Ca ²⁺)	-	-	-	-	-
Polioli Speciali	Polioli Speciali	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Carbon organic	-	-	-	-	-
	Instalatie Polieteri	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Carbon organic	-	-	-	-	-
Utilitati	Depozit de deseuri nepericuloase N punctele Nord, Sud, Dig Olt	50	pH	-	-	-	-	-
		50	Cloruri (Cl)	-	-	-	-	-
		50	Sulfati (SO ₄ ²⁻)	-	2000	5000	10 000	50 000
		50	Carbon organic	-	-	-	-	-
-	Zona III - HCH		Total izomeri HCH:	-	0,25	0,75	0,5	2
			α-HCH	-	0,1	0,3	0,2	0,8
			β-HCH	-	0,05	0,15	0,1	0,4
			γ-HCH	-	0,02	0,05	0,05	0,2
			δ-HCH	-	0,05	0,15	0,1	0,4
-	Zona III – Pesticide		Total izomeri HCH:	-	0,25	0,75	0,5	2
			α-HCH	-	0,1	0,3	0,2	0,8
			β-HCH	-	0,05	0,15	0,1	0,4
			γ-HCH	-	0,02	0,05	0,05	0,2
			δ-HCH	-	0,05	0,15	0,1	0,4

Titularul activității trebuie să dețină un număr adecvat de dispozitive de absorbție și o cantitate corespunzătoare de substanțe de absorbție adecvate pentru controlul oricăror deversări accidentale de produse sau substanțe chimice.

10.5. Zgomot

Emisii de zgomot

În cadrul Societatea CHIMCOMPLEX Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea există ca surse principale generatoare de zgomot cu impact nesemnificativ:

- compresoare;
- ventilatoare/exhaustoare aferente diferitelor utilaje tehnologice;
- traficul rutier

Sursa zgomot	Numarul de referinta al sursei	Natura zgomotului
Sectia Clorosodice-Instalatia Electroliza membrana cu	-	Compresoare aer Boge 24K001A/B: - Compresor aer Boge - Uscator Boge
	-	Compresor freon 23K001A/B
	-	Compresor freon statie apa +5 (2 buc)
Propenoxid	-	Compresoare freon Statii de frig: -15°C AF3 AF4
Sectia Plastifianti-Instalatia de Incinerare Reziduuri Vichem	-	Ventilator aer (C-1010)
	-	Suflanta aer atomizare (C-1020)
	-	Ventilator de extractie (C-5010)
Sectia Plastifianti-Instalatia Oxo-alcooli	-	Compresor CH4 (73-1001)
	-	Compresor CO2 (73-1002)
	-	Compresor CO2 (73-10025)
	-	Compresor H2 (V-203)
	-	Compresor H2 (V-204)
	-	Compresor H2 (V-205)
	-	Suflanta gaze arse (V-101)
	-	Suflanta aer (V-102)
	-	Compresor Gaz sinteza (J-130)
	-	Compresor recirculare (J-131)
Sectia Propenoxid-Instalatia Var SIC-linia 2	-	Compresor gaze reziduale (J-132)
	-	Ventilator absorbtie gaze arse (BG-201)
	-	Ventilator aer secundar de combustie (BG-202)
	-	Ventilator aer secundar de combustie (BG-204)
	-	Ventilator gaze arse recirculate (BG-203)
DGL	-	Ventilator gaze arse recirculate (BG-205)
Utilitati	-	Compresor propilena gaz CS-301
	-	Compresoare aer comprimat: CENTAC 1C60MX ₂ CENTAC 2C700MX ₃ Compresor 3GP

10.5.1. Valorile limită admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

Se vor respecta valorile limită admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, în conformitate cu:

- SR 10009:2017 - „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și SR 10009:2017/C91:2020 - „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”, astfel încât nivelul de zgomot ambiant nu va depăși **65 dB la limita spațiului funcțional**;

- ORDIN Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare.

Masuratorile zgomotului ambient vor respecta urmatoarele standarde:

- SR ISO 1996/1-2016 Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambient; Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare
- SR ISO 1996/2-2018 Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambient; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambient
- SR 6161-1/2022- Acustica în construcții. Partea 1: Măsurarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de măsurare

În conformitate cu SR 6161-1:2022, punctele de măsurare se amplasează în dreptul colțurilor împrejurimilor, la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive și se introduc puncte suplimentare pentru respectarea condiției ca distanța dintre doua puncte succesive să fie mai mică sau cel mult egală cu 100 m și puncte de măsurare aflate la limita de proprietate, în dreptul unor **receptori sensibili**.

Nr.crt.	Loc de prelevare	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Condiții de referință
1	Limita spațiului funcțional	discontinuu	o dată/an	SR ISO 1996/1-2016 SR ISO 1996/2-2018 SR 6161-1/2022	SR 10009:2017 SR 10009:2017/C91:2020
2	Limita receptorilor sensibili	discontinuu	o dată/an	SR ISO 1996/1-2016 SR ISO 1996/2-2018 SR 6161-1/2022	SR 10009:2017 SR 10009:2017/C91:2020 ORDIN nr.119/2014 cu modificările și completările ulterioare

10.5.2. La limita receptorilor protejați zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB pentru zi, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

10.5.3. În emisiile de zgomot provenite de la activitățile desfășurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă la zgomot.

10.5.4 În conformitate cu art.53 din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient:

- Operatorii economici care administrează amplasamentele industriale care desfășoară activități industriale potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații: a) de a permite accesul în interiorul amplasamentelor industriale al reprezentanților autorităților administrației publice locale și ai agențiilor județene pentru protecția mediului sau ai Agenției pentru Protecția Mediului București, după caz, în vederea identificării surselor de zgomot din interiorul amplasamentului;
- de a permite realizarea măsurătorilor acustice pentru toate sursele de zgomot identificate în interiorul amplasamentelor industriale, măsurători care se realizează de către reprezentanții agențiilor județene pentru protecția mediului sau ai Agenției pentru Protecția Mediului București, după caz, în scopul utilizării rezultatelor acestora la realizarea de către autoritățile administrației publice locale a hărților strategice de zgomot sau a planurilor de acțiune;
- de a implementa măsuri de reducere a zgomotului ținând seama de deciziile de punere în aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.
- De a asigura, pe terenul aflat în administrarea acestora, locația necesară amplasării și funcționării stațiilor de monitorizare a zgomotului la solicitarea APM Valcea.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1 Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
06 02 99	Deseuri nespecificate (Șlam de la purificare saramură)	4200	t/an	Eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea
06 07 99	Deseuri nespecificate (Membrane schimbatoare de ioni, epuizate)	Funcție de necesitatea procesului de producție	t/an	Eliminare	D5	
06 13 99	Deseuri nespecificate (pipe, furtunuri, garnituri de teflon de la electrolizoare)	Funcție de necesitatea procesului de producție	t/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
06 01 99	Deseuri nespecificate (filtre uzate de la uscare clor)	Funcție de necesitatea procesului de producție	t/an	Valorificare	R12	
19 09 02	Nămoluri de la limpezirea apei (namol de la turnurile de răcire+namol de la decantare apa OLT	Cantitate necuantificabila	t/an	eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea
19 08 12	Nămoluri rezultate de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11 (Nămoluri de la Stația de Epurare Biologică de la ingrosatorul de namol)	13000	t/an	eliminare	D5	
19 08 12	Nămoluri rezultate de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11 (Nămoluri provenite de la curățare desnisipatoare și omogenizatoare Stație Epurare Biologică)	100	t/an	eliminare	D5	
19 08 14	Nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 13 (Nămoluri provenite de la curățare omogenizatoare Stație Control final și stații locale de epurare ape uzate)	600	t/an	eliminare	D5	
16 08 01	Catalizator uzat cu continut de paladiu, platina	Cantitate necuantificabila		Valorificare	R4	Reciclarea/recuperarea metalelor si compusilor metalici
06 02 99	Deseuri nespecificate (Reziduuri de la stingere var si slam din bazele de la statia de neutralizare ape)	46500	t/an	eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
10 13 04	Deseuri de la calcinarea și hidratarea varului (Reziduuri de la calcinarea varului - calcar subgabaritic și deseuri refuz proces)	3600	t/an	eliminare	D5	izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea
15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	10	t/an	valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice(PE+PP)	40	t/an	valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	Ambalaje de lemn	120	t/an	valorificare	R12	
15 01 04	Ambalaje metalice	80	t/an	valorificare	R12	
20 01 01	Hârtie și carton	5	t/an	valorificare	R12	
17 04 05	Fier și oțel	2500	t/an	valorificare	R12	
17 04 04	Zinc (tablă zincată)	50	t/an	valorificare	R12	
17 04 02	aluminii, (inclusiv tabla)	80	t/an	valorificare	R12	
17 04 01	Cupru, bronz, alamă (metale neferoase)	50	t/an	valorificare	R12	
17 04 11	Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10*	5	t/an	valorificare	R12	
20 01 36	Echipamente casate electrice și electronice casate (inclusiv motoare electrice)	40	t/an	valorificare	R12	
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate	Conform planului de revizie		valorificare	R12	
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate (Cartuse uzate de imprimante)	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	
17 09 04	Deseuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	Cantitate necuantificata		eliminare	D5	
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (fără conținut de substanțe periculoase)	600	t/an	valorificare	D5	
19 13 02	Deseuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19.13.01	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 06 04	Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03	90	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
07 01 99	Deseuri nespecificate (Deseuri polistif, grafit)	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	120	t/an	eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea
17 09 01*	Deseuri cu continut de mercur din demolari	Cantitate necuantificata		eliminare		
07 01 07*	Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie (Produși clorurați ușori si grei)	Cantitate necuantificata	t/an	eliminare	D10	Incinerare pe sol
16 03 05*	Deseuri organice cu continut de substante periculoase	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
07 01 11*	Nămoluri de la epurarea efuentilor in incinta, cu continut de substante periculoase (Nămoluri din bazinele de separare faze și de la stațiile locale de preepurare ape uzate cu conținut de substanțe periculoase)	Cantitate necuantificata	t/an	eliminare	D9	Tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea;
07 01 10*	Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati (Turtă filtrare polieteri)	3000	t/an	valorificare	R1	Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie
15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alata parte). Materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase (Panze de filtru cu continut de substante periculoase)	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
07 01 07*	Reziduuri de blaz de la distilare DCP	4500	t/an	eliminare	D10	Incinerare pe sol
07 01 08*	Reziduuri halogenate din blazul cocloanelor de distilare si reactie (Ulei greu produs de blaz de la distilare produse oxo-alcooli)	2100	t/an	valorificare	R1	

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 08 07*	Catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase (Catalizator uzat cu continut de rodiu)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 08 02*	Catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase Catalizator uzat de la Gaz sinteza si de la hidrogenare pe baza de nichel	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	
16 08 02*	Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase ori compusi ai metalelor tranzitionale periculoase (Catalizator uzat pe baza de ZnO)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	
06 13 02*	Carbune activ uzat, cu exceptia 06 07 02 (Carbune activ de la purificare gaz sinteza si gaz natural)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	
16 08 02*	Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase ori compusi ai metalelor tranzitionale periculoase (Catalizator – Purastec 7110 (Alumina activata)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	
16 08 02*	Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase ori compusi ai metalelor tranzitionale periculoase (Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi de metale tranzitionale (Catalizator in amestec de la Oxo – LP (carbune impregnat cu Cu, Alumina activa, ZnO)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	
13 02 08*	Alte uleiuri de motor de transmisie si de ungere	4	t/an	valorificare	R12	
13 03 10*	Alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	
16 06 01*	Baterii cu plumb (Baterii și acumulatori cu plumb, uzate)	Cantitate necuantificata	t/an	valorificare	R12	
15 01 10*	Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase	Cantitate necuantificata		valorificare	R12	
17 06 05*	Materiale de constructie cu continut de azbest	Cantitate necuantificata		Eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 01 21*	Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	0,5	t/an	valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 13 01*	Deșeuri solide rezultate în urma remedierii solului, cu conținut de substanțe periculoase	Cantitate necuantificată		eliminare	D10	Încinerare pe sol
14 06 02*	Alți solvenți halogenați și amestecuri de solvenți	Cantitate necuantificată		valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeurile de mercur metallic (cantitatea estimată = 79,888 t), provenite de la instalația de electroliză cu catod de mercur au fost eliminate prin operator economic autorizat pentru tratare/eliminare (BATREC INDUSTRIE AG din Elveția), (cantitate cântărită și asumată de eliminator = 79,351 t).

Procedura de eliminare finală a acestor deșeuri s-a realizat în conformitate cu reglementările europene în vigoare: Regulamentul 2017/852, iar transportul acestora în conformitate cu Regulamentul 1013/2006.

11.2. Deșeuri colectate: nu este cazul

Deșeuri comercializate – nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate - nu este cazul

11.3. Deșeuri stocate temporar: nu este cazul

11.4. Deșeuri tratate:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
07 01 07*	Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție (reziduuri de blaz de la distilare DCP)	4500	t/an	eliminare	D10	Încinerare pe sol
06 02 99	Deșeuri nespecificate (Reziduuri de la stingere var și slam din bazele de la stația de neutralizare ape)	4200	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
10 13 04	Deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului (Reziduuri de la calcinarea varului - calcar subgabaritic și deșeuri refuz proces)	3600	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)

19 08 12	Nămoluri rezultate de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 (Nămoluri provenite de la curățare desnisipatoare și omogenizatoare Stație Epurare Biologică)	100	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
19 08 14	Nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13 (Nămoluri provenite de la curățare omogenizatoare Stație Control final și stații locale de epurare ape uzate)	600	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (fără conținut de substanțe periculoase)	600	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
17 06 04	Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03	90	t/an	eliminare	D5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)

11.4.1 Capacitate de tratare pentru deșeurile care se incinerează sunt:

- 2 rezervoare din care: 1 rezervor de 1000 mc și un rezervor de 45 mc în secția Plastifianți – Instalația DCP
- 3 rezervoare din care: 2 rezervoare de 100 mc, 1 rezervor de 85 mc și 1 rezervor de 80 mc în secția Plastifianți – Instalația de Ardere Reziduuri

Deșeurile stocate de la secția Plastifianți – Instalația DCP sunt pompate în rezervoarele din cadrul Instalației de Ardere Reziduuri .

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate- nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori tratate- nu este cazul

11.5. Operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deșeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinație într-o manieră care nu va afecta negativ mediul și în acord cu legislația națională și europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deșuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deșuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023. Deșeurile vor fi colectate și stocate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca.

11.9. Deșeurile industriale recuperabile: hârtie și ambalaje de hârtie și carton, ambalaje de materiale plastice, metale uzate, uleiuri uzate, baterii uzate- vor fi colectate separat și valorificate în conformitate cu legislația în vigoare:

- ✓ OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023
- ✓ HG. 170/2004 privind gestionarea ambalajelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;
- ✓ HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și a deșeurilor de baterii și acumulatori cu modificările și completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, modificată cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activitățile de comercializare și de utilizare a azbestului și a produselor care conțin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau se aflau în funcțiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora.” Materialele de construcție cu conținut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

11.11. Deșeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activități cu deșeuri.

11.12. Operatorul autorizației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate și inscripționate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripționare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile trebuie clar identificate, inscripționate și separate corespunzător.

11.13. Operatorul va respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚILOR DE URGENȚĂ

Instalația intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanțe chimice periculoase și prin cantitățile prezente, intră sub incidența HG nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și se încadrează ca amplasament de nivel superior.

Situația substanțelor periculoase/amestecurilor prezente pe amplasamentul Chimcomplex S.A Borzesti – sucursala Rm. Valcea

Denumirea substanței periculoase/amestecului*	Denumirea comercială a substanței periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totală posibilă a fi prezentă pe amplasament		Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament* **		Localizare a în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
Clor	Clor lichefiat	7782-50-5	H270	853	1203	853	1203	Depozit clor
			H315					
			H319	197	278	197	278	Electroliza cu Membrana
			H331					
			H335					
H400	14	19	14	19	Propenoxid			
Oxid de propilena; 1,2-epoxipropan; metioxiran	Propenoxid/ 1,2-Epoxipropan/ Oxid de propilena/Propilenoxid	75-56-9	H224	160	132,8	160	132,8	DGL
			H302	101	84	101	84	Propenoxid
			H311	32	26,5	32	26,5	Polieteri
			H319	13	11	13	11	Instalația Propilenglicol
			H331	214	178	214	178	Polioli speciali
			H335					
			H340					
H350	-	-	416	354	Polioli speciali U400			
Acid sulfuric... %	Acid sulfuric 78 %	7664-93-9	H314	80	136	80	136	Clorosodice
				40	68	40	68	Electroliza cu membrana

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament**		Localizare a în cadrul amplasamentului					
				mc	tone	mc	tone						
				32	54,5	32	54,5	Statia Control Final					
				8	13,6	8	13,6	Statie Epurare Biologica					
	160			294,4	160	294,4	Electroliza cu Hg						
	40			73,6	40	73,6	Electroliza cu membrana						
Oxid de etilena; oxiran	Ethylenoxid / oxid de etilena	75-21-8	H220	3,2	2,8	3,2	2,8	Polieteri					
			H280										
			H302										
			H315										
			H319										
			H331										
			H335										
			H340										
H350	444	395	444	395	DGL								
H372													
Propena, propilena						Propilena	115-07-1	H220	3584	1867	3584	1867	DGL
									5	3	5	3	Propenoxid
									13,6	0,024	13,6	0,024	
Acrilonitril						Acrilonitril	107-13-1	H225	86	70	86	70	Polieteri
								H301					
								H311					
	H315												
	H317												
	H318												
	H331												
	H335												
	H350												
H411													
Hipoclorit de sodiu, solutie ...% Cl activ	Hipoclorit de sodium /Clorox	7681-52-9	H314	200	241	200	241	Clorosodice					
			H400	68	82	68	82	El. cu membrana					
Etilendiamina; 1,2-diaminoetan	Etilendiamina 1,2-diaminoethane EDA	107-15-3	H226	25	22	25	22	Polioli speciali					
			H302										
			H311										
			H314										
			H317										
			H332										
			H334										
H412	-	-	80	90	Polioli speciali U400								
Acid benzenepropanoic, 3,5-bis (1,1-dimetiletil) -4-hidroxi-, ester metilic /	Irgastab pur 67 (amestec de izomeri C7-C9)	6386-38-5/ 125643-	H411	4	4	4	4	Polieteri Polioli speciali					

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament* **		Localizare a in cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
acetat de 2- (2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil) - 2,3 -dihidro-1-benzofuran-3-il) -4- (1,1,3,3-tetrametilbutil) fenil, amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3- (3,5-di-trans-butil- 4-hidroxifenil) propionat / 890	alchil propionat)	61-0; 216698-07-6;	H413	35*	35*	35*	35*	Depozit MP lichide
2,2'-iminodietanol; dietanolamina	Dietanolamina (DEA)	111-42-2	H302	64	70	64	70	Polioli speciali
			H315					
H318								
			H373	-	-	80	85	Polioli speciali U400
Fenol; acid carbohic; monohidroxibenzen; fenilalcol	Fenol Monohidroxi benzen	108-95-2	H301	0.262	0.275	80	85	Polioli speciali (stoc fara miscare)
			H311					
			H314					
			H331					
			H341					
			H373					
H411								
Izocianatul de 2- (3- (prop-1-en-2-il) fenil) prop-2-il	Izocianat (TMI) Izopropenil dimetil benzil isocianat	2094-99-7	H314	0.5	0.5	0.5	0.5	Polioli
			H317					
			H330					
			H334	2	2	2	2	Dep. Materii prime lichide
			H373					
			H400					
H410								
1,2-dicloropropan; diclorura de propilena	Dicloropropan Propilen-diclorura	78-87-5	H225	277.6+ 2520	322+ 2923.2	277.6+ 2520	322+ 2923.2	Instalatia purificare DCP
			H302					
			H332	25	29	25	29	Instalatia Propenoxid
			H350					
Nonilfenol; [1] 4-nonilfenol, ramificat [2]	Nonilfenol; 4/nonylphenol, branched	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	H302	52	49	52	49	Polioli speciali
			H314					
			H361fd					
			H400	-	-	80	75	Polioli speciali U400
			H410					
Amoniac, anhidru	Amoniac	7664-41-7	H221	2,5	1,8	2,5	1,8	Utilitati- Statie frig
			H280					
			H314					
			H331					
			H400					
Trifenilfosfina	Trifenilfosfina	603-35-0	H302	0.42	0.5	0.42	0.5	Oxo-Alcooli
			H317					

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament* **		Localizare a în cadrul amplasamentului	
				mc	tone	mc	tone		
			H373	4.2	5*	4.2	5*	Depozit materii prime solide	
Nitrat de sodiu	Azotit de sodium/ Sodium nitrite	7632-00-0	H272	-	-	-	-	Soda solida	
			H301						
			H319	4.7	10	4.7	10	Dep. MP solide	
			H400						
Oxigen	Oxigen	7782-44-7	H270					Oxigen-Azot Dep. Materii prime	
			H280	4	3,629	4	3,629		
2,2'-iminodiethylamine; dietilentriamina	Dietilen-triamina (DETA)	111-40-0	H302					Polioli speciali (stoc fara miscare)	
			H312						
			H314	8.5	6.4	4	3		
			H317						
			H330						
			H335						
Octanol 2 - etilhexanol	Octanol 2 - etilhexanol	104-76-7	H315	2240	1866	2240	1866	DLO	
			H319	80	67	80	67	Oxo-Alcooli	
			H332						
			H335	192	160	192	160	DOF	
Butan-1-ol; n-butanol	n- Butanol Butan-1-ol	71-36-3	H226					Oxo-Alcooli	
			H302	88	71	88	71		
			H315						
			H318						
			H335	320	259	320	259		DLO
			H336						
2-metilpropan-1-ol; izo-butanol	Izobutanol 2-Metil-1 propanol	78-83-1	H226					Oxo-Alcooli	
			H315	80	64	80	64		
			H318						
			H335	560	450	560	450		DLO
			H336						
Clorura de hidrogen	HCl 32%	7647-01-0	H290					Electroliza cu membrana	
			H314	256	305	256	305		
			H335	240	285	240	285		Ardere Reziduuri
Hidroxid de potasiu; potasiu caustic	Hidroxid de potasiu	1310-58-3	H290	55	57	55	57	Polieteri	
			H302	1.6	1.7	1.6	1.7	Polioli Speciali	
			H314	--	--	1160	165	Polioli speciali U400	
2-peroxi-hexanoat de tert-pentil	Luperox 575 (tert-pentyl 2-ethyl peroxyhexanoate>95%)	686-31-7	H242					Depozit MP Lichide	
			H317	3.5	3.3	3.5	3.3		
			H400						
			H410	1	1	1	1		Polieteri

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament* **		Localizare a în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
Stiren	Stiren	100-42-5	H226	43	40	43	40	Polieteri
			H304					
			H315					
			H319					
			H332					
			H335					
			H361d					
			H372					
H412								
Combustibili, motorina; Gasoil - nespecificat; [O combinatie complexa de hidrocarburi produsa prin distilarea titeiului. Aceasta consta în hidrocarburi cu carbon numere predominant cuprinse în C9 prin C20 si fierbere în intervalul aproximativ 163 °C pana la 357 °C (325 °F la 675 °F).]	Motorina	68334-30-5	H226	18	15	18	15	Depozit MP lichide
			H304					
			H315					
			H332					
			H351					
			H373					
H411								
Benzină; Nafta cu punct de fierbere scăzut - nespecificat; [O combinatie complexă de hidrocarburi constând în principal din parafine, cicloparafine, hidrocarburi aromatice si olefinice având predominant numere de atomi de carbon mai mare decât C3 și fierbinte în intervalul de 30 °C până la 260 °C (86 °F până la 500 °F).]	Benzina	86290-81-5	H225	3	2.25	3	2.25	Depozit MP lichide
			H304					
			H315					
			H340					
			H350					
			H361fd					
			H411					
Propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	Alcool izopropilic propan-2-ol;	67-63-0	H225	25	19	25	19	Polieteri
			H319					
			H336					
Metan	Gaz natural metan	74-82-8	H220	6379.5	4.57	6379.5	4.57	Oxo-Alcooli, Soda solida, AR, Var SIC, CT-2, CT-3, CAS-03, Cogenerare, SRMP, conducta de racord la SRMP, conducte de gaze la consumatori industriali din societate, etc
Hidrazina	Hidrazina	302-01-2	H226	0.2	0.2	0.2	0.2	Dep. Materii prime solide Fara
			H301					
			H311					
			H314					
			H317					

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament**		Localizare a în cadrul amplasamentului	
				mc	tone	mc	tone		
			H331 H350 H400 H410					miscare	
Paraformaldehida	Paraformaldehida (nu e supusa înregistrarii, polimer)	30525-89-4 (nedisponibil CLP)	H302	8.7	7	8.7	7	Polioli Speciali	
			H315						
			H317						
			H318	37	30	37	30		Depozit materii prime solide
			H332						
H350									
Hidrogen	Hidrogen	1333-74-0	H220	1405	0.0119 0.00043	1405	0.0119 0.00043	Electroliza Cu membrana Oxo alcoolii	
			H280						
			H301						
			H311						
			H319						
			H331						
			H336						
			H370						
Acid fosforic ...%, acid ortofosforic ...%	Acid fosforic	7664-38-2	H290	10	17	10	17	Polieteri Speciali	
			H302						
			H314						
2-aminoetanol; etanolamina	Monoetanolamina (MEA)	141-43-5	H302	25	25	25	25	Depozit MP lichide	
			H312						
			H314						
			H332						
Trietanolamina	Trietanolamina (TEA)	102-71-6	H302	29	33	29	33	Depozit MP lichide	
			H315						
			H319	25	28	25	28	Polioli speciali	
				-	-	80	75	Polioli speciali U400	
Produse de reactie benzenamina, N-fenil, cu 2,4,4-trimetilpentena)	Irganox 5057	68411-46-1	H412	3.755	2.53	3.755	2.53	Polieteri Depozit MP lichide	
Ciclohexildimetilamina	Lupragen® N 100 - N,N-Dimethylcyclohexylamine (DMCHA)	98-94-2	H226	23.2	20	23.2	20	Polioli speciali	
			H301						
			H311						
			H314						
			H331						
			H411						
Hidroxid de sodiu; soda caustica	Hidroxid de sodiu solutie	1310-73-2	H290	9810	6800	9810	6800	Electroliza cu membrana Soda solida Propenoxid Plastifianti Utilitati Polioli speciali	
			H314						
			H315						
			H319						

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament* **		Localizare a în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
Azotat de potasiu	Azotat de potasiu	7757-79-1	H272	2.36	11	2.36	11	Depozit MP solide Soda solida
1376A (Carbohidrazide<10%), 1393T(Acid hidroxi-etiliden-difosfonic>95% , Acid fosfonic<5%), 7132plus(EPI - DMA - amoniac terpolimer>99%, Dimetilamina<1%), 8506plus(Alcoolii C12-15 etoxilati<25%,Xilensulfonat de sodiu<10%); 73190(Toltriazol de sodiu <25%,Hidroxid de sodiu <0.25%), 71305(Distilat usor hidrotratat<30%, Alcoolii C12-15 etoxilati>2.5%), 77352(azotat de magneziu<2.5%, mixtura de 5-cloro-2-metil-2H-izotiaol-3-unu si 2-metil-2H-izotiaol-3-unu(3:1)<2.5%, clorura de magneziu<2.5%); 7137(DMA - EPI - etilendiamina terpolimer 50 - <= 100, Dimetilamina 0.25 - < 0.5)	Inhibitori de coroziune/ dispersant/ floculant NALCO 1393T, 7132 plus, 8506 plus, 73190, 71305, 77352, 7137	2809-21-4/ 13598-36-2 (1393T); 52722-38-0/124-40-3 (7132 plus); 68131-39-5/1300-72-7 (8506 plus); 64665-57-2 /1310-73-2 (73190), 10377-60-3/55965-84-9/7786-30-3(77352), 64742-47-8 /68131-39-5 (71305), 42751-79-1/124-40-3 (7137)	H290 H314 H317 H318 H319 H412	33	36	33	36	Depozit MP lichide, Propenoxid , Utilitati
Hidrocarburi, C4; Gaz petrolier	Butan (combustibil pentru uz casnic si industrial, Butelii aragaz tip BGR)	87741-01-3	H220 H280 H340 H350	-	0.33	-	0.33	SCCL, Depozit MP lichide
Hidrocarburi, C3; Gaz petrolier	Propan (pentru ardere in instaltii de combustie pe gaze lichefiate autorizate in acest sens si combustibil auto(amestec pentru GPL auto)	68606-26-8	H220 H280 H340 H350	-	14.3	-	14.3	Polieteri,/P olieteri Speciali, etc, Depozit MP lichide
Distilate (petrol), parafinice grele	Ulei Prista (fluid de	64742-54-7	H304 H315	-	4	-	4	Depozit MP lichide

Denumirea substantei periculoase/amestecului*	Denumirea comerciala a substantei periculoase /amestecului	Numar CAS	Fraza de pericol **	Cantitatea totala posibil a fi prezenta pe amplasament		Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament**		Localizare a în cadrul amplasamentului
				mc	tone	mc	tone	
hidrotratate; Baseoil - nespecificat	prelucrare a metalelor) + vaselina		H318					
			H412					
Uleiuri lubrifiante; Baseoil - nespecificat; / Lubricating oils; Baseoil - unspecified;	Uleiuri hidraulice aditivate (H46, H32, T90)	74869-22-0	H318	-	2	-	2	Depozit MP lichide
			H350					
			H411					
N-fenil-1- naftilamina	Ulei Uleiuri de turbina (T32, T 46 turbo) turbine cu abur/gaz	90-30-2	H302	-	6.8	-	6.8	Depozit MP lichide
			H317					
			H400					
			H410					
peroxid de hydrogen,solutie...%	Apa oxigenata, %	7722-84-1	H271	10	14.5	10	14.5	Polioli Speciali Polieteri
			H302					
			H314					
			H332					
CATALIZATOR DMC	CATALIZATOR MEO-DMC (hexacianocobaltat (III) dodecahidrat de zinc(>70%), terț-butanol(5-15%), clorură de zinc(0,5-2%))	69207-66-5, 75-65-0, 7646-85-7	H315	-	0.05	-	0.05	Depozit MP solide Polieteri

Notă:

- gradul de umplere al rezervoarelor este de maxim 80 %
- este mentionata cantitatea maximă existentă pe amplasament la un moment dat. Stocurile variaza continuu deoarece procesele tehnologice care se desfășoară în instalații sunt dependente între ele (produsul finit al unui proces tehnologic poate fi materie primă pentru un alt proces tehnologic). De asemenea, aprovizionarea cu materii prime si desfacerea produselor finite sunt dinamice, acestea facandu-se in functie de piata.
- Depozitarea se face în spații speciale, bine ventilate, ferite de surse de căldură și flacără, cu respectarea normele de depozitare.

12.2. Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență

12.2.1. Operatorul deține Raportul de Securitate si Planul pentru Situații de Urgență Internă

Chimcompex Borzesti S.A –Sucursala Rm.Valcea are implementat Sistemul Integrat Calitate Mediu și deține certificatul nr. nr. 12 100 /104 8304 TMS, din 10.09.2023 cu valabilitate pana in data de 09.09.2026 emis de TÜV SÜDDEUTSCHLAND..

In cadrul Sistemului Integrat Calitate-Mediu, este elaborata procedura P.P8.2.- "Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns".

Pentru situațiile de urgență Chimcompex Borzesti S.A -Sucursala RM.Valcea detine :

- Raportul de Securitate;
- Planul de urgență internă;
- Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale a apei;
- Planul de prevenire si stingere a incendiilor;
- Planul de apărare împotriva producerii unei situații de urgență specifice (inundatiilor, fenomenelor meteo periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
- Planul de evacuare în caz de urgență;
- Planul de analiză și acoperire a riscurilor;
- Planul de protecție civilă.
- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalației;
- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile.

12.2.2. Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situații de urgență.

12.2.3. Planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență trebuie să fie revizuit anual și actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să dețină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului mai sus menționat.

12.3. Program de revizii și reparații a utilajelor și instalațiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmească și să implementeze un *Program anual de revizii și reparații* pentru utilajele și instalațiile din dotarea societății, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariției unor situații neprevăzute, cu consecințe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreținere și reparații trebuie să cuprindă toate utilitățile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime și auxiliare, instalații de alimentare cu apă și combustibil, clădiri, instalații de ventilație, încălzire și iluminat, depozite de deșeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operațiilor de întreținere și reparații trebuie să corespundă cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activitățile prevăzute în Planul de întreținere și reparații va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparației sau verificării;
- data efectuării intervenției;
- felul intervenției (planificată sau neplanificată);
- tipul operației executate;
- responsabilul execuției lucrării;
- fonduri repartizate reparațiilor sau intervențiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații integrate de mediu și să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecție a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată așa cum s-a precizat în prezenta autorizație, respectând condițiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea și analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate și întreținute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condițiile de prelevare, condițiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor și date privind eroarea de măsurare și incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligația să înregistreze și să arhiveze buletinele de analiză emise de terți.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate puncte de prelevare și monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.11. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Sectie/ Denumire cos	Poluant	Tip monitorizare	Valori limita de emisie	UM	Frecvența	Metode de analiza
Electroliză cu membrane Instalație de HCl - Coș de evacuare abgaze	HCl	discontinuuă	30	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	Cl ₂	discontinuuă	5	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Sector Clorosodice Lichefiere clor depozitare clor lichid, evaporare clor, și obtinere hipoclorit de sodiu	Cl ₂	discontinuuă	5	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalatia Sodă fulgi - perle Cuptor încălzire săruri	NO _x	discontinuuă	350	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	SO ₂	discontinuuă	35	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	100	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalatia Sodă fulgi Coloană captare aerosoli	Pulberi	discontinuuă	5	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalatia Sodă bloc - fulgi Cuptor încălzire săruri	NO _x	discontinuuă	350	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	SO ₂	discontinuuă	35	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	100	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalatia Sodă bloc - fulgi Coloană captare aerosoli	Pulberi	discontinuuă	5	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Sodă perle Coloană captare aerosoli	Pulberi	discontinuuă	5	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Oxo-alcooli K-102 gaze reziduale de la purificarea CO ₂	CO ₂	discontinuuă	-	-	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Oxo-alcooli Cos gaze arse provenite de la cuptorul de cracare și cazanul de abur W 108	CO	discontinuuă	100	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO ₂	discontinuuă	-	-	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalația DCP DA-203 gaze	DCP	discontinuuă	-	-	2/lună	Conform standardelor in

Sectie/ Denumire cos	Poluant	Tip monitorizare	Valori limita de emisie	UM	Frecvența	Metode de analiza
reziduale de la absorbție abgaze de la purificare diclorpropan						vigoare
Instalația de Ardere Reziduuri Krebs si Instalația de Ardere Reziduuri Vichem**	Pulberi	continuă	7 medie zilnica	mg/Nmc	continuă	EN 13282-2
	NOX	continua	150 medie zilnica	mg/Nmc	continuă	EN generice
	SO ₂	continua	40 medie zilnica	mg/Nmc	continuă	EN generice
	HCl ⁽¹⁾	continuă	8 medie zilnica	mg/Nmc	continuă	EN generice
	CO	continua	50	mg/Nmc	continuă	EN generice
	TCOV	continuă	10 medie zilnica	mg/Nmc	continuă	EN generice
	HF	discontinua	0 data/6 luni	<1 medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare	0 data /6 luni	EN generice
	Metale si metalloizi cu exceptia mercurului,Cd si Tl	discontinua	0,02 medie pe perioada de prelevare	mg/Nmc	0 data /6 luni	EEN-14385
	As,Pb,Cr, Co,Cu, Mn, Ni, Sb,V	discontinua	0,3 medie pe perioada de prelevare	mg/Nmc	0 data/6 luni	EEN-14385
	Hg	discontinua	20 medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare	µg/Nmc	0 data /6 luni	Standarde EN generice si EN 14884
	PCDD/F+ PCB de tipul dioxinelor	discontinua	0,08 medie pe perioada de prelevare	ngWHO- TEQ/Nmc	o data /6 luni (pentru prelevarea de probe pe termen scurt	Standarde generice si EN 1948-1, EN1948-2, EN1948-3 EN 1948-4
Propenoxid T 1-101/1,2,5 – coş nr.1 abgaze de la neutralizare gaze reziduale de la clorhidrinarea propilenei; un coş la 3 coloane	Propilenă	discontinua	150	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	Propan	discontinua	150	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	Etan	discontinua	150	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Propenoxid T 101/3,4 coş nr. 2 abgaze de la neutralizare gaze	Propilenă	discontinua	150	mg/mc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	Propan	discontinua	150	mg/mc	2/lună	Conform

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poştal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Pagină 231 din 251

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
VIZAT PE CÎNĂ
NEPRESCHIMĂRE

Sectie/ Denumire cos	Poluant	Tip monitorizare	Valori limita de emisie	UM	Frecvența	Metode de analiza
reziduale de la clorhidrinarea propilenei; un coș la 2 coloane	Etan	discontinuuă	150	mg/mc	2/lună	standardelor in vigoare
						Conform standardelor in vigoare
Instalația Var 1- coș 1	Pulberi	discontinuuă	50	mg/mc	1/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalația Var 1- coș 2	Pulberi	discontinuuă	50	mg/mc	1/lună	
Instalația Var 1- coș 3	Pulberi	discontinuuă	50	mg/mc	1/lună	
Instalația var SIC – linia 2, evacuare gaze de la cuptor	Pulberi		<10	mg/Nm ³ , ca medie zilnică (măsurători la fața locului, cu durata de cel puțin o jumătate de oră).	1/lună	Conform standardelor in vigoare
	NO _x		100-350			
	CO		<500			
	CO ₂	continuuă	-	-	continuuă	Conform standardelor in vigoare
DT-201 absorbție în apă a gazelor de la degazarea polieterilor	Propenoxid	discontinuuă	5	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Instalația polieteri flexibili – Unitatea U300 DT-301 absorbție in apa a gazelor de la degazarea polieterilor	Propenoxid	discontinuuă	5	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
Centrala Termica C.T.2 Coș cazan de abur B-01	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	-	-	2/lună	
Centrala Termica C.T.2 Cos cazan de abur B-02	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	-	-	2/lună	
Centrala Termica C.T.2 Cos cazan de abur F-01	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	-	-	2/lună	
Centrală Termică CAS 03 – Coș cazan de abur	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	2/lună	Conform standardelor in vigoare
	CO	discontinuuă	-	-	2/lună	
Centrala Termica Centrala Termica CT3 37,136 MWt-cos cazan de abur B-01	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	anual	EN generice
	CO	-	-	-	-	-
Centrala Termica	NO _x	discontinuuă	100	mg/Nmc	anual	EN generice

Sectie/ Denumire cos	Poluant	Tip monitorizare	Valori limita de emisie	UM	Frecvența	Metode de analiza
CT3 37,136 MWt-cos cazan de abur B-02	CO	-	-	-	-	-
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe si 69,45 MWt Cos cazan de abur GT1	NOx	continua	15-35	mg/Nmc	continua	analizor
	CO	continua	5-40	mg/Nmc	continua	analizor
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe si 69,45 MWt- Cos cazan de abur GT2	NOx	continua	15-35	mg/Nmc	continua	analizor
	CO	continua	5-40	mg/Nmc	continua	analizor
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 49 MWe si 69,45 MWt- Cos cazan de abur GT3	NOx	continua	15-35	mg/Nmc	continua	analizor
	CO	continua	5-40	mg/Nmc	continua	analizor
Instalatie de cogenerare de inalta eficienta 8 MWe si 10,5 MWt -cos cazan de abur	NOx	continua	50	mg/Nmc	continua	analizor
	CO	continua	-	mg/Nmc	continua	analizor

Nota:

** Toate valorile-limita de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa și după corecția pentru conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale.

(1) Valorile-limita medii zilnice de emisie pentru următoarele substanțe poluante (mg/Nm³)

(2) Valorile-limita medii de emisie (mg/Nm³) pentru următoarele metale grele dintr-o perioadă de eșantionare de minimum 30 minute și maximum 8 ore

(3) Valoarea-limita medie de emisie (ng/Nm³) pentru dioxine și furani pe o perioadă de eșantionare de minimum 6 ore și maximum 8 ore. Valoarea-limita de emisie este valabilă pentru o concentrație totală de dioxine și furani calculată potrivit prevederilor din partea a 2-a Factori de echivalență pentru dibenzoparadioxine și dibenzofurani

(4) Valorile limita de misie (mg/Nmc) pentru concentratiile de |CO nu vor fi depasite in gazele de combustie (cu exceptia fazei de pornire si oprire) 50 mg/Nmc in gaz de combustie determinat ca valoare zilnica medie

In termen de 4 ani de la publicarea DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor, se va respecta monitorizarea și încadrarea în CMA conform capitolului 10.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenților gazoși se vor determina și debitele masice, conținutul în umiditate, viteza și temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiții de funcționare normală a instalațiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

Pagină 233 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A P M VALCEA
CENTRU
DE REECHIMBARE

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalulate pentru condiții standard, 293K și 101,3 kPa.

13.2.1.4 Monitorizarea și raportarea imisiilor în aer

Nr. Crt.	Indicator de calitate	Metoda de analiza	Frecventa	Locul prelevării probei	CMA	Legislație în vigoare
Perimetru periuzinal						
1	HCl	STAS 10943-89	1/zi (medie de lunga durata zilnica)	Electroliza cu membrane (Exterior gard în dreptul instalatiei sinteza HCl)	0,1 mg/mc	STAS 12574-87
2				Poarta Clor Clorosodice		
3				Poarta BARTER		
4	Clor	STAS 10946-77	1/zi (medie de lunga durata zilnica)	Electroliza cu membrane (Exterior gard)	0,03 mg/mc	STAS 12574-87
5				Poarta Clor Clorosodice		
6	Pulberi sedimentabile	STAS 10195-75	Probe lunare	Poarta BARTER pe directia instalatiilor de Var	17 g/m ² /luna	STAS 12574-87
7	Particule în suspensie fractia PM10	SREN12341: 2014	1/luna și la solicitarea APM VALCEA		50 μg/m ³	Legea 104/2011 cu modificarile și completarile ulterioare

13.2.2. Monitorizarea calității aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate în vigoare, nivelul poluanților în aer

13.3. Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate, conform autorizatiei de gospodărire a apelor nr.1/8.01.2024

Locul prelevării probei	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecventa	Metoda de analiza
Efluent camera de amestec-emisar Ac. Babeni pe r. Olt	Ape anorganice, organice nebiodegradabile + ape meteorice + ape tehnologice necontaminate	pH	discontinua	bilunara	SR ISO 10523/97
		materii în suspensie		saptamanala	STAS 6953/81
		Reziduu filtrabil la 105 ^{0C}		saptamanala	STAS 9187/84
		CBO ₅		saptamanala	SR EN 1899-1
		CCO-Cr mg O ₂ /l		saptamanala	SR ISO 6060/96
		Amoniu		bilunara	SR ISO 7150-1/01
		Fenoli		lunara	SR ISO 6439/2001
		Sulfati		lunara	EPA 427C
		Mercur		lunara	SR ISO 6703/1-98
		Subst.extractibile		lunara	SR 7587-96
		Produs petroliere		lunara	SR 7877-1/95
		Cianuri totale		lunara	SREN ISO12846-2012
		Nichel		lunara	SR EN 8288/2001
		Crom total		lunara	SR EN 8188/2001
		Crom hexavalent		lunara	SR EN ISO 11083-98

Locul prelevării probei	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvența	Metoda de analiză
Efluent stație epurare biologică emisar pr. Govora	Ape tehnologice organice biodegradabile + menajere	pH	discontinua	bilunara	SR ISO 10523/97
		materii în suspensie		saptamanala	STAS 6953/81
		reziduu filtrabil la 105°C		saptamanala	STAS 9187/84
		CBO ₅		saptamanala	SR EN 1899-1,2/02
		CCO-Cr, mgO ₂ /l		saptamanala	SR ISO 6060/96
		amoniu		bilunar	SR ISO 7150-1/01
		subst.extractibile	discontinua	lunara	SR 7587/1996
		Produce petroliere		lunara	SR 7877-2/95
					SR ISO 6468/2000
					SR EN ISO 6468/2000
SR EN ISO 10301/03					

Valorile maxim admise pentru indicatorii de calitate a apelor nenominalizati in tabelul de mai sus, se vor incadra in prevederile Anexei 3 – NTPA 001 din H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in prevederile H.G. 570/2016.

Beneficiarul are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate in conformitate cu prevederile H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Determinarile pentru obtinerea valorilor indicatorilor de calitate a apei se vor realiza de catre laboratoare acreditate.

Se vor monitoriza indicatorii: HCH-lindan, hexaclorbenzen, 1,2 dicloretan, cloroform, benzen si triclorbenzen, cu frecvența lunara

13.4. Monitorizarea pânzei freatice se realizeaza conform autorizatiei de gospodarie a apelor nr.1/8.01.2024

Pentru urmarirea calitatii apei subterane si a influentei posibilelor infiltratiilor asupra acestora, sunt monitorizate 14 foraje de observatie, precum si fantani si foraje amplasate in zone (localitati) invecinate, astfel:

- forajele H52, H53, H54, H55, H60, H62, F1, F2, F3, F4, S3, situate intrazual si periuzual;
- forajul P7, situat in zona depozitului de deseuri nepericuloase;
- fantanile din: Stuparei, Stolniceni, Copacelu; PS (Paraul Sarat – apa de suprafata) si forajele:

H21, H22, situate in exteriorul amplasamentului.

Pentru apele subterane din **toate forajele si fantanile mentionate** si pentru apa din **PS (Paraul Sarat)** se vor monitoriza urmasorii indicatori: pH; suspensii; Cl⁻; Ca²⁺; reziduu filtrabil; Na⁺; CCOCr; NH₄⁺; CO₃²⁻; SO₄²⁻; Mg²⁺; HCO₃⁻; 1,2 DCE; benzen; 1,2 DCP; tricloretilena; 1,1,2 TCE; C₂Cl₄; MCBz; 1,1,2,2 TCE; 2 etil-hexanol; eter ββ'-diclordiizopropilic; 1,2 DCB; 1,3 DCB; 1,3,5 TCB; toluen; 1,2,4 TCB; 1,2,3 TCB; DCP+CCl₄; HCl-Bu, monitorizarea se va realiza cu frecvența semestrială.

Pentru forajele: **H-21 si H-22**, se va monitoriza si HCH (alfa, beta, gama, delta si total izomeri), cu frecvența semestrială.

Pentru fantanile din localitatile: **Stuparei, Stolniceni, Copacelu** se vor monitoriza si indicatorii: 1,2 dicloretan, tricloretilena, tetracloruretilena, 1,2 dicloretilena, cloroform, COV total, cu frecvența semestrială.

Pentru forajele: si (Paraul Sarat – apa de suprafata) si fantanile din localitatile: **Stuparei, Stolniceni, Copacelu**, se va monitoriza si indicatorul mercur, cu frecvența semestrială.

13.5. Monitorizarea solului

Sectia	Locul de prelevare	Adanci mea (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Metodă de analiză
Clorosodice (Sector clor)	Hala electroliza (Spate)	50	mercur	Discontinuuă, o data la 6 luni*	SR EN 1483/2003
	Gazometru	50	mercur	Discontinuuă, o data la 6 luni*	SR EN 1483/2003
	Fosta instalatie CLOROSODICE I Zona Instalatie de Uscare Clor	50	mercur	Discontinuuă, o data la 6 luni*	SR EN 1483/2003
Plastifianti	Zona Oxo I	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic %		STAS 7184/21-82
D.L.I.	Descarcare cisterne	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Sulfati (SO ₄ ²⁻)		STAS 8601-70
Prope- noxid	Instalatie var	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Cloruri		STAS 7184/7-87
		50	Calciu (Ca ²⁺)		STAS 7184/7-87
Polioli	Parc rezervoare	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic [%]		STAS 7184/21-82
Polioli Speciali	Polioli Speciali Instalatie Polieteri	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic [%]		STAS 7184/21-82
	Polioli Speciali Instalatie COF, DEHPC	50	pH		SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic [%]		STAS 7184/21-82
	Polioli Speciali Instalatie flexibili _Unitatea U300 (zona sud instalatie)	50	pH		SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic [%]		STAS 7184/21-82
	Polioli Speciali Instalatie Polieteri flexibili Unitatea U300 (zona nord instalatie)	50	pH		SR 7184/13-2001
		50	Carbon organic [%]		STAS 7184/21-82
Utilitati	Depozitul de deseuri nepericuloase punctele Nord, Sud, Dig Olt	50	pH	Discontinuuă, o dată la 10 ani și/sau la solicitarea APM Vâlcea**	SR 7184/13-2001
		50	Cloruri (Cl ⁻)		STAS 7184/7-87
		50	Sulfati (SO ₄ ²⁻)		STAS 8601-70
		50	Carbon organic		STAS 7184/21-82

Nota:

*Se va realiza monitorizarea solului corelat cu monitorizarea forajelor de apa. APM Valcea, in functie de rezultatele obtinute, poate modifica frecventa de monitorizare a indicatorului.

**Se va realiza monitorizarea solului in conformitate cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale art. 16. alin.

(3).

Pagină 236 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A P M VALCEA
SISTEM PENTRU
NEPACESCHIMBARE

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligația să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic și să mențină înregistrări corespunzătoare.

13.7. Monitorizarea deșeurilor

13.7.1. Deșeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Anexa 1 din HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin HG nr.210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligația întocmirii unui registru complet cu aspecte și probleme legate de operațiunile și practicile de management a deșeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziția persoanelor autorizate ale autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității cu atribuții de control. Acest registru trebuie să conțină minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor, se va completa cu (deșeurile generate se vor încadra în categorii și pe tipuri conform Deciziei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art.1alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare);

- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia;
- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;
- detalii privind expedițiile respinse;
- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Valcea ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, către autoritățile competente pentru protecția mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Ambalaje

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
plastic	saci, folie, cubitainere	20	t/an
metalice	butoaie	15	t/an
lemn	paleti	75	t/an

Deșeuri de ambalaje

Materialul	Deșeuri ambalaje generate, tone/an
Ambalaje de materiale plastice (PE + PP)	40
Ambalaje de hârtie și carton	10
Ambalaje metalice	80
Ambalaje de lemn	120
Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu subst periculoase	Cantitate necuantificata

13.9. Monitorizare zgomot

În caz de reclamații se va monitoriza nivelul de zgomot la solicitarea APM Valcea sau GNM Valcea.

13.10. Monitorizare miros

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului:

- operatorul va lua toate măsurile pentru prevenirea disconfortului olfactiv, astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.
- În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.
- Asigurarea prin sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv - dacă este cazul
- Intocmirea planului de gestionare a disconfortului olfactiv la apariția Hotărârii de Guvern

LOC DE PRELEVARE	PARAMETRU	FRECVENTA	METODA DE ANALIZA
Poarta 2 (solventi clorurati)	Concentratia de miros in aerul inconjurator	O data /an	SR EN 16841-1/20017 SR EN 16841-1/2017
Limita de proprietate spre Copacelu	Concentratia de miros in aerul inconjurator	O data /an	SR EN 16841-1/20017 SR EN 16841-1/2017

13.11. Monitorizare substanțe și preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantități și tipuri de substanțe folosite.

13.12. Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activității vor fi realizate și urmărite acțiunile conform planului de închidere.

➤ Monitorizarea postînchidere depozit de deseuri nepericuloase conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 15/7.02.2024, eliberată de ABA Olt:

Amplasare:

Denumire foraj	Adancime, m	Coordonate STEREO 70		
		X (nord)	Y (est)	Z
Ph1 (amonte)	6	445002	392656	216,8
Ph2 (Aval)	6	445197	392631	217,17
Ph4 (aval)	6	445197	392564	217,4
F3 (existent - aval)	6	445207	392470	217,4

Parametrii urmăriti:

- Nivelul apei din cele patru puturi de monitorizare;
- Parametrii fizico-chimici ai apei: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu, magneziu, reziduu filtrabil la 105°C, CCOCr și impurificatori organici specifici (compusi organo – clorurati alifatici și aromatici specifici, compusi oxigenati specifici. Alti compusi organici specifici), mercur.

Monitorizarea se face *semestrial*.

Sistem de monitorizare ape de suprafață – raul Olt, se realizează în secțiunile *amonte și aval* de zona de influență a depozitului de deseuri, *semestrial*, la următorii indicatori de calitate: pH, conductivitate, azot amoniacal, azotati, azotiti, fosfor total, fosfati, calciu, sodiu, cloruri, sulfati, oxigen dizolvat, reziduu filtrabil 105°C, CCO-Cr, CBO5, materii în suspensie, indice de fenol, mercur, nichel, cobalt, crom total.

Sistem de urmărire tasări/deplasări

Descrierea lucrărilor:

Pe amplasamentul depozitului de deseuri nepericuloase s-a implementat un sistem topografic pentru măsurători de nivelment, pentru monitorizarea stabilității terenului ecologizat.

Astfel au fost plantați trei reperi mărtor, amplasați la baza depozitului și zece reperi de tasare și deformație, amplasați pe corpul depozitului.

Reperii topografici sunt confecționați din buloane metalice PC 24, încastrate în bloc de beton C18/22,5.

Amplasare:

Nr. crt.	Denumire borne	X (nord)	Y (est)	Z
Reperi martori				
1.	RM1	444999.57	392648.93	216.86
2.	RM2	445173.60	392448.69	218.26
3.	RM3	445198.86	392558.97	215.80
Reperi de tasare și deformație				
1.	RT1	445066.37	392615.45	225.90
2.	RT2	445121.95	392614.66	222.27
3.	RT3	445175.43	392613.71	221.83
4.	RT4	445145.21	392587.41	223.84
5.	RT5	445114.00	392560.20	225.90
6.	RT6	445170.87	392577.41	223.18
7.	RT7	445150.90	392518.48	225.90
8.	RT8	445171.18	392538.10	224.27
9.	RT9	445176.05	392472.80	219.80
10.	RT10	445189.11	392486.68	219.58

Parametrii urmăriți:

- deplasari orizontale si verticale. Masuratorile se fac anual.

In conformitate cu prevederilor OUG nr. 2/2021-privind depozitarea deșeurilor și a Ordinului MMGA nr.757/2004-Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, titularul/operatorul va monitoriza postînchidere 30 de ani si parametrii din tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Parametru	Faza post-închidere
1.	Date meteorologice	
1.1	Cantitatea de precipitații	zilnic, medie lunară
1.2	Temperatura minimă, maximă la ora 15,00	medie lunară
1.3	Umiditatea aerului la ora 15,00	medie lunară
2.	Date despre emisii	
2.1	Cantitatea de apă colectată de pe suprafețele acoperite	la 6 luni
2.2	Compoziția apei colectate de pe suprafețe acoperite	la 6 luni

Monitorizare postînchidere depozit de deșeuri periculoase, conform autorizatie de gospodarire a apelor nr.46/27.03.2024, eliberat de ABA Olț:

Amplasare:

Denumire foraj	Adâncime, m	Coordonate STEREO 70		
		X (nord)	Y (est)	Z
Ph1	6	445002	392656	216,9
Ph5	6	444813	392442	214,8
Ph6	6	444991	392286	217,7
Ph7	6	445167	392447	218,3

Parametrii urmăriți:

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Pagină 239 din 251

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A. P. M. VALCEA
MILITĂRII
NEPĂRĂȘIMBARE

- Nivelul apei din cele patru puțuri de monitorizare;
- Parametrii fizico-chimici ai apei: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonați, amoniu, calciu, sodiu, magneziu, reziduu filtrabil la 105°C, CCOCr și impurificatori organici specifici (compuși organo – clorurați alifatici și aromatici specifici, compuși oxigenați specifici, alți compuși organici specifici), mercur.

Monitorizarea se face *semestrial*.

Sistem de monitorizare ape de suprafață – râul Olt, se realizează în secțiunile *amonte și aval* de zona de influență a depozitului de deșeuri, *semestrial*, la următorii indicatori de calitate: pH, conductivitate, azot amoniacal, azotați, azotiți, fosfor total, fosfați, calciu, sodiu, cloruri, sulfati, oxigen dizolvat, reziduu filtrabil 105°C, CCO-Cr, CBO5, materii in suspensie, indice de fenol, mercur, nichel, cobalt, crom total.

Sistem de urmărire tasări/deplasări

Descrierea lucrărilor:

Pe amplasamentul depozitului de deșeuri nepericuloase s-a implementat un sistem topografic pentru măsurători de nivelment, pentru monitorizarea stabilității terenului ecologizat.

Astfel au fost plantați 5 reperi martor în afara corpului depozitului și 19 reperi de tasare și deformație, amplasați pe partea superioară a depozitului.

Reperii topografici sunt confecționați din buloane metalice PC 24, încastrate în bloc de beton C18/22,5.

Amplasare:

Nr. crt.	Denumire borne	X (nord)	Y (est)	Z
Reperi martori				
1.	RM1	444.999,61	392.649,11	216,86
2.	RM2	445.170,97	392.451,22	218,26
3.	RM4	444.887,42	392.594,06	214,84
4.	RM5	444.795,69	392.457,02	214,87
5.	RM6	445.000,73	392.280,87	217,69
Reperi de tasare și deformație				
1.	RT1	444.850,00	392.462,00	220,78
2.	RT2	444.905,00	392.526,00	225,19
3.	RT3	444.950,00	392.500,00	225,69
4.	RT4	444.900,00	392.414,00	220,71
5.	RT5	444.950,00	392.450,00	223,81
6.	RT6	444.950,00	392.369,00	220,77
7.	RT7	445.000,00	392.400,00	223,67
8.	RT8	445.040,00	392.428,00	226,12
9.	RT9	445.008,00	392.327,00	221,24
10.	RT10	445.066,00	392.392,00	225,79
11.	RT11	444.950,00	392.585,00	225,26
12.	RT12	444.982,00	392.612,00	223,00
13.	RT13	445.000,00	392.500,00	226,57
14.	RT14	445.047,00	392.550,00	223,02
15.	RT15	445.050,00	392.500,00	224,80
16.	RT16	445.092,00	392.500,00	223,32
17.	RT17	445.055,00	392.450,00	226,42
18.	RT18	445.100,00	392.432,00	225,68

19.	RT19	445.138,00	392.450,00	223,59
-----	------	------------	------------	--------

Parametrii urmăriți:

– deplasări orizontale și verticale. Măsurătorile se fac **anual**.

În conformitate cu prevederilor OUG nr.2/2021-privind depozitarea deșeurilor și a Ordinului MMGA nr.757/2004-Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, titularul/operatorul va monitoriza postînchidere 30 de ani și parametrii din tabelul de mai jos:

> **Depozit de deseuri periculoase**

Nr. Crt.	Parametru	Faza post-închidere
1.	Date meteorologice	
1.1	Cantitatea de precipitații	zilnic, medie lunară
1.2	Temperatura	medie lunară
1.3	Umiditatea aerului (ora 15)	lunar, medie lunară
2.	Date despre emisii	
2.1	Cantitatea de apă colectată de pe suprafețele acoperite	la 6 luni
2.2	Compoziția apei colectate de pe suprafețe acoperite	la 6 luni

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilității autorizației integrate de mediu și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate accidente/incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului și evitarea reparației incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Valcea și GNM – Comisariatul județean Valcea, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și informații cu privire la natura reclamației, măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Operatorul trebuie să depună un raport la agenție în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Valcea și la Primăria municipiului Rm. Valcea, județul Valcea

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalația la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalație monitorizată):
 - numele instalației;
 - locația instalației;
 - sursa de emisie;
 - condiții de operare a instalației în timpul efectuării măsurătorii;
 - instalații de reținere a poluanților (dacă există) și starea acestora în momentul măsurătorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
 - tipul poluantului;
 - felul măsurătorii: continuu, momentan;
 - cine a efectuat prelevare și măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;
- condiții de prelevare: locul prelevării, condiții meteorologice; metoda de prelevare; etc.
- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);
- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparație cu CMA și VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvență mare se vor prezenta și prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA și VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terților cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuția la registrul european al poluanților emiși și transferați (E-PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligația de a raporta la APM Valcea, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitățile anuale, împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția celor menționate în Registrul poluanților și pentru transferurile transfrontieră de deșeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis autorității de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanții specifici activității desfășurate de operator încadrate în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, la activitatea specifică care trebuie raportați în cazul în care valorile prag sunt depășite sunt menționați în Ghidul de implementare PRTR european al Comisiei Europene:

Numărul CAS	Poluanți /substanțe	Valoarea prag pentru emisiile		
		Aer (kg/an)	Apa (kg/an)	Sol (kg/an)
630-08-0	Monoxid de carbon (CO)	500 000	-	-
124-38-9	Dioxid de carbon(CO ₂)	100 000 000	-	-
	Oxizi de azot (NO _x /NO ₂)	100 000	-	-
	Oxizi de sulf (SO _x /SO ₂)	150 000	-	-
	Crom si compusi (exprimari in Cr)		50	
	Mercur si compusi (exprimati in Hg)	10	1	1
	PCDD+PCDF (dioxine si furani) exprimati in T si eq	0,0001		
	Carbon organic total (TOC) (in C total sau COD/3)	-	50.000	-
	Cloruri (exprimate in Cl total)	-	2 milioane	2 milioane

Pagină 242 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156

Tel.: 0250735859

e-mail: office@apmvl.anpm.ro

website: http://apmvl.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A. P. M. VALCEA
 ÎNFIINȚAT PENTRU
 NEPREFĂȘIMBAR

	Cloruri si compusi anorganici (exprimati in HCl)	10 000	-	-
	Fluor si compusi anorganici (exprimati in HF1)	5000	-	-
	Particule (PM10)	50 000	-	-
	Nichel		20	
108-95-2	Fenoli (exprimati in C _{total})*	-	20	-
	Cianuri (exprimate in CN total)	-	50	-
107-06-2	1,2 -dicloretan (DCE)	-	10	-
67-66-3	Triclorometan (cloroform)	-	10	-
118-74-1	Hexaclorbenzen(HCB)	-	1	-
608-73-1	1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan (HCH)	-	1	-

* masa totala a fenolului si fenolilor simplu substituiti , exprimati in carbon total

14.3.7. Datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, transferurile de deșeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, împreună cu celelalte informații solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producție în anul încheiat: producția obținută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare și a utilităților (consumuri specifice, eficiența energetică);
- sistemul de management de mediu și modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanțele periculoase;
- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- raportarea E-PRTR;
- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;
- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora.
- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;
- intrările de substanțe și preparate chimice periculoase.
- inventarul cantitatilor de deseuri de mercur/ mercur prezente pe amplasament
- stadiul lucrarilor de inchidere la depozitul se deseuri periculoase si depozitul de deseuri nepericuloase

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la APM Valcea.

14.4.3 In conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2017/852 alin.(1) si alin.(2) privind mercurul, pentru depozitarea temporara a deșeurilor de mercur precum si pentru operatii de transformarea/solidificarea deșeurilor de mercur, se vor întocmi registre cu aceste informații . Pina la data de 31 ianuarie registrul aferent anului calendaristic anterior se transmite catre APM Valcea si ANPM Bucuresti.

14.5. Alte rapoartări

Operatorul va transmite la APM Valcea, conform solicitării autorității de mediu și în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Inventar anual emisii în atmosferă	anual	La solicitarea APM Valcea
2	Notificare privind opririle și pornirile planificate ale instalațiilor	Cu 48 de ore înainte de oprirea/ pornirea instalației	APM Valcea , GNM-CJ Valcea
3	Notificare privind opririle instalațiilor în caz de poluări accidentale	În maxim 2 ore telefonic și scris	APM Valcea, GNM-CJ Valcea,
4	Notificare privind avarii/incidente, accidente care pot produce sau au produs poluări accidentale		ISU Valcea
5	Notificarea schimbării datelor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizații deținute	Notificarea schimbării datelor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizații deținute	APM Valcea
6	Notificarea schimbării datelor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, inclusiv a celorlalte autorizații deținute	ori de câte ori apar	APM Valcea
7	Notificarea depășirilor de VLE pe factori de mediu	Ori de câte ori apar, în maxim 2 ore Telefonic și scris	APM Valcea , GNM-CJ Valcea
8	Notificare funcționării necorespunzătoare sau al defectării echipamentelor de depoluare	În termen de 48 ore	APM Valcea , GNM-CJ Valcea

➤ În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006, art.5:

- operatorul fiecărei unități care întreprinde una sau mai multe dintre activitățile specificate în anexa I pentru pragurile de capacitate aplicabile specificate raportează **anual** la AMP Valcea cantitățile, împreună cu precizarea dacă informațiile se bazează pe măsurători, calcule sau estimări ale următoarelor:

a) emisiile în aer, apă și sol ale oricărui poluant specificat din anexa II (după caz) pentru care se depășește valoarea pragului aplicabil specificat în anexa II;

b) transferurile în afara amplasamentului ale deșeurilor periculoase în cantități mai mari de 2 t/an sau ale deșeurilor nepericuloase în cantități mai mari de 2000 de t/an, pentru orice operațiuni de recuperare sau eliminare, cu excepția operațiilor de eliminare prin tratare, prin contact cu solul și injectare la adâncime prevăzute la art.6, indicând cu „R” sau „D”, respectiv, dacă deșeurile sunt destinate pentru recuperare sau eliminare și, în cazul deplasării transfrontaliere ale deșeurilor periculoase, numele și adresa instalației de recuperare sau eliminare a deșeurilor și amplasamentul real de recuperare sau eliminare;

c) transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant precizat în anexa II în apele reziduale destinate tratării pentru care se depășește valoarea pragului specificată în anexa II, coloana Ib.

14.6. Mod de raportare

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea instalației cu prevederile autorizației integrate de mediu – Registrul IPPC	Anual	Perioada 1 aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: IPPC
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	Anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.
3	Raport anual pentru Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați, conform HG nr.140/2008 - Registrul E-PRTR	Anual	Perioada 1 aprilie- 30 mai pentru anul n-1, la solicitarea ACPM	Registrul integrat EPRTR

Pagină 244 din 251

Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Cod poștal 240156
Tel.: 0250735859
e-mail: office@apmvl.anpm.ro
website: <http://apmvl.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

A.P.M. VALCEA
STAT PENTRU
NEFRĂSCHIMBARE

4	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	Anual	15 ianuarie-15 martie/ la solicitarea APM Valcea	Inventare locale de emisii
5	Notificari SEVESO (public)	Zilnic		Notificari SEVESO
6	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	Anual	1 februarie – 25 februarie	Anexa 1 – Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
7	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	Anual	1 februarie – 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA
8	Raportul anual de mediu	Anual	primul trimestru	-
9	Substante chimice periculoase – Utilizarea substantelor care depreciaza stratul de ozon (ODS)	Anual	AMP Valcea 1 februarie – 31 martie	Substante chimice periculoase – Utilizarea substantelor care depreciaza stratul de ozon (ODS)
10	Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 – Registrul Incinerare	Anual	Perioada 1 aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1	Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 – Registrul Incinerare
11	Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.	Anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.

Operatorul va transmite la APM Valcea , conform solicitarii autorizatiei de mediu si in cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului –Declaratie;
 - gestiunea deseurilor si ambalajelor;
 - notificare accidente-incidente, in caz de poluari accidentale sau situatii anormale aparute; notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii; notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute, ori de cate ori apar.
- Toate datele vor fi transmise si la GNM –Comisariatul Judetean Valcea.

15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

15.1. Obligațiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalației, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
- evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- utilizarea eficientă a energiei;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităților, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare față de datele înscrise în documentația depusă de operator la solicitarea actualizării autorizației integrate trebuie notificată autorității competente de protecția mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului;
- modificări privind deținătorul instalației;
- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea

uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condițiile din autorizația integrată de mediu în desfășurarea activității din instalație.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalației sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Valcea.

15.5. În cazul oricărei situații de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Valcea, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Valcea:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;
- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecția mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizații, rezultatele monitorizării emisiilor și în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice AP Valcea și GNM - CJ Valcea prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat (în maxim 2 ore) ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
- orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reparației.

15.8. În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală Ape Olt;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Valcea;
- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele:

- autorizația;
- solicitarea;
- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, modificată și completată de OUG 164/2008 conducerea SC CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A.-SUCURSALA RM. VALCEA, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice, la echipamentele și instalațiile de depoluare precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligația de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecția. Măsurile impuse de aceste autorități, modul de realizare a acestora și data realizării acestora vor fi raportate la APM Valcea și autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. În conformitate cu legislația în vigoare privind fondul de mediu, operatorul are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piața internă și emisiile atmosferice din surse fixe și mobile.

15.13. Operatorul are obligația de a întreține în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligația să pună la dispoziția publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalații, la sediul APM Valcea sau/și la sediul administrației locale în a cărei rază se află instalația, conform art. 53 din Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

15.15 Titularul de activitate are obligația să respecte contractele/licențele/autorizațiile/avizele, valabile în momentul desfășurării activității, emise de alte autorități, cu atribuții specifice în activitatea agentului economic

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalației întocmit și agreeat de APM Valcea.

Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalațiilor și rezervoarelor;
- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, spălare a conductelor și a rezervoarelor și golirea completă de conținutul potențial periculos;
- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligații viitorilor proprietari;
- oprirea alimentării cu utilități: apă, energie electrică și combustibil a instalațiilor;
- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite;
- dezafectarea depozitelor;
- determinarea gradului de afectare a solului;
- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin activitățile desfășurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligația să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația sa financiară.

16.4. La încetarea activității, se va aplica, după caz, art. 22 alin (1) - (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.


16.5. La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigația și evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligația ca în cazul încetării definitive a activității să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Valcea și Agenția pentru Protecția Mediului Valcea

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 251 pagini semnate și ștampilate.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Alin- Iulian VOICESCU**

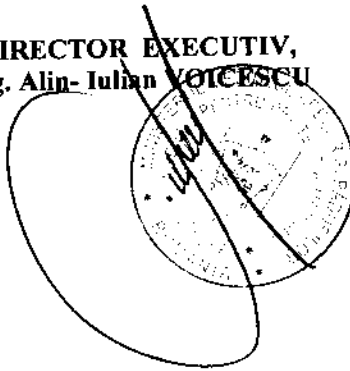

Șef serviciu AAA: Fiz. Moșan Monica

Întocmit:

Ing. Niculescu Alina
Ing. Cirnu Mihaela

Two handwritten signatures in black ink are present. The top signature is for Alina Niculescu and the bottom one is for Mihaela Cirnu.

17. DICȚIONAR DE TERMENI

1	Autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM)	Agencia pentru Protecția Mediului Valcea
2	Autoritatea cu atribuții de control, inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului	Comisariatul Județean Valcea al Gărzii Naționale de Mediu
3	Autoritatea centrală de protecție a mediului	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
4	Operator	Persoană fizică sau juridică, care operează ori deține controlul instalației, așa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației, respectiv
5	BAT (cele mai bune tehnici disponibile)	Stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul asupra mediului, în întregul său
6	BREF	Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile
6	CAT	Colectiv de analiza tehnica
7	CBO ₅	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8	CCOCr	Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu
9	COV	Compuși organici volatili
10	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
11	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
12	Instalație IPPC	Orice instalație tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activitățile desfășurate pe același amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor și poluării
13	RAM	Raport anual de mediu
14	E-PRTR	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
15	H	Fraza de pericol este o frază care exprimă o descriere concisă a pericolului prezentat de substanțele și preparatele chimice periculoase pentru om și mediul înconjurător conform Frazele sunt codificate printr-un cod alfanumeric unic format dintr-o literă "H" și trei cifre : prima cifra desemnează tipul pericolului : pericole fizice 2, pericole pentru sanatate 3 și pericole pentru mediu 4, iar următoarele două cifre corespund numerotării secvențiale a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile 200-210), inflamabilitatea (codurile 220-230), etc.
16	SMA	Sistem de management al autorizației
17	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
18	Prejudiciu	O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect
19	Amenințare iminentă cu un prejudiciu	O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat

20	Prejudiciul asupra mediului	<p>a) <i>prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate</i> – orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare</p> <p>b) <i>prejudiciul asupra apelor</i> – orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplica art. 2⁷ din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>c) <i>prejudiciul asupra solului</i> – orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol.</p>
21	RAM	Raport anual de mediu
22	SR APM Valcea	Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului prin Secretariatul de Risc
23	FM	Foraj de monitorizare pinza freatica

18. ABREVIERI

1	A.P.M. Valcea	Agencia pentru Protectia Mediului . Valcea,
2	A.C.P.M.	Autoritatea competenta pentru protectia mediului
3	C.J. Valcea al G.N.M.	Comisariatul Județean Valcea al Gărzii Naționale de Mediu
4	CAT	Colectiv tehnic de avizare
5	CBO ₅	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
6	CCOCr	Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu
7	COV	Compuși organici volatili
8	dB(A)	Decibeli (curba de zgomot A).
9	IPPC	Prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării
10	RAM	Raport anual de mediu
11	PRTR	Registru European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.
12	SMA	Sistem de management al autorizației
13	Cod CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
14	BREF	Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
15	IMA	Instalație mare de ardere
16	FM	Foraj de monitorizare panza freatica
17	UUID	Identificator unic universal

19. CUPRINS

1	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI
2	TEMEIUL LEGAL
3	CATEGORIA DE ACTIVITATE
4	DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII AUTORIZAȚIEI
5	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII
6	MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE
7	RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE
7.1	APA
7.2	UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI RESURSELOR
8	DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1	DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
8.2	DESCRIEREA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI
8.3	TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINȚELE BAT PENTRU ACTIVITATE
9	INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU
9.1	EMISII ÎN ATMOSFERĂ
9.2	EMISII ÎN APĂ
9.3	EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE
10	CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1	AER
10.2	APĂ
10.3	SOL
10.4	ZGOMOT
11	GESTIUNEA DEȘEURILOR
12	INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
13	MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII
14	RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA
15	OBLIGAȚIILE OPERATORULUI
16	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
17	DIȚIONAR DE TERMENI
18	ABREVIERI
19	CUPRINS